

PASIŪLYMAS
DĖL IF-2-10 KAUNO GELEŽINKELIO STOTIES ŠILDYMO SISTEMOS
CIRKULIACINIO SIURBLIO KEITIMO DARBŲ PIRKIMO

/pirkimo pavadinimas/

2013-03-06

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Dalyvio pavadinimas/ Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „SISTEMŲ SERVISAS“
Dalyvio adresas/ Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	GEDIMINO G. 47, KAUNAS
Įmonės kodas ar verslo liudijimo Nr.	300080857
PVM mokėtojo kodas	LT100001488214
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris	AB BANKAS „SWED BANKAS A/S LT707300010088046957
Už pasiūlymą atsakingo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė	DIREKTORIUS MARTINAS BYČKOVAS
Telefono numeris	8 650 25341
Fakso numeris	
El. pašto adresas	martinas@sistemuservisas.lt

1) Šiuo pasiūlymu pažymime ir patvirtiname, kad išnagrinėjome visas supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas bei Perkančiosios organizacijos reikalavimus ir pilnai juos priimame. Šiuo mes, be jokių išlygų ir apribojimų, priimame visas jų nuostatas kaip visumą ir sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

2) Supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas;

3) kituose derybų dokumentuose.

4) Mes patvirtiname, kad *nesame* asocijuoti (susiję) su Perkančiąja organizacija pagal LR galiojančių teisės aktų (Pelno mokesčio, Pridėtinės vertės mokesčio ar Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.

Mes siūlome šias kainas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina € be PVM
1.	Kauno geležinkelio stoties šildymo sistemos cirkuliacinio siurblio keitimo darbų pirkimas	
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM)	5897,38
	PVM 21 proc.	1238,45
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM)	7135,83

Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni eurai
38 eurocentai

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Dalyviui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, kur privaloma nurodyti PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, suteikiant paslaugas konkurso dokumentuose nurodytais adresais.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius ir Nr. (pvz.: 3, Nr. 7-9)
1.	Lokalinė sąmata	1,3
2.	Siūlomos prekės techninė specifikacija	4,4-7

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto derybų dokumentuose.

DIREKTORIUS

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

MARTINAS BYČKOVAS

(Vardas ir pavardė)

Padėtis	Kiekis	Aprašymas
---------	--------	-----------

1	MAGNA1 D 80-120 F
---	-------------------



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 97924433

MAGNA1 cirkuliacinis siurblys su paprastu siurblio nustatymų pasirinkimu

Siurblys yra hermetiško rotoriaus tipo, t.y. siurblys ir variklis sudaro vieną mazgą be veleno sandariklio ir tik su dviem sandarinimo tarpikliais.

Guoliai yra tepami siurbiamo skysčio.

Kad būtų išvengta su utilizavimu susijusių problemų, skirta daug dėmesio siekiant panaudoti kuo mažiau skirtingų medžiagų.

Siurbliui nereikalinga jokia techninė priežiūra ir jis pasižymi itin mažais viso tarnavimo laiko kaštais.

Šildymo sistemos

- pagrindinis siurblys
- maišymo kilpos
- šildymo paviršiai
- oro kondicionavimo paviršiai

MAGNA1 cirkuliaciniai siurbliai yra skirti cirkuliuoti skysčius šildymo sistemose su kintamais debitais, kai norima optimizuoti siurblio darbo taško nustatymą ir taip sumažinti energijos sąnaudas. Šie siurbliai taip pat tinka tik buitinio karšto vandens sistemoms.

Kad būtų užtikrintas geras sistemos veikimas, sistemos matmenys turi atitikti siurblio našumo diapazoną.

Privalumai

- Saugus pasirinkimas.
- Paprastas įrengimas.
- Mažas energijos suvartojimas. Visi MAGNA1 siurbliai atitinka EuP reikalavimus.
- Devyni indikatoriai, nurodantys siurblio nustatymą. Galimos trys proporcinio slėgio kreivės, trys pastovaus slėgio kreivės ir trys pastovių apsukų kreivės.
- Žemas triukšmo lygis.
- Nereikalinga jokia priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
 Skysčio temperatūros diapazonas: -10 .. 110 °C
 Skysčio temperatūra: 20 °C
 Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

TF klasė: 110
 Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE, VDE, EAC


Medžiagos:

Siurblio korpusas: Ketus
 EN-GJL-250
 ASTM A48-250B
 Darbaratis: PES 30%GF


Įrengimas:

Padėtis	Kiekis	Aprašymas
		Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Standartinis flanšas: DIN Vamzdžio jungtis: DN 80 Slėgio pakopa: PN10 Montažinis ilgis: 360 mm Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia P1: 32.23 .. 1265 W Maksimali vartojama srovė: 0.33 .. 5.54 A Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 230 V Korpuso klasė (IEC 34-5): X4D Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kita: Žyma: Grundfos Blueflux Energija (EEI): 0.21 Neto masė: 52.7 kg Bendra masė: 62.5 kg Transportavimo tūris: 0.208 m3

97924433 MAGNA1 D 80-120 F 50 Hz

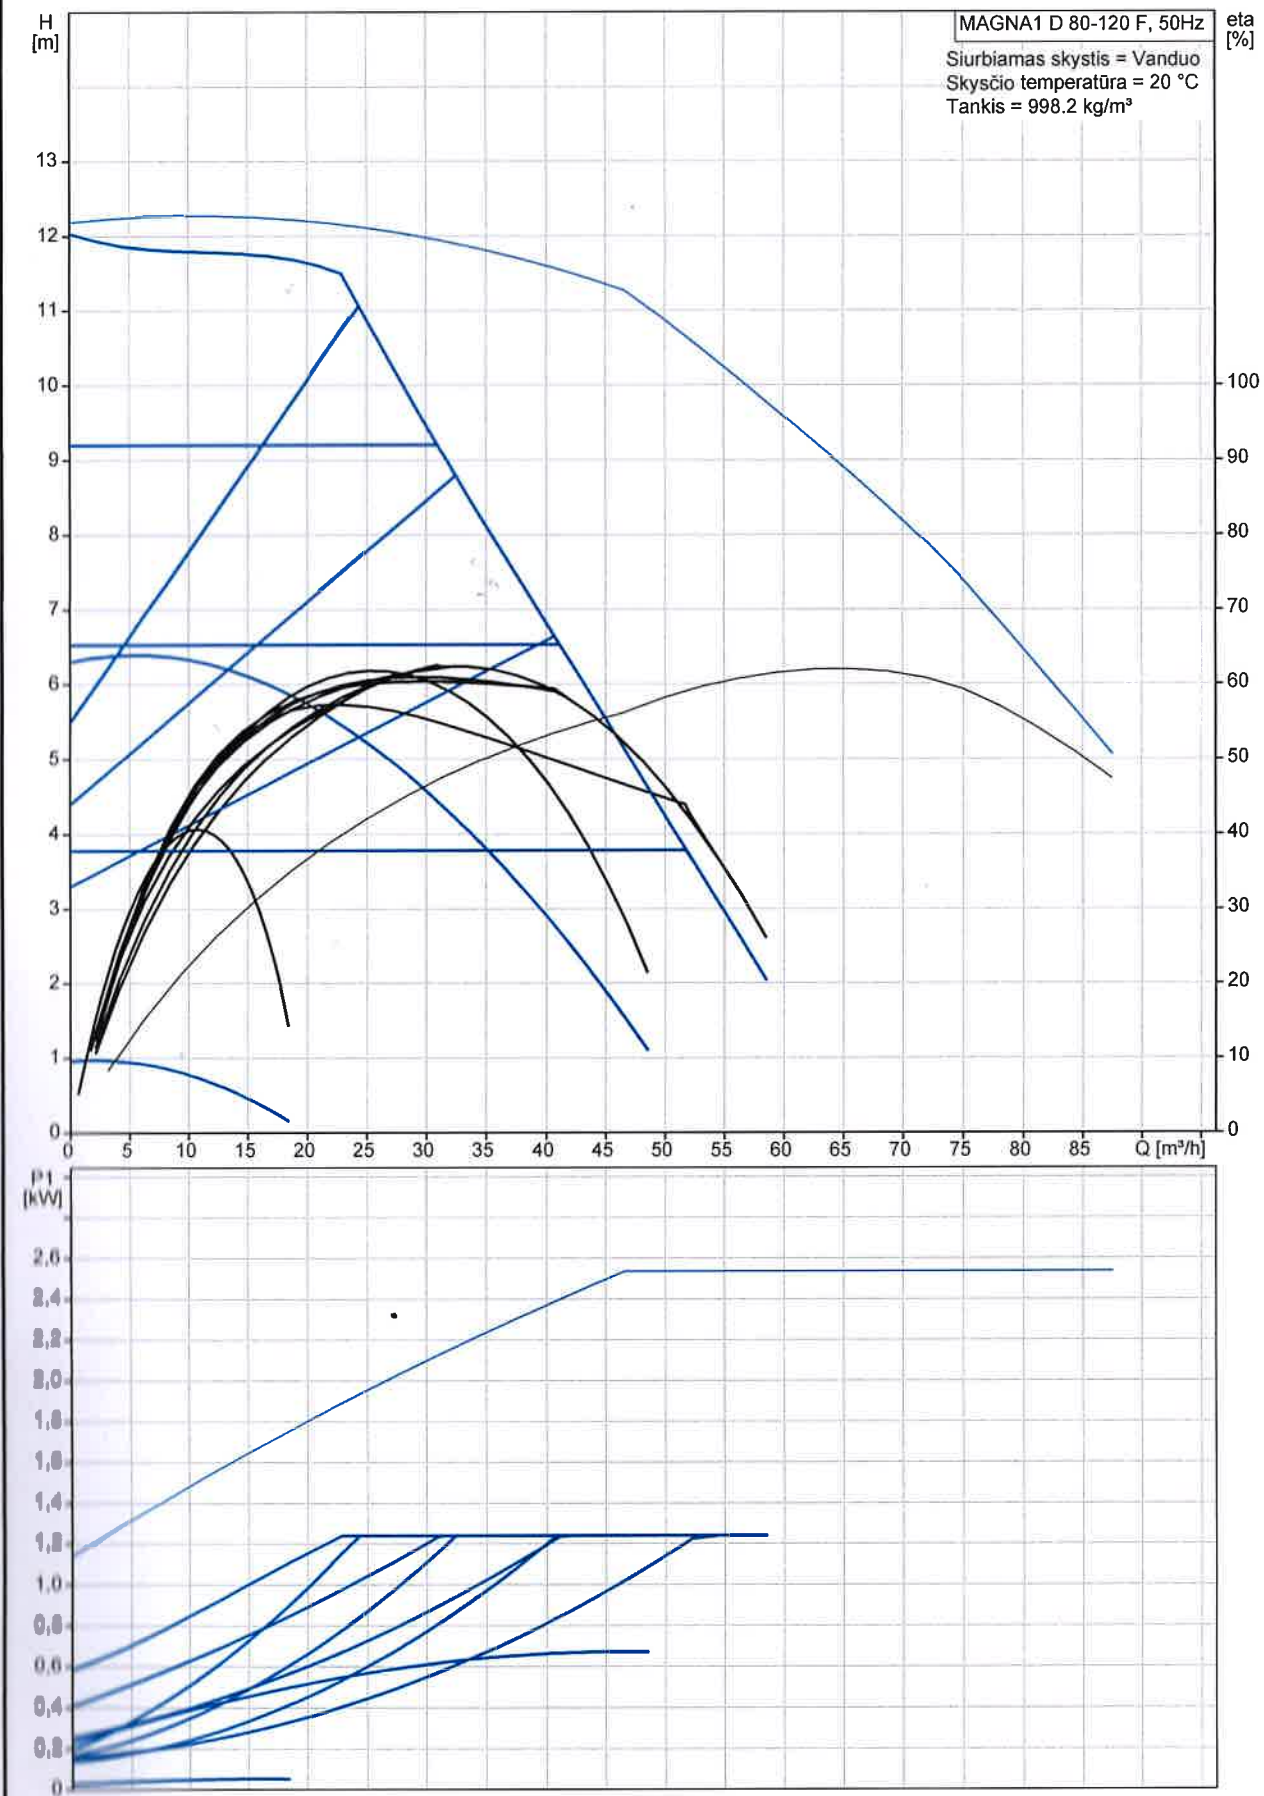

97924433 MAGNA1 D 80-120 F 50 Hz

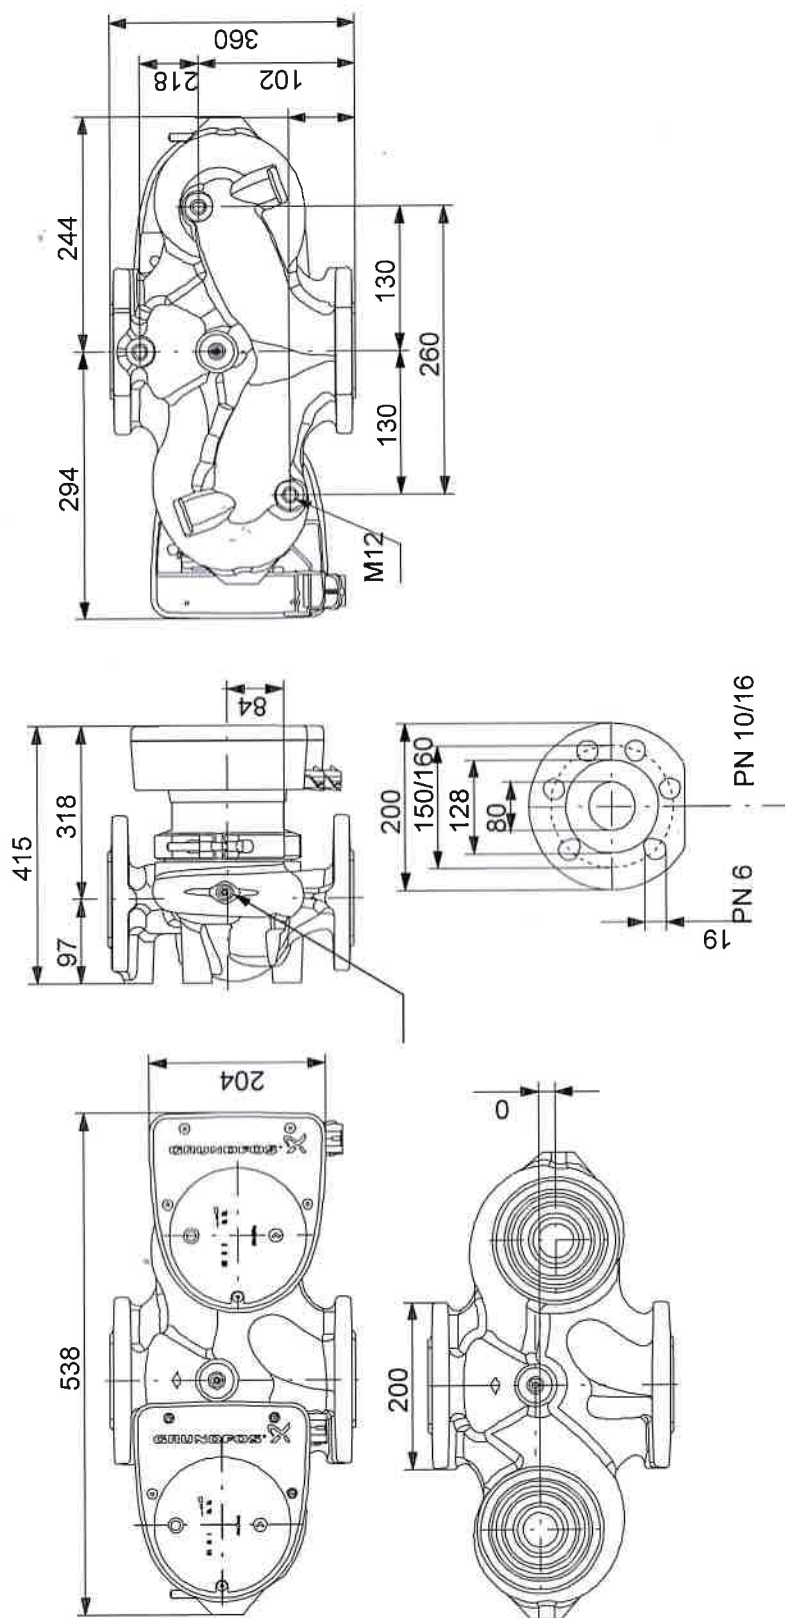

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.