

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ ATKASIMO – UŽKASIMO IR IZOLIACIJOS REMONTO DARBŲ SUTARTIS NR. 159761/1

2015 m. gegužės 11 d.

AB „Amber Grid“, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio ir UAB „Alvora“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Nikolaj Kolesnik, remdamiesi magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo ir izoliacijos remonto (vamzdyno perizoliavimo) darbų pirkimo (pirkimo Nr. 159761) supaprastintų skelbiamų derybų (toliau – derybos) sąlygomis bei Rangovo pateiktu pasiūlymu, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektą sudaro magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo ir izoliacijos remonto (vamzdyno perizoliavimo) darbai, atliekami pagal darbų apimtį ir atlikimo sąlygas, išdėstytas Sutartyje, jos priede B (pridedama) ir darbų pirkimo sąlygose, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, susiję su darbų įgyvendinimu, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje (toliau – Darbai).

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1. Magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo ir izoliacijos remonto (vamzdyno perizoliavimo) darbų kainos (įkainiai) yra išdėstytos Sutarties A priede (pridedama). Darbų kainą sudaro Sutarties A priede nurodytų įkainių ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) suma. PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais. Pasikeitus PVM dydžiui, Darbų kainos keičiamos proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kainos perskaičiuojamos per vieną darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo. Perskaičiuotos kainos taikomos po perskaičiavimo atliktiems darbams apmokėti.

2.2. Maksimali sutarties (atliktų Darbų) vertė: 724 000,00 Eur be PVM.

2.3. Šalys susitaria, kad į Darbų kainą (Sutarties A priede nurodytus įkainius) yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM, ir dėl jokių priežasčių kaina (įkainiai) negali būti didinama, išskyrus atvejį, kai yra didinamas PVM tarifas.

2.4. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma 1 (vieną) kartą per mėnesį, remiantis šalių pasirašytais atliktų Darbų aktais. Už nekokybiškai ar su trūkumais atliktus Darbus sumokama tik ištaisius nustatytuosius trūkumus. PVM sąskaitos - faktūros apmokamos per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir sąskaitų gavimo.


2.5. Šalių pasirašyti atliktų darbų aktai ir sąskaitos - faktūros turi būti pristatyti Užsakovui į Eksploatavimo departamentą (Gudelių g. 49, Vilnius arba kitu Užsakovo nurodytu adresu Vilniaus mieste) ne vėliau, kaip 3-ją po ataskaitinio mėnesio dieną.

2.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų darbų defektų arba pažeidė dujotiekį ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalina.

3. Darbų atlikimo eiga ir pridavimas:

3.1. Darbus Rangovas pradeda gavus Užsakovo paraišką el. paštu - dp@alvora.lt ir baigia per protingai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 30 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo.

3.2. Faktiškai ir kokybiškai atlikti Darbai priimami kas mėnesį, pasirašant atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašant PVM sąskaitas faktūras. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Darbai atlikti su trūkumais ar nekokybiškai, nustatyti trūkumai nurodomi atliktų darbų akte kartu nurodant terminą



šiems trūkumams pašalinti ir nepasirašytas aktas grąžinamas Rangovui. Ištaisius trūkumus Darbai priimami šiame punkte nustatyta tvarka.

3.3. Užsakovas turi darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu.

3.4. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo abejones per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos.

3.5. Darbai laikomi visiškai baigtais Užsakovui pasirašius darbų užbaigimo aktus.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Iki darbų pradžios Rangovui išduoti raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonose.

4.1.2. Priimti iš Rangovo faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis Sutarties 3.2 punkto nuostatomis ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutarties 2 dalyje nurodytą mokėjimo tvarką.

4.1.3. Vykdyti darbų techninę priežiūrą, Sutarties vykdymo kontrolę.

4.1.4. Įsigaliojus Sutarčiai, raštu pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą.

4.1.5. Rangovui atkasus dujotiekį ir Užsakovui apžiūrėjus defektą, Užsakovas per 24 val. pateikia sprendimą Rangovui dėl defekto remonto būdo. Jei šis sprendimas pateikiamas vėliau, o Rangovas pakartotinai/papildomai turi mobilizuoti techniką ir personalą ir/ar išvalyti/atstatyti tranšėją (dėl nestabilaus ar vandeningo grunto), Užsakovas įsipareigoja taikyti 20 % priedą prie šios vietos atkasimo/užkasimo įprastinio įkainio (už kiekvieną pakartotinį/papildomą technikos ir personalo mobilizavimą ir/ar tranšėjos išvalymą/atstatymą).

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. Sutarties 1 punkte nurodytus darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis Sutartimi, Darbų pirkimo sąlygomis, savo deryboms pateiktu pasiūlymu, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui bei suderinti medžiagas su Užsakovu.

4.2.3. Prieš pradėdant Darbus – gauti AB „Amber Grid“ Eksploatavimo departamento raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonose iki Darbų atlikimo pradžios ir neatlikti jokių Darbų be šio sutikimo. Sutikimų išdavimo tvarka aprašyta AB „Amber Grid“ svetainėje: <http://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/saugumas/leidimams-vykdyti-darbus-reikalingi-dokumentai>.

4.2.4. Įsigaliojus Sutarčiai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu pranešti Užsakovui statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius.

4.2.5. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.

4.2.6. Atsakyti ir padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekų priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovo kaltės ir/ar kitokio netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo.

4.2.7. Išmokėti kompensacijas žemės savininkams ir/ar naudotojams už Darbų metu padarytą žalą ir pateikti pažymą, kad žemės savininkai ir/ar naudotojai neturi pretenzijų.

4.2.8. Darbų metu Užtikrinti žemės savininkų ar jų valdytojų privažiavimą į žemės sklypus.

4.2.9. Užtikrinti statybvietėje gaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą ir utilizuoti atliekas.

4.2.10. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų darbuotojų saugą ir sveikatą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių bei bendradarbiaujant su vietinėmis sveikatos apsaugos institucijomis ir laikydamasis jų reikalavimų užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai medicinos pagalbai suteikti.


4.2.11. Įsigyti statybos žurnalą ir užtikrinti, kad jis kasdien būtų tinkamai pildomas.

4.2.12. Apsirūpinti visais statybos darbų vykdymui reikalingais leidimais.

- 4.2.13. Vykdamas Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant bet neapsiribojant: Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Magistralinio dujotiekio įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12, Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.1-128 ir kt.
- 4.2.14. Įforminti Darbų atlikimą tarpiniais atliktų darbų aktais pagal suderintas su Užsakovu formas.
- 4.2.15. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą.
- 4.2.16. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, kontroliuojančiomis statybos procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kurie nustatomi tikrinimų metu.
- 4.2.17. Laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, turinčių teisinę galią statybvietėje.
- 4.2.18. Vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti darbus.
- 4.2.19. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinką ir žmonių saugą pažeidžiančius incidentus.
- 4.2.20. Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų remontuojamų dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti remonto eigą.
- 4.2.21. Priduoti Sutartyje numatytus Darbus Užsakovui, Darbų užbaigimo dokumentus įforminant pagal Užsakovo ir teisės aktų nustatytą tvarką bei reikalavimus.
- 4.2.22. Operatyviai, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, pašalinti techninės prižiūrėtojų nustatytus ir nurodytus trūkumus.
- 4.2.23. Atstatyti pažeistas melioracijos/drenažo sistemas bei savo lėšomis išmokėti kompensacijas žemės savininkams už Darbų metu dėl to padarytus nuostolius.
- 4.2.24. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tai turi būti sutartinių įsipareigojimų atlikimo besąlyginė garantija, išduota patikimo banko arba draudimo kompanijos išduotas besąlyginis (pagal pirmąjį pareikalavimą) ir neatšaukiamas laidavimas, dėl kurios Užsakovas yra davęs išankstinį pritarimą. Sutarties įvykdymo garantija turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet jokių atvejų ne trumpiau negu Rangovas įvykdys visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis, kaip 10.000,00 Eur. Tuo atveju, jeigu Rangovas nustatytu laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, įspėjęs prieš 2 (dvi) darbo dienas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti visą dėl to patirtą žalą (taip pat netiesioginius nuostolius, neturtinę žalą). Šalys susitaria, kad šiuo atveju minimalių neįrodinėtinų nuostolių suma – 20.000,00 Eur.

5. Garantijos ir atsakomybė:

- 5.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks Sutarties 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.
- 5.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdirbami Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija abiejų šalių suderintus ir pasirašytus nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui Sutarties 6.4 punkte nustatytus delspinigius.
- 5.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per Sutarties 5.2 punkte nurodytą terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus darbus bei



reikalauti atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius (taip pat ir netiesioginius). Šalys susitaria, kad šiuo atveju minimalių neįrodinėtų nuostolių suma – 20 000,00 Eur.

5.4. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo statybos užbaigimo akto išdavimo dienos.

5.5. Rangovas suremontuotoms dujotiekio atkarpoms suteikia 5 metų garantiją (skaičiuojant nuo darbų užbaigimo dienos), paslėptiems jų elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų - 20 metų;

5.6. Jei kokia nors perizoliuoto dujotiekio dalis yra taisoma pagal Sutarties 5.5 punkte išdėstytas garantijas, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratęsiami.

5.7. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu perizoliuoto dujotiekio gedimus ir trūkumus pašalinti per 20 kalendorinių dienų terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir trūkumų užfiksavimo dienos.

5.8. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per Užsakovo pranešime nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per 20 kalendorinių dienų, Užsakovas gali, Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius ir sumokėti 20 000,00 Eur baudą.

6. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

6.1. Šalys privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.2. Sutarties Šalys už savo pareigų nevykdymą arba nesąžiningą vykdymą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir privalo atlyginti kitos šalies patirtą žalą (taip pat netiesioginius nuostolius, neturtinę žalą).

6.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

6.4. Vienai iš Sutarties šalių nesavalaikiai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis privalo mokėti antrajai šaliai delspinigius po 0,05 procento nuo laiku neatliktų įsipareigojimų Sutartinės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos. Nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis nustatomas po 50 Eur dienai.

6.5. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.

6.6. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrengimų, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

6.7. Užsakovui turi būti iš anksto pranešta raštu ir su juo suderinti Darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis. Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subteikėjai ar subtieikėjai, pagrindinius darbus privalo vykdyti pats Rangovas. Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties, Rangovas informavęs raštu Užsakovą, nuroydamas subrangovo keitimo priežastis bei pateikdamas objektyvius įrodymus ir gavęs Užsakovo sutikimą, gali pakeisti subrangovus. Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovų pakeitimo, pasirašoma abiejų Sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Bet koks kitoks Rangovo vykdomas subrangovo pakeitimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

6.8. Jei Rangovas, vykdydamas darbus, neužtikrina jų kokybės, kitaip nevykdo Sutarties reikalavimų ar juos vykdo iš esmės netinkamai, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, ar jei Užsakovas dėl nesilaikymo Darbų atlikimo grafiko turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalės užbaigti darbų nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas raštiškai pranešęs Rangovui, nutraukti jo teises tęsti Darbus ar jų dalį arba nutraukti Sutartį, sustabdyti mokėjimus už Darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius.

6.9. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą Darbo dalį ir atlygindamas kitus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

6.10. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

6.11. Terminų, nustatytų Sutartyje, pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir Sutartis, raštu įspėjus Sutartį pažeidusią šalį prieš 14 dienų, gali būti vienašališkai nutraukta.

6.12. Užsakovas nenustatydamas papildomo termino, įspėjęs Rangovą ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų gali vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti visus patirtus nuostolius, jeigu Rangovas:

6.12.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

6.12.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja nesuderintą su Užsakovu įrangą ir/ar medžiagas arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

6.12.3. pagal 4.2.23 punkto reikalavimus nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

6.12.4. nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, kurie gali būti pripažinti esminiais.

6.13. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu pasirašant dvišalį susitarimą.

7. Nenugalima jėga:

7.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

7.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

8. Bendrosios sąlygos:

8.1. Sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais.

8.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe ją pratęsti dar vieneriems metams.

8.3. Sutartis yra įvykdyta, kai abi šalys visiškai įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu pasiūlymu, statybos techniniais reglamentais, dujų ūkio priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Sutarties sąlygomis.

- 8.4. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.
- 8.5. Pasikeitus rekvizitams (adresui, sąskaitai, telefono numeriui, kontaktiniam asmeniui ar pan.), šalis turi nedelsiant, per protingą terminą, bet ne vėliau negu per 20 kalendorinių dienų informuoti apie tai kitą šalį.
- 8.6. Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.
- 8.7. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.
- 8.8. Šalys susitaria, kad visa Sutartyje pateikta ir su Sutarties vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali, todėl Šalis be kitos Šalies raštiško sutikimo negali jos atskleisti tretiesiems asmenims.

9. Sutarties priedai:

- 9.1. Priedas A. Magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo ir izoliacijos remonto – perizoliavimo darbų kainos (įkainiai) - 7 lapai.
- 9.2. Priedas B. Magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo ir izoliacijos remonto – perizoliavimo darbų apimtys ir atlikimo sąlygos – 2 lapai.
- 9.3. Sutarties 9.1. ir 9.2. punktuose nurodyti Sutarties priedai yra neskiriama Sutarties dalis.


10. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

10.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55, faks. (8 5) 236 08 50, el. p. info@ambergrid.lt, <http://www.ambergrid.lt>, Įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

10.2. Rangovo: Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius, tel. (8 5) 270 0718, faks. (8 5) 270 0717, el.p. dp@alvora.lt. Įmonės kodas 122049143, PVM mokėtojo kodas LT220491413. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT96 7300 0100 9607 4500, Swedbank, AB, banko kodas 73000.

Užsakovas

AB „Amber Grid“
Technikos direktorius

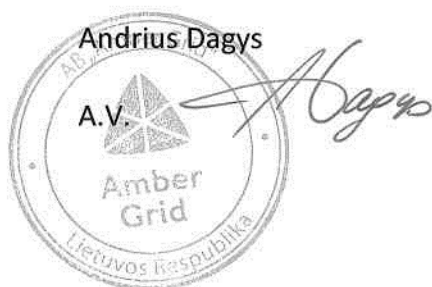

Rangovas

UAB „Alvora“
Generalinis direktorius



MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ ATKASIMO – UŽKASIMO IR IZOLIACIJOS REMONTO - PERIZOLIAVIMO DARBŲ KAINOS (ĮKAINIAI)

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Vidutinis ilgis (m)	Vietų skaičius (vnt.)	Siūloma vieno metro kaina (įkainis) be PVM įprastoje vietovėje (Eur)	Suma be PVM (Eur)	Siūloma vieno metro kaina (įkainis) be PVM pelkėtoje vietovėje* (Eur)	Suma be PVM pelkėtoje vietovėje* (Eur)
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8=3*4*7
1.	DN 100						
1.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1				
1.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1				
1.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1				
1.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1				
1.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1				
1.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1				
1.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1				
1.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1				
1.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1				
1.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1				
2.	DN 150						
2.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1				

2.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1						
2.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1						
2.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1						
2.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1						
2.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1						
2.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1						
2.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1						
2.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1						
2.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1						
3.	DN 200								
3.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1						
3.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1						
3.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1						
3.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1						
3.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1						
3.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1						
3.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1						
3.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1						
3.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1						
3.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1						
4.	DN 250								

4.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1	—
4.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1	—
4.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1	—
4.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1	—
4.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1	—
4.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1	—
4.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1	—
4.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1	—
4.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1	—
4.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1	—
5.	DN 300			—
5.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1	—
5.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1	—
5.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1	—
5.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1	—
5.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1	—
5.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1	—
5.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1	—
5.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1	—
5.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1	—

5.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1
6.	DN 350		
6.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1
6.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1
6.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1
6.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1
6.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1
6.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1
6.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1
6.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1
6.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1
6.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1
7.	DN 400		
7.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1
7.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1
7.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1
7.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1
7.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1
7.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1
7.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1
7.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1

7.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1						
7.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1						
8.	DN 500								
8.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1						
8.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1						
8.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1						
8.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1						
8.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1						
8.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1						
8.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1						
8.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1						
8.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1						
8.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1						
9.	DN 700								
9.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1						
9.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1						
9.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1						
9.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1						
9.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1						
9.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1						
9.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1						

9.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1	—
9.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1	—
9.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1	—
10.	DN 800			—
10.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1	—
10.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1	—
10.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1	—
10.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1	—
10.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1	—
10.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1	—
10.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1	—
10.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1	—
10.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1	—
10.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1	—
11.	DN 1000			—
11.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1	—
11.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1	—
11.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1	—
11.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1	—
11.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1	—
11.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1	—

11.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1						
11.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1						
11.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1						
11.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1						
12.	DN 1200								
12.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis iki 5 m)	3	1						
12.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	7	1						
12.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	15	1						
12.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	35	1						
12.5.	dujotiekio atkasimas - užkasimas (dujotiekio ilgis virš 50 m)	90	1						
12.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 5 m)	2	1						
12.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 10 m)	6	1						
12.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 20 m)	14	1						
12.9.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 20 m iki 50 m)	33	1						
12.10.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 50 m)	85	1						
13.	Kiti darbai								
13.1.	privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m)	30	1						
13.2.	privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m)	100	1						
13.3.	Zvyro ir smėlio mišinys arba smėlis (įskaitant atvežimą iki objekto), dujotiekio užpylimui (pagal Priedo B, 6 p.) (nurodytas kiekis m ³)		200						

	IŠ VISO				635.828,00		346.608,00
--	---------	--	--	--	------------	--	------------

*- klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliiais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens, kurioje dirbant rangovas patiria papildomų sąnaudų.

Pastabos: papildomi reikalavimai 13 punktui:


1. Jeigu 5 km dujotiekio ruože numatyti keli dujotiekio atkasimai arba perizoliavimo darbai (nepriklausomai nuo vamzdžio skersmens), tai atkasimų arba perizoliavimų ilgiai sumuojami, ir taikomas atitinkamas darbų įkainis pagal suminį atkastų arba perizoliuotų dujotiekių ilgį.
2. Laikyti, kad tranšėjos ilgis prilyginamas atkasto dujotiekio vamzdžio ilgiui.
3. Pirkimo objekto atkasimo darbų dedamųjų sąlyginės kainos (įkainiai) turi būti pateiktos įvertinant galimus skirtingus faktinius dujotiekio paklojimo gylius.

Jeigu per ataskaitinį laikotarpį (per mėnesį) buvo vykdomi tik tranšėjos atkasimo darbai ar tikrai tranšėjos užkasimo darbai, atkasimo - užkasimo įkainiui taikomas koeficientas $k=0,5$.

Užsakovas

AB „Amber Grid“
Technikos direktorius

Andrius Dagys



Rangovas

UAB „Alvora“
Generalinis direktorius

Nikolaj Kolesnik



Inžinerinio skyriaus
eksploatavimo
inžinierius
Jurijus Lubinskis

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ ATKASIMO – UŽKASIMO IR IZOLIACIJOS REMONTO - PERIZOLIAVIMO DARBŲ APIMTYS IR ATLIKIMO SĄLYGOS

1. Magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo ir izoliacijos remonto – perizoliavimo darbai yra vykdomi Perkančiosios organizacijos magistraliniuose dujotiekiuose, kurių sąlyginis skersmuo DN100-DN1200 mm. Darbus Rangovas atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, norminio dokumento „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės“, izoliacinių medžiagų gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis, dujų ūkio priežiūros, statybos ir kitais teisės aktų reikalavimais.
2. Magistralinių dujotiekių atkasimo - užkasimo ir izoliacijos remonto (perizoliavimo) darbai vykdomi ant veikiančių dujotiekių, darbinis slėgis 54 bar. Darbų metu Rangovas atsako už savo (ar subrangovo) darbuotojų saugą darbe, už remontuojamo dujotiekio pažeidimus ar jo darbo sutrikimus, taip pat už savo priemonių ir mechanizmų bei medžiagų apsaugą.
3. Rangovas magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo, izoliacijos remonto (perizoliavimo) darbus atlieka savo medžiagomis per protingai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 30 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo, skiriant jų vykdymui reikiamus resursus (kvalifikuotus darbuotojus, mechanizmus, įrangą ir medžiagas), pagal perkančiosios organizacijos raštiškas paraiškas.
4. Izoliacinės dangos atstatymui turi būti naudojama danga suderinama su pagrindinės dangos charakteristikomis ir sertifikuota pagal atitinkamus standartus LST EN 12068 „Katodinė apsauga. Užkastų arba panardintų plieno vamzdžių apsauga nuo korozijos išorinėmis organinėmis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslūgstančios medžiagos“, LST EN 10289 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis epoksidinėmis ir modifikuotomis epoksidinėmis dervomis“, LST EN 10290 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“. Izoliacines dangas teikia rangovas suderinus izoliacijos tipą bei uždėjimo technologinę instrukciją su perkančiąja organizacija.
5. Atsižvelgiant į grunto, kuriame bus remontuojama izoliacinė dzinga, agresyvumą, parenkamos atitinkamo atsparumo klasės (A, B, C) apsauginės dangos ir, jeigu reikalinga, numatyti papildomos priemonės mechaniniam apsauginės dangos atsparumui užtikrinti.
6. Užkasant dujotiekį, kai darbai vykdomi akmenuotame grunte ar grunte, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 15 % statybinių atliekų, siekiant išvengti izoliacijos pažeidimo, vamzdis turi būti užpilamas 10 cm aukščio žvyro ir smėlio mišiniu (kietųjų dalelių frakcijų stambumas ne didesnis kaip 6 mm) arba smėliu.
7. Magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo darbai bei izoliacijos remonto (perizoliavimo) darbai gali būti užsakinėjami atskirai po vieną arba visi komplekse.
8. Vykdamas darbus Rangovas privalo:
 - a. darbus suderinti su žemių savininkais ir reikiamomis institucijomis, gauti reikiamus leidimus magistralinių dujotiekių atkasimo ir izoliacijos remonto (perizoliavimo) darbams vykdyti;
 - b. mobilizuoti mechanizmus, įrangą ir darbuotojus;
 - c. Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose atkasti veikiančių dujotiekių vamzdynus ir parengti 4 m ar ilgesnio ilgio tranšėjas (iškasas) vamzdyno izoliacijos ir dujotiekio metalo būklės patikrinimams, kuriuos atliks Perkančiosios organizacijos specialistai.
 - d. Perkančiosios organizacijos specialistams nustačius dujotiekių vamzdynų izoliacijos remonto perizoliavimo darbų poreikį, atkasti veikiančių dujotiekių reikiamo ilgio vamzdyno atkarpa bei vadovaujantis izoliacinės medžiagos gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis atlikti vamzdynų senos izoliacijos nuėmimo ir valymo, vamzdynų metalo paviršiaus paruošimo (vamzdyno metalo paviršius turi būti paruošiamas SA2¹/₂ klasės pagal standarto LST EN ISO 8501-1 reikalavimus) ir naujos izoliacijos uždėjimo darbus;




- e. atlikti atkastų ir suremontuotų arba patikrintų dujotiekių užpylimo žemėmis darbus;
 - f. atstatyti pažeistas melioracijos/drenažo sistemas, išmokėti kompensacijas žemės savininkams ar tretiesiems asmenims už darbų metu padarytą žalą bei pateikti Perkančiai organizacijai tą patvirtinančias pažymas;
 - g. atlikti žemės rekultivavimo, aplinkos tvarkymo darbus;
 - h. pagal kiekvieną magistralinį dujotiekį, kuriame buvo vykdomi perizoliavimo darbai parengti dujotiekio išpildomąsias nuotraukas masteliu 1:500, schemas su izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 koordinatų sistemoje ir pateikti Perkančiajai organizacijai (el. forma), taip pat pateikti Perkančiajai organizacijai užpildytus statybos (remonto) darbų žurnalus, medžiagų sertifikatus;
 - i. priduoti Perkančiajai organizacijai suremontuotas ir perizoliuotas dujotiekių atkarpas naudoti.
9. Darbų techninę priežiūrą bei suremontuotos apsauginės dangos kokybę, kuri bus tikrinama vizualiai ir prietaisais, atliks Perkančioji organizacija.
10. Siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas turi būti ne ilgesnis, kaip 20 darbo dienų.
11. Siūlomi garantiniai terminai suremontuotoms dujotiekių atkarpoms turi būti ne trumpesni, kaip nustato LR Statybos įstatymo reikalavimai, tai yra - 5 metai, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, paslėptų statinio elementų - 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Užsakovas

AB „Amber Grid“
Technikos direktorius

Andrius Dagys



Rangovas

UAB „Alvora“
Generalinis direktorius

Nikolaj Kolesnik



Inžinerinio skyriaus
eksploatavimo
inžinierius
Jurijus Lubinskis