

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (Žin., 2012, Nr. 128-6459) ir rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (Žin., 2012, Nr. 128-6461) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pasirašant statybos rangos sutartį, rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pradėdant statybos darbus).
2. Užsakyti ir apmokėti topografinės medžiagos parengimą, kurioje turi būti pažymėtos namų valdų ribos ir situacijos schema su esamais dujotiekio tinklais.
3. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis Pirkėjo nurodytų terminų, vadovaujantis Pirkėjo pateiktomis sąlygomis, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
4. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darbų atlikimui pagal projektą (išskyrus medžiagas, kurias pateikia Pirkėjas).
5. Užtikrinti, kad visos Tiekėjo naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus) ir jų pagaminimo data būtų nesenesnė kaip 24 mėnesiai iki statybos darbų pabaigos (pasirašius statybos užbaigimo aktą).
6. Užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą numatytiems darbams atlikti.
7. Užtikrinti, kad nustačius dujotiekio trasą ne per valstybinę žemę, iki projektavimo darbų pradžios apie tai būtų informuotas Pirkėjas, tam kad Pirkėjas galėtų sudaryti sutartį (-is) su žemės savininku (-ais) dėl pasinaudojimo žeme dujų skirstymo sistemų statybos metu.
8. Atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Tiekėjo ar subrangovų kaltės, bei atlyginti Pirkėjui visus nuostolius, kuriuos Pirkėjas patyrė dėl Tiekėjo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodytų terminų praleidimą).
9. Susipažinti su AB „Lietuvos dujos“ vykdoma aplinkos apsaugos politika (internetinis adresas: <http://www.lietuvosdujos.lt>).
10. Atliekant darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe teisės aktų reikalavimų; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Tiekėjo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Tiekėjo, Pirkėjo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Pirkėją ir atitinkamas institucijas. Visiškai atsakyti už šių reikalavimų vykdymą.
11. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.
12. Vykdam darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Statybos reglamentų reikalavimų bei projekto sąlygų.
13. Kiekvieno mėnesio pabaigoje informuoti Pirkėją apie atliekamų darbų terminų laikymąsi.
14. Nekokybiškai atliktus darbus perdaryti savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą.
15. Suteikti Pirkėjo atstovams, darbų techniniams priežiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną prieigą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti statybos eigą.
16. Priduoti numatytus darbus Pirkėjui, statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.
17. Kartu su Pirkėju, organizuoti pastatytų objektų statybos užbaigimą, bei pateikti statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją už atliktus darbus.
18. Operatyviai, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus ir nurodytus trūkumus, atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės, nepažeidžiant įsipareigotų terminų.

19. Baigus darbus sutvarkyti statybvietėje aplinką. Darbų vykdymo eigoje visos atsirandančios šiukšlės turi būti Tiekėjo išvežtos į sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo Tiekėjas nevykdo, Pirkėjas, įspėjęs raštu Tiekėją, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža Tiekėjo sąskaita.
20. Parengti objekto projektą (4 egzempliorius) ir objekto projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorių, jei reikalinga) ir pateikti Pirkėjui tvirtinimui.
21. Apmokėti už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, išskvietimus, vertimus ir kt., kurių gali reikalausti bet kuri įgaliota valstybinė institucija ar įstaiga, bet kuriai darbų daliai patikrinti, bei pateikti visus pranešimus, įsipareigojimus, garantijas ar užstatus, reikalingus gauti leidimą darbų atlikimui ar panašiai.
22. Objekto projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Pirkėju (Inžineriniu, Naujų vartotojų, Projektų įgyvendinimo ir Dujų apskaitos ir metrologijos skyriais).
23. Sumokėjus mokesť Valstybinei mokesčių inspekcijai už statybą leidžiantį dokumentą, pateikti Pirkėjo paruoštą prašymą į savivaldybę dėl statybą leidžiančio dokumento ir gauti iš savivaldybės statybą leidžiantį dokumentą.
24. Registruojant sutarties objekto statybos darbų pradžią, vieną patvirtintą projekto egzempliorių pateikti Pirkėjo Eksploatavimo tarnybai.
25. Gauti leidimą žemės kasinėjimo darbams (jei reikalinga).
26. Informuoti raštiškai Pirkėjo atstovą (Projektų įgyvendinimo skyrių) apie objekto numatomą statybos pradžią ir statinio statybos vadovą prieš 3 (tris) kalendorines dienas, pavėlavus Tiekėjas privalės kompensuoti baudą Pirkėjui dėl pavėluoto duomenų pateikimo per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie numatomą statybos pradžią, statinio statybos vadovą.
27. Iškviešti į darbų vietą Pirkėjo atstovą (Projektų įgyvendinimo skyrių) prieš pakartotinį atsikasmą dujotiekio prijungimo darbams, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama.
28. Įvadinę spintelę (NDSRA) prie sklypo ribos montuoti tvirtinant varžtais prie spintą laikančio rėmo, kuris turi būti suvirintas iš stačiakampio plieninio vamzdžio 40x20 mm ir plieninio kampuočio 30x30 mm, du kartus nugaruntuotas ir du kartus nudažytas.
29. Pateikti žemės darbų vietoje pažymėtų kelių dangų bei požeminių inžinerinių tinklų atstatymo aktus arba atitinkamų organizacijų, su kuriomis buvo derinami projektai, pažymas apie jų išsaugojimą ar atstatymą.
30. Kartu su atliktų darbų aktu F-2 ir pažyma F-3 Pirkėjui pateikti: pažymą apie panaudotas medžiagas, kurias pirkė ir Tiekėjui perdavė Pirkėjas; užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą; suderintą objekto kontrolinę - geodezinę nuotrauką (4 egzempliorius su kompiuterine laikmena), atitinkančią VĮ „Registrų centras“ reikalavimus ir atliktą LKS-94 koordinacių sistemoje (jei objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgus); objekto projektą, kurio antraštiniame lape, kiekviename projekto brėžinyje, techninėse specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai, kompiuterinė laikmena arba statinio projekto, patvirtinto statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio priežiūrėtojo elektroniniais parašais, kompiuterinė laikmena, arba statinio projekto be žymų ar elektroninių parašų kompiuterinė laikmena, pridedant pažymą apie statinio atitiktį projektui.
31. Gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas atstatyti į esamą padėtį.
32. Objektui (atliktiems darbams) suteikti 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos), paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų.
33. Garantiniu laikotarpiu nustatytus objekto gedimus ir defektus pašalinti per Pirkėjo raštiškai nurodytą terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir defektų užfiksavimo dienos.
34. Jeigu Tiekėjas numato pasitelkti subrangovus, pagrindinius dujotiekio statybos (žemės kasimo, naujo dujotiekio ir jo fasoninių dalių montavimo, NDSRĮ montavimo) darbus privalo atlikti Tiekėjas.
35. Darbai laikomi užbaigtais, kai atlikti visi projekte numatyti darbai, pasirašytas statybos užbaigimo aktas.
36. Tiekėjui bus apmokama už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus, remiantis atliekamų statybos darbų į kainiais ir PVM (pagal galiojantį tarifą darbų atlikimo momentu). Galutinė sutarties objekto kaina bus nustatyta sumontavus ir pastačius dujotiekį bei pasirašius statybos užbaigimo dokumentus (statybos užbaigimo aktą).
37. Išlaidas už mokesť Valstybinei mokesčių inspekcijai už statybą leidžiantį dokumentą, leidimą žemės kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, Energetikos inspekcijos pažymą, kelių ženklų pastatymą, statybinio laužo

išvežimą, rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama.

38. Tiekėjas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia, kai pagal parengtą projektą gaunami statybą leidžiantys dokumentai, bet ne ilgiau, kaip per 70 kalendorinių dienų.

39. Tiekėjas statybos darbus pradeda turėdamas statybą leidžiantį dokumentą su statinio projektu ir baigia statybos užbaigimo komisijai nusprendus, kad objekto statyba baigta (pasirašius statybos užbaigimo aktą), bet ne ilgiau, kaip 120 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos.

40. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Tiekėjo, turi būti pateikta prieš pasirašant statybos rangos sutartį, rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Tiekėjo, turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus.

41. Tiekėjas objekto projektą (4 egzempliorius) ir objekto projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorius, jei reikalinga) pateikia Pirkėjui tvirtinimui.

42. Pirkėjas paruošia prašymą į savivaldybę dėl statybą leidžiančio dokumento, o Tiekėjas šį prašymą pateikia į savivaldybę ir gauna iš savivaldybės statybą leidžiantį dokumentą, kurio originalą pateikia Pirkėjui.

43. Tiekėjas turi pateikti žemės darbų vietoje pažymėtų kelių dangų bei požeminių inžinerinių tinklų atstatymo aktus arba atitinkamų organizacijų, su kuriomis buvo derinami projektai, pažymas apie jų išsaugojimą ar atstatymą.

44. Tiekėjas privalo priduoti numatytus darbus Pirkėjui, statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.

45. Pateikti žemės sklypo planą su x, y koordinatėmis, žemės sklypo nuosavybės pažymėjimą (jei reikalinga), vartotojų kontaktinius duomenis.

46. Gavęs iš Tiekėjo nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto projektą, paruošti prašymą savivaldybei išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

47. Gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, išduoti aktą – leidimą statybos darbams vykdyti (Projektų įgyvendinimo skyrius).

48. Laiku pateikti projekte suprojektuotus dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įrenginius (įtaisus) apsauginėje spintoje be spintą laikančio rėmo.

49. Užsakyti ir apmokėti objekto kadastrinių matavimų bylos parengimą per 8 kalendorines dienas. Jei dėl Tiekėjo pateiktos objekto kontrolinės - geodezinės nuotraukos ar jos kompiuterinės laikmenos netikslumų VĮ „Registru centras“ neatlieka kadastrinių matavimų, rangos sutarties terminas nebus pratęsiamas.

50. Atlikti nutiesto dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio.


51. Paruošti prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos išduoti statybos užbaigimo aktą.

52. Užsakyti ir apmokėti nekilnojamojo daikto ir nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimą (išregistravimą).

53. Priimti iš Tiekėjo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti statybos techniniame pase nurodyti trūkumai.

#### Priedai

1. Projektavimo techninė užduotis.
2. Brėžinys.

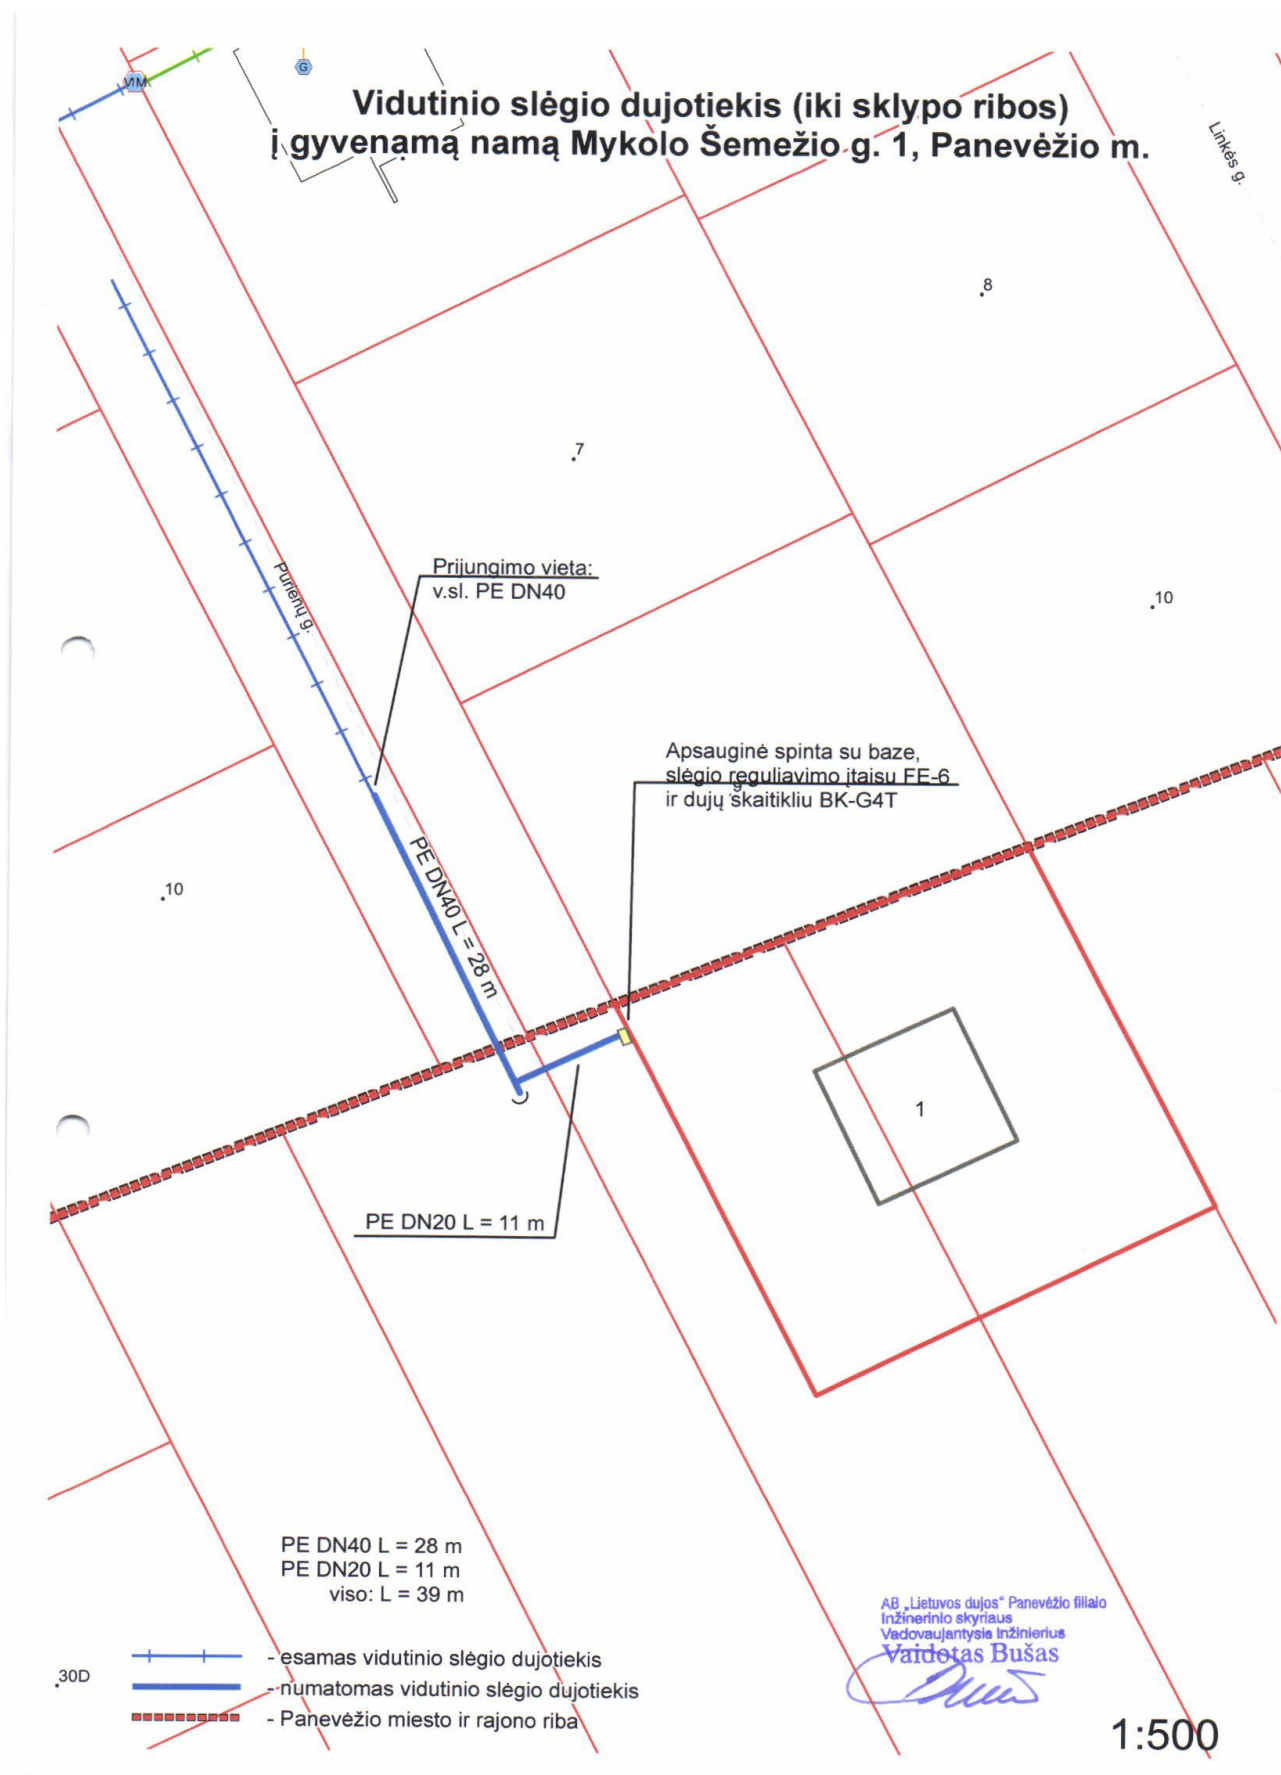



**AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJOS“  
PANEVŽIO FILIALAS**

TVIRTINU  
Technikos direktorius

Ramūnas Džiūvė

**PROJEKTAVIMO TECHININĖ UŽDUOTIS**

2015-04-08 Nr. 2015/M-79 (25-08-V36)

1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas: AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas, Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys, tel. (8 45) 500 911, faks. (8 45) 500 900, el. p. panevezys@lietuvosdujos.lt.
2. Statytojas (užsakovas) AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas.
3. Statinio projekto pavadinimas ir adresas: Vidutinio slėgio dujotiekis (iki sklypo ribos) į gyvenamą namą Mykolo Šemežio g. 1, Panevėžio m.
4. Statinio projekto rūšis: statybos projektas.
5. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
  - 5.1. parengti techninį darbo projektą tokios sudėties:
    - 5.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
    - 5.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
    - 5.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
    - 5.1.4. brėžiniai;
    - 5.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
  - 5.2. suprojektuoti polietileninį skirstomąjį dujotiekį ir skirstomojo dujotiekio įvadą iki vartotojo dujų sistemos (sklypo ribos), dujų slėgio reguliavimo įtaisą FE-6 ( $P_{is} - 21$  mbar) ir dujų apskaitos sistemą (dujų matavimo priemonę) BK-G4T [1] ( $Q_{min} = 0,04$  m<sup>3</sup>/h;  $Q_{max} = 6$  m<sup>3</sup>/h) apsauginėje spintoje [2111] su baze. Apsauginę spintą ir įrenginius joje pateiks AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas;
  - 5.3. dujų skirstymo sistemos prijungimo vieta: esamas vidutinio slėgio polietileninis dujotiekis Purių g., Staniūnų k., Panevėžio r.;
  - 5.4. dujotiekio skersmuo dujų skirstymo sistemos prijungimo taške: 40 mm;
  - 5.5. dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taške: 3,0 ( $\pm 10\%$ ) bar;
  - 5.6. projektuojant dujų skirstymo sistemą vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje;
  - 5.7. skirstomojo dujotiekio įvado vietą derinti su užsakovu (nauju dujų vartotoju);
  - 5.8. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu pažeistų dangų atstatymą;
  - 5.9. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio;
  - 5.10. ruošiant projektą naudoti ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
  - 5.11. dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
  - 5.12. projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;

5.13. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialui (suderinti su Naujų vartotojų skyriumi, Dujų apskaitos ir metrologijos skyriumi, Projektų įgyvendinimo skyriumi ir Inžineriniu skyriumi);

5.14. projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;

5.15. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;

5.16. parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (gauti leidimą statyti naują statinį);

5.17. kontrolinėje – geodezinėje nuotraukoje dujotiekio tinklų ilgius pateikti atskirai patenkančius į Panevėžio miesto savivaldybės teritoriją ir Panevėžio rajono savivaldybės teritoriją;

5.18. projektavimo techninę užduotį parengė:

Inžinerinio skyriaus  
vadovaujantysis inžinierius

Vaidotas Bušas