

GNYBTYNAI IR SAUGIKLIŲ LAIKIKLIAI APŠVIETIMO ATRAMOMS

2016.01.19

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Elektrokomplektas“
Tiekėjo adresas	Tinklu 29a-1, Panevezys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Edvardas Jablonovskis
Telefono numeris	+370 618 34342
Fakso numeris	
El. pašto adresas	edvardas@elektrokomplektas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato Vnt.	Vnt. kaina Eur su PVM	Kiekis	Kaina su PVM, Eur (skaičiais ir žodžiais)
1	Gnybtynai ir saugiklių laikikliai apšvietimo atramoms (10-35 mm ²)	vnt	23,00	1000	23000,00 (dvidešimt trys tūkstančiai)
2	Gnybtynai ir saugiklių laikikliai apšvietimo atramoms (10-50 mm ²)	vnt	27,00	100	2700,00 (du tūkstančiai septyni šimtai)
Viso:					25700 (dvidešimt penki tūkstančiai septyni šimtai)


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Priedas Nr.1	1
2.	Techninė dokumentacija	3
3.	Atitikties deklaracija	1

Pasiūlymas galioja iki 20 m. _____ d.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Vadybininkas
Edvardas Jablonovskis






Gnybtynų ir saugiklių komplektai
gatvių apšvietimo atramoms

Tyco Electronics

Our commitment. Your advantage.

L

Gnybtynai ir saugiklių laikikliai apšvietimo atramoms

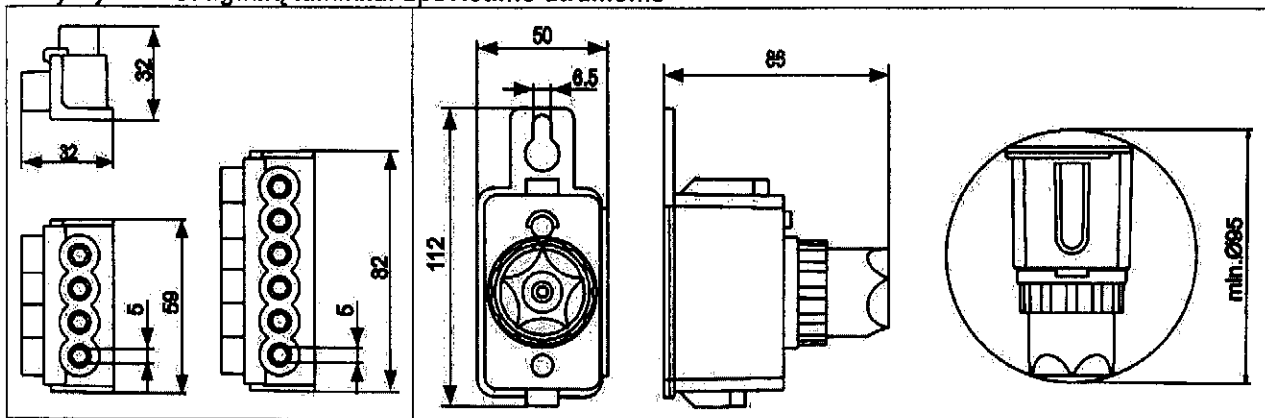

Visi matmenys pateikti mm.

Taikymas

Gnybtyno ir saugiklio laikiklio komponentų paskirtis – atramoje esančius šviestuvus apsaugoti ir sujungti su požeminiu gatvių apšvietimo tinklo galios kabeliu.

Savybės

- Gnybtynai tiekiami atviri
- Gnybtynų varžtai yra neiškrentantys
- Gnybtynas su 4 angomis laidams gaminamas mėlynos ir pilkos spalvų

Parinkimo kriterijai

- Skirti naudoti apšvietimo atramos viduje
- Stulpo diametras: ≥ 95 mm (saugiklio laikikliui)
- Durelių matmenys: $> 50 \times 250$ mm
- Galima prijungti iki 3 kabelių.
- Tinka 10 - 35 mm² skerspjūvio aliumininiais monolitiniams laidams ir 1,5 - 25 mm² skerspjūvio variniams monolitiniams ir daugiavieliams laidams.

Techninės charakteristikos

- Pagal: IEC 60999-1: 1999 (gnybtynai)
IEC 60269-3: 2004 (saugiklių laikikliai)
- Izoliacinė korpuso dalis gaminama iš smūgiams atsparios ir degimo nepalaikančios termoplastinės medžiagos
- Visos metalinės detalės yra apsaugotos nuo korozijos
- Apsaugos laipsnis: IP 20

Gaminio kodas užsakymui


Atsąkiojantis gnybtynas
su 4 angomis laidams (pilkas)
(standartinė pakuotė – 20 vnt)

GURO-BC4




su 6 angomis laidams (pilkas)
(standartinė pakuotė – 15 vnt)

GURO-BC6



Atsąkiojančio gnybtyno komplektai
(visuose komplektuose yra po 370 mm ilgio 16 mm² skerspjūvio įžeminimo laidą su 8 mm antgaliu)

3 x 4 angos laidams + 1 x 6 angos laidams GURO-BCS-4
4 x 4 angos laidams + 1 x 6 angos laidams GURO-BCS-5



DII (E27) saugiklio laikiklis
be saugiklio, su užsukamu dangteliu
su 6 A saugikliu, 6 A adapteriu,
užsukamu dangteliu
su 10 A saugikliu, 10 A adapteriu,
užsukamu dangteliu



GURO-FB-D2
GURO-FB-D2-06
GURO-FB-D2-10



Apšvietimo atramos prijungimo komplektai

(gnybtynai, saugiklis, 420 mm ilgio 6 mm² skerspjūvio laidas, 370 mm ilgio 16 mm² skerspjūvio įžeminimo laidas su 8 mm antgaliu)

4 gnybtynai be saugiklio GURO-LPF-4-D2
4 gnybtynai su 6 A saugikliu GURO-LPF-4-D2-06
4 gnybtynai su 10 A saugikliu GURO-LPF-4-D2-10
5 gnybtynai be saugiklio GURO-LPF-5-D2
5 gnybtynai su 6 A saugikliu GURO-LPF-5-D2-06
5 gnybtynai su 10 A saugikliu GURO-LPF-5-D2-10




Priedai

Saugiklio priedai



Vardinė srovė	DII (E27) saugiklis	adapteris	užsukamas dangtelis GURO-F-D2-SC
2 A	GURO-F-D2-02	GURO-F-D2-02	
4 A	GURO-F-D2-04	GURO-F-D2-04	
6 A	GURO-F-D2-06	GURO-F-D2-06	
10 A	GURO-F-D2-10	GURO-F-D2-10	
16 A	GURO-F-D2-16	GURO-F-D2-16	
20 A	GURO-F-D2-20	GURO-F-D2-20	
25 A	GURO-F-D2-25	GURO-F-D2-25	

Šalto montavimo pirštinės kabeliams

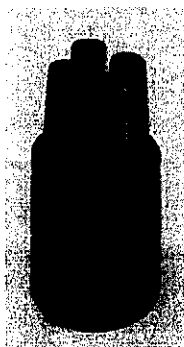

Skirtos plastikui izoliuotiems kabeliams. Laidų skaičius (vnt) x skerspjūvis (mm²)	
3 x 1,5-2,5	GURO 3063/1,5-2,5k
3 x 6	GURO 3063/6 k
3 x 10	GURO 3063/10k
3 x 16	GURO 3063/16k
3 x 25	GURO 3063/25k
4 x 1,5-2,5	GURO 3064/1,5-2,5k
4 x 4	GURO 3064/4k
4 x 6	GURO 3064/6k
4 x 10	GURO 3064/10k
4 x 16	GURO 3064/16k
4 x 25	GURO 3064/25k
4 x 35	GURO 3064/35k
5 x 2,5-4	GURO 3065/2,5k
5 x 6	GURO 3065/6k
5 x 10-16	GURO 3065/10k

Declaration of Conformity

Declaration -No.: LPF / 10, 2007 (Prod.-No. / Month, Year)

Manufacturer: Tyco Electronics Raychem GmbH –Werk Berlin-:
Trachenberggring 85 · 12249 Berlin

Name of product:: **Lamp Post Fixture, Terminal and Fuse Kit**
EDP-No.: JOR-99960 – JOR-99972

1. The mentioned product is in conformity with the following provisions of Directive:

Low Voltage Directive No.: 2006/95/EC

2. Following normative documents were taken into account for this product by consideration the demands of Low Voltage Directive:

EN=Harmonised European normative document DIN/ VDE=National normative document IEC = International standard

EN 60999-1:2000-03 Connecting devices - Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 0,2 mm² up to 35 mm² (included);
(IEC 60999-1:1999, modified)

EN 60529: 1991-10 + A1:2000 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
(IEC 60529:1989 + A1:1999);

EN 60269-1:1998 + A1:2005 Low-voltage fuses - Part 1: General requirements
(IEC 60269-1:1998 + A1:2005);

EN 60269-3:1995-01 + A1:2003 Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications)
(IEC 60269-3:1987 + A1:2003)

IEC 60269-3-1:2004 Low-voltage fuses - Part 3-1: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications)
– Sections I-IV: Examples of types of standardized fuses

3. Following necessary documents according to this declaration are with the manufacturer:

Product documentation ☒

Declaration of conformity for supplied components ☐

Installation instructions are enclosed: ☒

4. CE-Marking at: Packaging

Issued by:

Name and signature:

Berlin, Oct. 8th, 2007

Place and date of issue

Tyco Electronics Raychem GmbH –Werk Berlin-

tyco
Tyco Electronics Raychem GmbH
Friedrich-Feld 14 · 12221 Ottobrunn
Anton Riedelheimer
(Managing Director)



Tyco Electronics

Our commitment. Your advantage.

Energy Division

5

