



Remontuojamo rūsio planas M1:100




- rūsys apšiltinamas 100mm ekstrudinio polistireno termoizoliacija, $\lambda_{ds} \leq 0.036$
($R=3.64 \text{ m}^2\text{K/W}$)

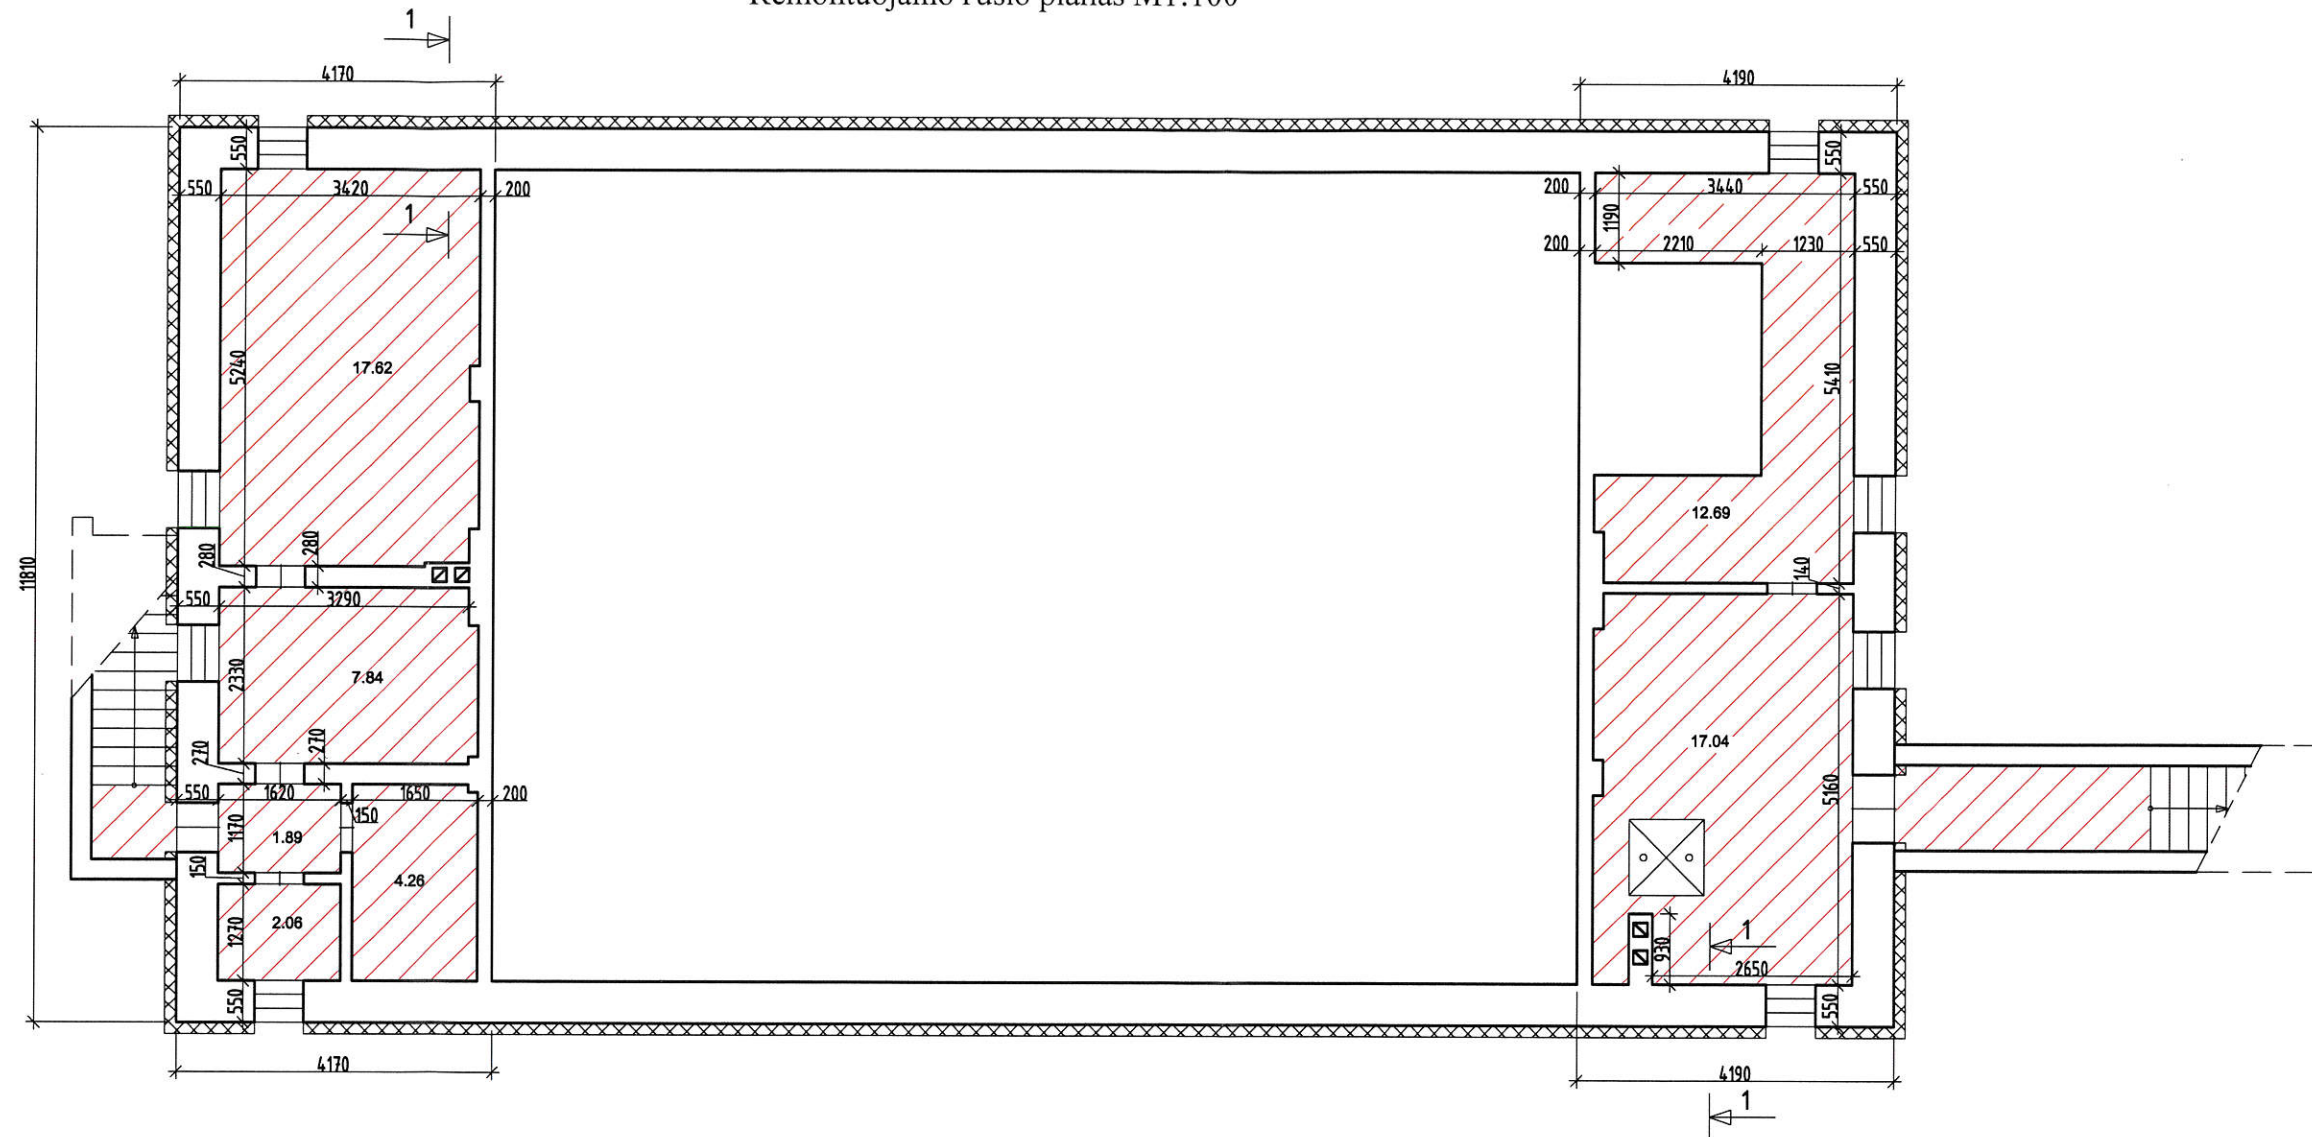

- remontuojamų rūsio patalpų plotas;

PASTABOS:

1. ALTITUDES IR DARBŲ BEI MEDŽIAGŲ KIEKIUS TIKSLINTI DARBŲ ATLIKIMO METU.
2. DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOMIS.

Atestato Nr.	 UAB "HIDROSTATYBOS PROJEKTAI"				PASTATO - SUTRIKUSIO INTELEKTO JAUNUOLIŲ DARBO CENTRO LAKŠTUČIŲ G. 6, KLAIPĖDOJE, FASADO IR RŪSIO PAPRASTASIS REMONTAS			
5673					Dalis: BENDROJI/KONSTRUKCIJŲ			Laida
A1295	PV	J. Kitra	2015	Brėžinys: Remontuojamo rūsio planas M1:100				0
18145	PDV	K. Jankauskas	2015					
	Inž.	A.Rimkus	2015					
Stadija	Statytojas:				Žymuo: HSP-2015-03-LAKŠT-TDP-BD,K-03			Lapas
TDP	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA							1
							1	