


- ✗ Demontuojamos atramos
- ~~300~~
~~31~~ Sena numeracija
- ~~100~~
~~1~~ Nauja numeracija

Pastaba:
1. Demontavus 0,4 kV OL L-100 iš TR O-311 nereikalingą ruožą, likusiame ruožui pakeisti atramų numeraciją.

Eil. Nr.	Pavadinimas, tipas	Mato vnt.	Kiekis	Atramų Nr.
	Inkarinė atrama SNV-1.1	kompl./t	4/4	100/1,3
	Vienstiečė atrama SNV-1.1	vnt./t	8/8	100/ 5÷100/10
	OL laidas A-35 (1 laidas)	kg./m	40/416	100/1÷100/11
	Sekantys laidai		78/823	
	OL laidas A-16 (1 laidas)	kg./m	18/416	100/1÷100/11
	Izoliatoriai	vnt./t	40/0,015	

0,4kV OL L-100 demontuojamų medžiagų žiniaraštis

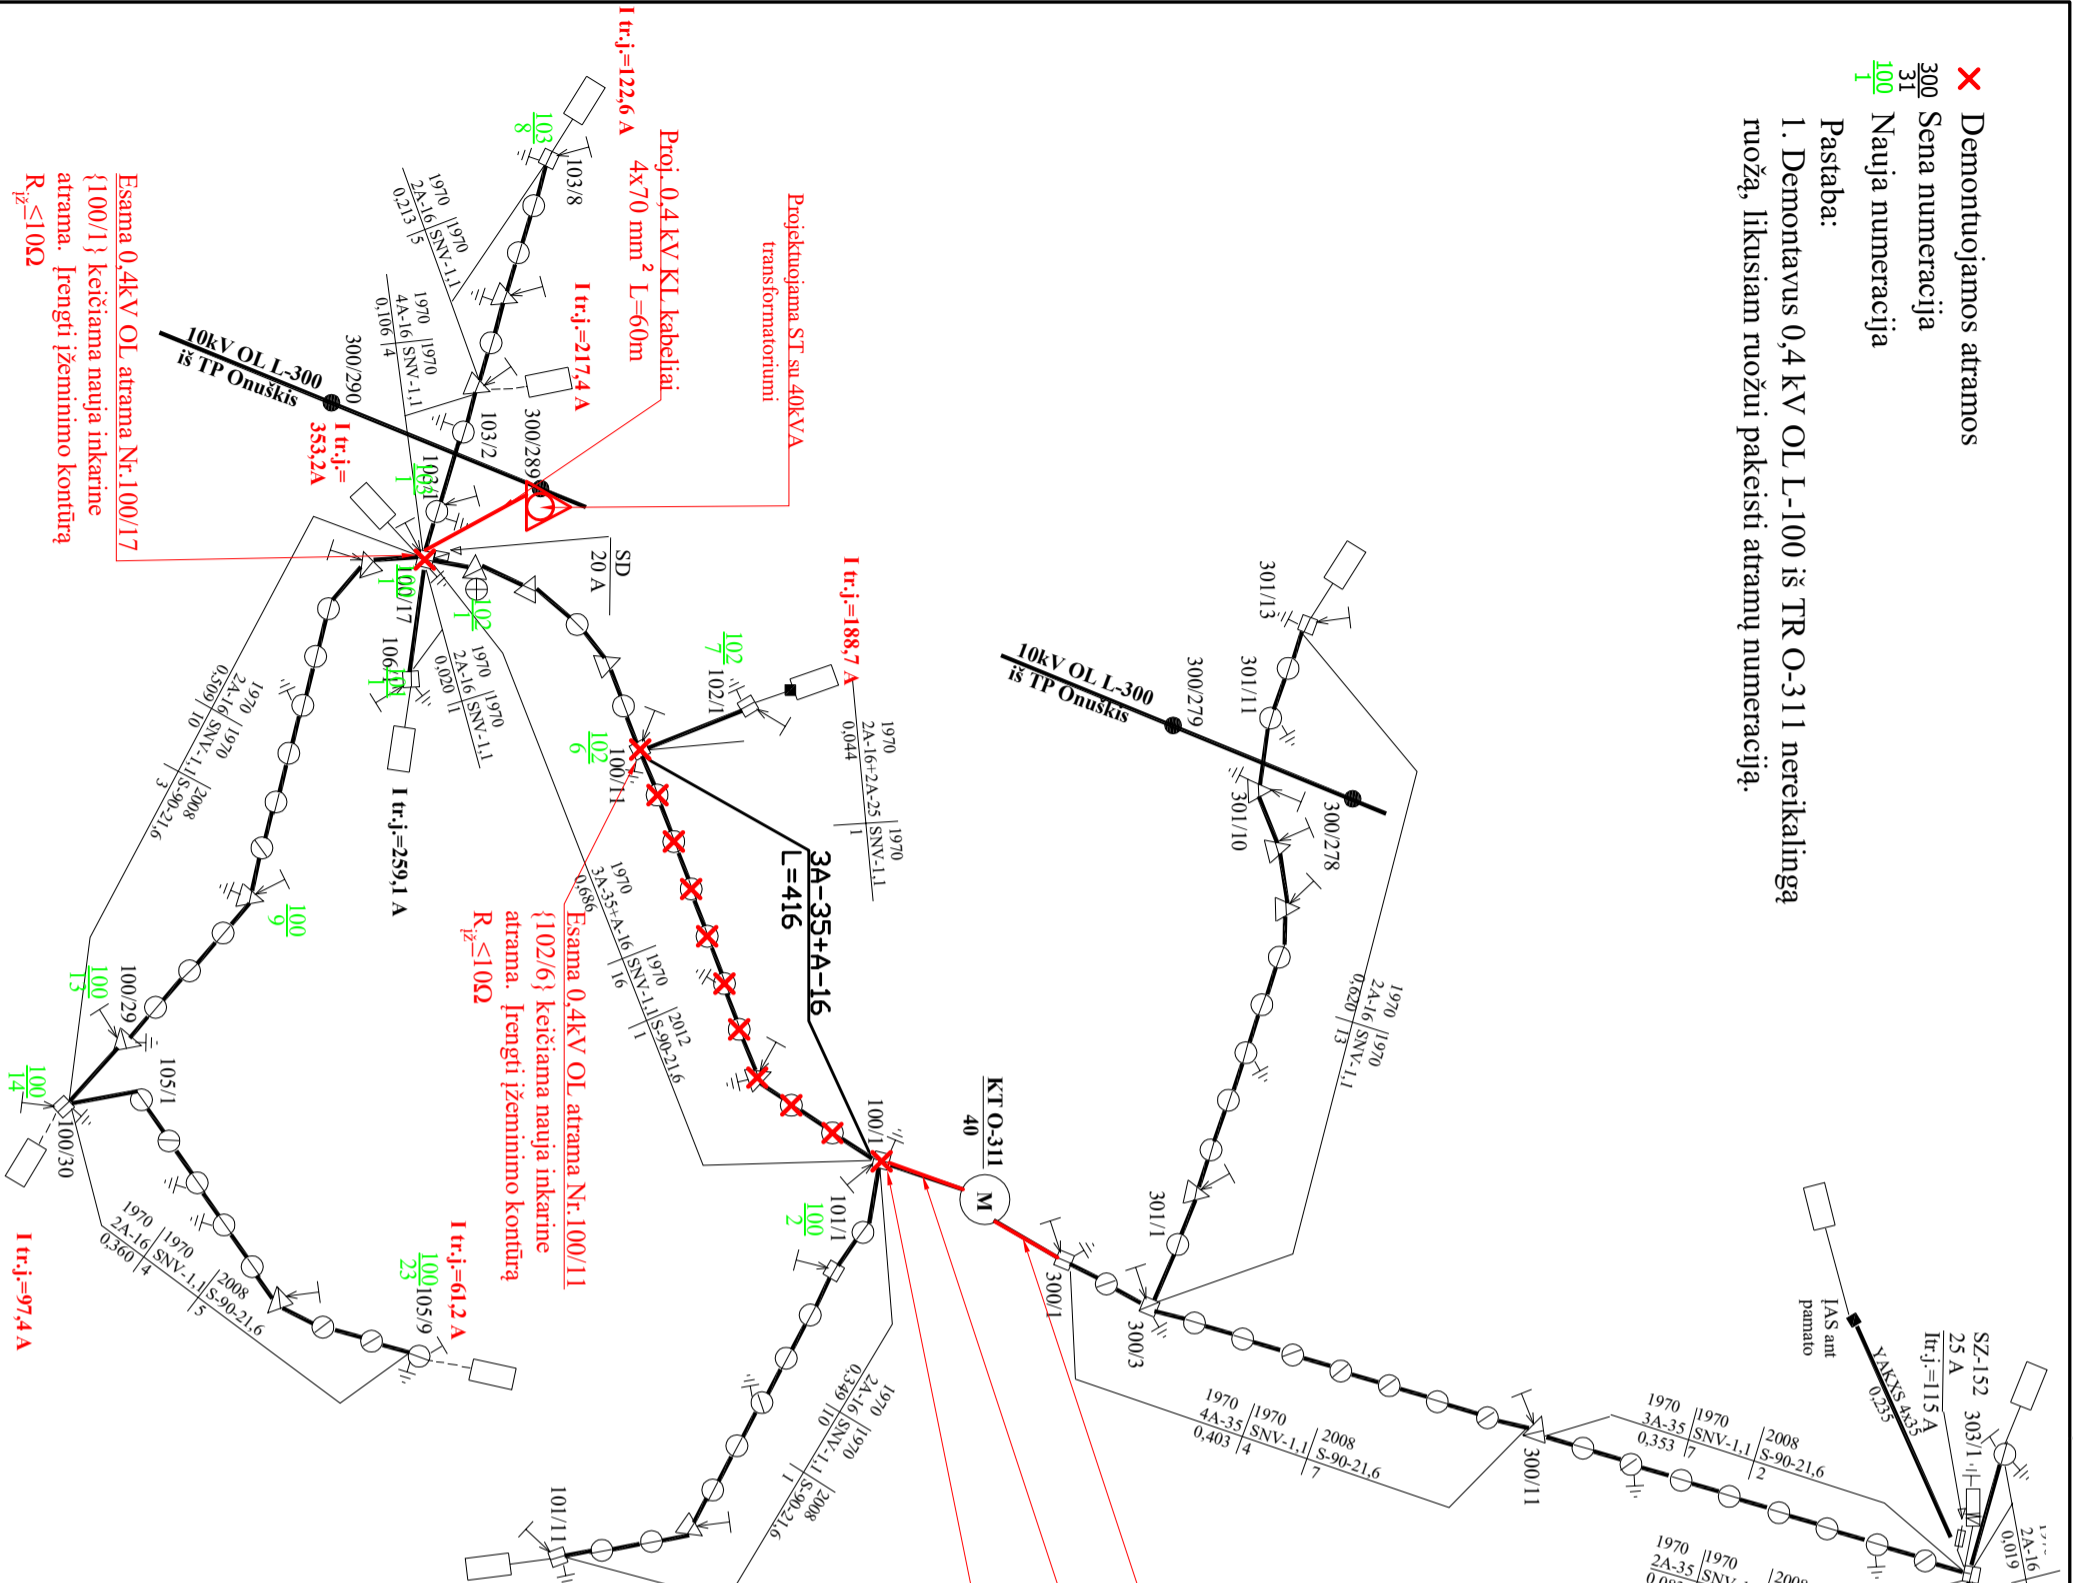

ŽILINSKIS CO		10kV OL L-300 iš Onuškio TP rekonstravimas į OLI Trakų raj.	
32566	PDV	Vaidas Daunora	
	INŽ.	Povilas Šmitas	
		0.4kV OL L-100 demontavimo schema	
		2593-01-TP-E-BR-03	
		Lapas	Lapų
		1	1