

Objektų sąrašas bei duomenys apie vandentiekio įvadus


Eil. Nr.	Objektas		Objekto adresas	Vandens apskaitos mazgo vieta	Vandens skaitiklis			Atsakingas už vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploataciją (pareigos, vardas, pavardė, telefonas)
	Nr.	Pavadinimas			Markė	Skersmuo, mm	Rodmenys, m ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	346	akademija	Maironio g. 4, Vilnius	šulinyje	VG2ES	20	-	tel.
2	793	akademija	Maironio g. 6, Vilnius	rūsyje	VG2ES	25	-	tel.
3	348	mokomasis korpusas (I įvadas)	Malūnų g. 5, Vilnius	rūsyje	MTK	40	-	tel.

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovė
Jurgita Karčiauskaite



Rektoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Virgilijus Kireilis

(parašas)

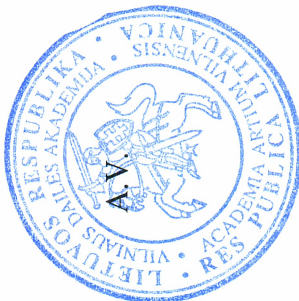


Priedas Nr. 2 prie sutarties Nr. K131 - 466

Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribų planas

Objekto adresas : Malūnų g. 5, Vilnius (Vilniaus dailės akademija)

Prisijungimo sąlygos : 2014-06-05 Nr. 14 / 1023

Techninio priėmimo pažyma : 2016-08-01 Nr. 58-702 (12.02)

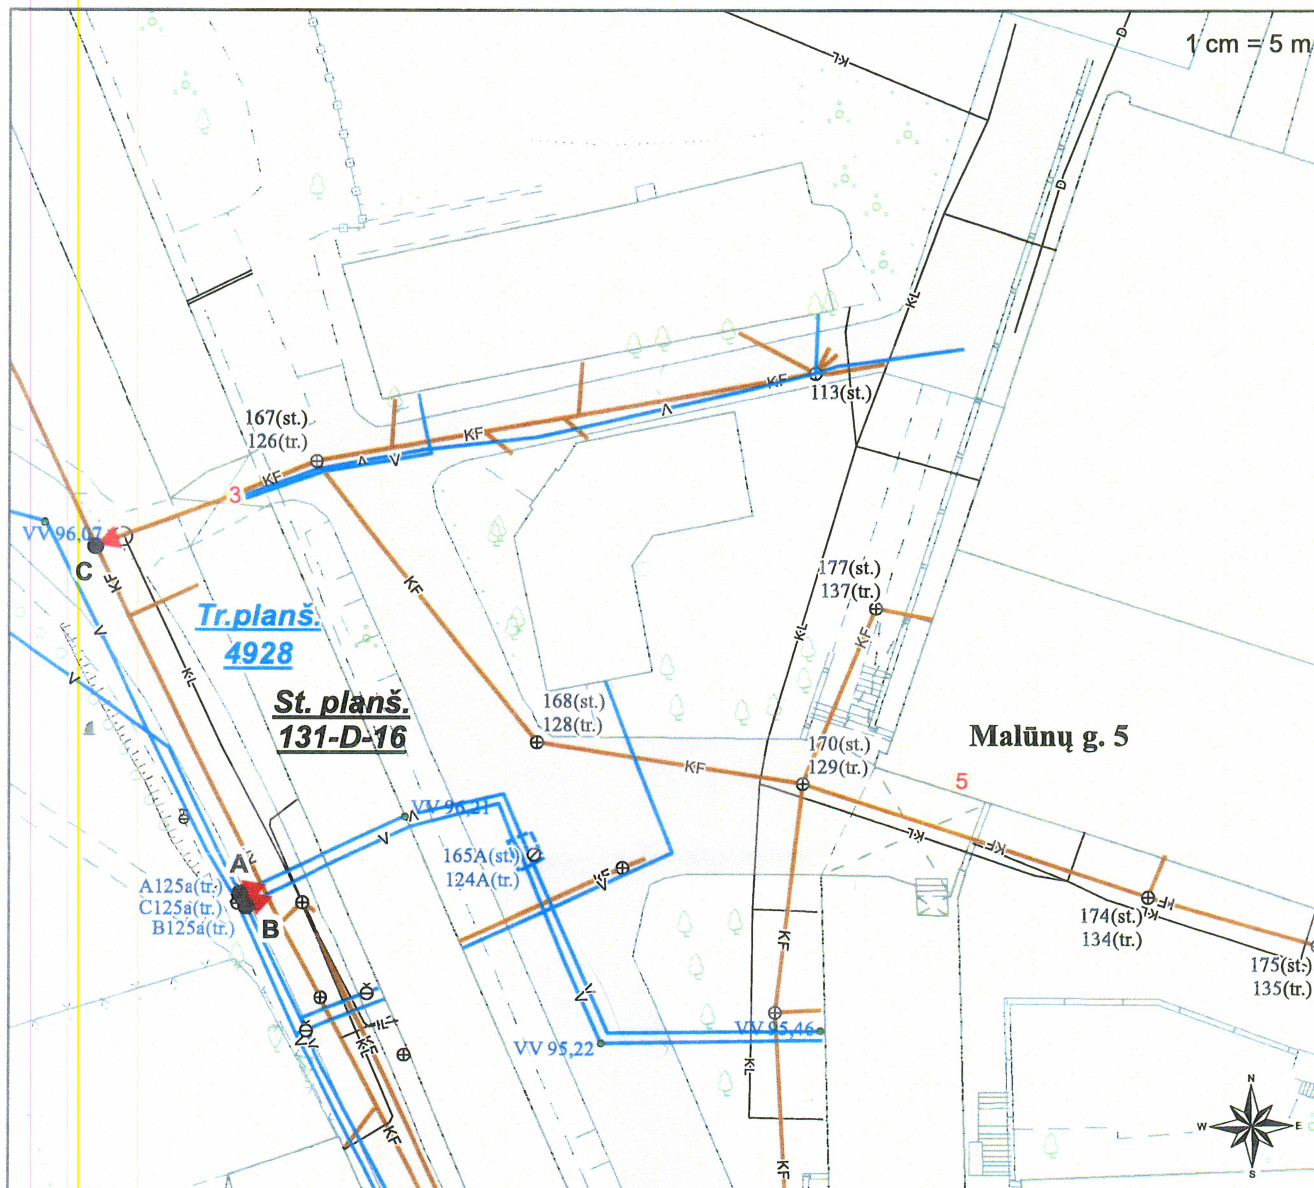

Vandens tiekėjas eksploatuoja :

Vandentiekio tinklus : nuo miesto tinklų iki **taškų A ir B** (iki požeminių sklendžių Nr. A125a ir Nr. B125a imtinai, tr. planš. 4928)

Nuotekų tinklus : nuo miesto tinklų iki **taško C** (gatvės tinklą)

Abonentas / vartotojas eksploatuoja :

Vandentiekio tinklus : nuo pastato iki **taškų A ir B** (iki požeminių sklendžių Nr. A125a ir Nr. B125a, tr. planš. 4928)

Nuotekų tinklus : nuo pastato iki **taško C** (iki gatvės tinklo)

PTDS vadovas E. Šatrauskas

telef (8 5) 266 4437

Ruošė : vyresn. inž. V.Sanda


(parašas)

(data)

2016-08-30 ; telef (8 5) 266 4374

Abonentas / Vartotojas

Objekto adresas: Maironio g. 6

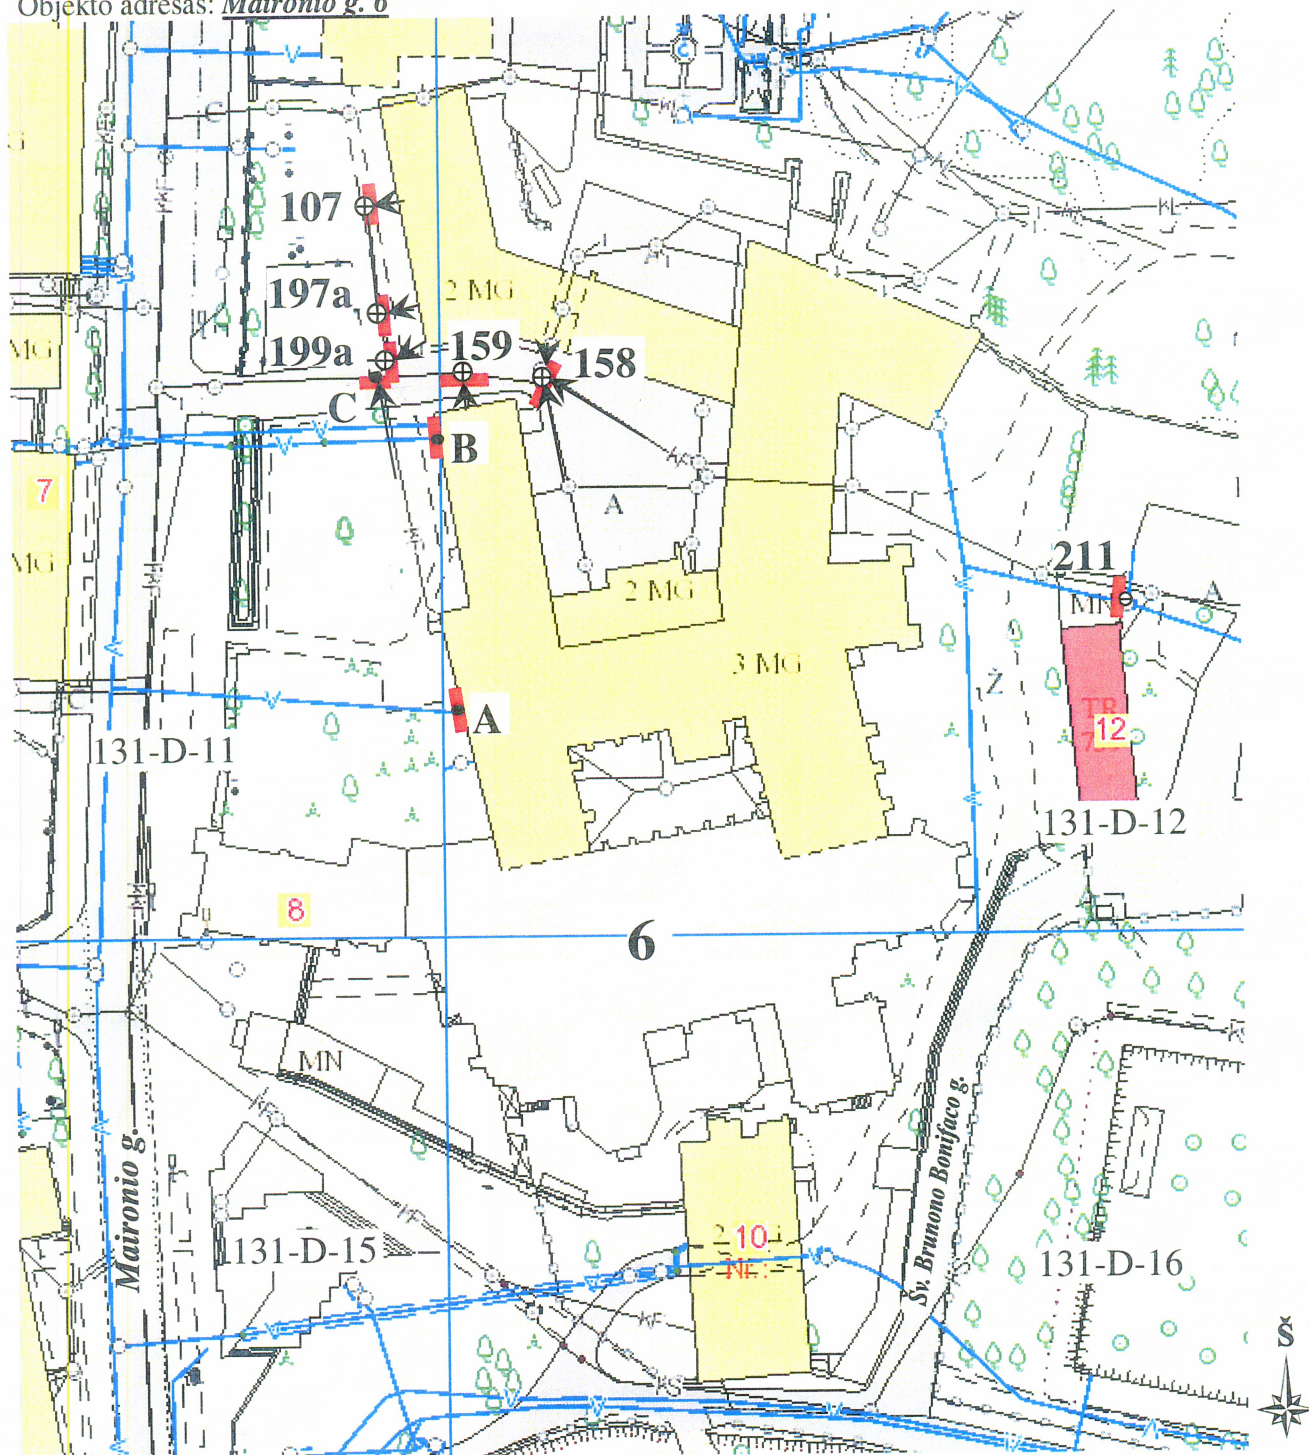

Vandens tiekėjas eksploatuoja:

Vandentiekio tinklus nuo miesto tinklų iki taškų A ir B (statinio pamato išorinės pusės) ir vandens skaitiklio imtinai šulinyje Nr. 211 ir vandentiekio šulinį Nr. 211.

Nuotekų tinklus nuo miesto tinklų iki taško C ir nuotekų šulinių Nr. 158, 159, 107, 197a, 199a imtinai.

Abonentas/vartotojas eksploatuoja:

Vandentiekio tinklus nuo taškų A ir B (statinio pamato išorinės pusės) ir vandens skaitiklio šulinyje Nr. 211.

Nuotekų tinklus kartu su kitais tinklų naudotojais pagal tarpusavio susitarimą nuo taško C ir nuotekų šulinių Nr. 158, 159, 107, 197a, 199a iki pastato.

Tvirtino: PTDS vadovas E.Šatrauskas

(pareigos, vardas, pavardė)

Ruošė: Inžinierė Agnė Sinkevičiūtė

(pareigos, vardas, pavardė)

Abonentas/ Vartotojas:


(pareigos, vardas, pavardė, parašas, spaudas)

2017-01-19

(data)

Priedas Nr. 2 prie pastovios sutarties Nr. K131-466
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ EKSPLOATACIJOS RIBŲ PLANAS

Objekto adresas: Maironio g. 4

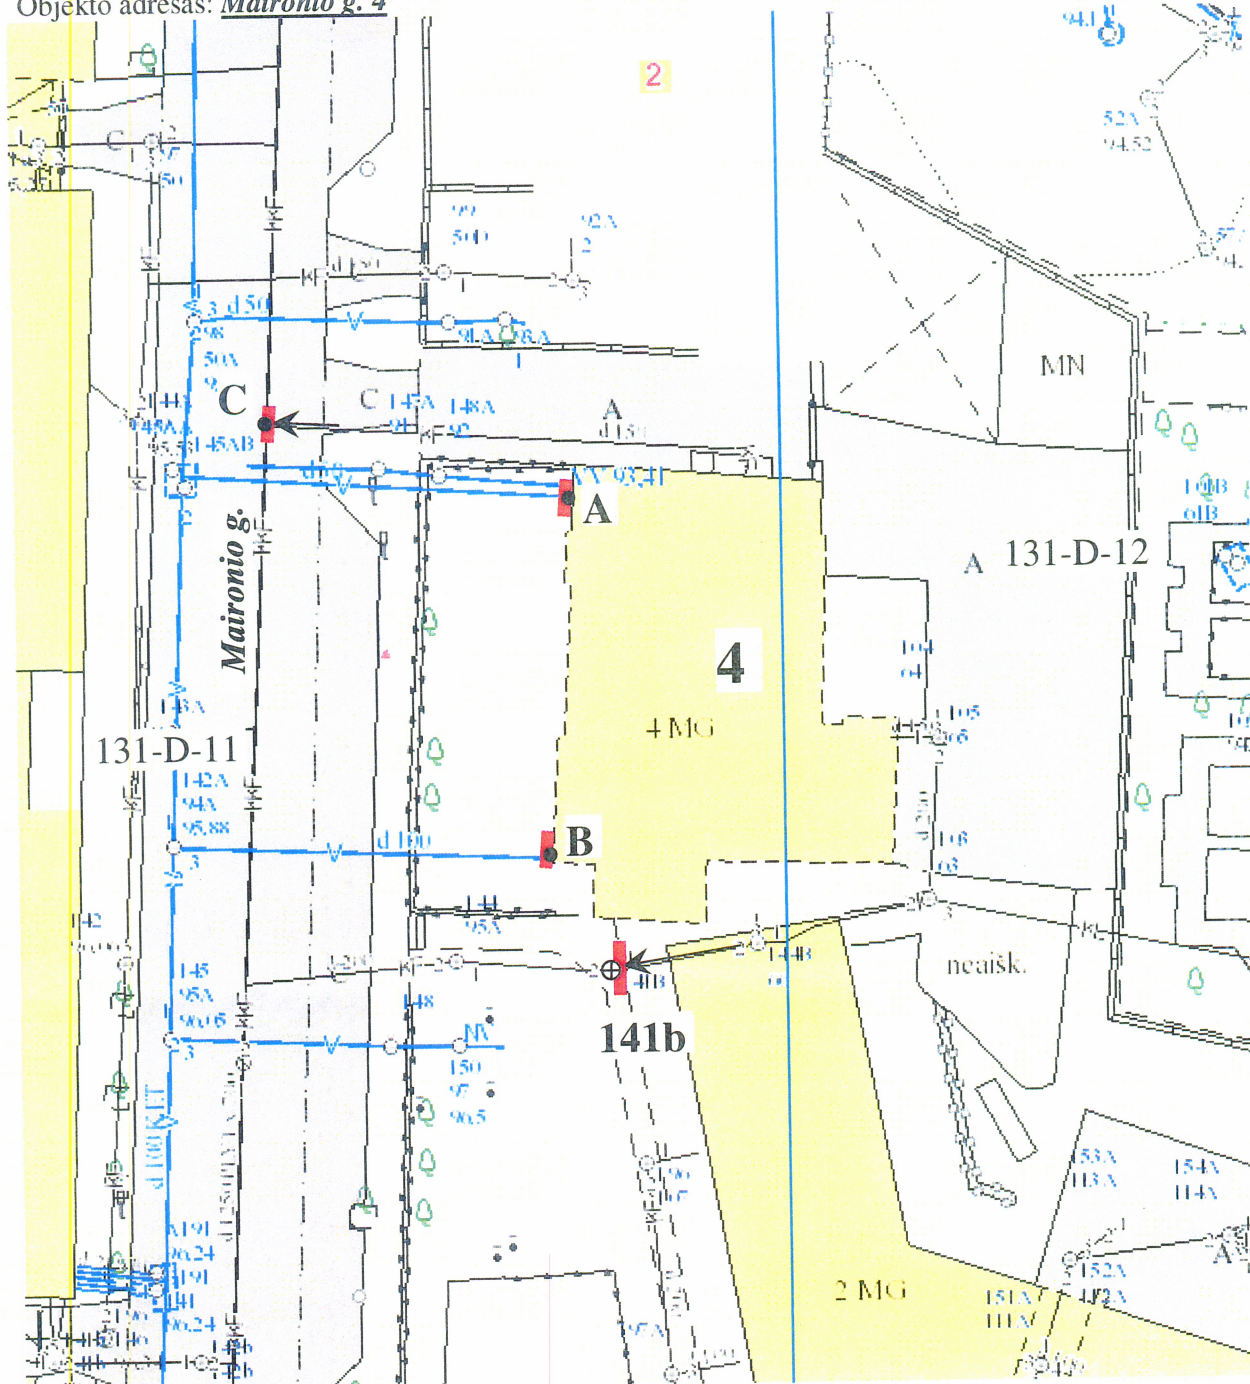

Vandens tiekėjas eksploatuoja:

Vandentiekio tinklus nuo miesto tinklų iki taškų A ir B (statinio pamato išorinės pusės).

Nuotekų tinklus nuo miesto tinklų iki taško C ir nuotekų šulinio Nr. 141b imtinai.

Abonentas/vartotojas eksploatuoja:

Vandentiekio tinklus nuo taškų A ir B (statinio pamato išorinės pusės).

Nuotekų tinklus nuo taško C ir su kitais tinklų naudotojais pagal tarpusavio susitarimą nuo nuotekų šulinio Nr. 141b iki pastato.

Tvirtino: PTDS vadovas E.Šatrauskas
 (pareigos, vardas, pavardė)

Ruošė: Inžinierė Agnė Sinkevičiūtė
 (pareigos, vardas, pavardė)

Abonentas/ Vartotojas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, spaudas)

2017-01-19
 (data)

