

S U T A R T I S Nr. 432

Palanga

2001 m. sausio 3 d.

SPUAB "Palangos vandenys", vadinama "TIEKĖJU" atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Antano Žutauto pagal tarnybinę padėtį, ir Palangos miesto savivaldybės Viešoji biblioteka vadinama "ABONENTU", atstovaujama direktoriaus Kęstučio Rudžio sudarėme šią sutartį:

1. Vandens tiekimo tvarka:

Tiekėjas, įsipareigoja tiekti abonentui (vartotojui) geriamą vandenį, Vytauto g.61, Palangoje .

1.1. Abonentas, įsipareigoja tinkamai prižiūrėti vandens matavimo mazgą ir jo patalpą, saugoti vandens skaitiklio ir sklendės plombas.

1.2. Abonentas, pastebėjęs gedimus ar nuplėštas plombas, privalo nedelsdamas pranešti apie tai tiekėjui.

1.3. Jei nėra įvadinio vandens skaitiklio, jis sugedęs ar pasibaigęs patikros laikas, suvartotas vandens kiekis skaičiuojamas pagal dviejų paskutinių mėnesių vidurkį. Įrengus įvadinį skaitiklį, praėjusio laikotarpio suvartoto vandens kiekis neperskaičiuojamas.

1.4. Jeigu skaitiklio duomenų užrašyti negalima (VAM užverstas, užšalęs, apsemtas vandeniu, sudaužytas skaitiklis, nuplėšta skaitiklio plomba, negalima patekti į VAM patalpą ir pan.) arba atidaryta priešgaisrinė sklendė, nuplėšta plomba ant apvedamosios linijos ar ventilio prie vandens skaitiklio, tai per mėnesį suvartoto ir pašalinto vandens kiekis nustatomas priimančiam, kad vanduo tekėjo 3 metrų per sekundę greičiu 24 val. per parą. Taip skaičiuojamas suvartoto vandens kiekis, kol rasti trūkumai pašalinami. Trūkumus likvidavus, vandens kiekis neperskaičiuojamas.

Sudaužytą, savavališkai nuimtą arba pavogtą vandens skaitiklį savo lėšomis atstato abonentas (vartotojas).

2. Nuotėkų šalinimo tvarka:

2.1.Tiekėjas įsipareigoja į nuotėkų tinklą priimti nuotėkas.

2.2. Apmokestinamas nuotėkų kiekis nustatomas nuotėkų matavimo prietaisu, o jeigu jo nėra, pagal patiektą vandens kiekį..

2.3. Teršalų koncentracijos nuotėkose neturi viršyti: BDS₇ 287.mg O₂/l suspenduotos medžiagos 170mg/l, naftos produktai 1,0 mg/l , riebalai 1,0mg/l , detergentai 1,5mg/l, bendras azotas30,0mg/l, bendras fosforas 6,0mg/l

2.4. Abonentui išleidus į nuotėkų tinklą kenksmingas medžiagas, kurios sutrikdo tinklo ar nuotėkų valyklos darbą, už padarytus nuostolius apmoka abonentas.

2.5. Tiekėjo laboratorija nustato abonto nuotėkų kokybę kartą per metus.

2.6. Abonto pageidavimu atliktas pakartotinas analizės apmoka abonentas.

2.7. Abonentas privalo tinkamai prižiūrėti vietines nuotėkų valyklas.

3. Atsiskaitymo tvarka:

3.1.Sąskaitos už suvartotą vandenį ir pašalintas nuotėkas abonentui pateikiamos vieną kartą per mėnesį. *per e.s*

3.2. Sąskaitas abonentas turi apmokėti iki sekančio mėnesio 25 dienos.. Už laiku neapmokėtas sąskaitas imami 0,2 proc.delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.

3.3. Už suvartotą vandenį ir pašalintas nuotėkas abonentas moka galiojančiais tarifais. Apie tarifų pasikeitimą informuojama vietinėje spaudoje.

Jeigu abonentas neapmoka sąskaitos per 60 dienų nuo jos įteikimo dienos, tiekėjas gali išjungti vandenį ir nutraukti nuotėkų priėmimą, o nesumokėta pinigų suma gali būti išieškoma teismine tvarka.

Apmokėjus sąskaitą tiekėjas vandenį įjungia ir priima nuotėkas, tačiau išjungimo ir įjungimo išlaidas apmoka abonentas.

4. Kiti įsipareigojimai:

- 4.1. Abonentas neturi kliudyti subabonentams vartoti vandenį ir šalinti nuotėkas.
- 4.2. Tiekėjas gali nutraukti abonentui vandens tiekimą ir nuotėkų šalinimą Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėse numatytais atvejais.
- 4.3. Jeigu vandentiekio įvadas, nuotėkų išvadas ar vandens skaitiklis yra ne tiekėjo nuosavybė, tai jiems sugedus už patirtus nuostolius apmoka abonentas. Įvado ar išvado išjungimo ar prijungimo išlaidas apmoka abonentas.
- 4.4. Vandens ir nuotėkų apskaitos prietaisai kartą per 2(du) metus (nepriklausomai nuo jų darbo laiko) turi būti tikrinami Lietuvos standartizacijos departamento nustatyta tvarka. Už apskaitos prietaisų patikrą atsako jų savininkas.
- 4.5. Tiekimą vandens kokybės rodikliai:
Bendra geležies0,58...mg/l; drumstumas.....1,0...mg/l; fluoridai iki2,0.mg/l
5. Tiekėjas ir abonentas (vartotojas) .įsipareigoja vykdyti šią sutartį, vadovautis galiojančiomis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis, atitinkamais įstatymais ir kitais normatyviniais aktais.
6. Ginčai, kilę vykdant sutartį, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.
7. Sutartis įsigali nuo pasirašymo dienos. Sutartis galioja kol viena iš šalių nepareikš noro ją nutraukti. Sutartis nutraukiama raštu įspėjus kitą šalį prieš mėnesį iki jos nutraukimo dienos.
8. Surašomi du sutarties egzemplioriai, kurių vienas yra pas tiekėją, o kitas pas abonentą.
9. PRIEDAS. Vandentiekio ir nuotėkų tinklų priklausomybės ribų aktas – 1 egz.

TIEKĖJAS:

SPUAB "Palangos vandenys"
įmonės kodas 5244739
Austėjos g. 36, Palanga
A/S 467883
Šiaulių bankas Palangos fil.
b.k. 260101389
tel. 41221 ; 41222
L.e.p. direktorius


Antanas Žutautas

A.V

ABONENTAS (vartotojas) :

Palangos miesto savivaldybės
Viešoji biblioteka
įmonės kodas 9027623
Vytauto g.61, Palanga
telefonas
Direktorius

Kęstutis Rudys

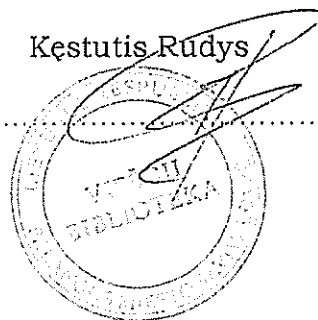

VYTAVITO 6-E Nr. 61
(Objekto adresas)

Palanga


RIBOS AKTAS

Prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
sutarties 2001. 01. 03 Nr. 432

Technikos skyriaus
viršininkas

SPUAB "Palangos vandenys" atstovas Alfredas VAITELIUS
ir abonentas Palangos m. savivaldybės viešoji biblioteka sudarė
ši aktą, nustatantį aptarnavimo ribą ir atsakomybę už vandentiekio ir nuotekyno
įrenginių stovį tarp SPUAB "Palangos vandenys" ir abonto.

Vandentiekio ir nuotekyno schema:

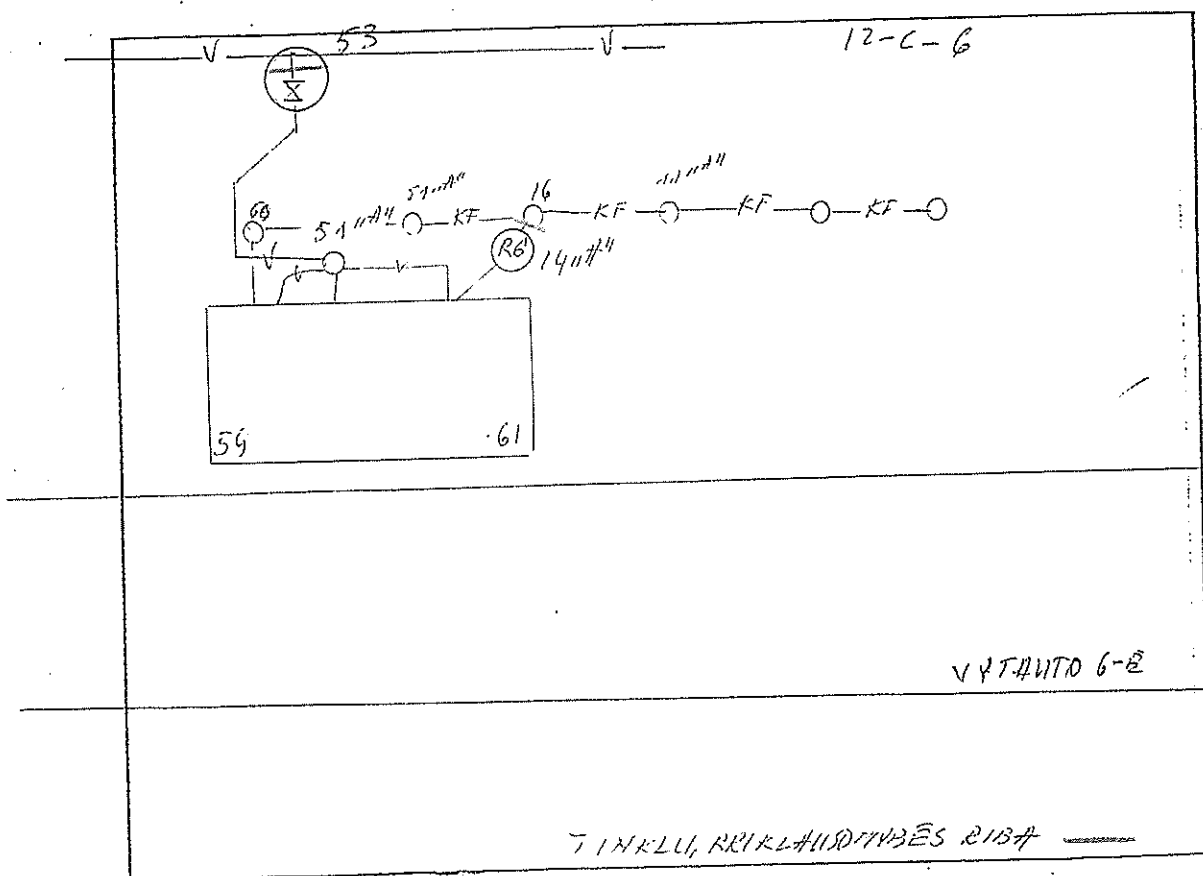

Paruošė: Alfredas VAITELIUS (vardas, pavardė, pareigos, parašas) (data)
Abonto atstovas K. Rudy (vardas, pavardė, pareigos, parašas) 2004. 09. 01 (data)