

UAB „Akmenės vandenys“

Objektas: Naujosios Akmenės miesto vandens gerinimo įrenginių statyba (rekonstrukcija)

GARANTIJOS*(pateikiama kartu su pasiūlymu)***Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pridėti užpildytas ir pasirašytas garantijas:****ĮRENGIŲ HIDRAULINIO NAŠUMO GARANTIJOS**

Mes, UAB „EIGESA“ šiuo raštu užtikiname, kad maksimalus įrenginių hidraulinis našumas bus ne mažesnis nei 85 m³/h, kas sudaro 100 proc. planuojamo našumo.

Įrenginiai bus bandomi prieš priimant juos eksploatacijai (prieš pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą).

Rangovas garantuoja, kad įrenginiai gali pasiekti šį našumą nesunaudodami per didelio vandens kiekio, neperasdami hidrostatinio slėgio ir neperkraudami nei vieno elemento procese.


Jei garantiniu bandymo laikotarpiu projektinis įrenginių našumas nebus pasiektas, tuomet įrenginius išbandysime iš naujo siekiant nustatyti maksimalų hidraulinį našumą, kurį įrenginiai gali pasiekti ir nustačius trūkstamą hidraulinį našumą iki projekcinio, įsipareigojame pastatyti papildomus vandens gerinimo filtrus arba esamus pakeisti galingesniais, kad būtų pasiektas projektinis 85 m³/h našumas.

Bandymų metu Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad bus laikomasi visų reikalavimų nurodytų Techninėse specifikacijose/Užsakovo reikalavimuose. Tuo atveju jei vandens kokybė neatitinka garantuotų vandens kokybės parametrų, Rangovas įsipareigoja ištirti priežastis ir atlikti įrenginių veikimo pakeitimus, kad būtų pasiekti garantuoti vandens kokybės parametrai.

Vardas, pavardė, parašas:

Direktorius

Data: 2017-03-31 d.



Eimantas Baravykas

UAB „Akmenės vandenys“

Objektas: Naujosios Akmenės miesto vandens gerinimo įrenginių statyba (rekonstrukcija)

2. VANDENS KOKYBĖS GARANTIJŲ

Mes, UAB „EIGESA“, šiuo raštu užtikriname, kad vandens kokybės reikalavimai nurodyti Užsakovo reikalavimuose bus pasiekti, kai maksimalus planuojamas įrenginių našumas yra 85 m³/h esant visoms galimoms eksploatacijos sąlygoms.

Tyrimai bus atliekami prieš priimant įrenginius eksploatacijai (prieš pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą).


Jei bandymo laikotarpiu vandens kokybė neatitiks vandens kokybės garantijos esant reikalaujamam našumui 85 m³/h, įrenginiai bus išbandomi dar kartą, esant žemesniam našumui, tol kol bus pasiekta garantuota vandens kokybė ir nustačius trūkstamą vandens išvalymo kiekį, kuris privalo būti išvalytas iki HN24:2003 reikalavimų, įsipareigojame įrenginiuose pastatyti papildomus vandens gerinimo filtrus arba esamus pakeisti galingesniais, kad būtų pasiektas projektinis 85 m³/h našumas ir vandens kokybė atitiktų HN24:2003 reikalavimus.

Vardas, pavardė, parašas:

Direktorius

Data: 2017-03-31 d.

Eimantas Baravykas



UAB „Akmenės vandenys“

Objektas: Naujosios Akmenės miesto vandens gerinimo įrenginių statyba (rekonstrukcija)

3.VARTOJAMOS ENERGIJOS KIEKIO GARANTIJA

Mes, UAB „EIGESA“, šiuo raštu užtikriname, kad vienerius metus (12 mėn.) nuo įrenginių perdavimo Užsakovui, vandens gerinimo įrenginių vartojamos energijos kiekis neviršys garantuojamo kiekio:

Vidutinis elektros energijos suvartojimas, kWh / metus	[a] = 216 670,57
--	------------------

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis elektros energijos vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartinio mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama tokiu pačiu pagrindu, kaip ir nustatant kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas, taikant tokią energijos savikainą, kaip yra nurodyta žemiau:

$$\text{Bauda, } P = KK \cdot (A - G) \cdot [b];$$

kai:

KK = kapitalizacijos koeficientas

A = faktinis metinis elektros energijos vartojimas, kWh/;

G = garantuojamas vidutinis metinis elektros energijos suvartojimas, kWh = [a];


[b] = energijos savikaina.

Baudos tampa mokėtinomis po vienerių metų nuo darbų perdavimo.

Vardas, pavardė, parašas:

Direktorius

Data: 2017-03-31 d.

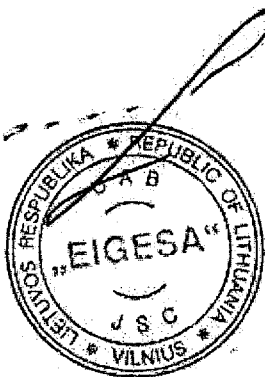

Eimantas Baravykas

SAŃAUDOS IR EKSPLOATACIJOS KAŠTAI

Priedame pirkimo objekto sąnaudų ir eksploatacijos kaštų skaičiavimus.

Duomenys apie paskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų pateikiamų kartu su rangovo techniniu pasiūlymu ir turi būti skirti techninėse specifikacijose / užsakovo reikalavimuose nurodytam projektavimo laikotarpio sąlygoms.

1 lentelė. Elektros energija

Punkto pavadinimas	Kaina	Vienetai
Dalyvio garantuojamas vidutinis metinis elektros energijos suvartojimas [a]	216 670,57	kWh/ metus
Elektros energijos vieneto kaina [b]	0,10	Eur/kWh
Metiniai elektros energijos kaštai [c] = [a] x [b]	21 667,06	Eur/metus

2 lentelė. Eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus parametrus:

Punkto pavadinimas	Suma, Eur
Garantuoti maksimalūs metiniai elektros energijos kaštai [c]	21 667,06
Kapitalizacijos koeficientas (KK)	12.0
Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos T2 = KK x [c]	260 004,72

Vardas, pavardė, parašas:

Direktorius

Data: 2017-03-31 d.

Eimantas Baravykas

