

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS

NR. (2017 -12) B- 70

2017 m. gruodžio mėn. 10 d.

Birštonas

UAB „Birštono vandentiekis“ (toliau – **Vandens tiekėjas**), atstovaujama direktoriaus Cezaro Pacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir **Birštono viešoji biblioteka** (toliau – **Abonentas**), atstovaujama (-as) direktorės Alinos Jaskūnienės, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. DUOMENYS APIE ABONENTO STATINIUS IR IŠLEIDŽIAMAS NUOTEKAS

1. Informacija apie **Abonento** statinius (patalpas):
 - 1.1. statinių (patalpų) pavadinimas (paskirtis)- kultūra.
 - 1.2. statinio (patalpų) adresas- Birštono sav., Birštono m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 12;
 - 1.3. **Vandens tiekėjo** paslaugoms suteiktas objekto numeris – B-70
 - 1.4. vandens apskaitos mazgų vietos – pastato rūsys;
 - 1.5. įvadinis vandens apskaitos prietaisas (toliau – vandens skaitikliai) tipas – Minomess, gamyklinis Nr. 7699105 , skersmuo - 15 mm , rodmenys -00150; vandens skaitiklio savininkas - **vandens tiekėjas**;
 - 1.6. nuotekų apskaitos prietaiso (toliau – nuotekų skaitiklio) - nėra.
 - 1.7. bazinės išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos: BDS₇ – 350 mg/l, SM – 350 mg/l, N_b – 50 mg/l, P_b – 10 mg/l;
 - 1.8. priimamo į mišrią nuotekų sistemą perteklinio vandens kiekis m³ per metus nuo - m² perteklinio vandens telkinio ploto;
 - 1.9. **Abonento** statinys (patalpos) yra **prijungti** / neprijungti prie nuotekų sistemos (*reikiamą pabraukti*).

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Pagal šią Sutartį **Vandens tiekėjas** tiekia **Abonentui** iki vandens tiekimo ir vartojimo ribos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį šaltą geriamąjį vandenį (toliau – vanduo) ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260) ir kitais teisės aktais.
3. Vandens tiekimo ir vartojimo riba – įvadinis vandens skaitiklis. Nuotekų perdavimo riba – nuotekų skaitiklis.
4. **Vandens tiekėjo** ir **Abonento** vandens tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatavimo (prižiūros) ribos nustatomos šios Sutarties I priede.

III. VANDENS TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Vandens tiekėjas įsipareigoja:
 - 5.1. nenutrūkstamai tiekti **Abonentui** vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, išskyrus, kai Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2007, Nr. 17-636), numatytais atvejais laikinai nutraukiamas, sustabdomas ar apriojamas vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas **Abonentui**;
 - 5.2. užtikrinti, kad **Abonentui** tiekiamo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrai iki įvadinio vandens skaitiklio atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo, Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606; 2011, Nr. 3-107, 144-6778), ir kitų teisės aktų reikalavimus. **Vandens tiekėjas** neatsako už vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrų pablogėjimą statinio vidaus tinkluose;
 - 5.3. užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, atitinkančią Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. DI-639 patvirtintus Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus (Žin., 2007, Nr. 16-593);
 - 5.4. įrengti savo lėšomis įvadinį vandens skaitiklį, teisės aktų nustatytais atvejais – nuotekų skaitiklį, organizuoti jų metrologinę patikrą, įskaitant neeilinę metrologinę patikrą, jeigu **Abonentas** įtaria, kad skaitiklis neatitinka jam nustatytų reikalavimų;
 - 5.5. informuoti **Abonentą** apie numatomą vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apriojimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka ir nurodyti, nuo kada ir, esant galimybei, kuriam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apriojamas vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo

VI. ATSISKAITYMO TVARKA

10. **Abonent** suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal įvadinio vandens skaitiklio rodmenis.

11. **Vandens tiekėjo** priimtų iš **Abonent** tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto vandens kiekiui. Jei teisės aktų nustatytais atvejais ar **Vandens tiekėjo** iniciatyva yra įrengti nuotekų skaitikliai, **Vandens tiekėjo** priimtų iš **Abonent** tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas pagal šių skaitiklių rodmenis.

12. **Vandens tiekėjas** pagal savo paties nuskaitytus ar **Abonent** pateiktus skaitiklio rodmenis ar kitu šioje Sutartyje numatytu būdu apskaičiuoja mokėtinas sumas už per mėnesį suvartotą vandenį ir (ar) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir pateikia (išsiunčia paštu) sąskaitą **Abonentui** iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

13. Už kiekvieną mėnesį suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas **Abonentas** sumoka **Vandens tiekėjui** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo. Šalys susitaria, kad sąskaitą siunčiant paštu sąskaita laikoma **Abonent** gauta per 2 (dvi) dienas nuo jos įteikimo pašto įstaigai. **Abonentas**, negavęs sąskaitos iki mėnesio 20 (dvidešimtos) kalendorinės dienos, turi kreiptis į **Vandens tiekėją** dėl pakartotino sąskaitos išrašymo.

14. **Abonent** įmokes paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu eiliškumu.

15. Jeigu **Abonentas** apmoka didesnę, negu **Vandens tiekėjo** sąskaitoje nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinančią mėnesį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu **Abonentas** nenurodo kitaip.

16. VII. ATSAKOMYBĖ

17. **Abonentui** laiku neatsiskaičius už suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, **Vandens tiekėjas** už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuoja jam 0,06 (šešių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka **Vandens tiekėjas** gali skaičiuoti palūkanas, bei gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2007, Nr. 17-636), numatyta tvarka.

18. Sugedus įvadiniam vandens skaitikliui ne dėl **Abonent** kaltės (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir apie tai **Abonentui** iki **Vandens tiekėjo** atlikto patikrinimo informavus (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) **Vandens tiekėją**, **Abonentui** patiekto vandens kiekis nustatomas, vadovaujantis vidutiniu per parą sunaudojamo vandens kiekiu, kuris nustatomas pagal paskutinių dviejų mėnesių vandens suvartojimo vidurkį, o jei vandens skaitiklis sugedo nepraėjus dviem mėnesiams, suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal laikotarpio, kurį buvo tiekiamas vanduo, vandens suvartojimo vidurkį.

19. Patikrinimo metu **Vandens tiekėjui** nustačius, kad įvadinis vandens skaitiklis sugedęs ne dėl **Abonent** kaltės, o **Vandens tiekėjas** nebuvo informuotas apie jo gedimą, **Abonentui** patiekto vandens kiekis nustatomas pagal paskutinių dviejų mėnesių geriamojo vandens sunaudojimo vidurkį nuo **Vandens tiekėjo** atlikto įvadinio vandens skaitiklio paskutinio tikrinimo (tačiau ne daugiau kaip už du mėnesius iki skaitiklio gedimo nustatymo) iki trūkumų pašalinimo dienos.

20. Patikrinimo metu **Vandens tiekėjui** nustačius, kad pažeistos įvadinio vandens skaitiklio eksploataavimo sąlygos (skaitiklis užšalęs, apsemtas vandeniu), pažeista skaitiklio plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie skaitiklio, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti norint sumažinti skaitiklio rodmenis (skaitiklis įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant skaitiklio skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas skaitiklio korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas), arba kad savavališkai naudojamas geriamasis vanduo ir (ar) išleidžiamos nuotekos, pagal šią Sutartį patiekto vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas **Vandens tiekimo** ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2007, Nr. 19-742; 2011, Nr. 5-173, Nr. 161-7645), 16¹, 17² ir 17³ punktuose nurodytu būdu.

21. **Abonentui** išleidus nuotekas, kuriose teršiančiųjų medžiagų koncentracijos viršija šios Sutarties 1.7 punkte nustatytas bazinės išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas, jis turi sumokėti **Vandens tiekėjui** apskaičiuotą papildomą padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainą bei sumokėti netesybas (baudą) už kiekvieną bazinę koncentraciją viršytą taršos elementą. Bauda apskaičiuojama 1 m³ nuotekų valymo kainą, apskaičiuotą už bazinės taršos koncentracijų neviršijančių bei padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą (be pridėtinės vertės mokesčio), didinant tokiu santykiu, koku faktinė tarša viršija Sutarties 1.7 punkte nustatytą bazinę (sutartinę) teršiančios medžiagos koncentraciją. Baudos už kiekvienos teršiančiosios medžiagos viršijimą nuotekose sumuojamos.

22. **Abonentui** išleidus šioje Sutartyje nedeklaruotas teršiančias medžiagas ar nustačius 10 ir daugiau kartų viršijančias šioje Sutartyje deklaruotas teršiančių medžiagų koncentracijas, jis turi sumokėti **Vandens tiekėjui** netesybas (baudą) už visą ataskaitinį laikotarpį. Bauda apskaičiuojama 1 m³ nuotekų valymo kainą, apskaičiuotą už

NUOSAVYBĖS IR EKSPLOATAVIMO RIBŲ AKTAS Nr. 1.....

2017 m. gruodžio mėn. 10 d.

Šis aktas nustato nuosavybės ir eksploatavimo ribas tarp UAB „Birštono vandentiekis“, vadinamo „Tiekėju“ ir „Abonento“ Birštono viešosios bibliotekos.....

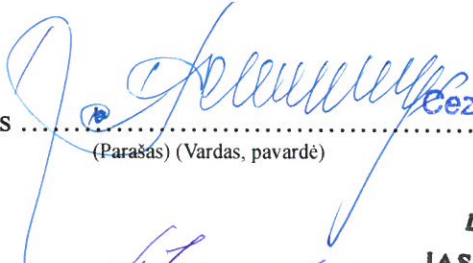
Abonento adresas: Birštono sav. Birštono m. S. Dariaus ir S. Girėno g. 12.....


Abonento atstovas: direktorė Alina Jaskūnienė.

1. Tiekėjo nuosavybė yra: vandentiekio šulinys, pažymėtas raudonu brūkšniu „RIBA“ ir miesto vandentiekio tinklai, nuotekų šulinys, pažymėtas raudonu brūkšniu „RIBA“ ir miesto nuotekų tinklai.

2. Abonento nuosavybė ir nuosavybės ribos yra: miesto tinklų plane vandentiekio įvadas nuo šulinio, pažymėto raudonu brūkšniu, iki apskaitos prietaiso, esančio pastate ir nuotekų išvadas nuo pastato iki nuotekų šulinio, pažymėto raudonu brūkšniu.

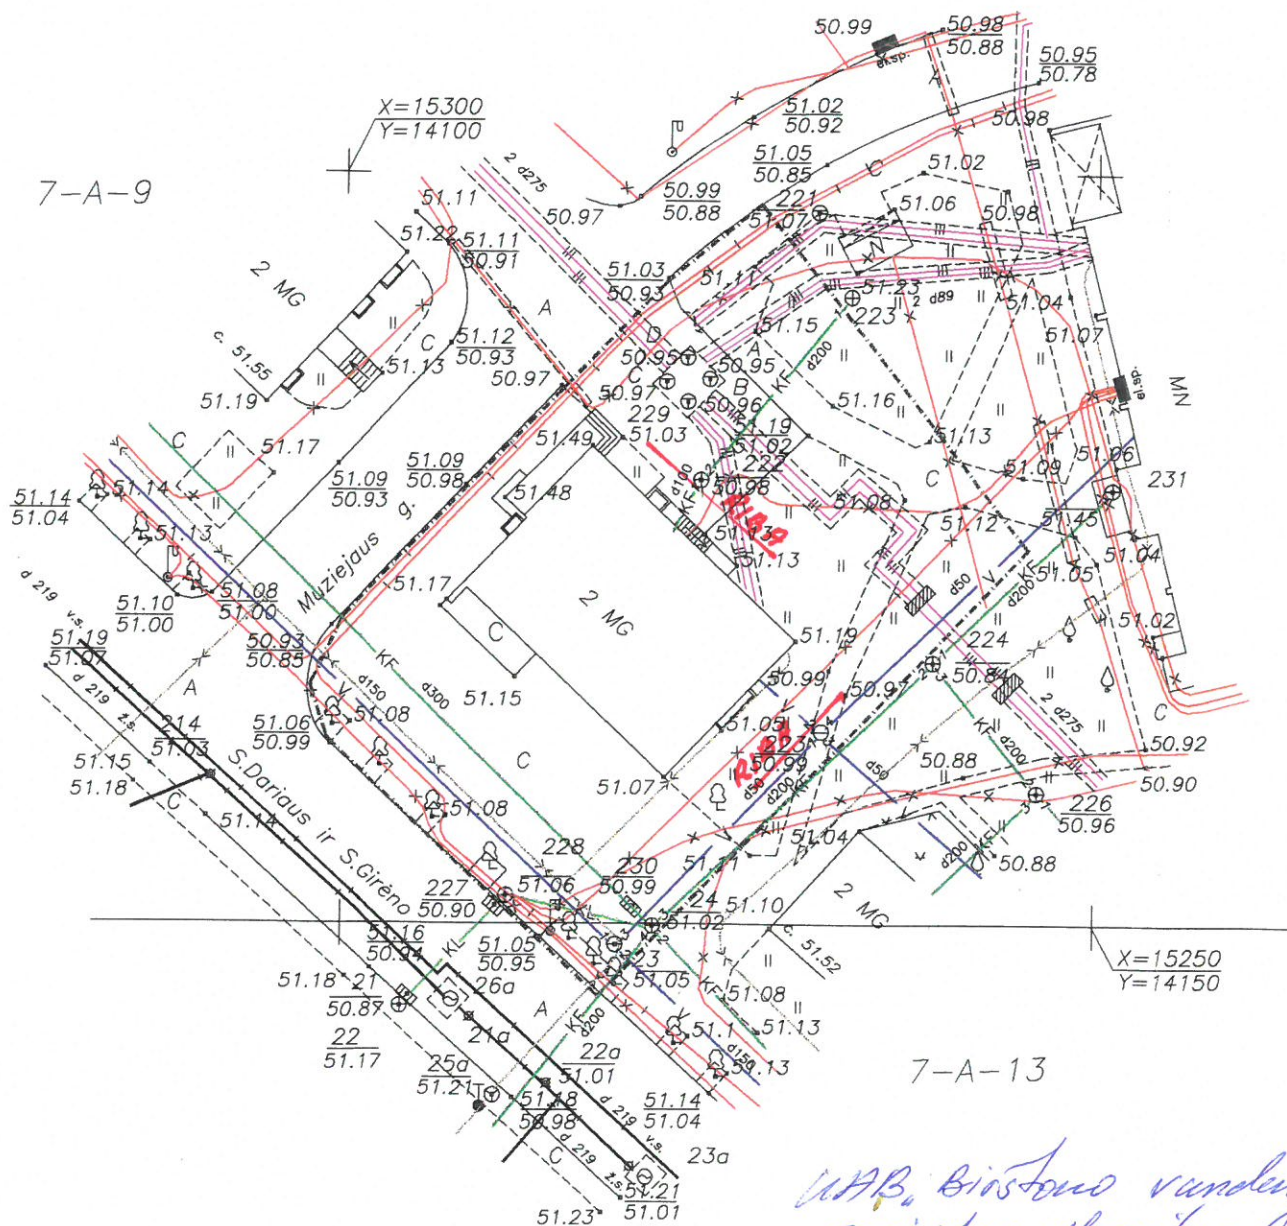
3. Eksploatavimo ribos : vandentiekio įvadą nuo šulinio, pažymėto raudonu brūkšniu „RIBA“, iki apskaitos prietaiso ir nuotekų išvadą nuo pastato iki šulinio, pažymėto raudonu brūkšniu „RIBA“ eksploatuoja „Abonentas“.

Tiekėjas  **Direktorius**
Cezaras Pacevičius
(Parašas) (Vardas, pavardė)

Abonentas  **Direktore**
Alina
JASKŪNIENĖ
(Parašas) (Vardas, pavardė)

Henrikas Vepštas
tel. 8 652 71747

7-A-9



7-A-13

UAB, Biostano vandenitinis;
meistas Hemulcas Neptus

GEODEZ

Priedas Nr.2. prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties Nr. (2017-12) B-70

ŠALTO VANDENS IR NUOTEKŲ KAINOS

Paslaugos pavadinimas	Kaina be PVM			Pardavimo kaina be PVM abonentams(įstaigoms)
	Vanduo 1m ³	Nuotekos 1m ³	Bendra kaina 1m ³	Vidutinė pardavimo kaina abonentams/apskaitos prietaisui 4,16 Eur/mėn. pagal skaitiklio diametrą.(15 mm diametrui)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams Eur./m ³	0,98	1,23	2,21	2,86

Abonentų skyrius tel. 8(319) 65562, el. p.: birstono.vandentiekis@mail.com


Direktorius
Cezaras Pacevičius