

## Techninio Aptarnavimo Sutartis Nr. Plungės ST/2018

2018 m. sausio mėn. 31 d.

Plungė

UAB "Plungės Šilumos tinklai", toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Piekaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir UAB „Lukrida“, atstovaujama l.e.p. direktoriaus Valdo Asakavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Vykdytoju“ abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią techninio aptarnavimo paslaugos pirkimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė:

### 1. SĄVOKOS:

1.1. Sutartyje naudojamos sąvokos turės šiame Sutarties punkte apibrėžtą reikšmę:

1.1.1. „Objektas“ – pastatas, kuriame įrengti Užsakovo įrenginiai.

1.1.2. „Įrenginiai“ – kogeneracinė jėgainė;

1.1.3. „Jėgainė“ - kogeneracinė jėgainė susidedanti iš 337 kW galios agregato Deutz TBG 616 V 8K su priklausiniais;

1.1.4. „Paslaugos“ - apibrėžia techninio aptarnavimo, gedimų šalinimo, Įrenginių planinio remonto darbus, kurių apimtys pateiktos Sutarties 1 Priede bei medžiagos ir atsarginės dalys.

1.1.5. „Garantija“ - vienašalis Vykdytojo įsipareigojimas šios Sutarties 10 skyriuje nustatyta tvarka, sąlygomis ir apimtimi visiškai ar iš dalies atsakyti Užsakovui už atliktus darbus.

1.1.6. „Garantinis gedimas“ – Sistemos gedimas įvykęs Įrenginių ir Darbų garantinio termino metu ir atitinkantis Garantijos taikymo sąvokas, sąlygas ir apimtį.

1.1.7. „Negarantinis gedimas“ – 1) Sistemos gedimas įvykęs Darbų ar atsarginių dalių garantinio termino metu ir atitinkantis Garantijos netaikymo sąvokas, sąlygas ir apimtį. 2) Sistemos gedimas, įvykęs pasibaigus Darbų ar atsarginių dalių garantiniam laikotarpiui.

1.2. Sutartyje, kur tinka pagal kontekstą, šiame skyriuje numatytų sąvokų vienaskaitos linksniai taip pat reiškia daugiskaitos linksnius ir atvirkščiai.

1.3. Šiame skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos sudarant bei aiškinant kiekvieną dokumentą, susijusį su Sutartimi ir vykdant bei aiškinant kiekvieną papildomą sandorį, susijusį su Sutartimi.

### 2. SUTARTIES OBJEKTAS:

2.1. Sutarties objektas yra teikti Jėgainės techninio aptarnavimo paslaugas.

2.2. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Šalys susitaria, kad atliekamų Darbų apimtys pateiktos šios Sutarties prieduose Nr. 1 ir 2.

### 3. DARBŲ ORGANIZAVIMAS:

3.1. Šalys sutaria, kad Sutarties 2.2 punkto Darbai vykdomi pagal Sutarties 1 Priedą bei poreikį, Užsakovui informuojant Vykdytoją žemiau nustatyta tvarka:

3.1.1. Užsakovo atsakingas asmuo už sutarties techninės dalies vykdymą: Paulius Mažeika E ir KMP grupės viršininkas. Vykdytojas praneša Užsakovui apie numatomas Darbų apimtis ir vykdymo laikotarpį šiais būdais: tel. 869886857, faks. 8448 51854, el. paštas [paulius@plungessiluma.lt](mailto:paulius@plungessiluma.lt).

3.1.2. Vykdytojo atsakingas asmuo už sutarties techninės dalies vykdymą: serviso inžinierius Ričardas Zygmantas Užsakovas praneša Vykdytojui apie gedimą šiais būdais: tel. 8-620-66912, 8-37-302800, ir/arba faks. 8-37-302809 ir/arba el. paštu [info@lukrida.lt](mailto:info@lukrida.lt)

3.1.3 Į pranešimus apie gedimą Vykdytojas reaguoja per 24 val., arba per kitą abiem šalims priimtina laiką, per kurį Vykdytojas atvyksta į Objektą arba imasi kitų priemonių gedimui šalinti.

#### 4. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA:

4.1. Vykdytojas, vadovaudamasis jo paties pateikta pažyma dėl atidirbtų Jėgainės darbo valandų už praėjusio mėnesio laikotarpį, išrašo Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą ir ją pateikia per sistemą E.saskaita.

4.2. Teikiamų Paslaugų, įvardytų šios Sutarties Priede Nr. I, valandinis įkainis yra **2,5 (du ir penkios dešimtosios) eur** (be PVM) už vieną vienos jėgainės agregato išdirbtą valandą.

4.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Vykdytojo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros pateikimo dienos.

4.4. Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju pervedant pinigus į Vykdytojo sąskaitą banke. Mokėjimas yra laikomas atliktu, kai atitinkama suma yra įskaitoma į Vykdytojo sąskaitą banke.

4.5. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) dydžiui Paslaugų kaina keičiama proporcingai PVM dydžio pasikeitimui. Kaina perskaičiuojama per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo paskelbimo „Valstybės žiniuose“. Perskaičiuota kaina taikoma po perskaičiavimo atliktoms Paslaugoms apmokėti. Pasikeitus PVM tarifui, Paslaugų kaina be PVM lieka nepakitusi, kinta tik PVM suma.

4.6. Sutarties preliminarinė vertė **16.020 (šešiolika tūkstančių dvidešimt) eur (be PVM). 19.384, 20 (devyniolika tūkstančių trys šimtai keturi eur 20 ct.) su PVM**, įsipareigojant apmokėti tik už faktiškai atliktas paslaugas.

#### 5. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS:

5.1. Vykdytojas įsipareigoja:

5.1.1. Laiku atlikti Paslaugas, privalo atlikti įrašus atitinkamo įrenginio priežiūros žurnale.

5.1.2. Laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių Objekte.

5.1.3. Įvykus Užsakovo teritorijoje nelaimingam atsitikimui su Vykdytojo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir užskaito Vykdytojas.

5.1.4. Raštiškai įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios kliudo tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamo darbo kokybei bei terminams.

5.1.5. Įsipareigoja rūpestingai elgtis su Užsakovo įranga.

5.1.6. Užsakovui pateikus raštišką reikalavimą, pranešti apie Darbų atlikimo eigą.

5.2. Vykdytojas turi teisę sustabdyti vykdomas Paslaugas, jei Užsakovas uždelsia atsiskaitymus (neatsiskaito visiškai ar iš dalies pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras) pagal šią Sutartį.

5.3. Paaiškęjus, kad dėl Vykdytojo kaltės, Paslaugos buvo atliktos nekokybiškai ar visai neatliktos, Vykdytojas, Užsakovui pateikus raštišką reikalavimą, įsipareigoja už tą pačią kainą pašalinti trūkumus (Paslaugas įvykdyti kokybiškai) per Šalių sutartą terminą ir apie tai nedelsiant informuoti Užsakovą arba atlyginti dėl to Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

#### 6. VYKDYTOJO ATSAKOMYBĖ:

6.1. Vykdytojas:

6.1.1. Paslaugas, aprašytas šios Sutarties 1 Priede, vykdydys savo jėgomis.

6.1.2. Vykdytojas atsako už patiektų Paslaugų trūkumus.

6.1.3. Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės pažeidęs sutartus Paslaugų atlikimo terminus, Užsakovui raštu pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo praėjusio mėnesio mokesčio sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

6.1.4. Asmeninei žalai arba turtinei žalai, Vykdytojo visa atsakomybė Užsakovui ribojama maksimaliu 100 000 (Vienas šimtas tūkstančių) Eurų dydžiu.

6.1.5. Vykdytojui netinkamai atlikus Darbus, Vykdytojas pašalina dėl to atsiradusius gedimus savo sąskaita.

#### 7. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS:

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Tinkamai pildyti įrenginio priežiūros žurnalą.

7.1.2. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis priimti Vykdytojo tinkamai ir kokybiškai atliktas Paslaugas bei už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

7.1.3. Užtikrinti Vykdytojo darbuotojų patekimą į Objektus.

7.1.4. Šalinti Vykdytojo pranešime nurodytas nuo Užsakovo priklausančias aplinkybes, kurios kliudo tinkamai vykdyti Darbus.

## 8. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ:

8.1. Jei Užsakovas neatsiskaito už pagal šią Sutartį atliktas Paslaugas pagal šioje Sutarties 4.4. p. nustatytą terminą, tuomet Vykdytojui raštu pareikalavus, Užsakovas moka 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

## 9. GARANTIJOS SĄVOKA, SĄLYGOS IR APIMTIS:

9.1. Vykdytojas garantuoja, kad laikysis Jėgainės gamintojų reikalavimų, taisyklių ir grafikų, nustatytų Jėgainės dujų variklių Techninei priežiūrai ir aptarnavimui; Jėgainės techninės priežiūros paslaugas atliks savalaikiai bei tenkins kitus gamintojo Jėgainės Techninei priežiūrai nustatytus kokybės reikalavimus.

9.2. Garantija netaikoma:

9.2.1. Jei gedimas atsirado dėl Darbų rezultato ar Prekių montavimo, diegimo, instaliavimo, paleidimo, saugojimo, sandėliavimo, naudojimo, remonto, priežiūros taisyklių pažeidimų dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės;

9.3.2. Jei gedimas sąlygojamas mechaninių Įrengimo pažeidimų, išorinio vandens, cheminio ir elektromagnetinio poveikio;

9.3.3. Jei gedimas atsirado dėl *force majeure* aplinkybių;

9.3.4. Jei Darbus, be išankstinio rašytinio Vykdytojo sutikimo atliko Užsakovas arba tretieji asmenys, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip;

9.3.5. Jei Darbų, Darbų rezultato ar Įrenginių atžvilgiu be išankstinio rašytinio Pardavėjo sutikimo buvo atlikti pakeitimai, modifikacijos ir kiti veiksmai.

9.3.6. Bet koks Jėgainės dalies įrenginių ir detalių pakeitimas be Vykdytojo raštiško sutikimo daro tokią garantiją negaliojančia iš karto be išankstinio Vykdytojo įspėjimo. Vienintelis ir išimtinis Užsakovo gynimo būdas dėl čia aukščiau nurodytos garantijos pažeidimo yra nustatytas šios sutarties 5 skyriuje.

## 10. KITOS SĄLYGOS:

10.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.


10.2. Sutartyje numatytos sąlygos ir terminai gali būti peržiūrėti netaikant sankcijų, jeigu pakeitimai įforminti papildomu raštišku Šalių susitarimu arba sudarant papildomą sutartį. Sankcijos taip pat netaikomos susidarius *force majeure* aplinkybėms, kurios nustatomos vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir apie kurias nedelsiant informuojama atitinkama Šalis.

10.3. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai ar pasiunčiami registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais adresais.

10.4. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresą, pavadinimą ar banko sąskaitos rekvizitą, ar kitų šioje Sutartyje numatytų duomenų pasikeitimus.

10.5. Šalys susitaria, kad nė viena Šalis neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokioms trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

10.6. Bet koks ginčas, nuomonių skirtumas ar nesutapimas dėl šios Sutarties ar atskirų jos nuostatų, jų vykdymo, neveikimo ar nutraukimo bus sprendžiamas šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti – ginčas perduodamas nagrinėti LR teismui pagal LR įstatymus teritorinį teismingumą nustatant pagal Vykdytojo buveinę, įregistruotą viešame registre.



## 11. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS:

11.1. Sutartis įsigalioja nuo 2018 vasario 1 d. ir galioja 12 mėnesių, nebent būtų nutraukta 11.3 punkte nustatytais terminais.

11.2. Ši Sutartis negali būti keičiama ir papildoma, išskyrus atvejus, kai toks rašytinis dokumentas pasirašomas tinkamai įgaliotų abiejų šalių atstovų.

11.3. Sutartis gali būti nutraukiama ar sustabdoma bet kurios iš Šalių iniciatyva, jei kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Apie Sutarties nutraukimą ar sustabdymą privaloma pranešti raštu kitai Šaliai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Pranešti apie Sutarties nutraukimą Šalis turi teisę tik po to, kai jos raštu pasiūlė kitai Šaliai pašalinti pažeidimus ar įvykdyti prievolę per pasiūlyme nustatytą protingą terminą, kuris nėra trumpesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų, tačiau Šalis, gavusi tokį įspėjimą, per šį terminą pažeidimų nepašalino ar prievolės neįvykdė (jei tai galima ištaisyti).

11.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

## 12. SUTARTIES PRIEDAI:

12.1. Šios Sutarties pasirašymo metu Šalys sudaro žemiau nurodytus priedus:

12.1.1. Priedas Nr. 1 – Jėgainės agregatų planinės techninės priežiūros atsakomybės ribos;

12.1.2. Priedas Nr. 2 – Jėgainės agregatų planinės techninės priežiūros aprašas;

12.1.3. Priedas Nr. 3 – Jėgainės darbo valandų rodmenų aktas;

12.1.4. Priedas Nr.4 – 2018-01-25 Vykdytojo pasiūlymas (originalas saugomas pas Vykdytoją).

12.1.6. Priedas Nr.5 – 2018-01-25 apklausos sąlygos (originalas saugomas pas Užsakovą).

12.2. Visi šios Sutarties priedai laikomi sudėtine šios Sutarties dalimi.

## 13. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:

### Užsakovas:

UAB Plungės šilumos tinklai

Adr.V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė

Įmonės kodas:170535455

A/s LT767300010002560846

AB Swedbank

Banko kodas 73000

Tel.: (8 448) 72077

Faksas: (8 448) 51854

Generalinis direktorius  
Petras Piekus

A.V.



### Vykdytojas:

UAB“Lukrida“

Adr. Kovo 11-osios g. 126, LT-49380 Kaunas

Įmonės kodas: 134010835

PVM kodas: LT340108314

A/s LT477180900012467774

AB“Šiaulių Bankas“

Banko kodas 71809

Tel. 8-37-302800

Faks. 8-37-302809

L.e.p. direktorius  
Valdas Asakavičius

A.V.



**Priedas Nr. 1**  
**Prie Techninio Aptarnavimo Sutartis Nr. Plungės ST/2018**

**JĖGAINĖS AGREGATŲ**  
**PLANINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ATSAKOMYBĖS RIBOS**

| Aprašymas | Nuoroda / veiksmas | Intervalas | Atlieka   |          |
|-----------|--------------------|------------|-----------|----------|
|           |                    |            | Užsakovas | Rangovas |

**0. Jėgainės darbas**

|                               |  |               |   |  |
|-------------------------------|--|---------------|---|--|
| Vizuali jėgainės apžiūra      |  | Kasdien       | X |  |
| Jėgainės žurnalo pildymas     |  | Kasdien       | X |  |
| Jėgainės paleidimas/stabdymas |  | Pagal poreikį | X |  |
| Pranešimas apie gedimą        |  | Nedelsiant    | X |  |

**1. Variklis ir kontrolės sistema**

|                        |             |                                                 |                         |   |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---|
| Techninė priežiūra E10 | Žr. GEI (*) | po 50 darbo valandų po paleidimo, E50, E60, E70 |                         | X |
| Techninė priežiūra E20 | “-“         | Kasdien                                         | X                       |   |
| Techninė priežiūra E30 | “-“         | kas 1.500 d.v.                                  |                         | X |
| Techninė priežiūra E40 | “-“         | kas 3.000 d.v.                                  |                         | X |
| Techninė priežiūra E50 | “-“         | kas 12.000 d.v.                                 |                         | X |
| Techninė priežiūra E60 | “-“         | kas 24.000 d.v.                                 |                         | X |
| Techninė priežiūra E70 | “-“         | kas 48.000 d.v.                                 | Nėra sutarties objektas |   |

**2. Tepalas ir kt.**

|                                |             |               |  |   |
|--------------------------------|-------------|---------------|--|---|
| Tepimo tepalo tiekimas         |             | Pagal poreikį |  | X |
| Tepimo tepalo analizė          | Žr. GEI (*) | Pagal poreikį |  | X |
| Panaudotas tepalas             | Utilizuoti  | Pagal poreikį |  | X |
| Aušinimo skysčio tiekimas      |             | Pagal poreikį |  | X |
| Akumuliatorių užpildo tiekimas |             | Pagal poreikį |  | X |

**3. Kita priežiūra**

|                                                    |  |                                   |  |   |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
| Šilumokačių valymas                                |  | kai užsiteršia                    |  | X |
| Elektros generatoriaus priežiūra                   |  | kas 4.000 d.v.                    |  | X |
| Dujų rampos priežiūra                              |  | Pagal poreikį                     |  | X |
| Jėgainės automatikos ir elektros sistemų priežiūra |  | kas 8.000 d.v. arba pagal poreikį |  | X |
| Kitų jėgainės mazgų priežiūra                      |  | pagal poreikį                     |  | X |

(\*) – žiūrėti gamintojo eksploatacijos instrukciją.

UŽSAKOVAS  
 Generalinis direktorius  
 Petras Piekus



VYKDYTOJAS  
 L.e.p. direktorius  
 Valdas Asakavičius




**Priedas Nr. 2**  
**Prie Techninio Aptarnavimo Sutartis Nr. Plungės ST/2018**

**JĖGAINĖS AGREGATŲ**  
**PLANINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS APRAŠAS**


| pagal nurodytus duomenis  | E10 | E20 | E30 | E40 | E50 | E60 | E70 | Aprašymas                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 kartą po 50 ekspl. val. |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                          |
| kas 24 val. (kasdien)     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                          |
| kas 1 500 ekspl. val.     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                          |
| kas 3 000 ekspl. val.     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                          |
| kas 12 000 ekspl. val.    |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                          |
| kas 24 000 ekspl. val.    |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                          |
| kas 48 000 ekspl. val.    |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                          |
| Po remonto darbų          |     |     |     |     |     |     |     | Variklio įdirbimas (pvz., po stūmoklių, cilindro įvorės keitimo ir t.t.)                                                                                                                                 |
| Pagal gamintojo nurodymus |     |     |     |     |     |     |     | Generatoriaus techninė priežiūra                                                                                                                                                                         |
| Pagal gamintojo nurodymus |     |     |     |     |     |     |     | Sankabos techninė priežiūra                                                                                                                                                                              |
| Pagal gamintojo nurodymus |     |     |     |     |     |     |     | Spyruoklinių elementų (pagrindinio rémo) techninė priežiūra                                                                                                                                              |
|                           | x   |     | x   | x   | x   | x   | x   | Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas                                                                                                                                                               |
|                           | x   |     | x   | x   | x   | x   | x   | Pildymo ir išleidimo vožtuvų tarpo tikrinimas ir nustatymas                                                                                                                                              |
|                           | x   |     | x   | x   | x   | x   | x   | Nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė)                                                                                                                                                |
|                           |     | x   |     |     |     |     |     | Įrenginio apžiūra                                                                                                                                                                                        |
|                           |     |     | x   | x   | x   | x   | x   | Akumulatoriaus techninė priežiūra                                                                                                                                                                        |
|                           |     |     | x   | x   | x   | x   | x   | Droselinio vožtuvo tikrinimas                                                                                                                                                                            |
|                           |     |     |     | x   | x   | x   | x   | Karterio vėdinimo sistemos techninė priežiūra (modelis UPF)<br>- kas 3 000 ekspl. val. keisti išorinį filtrą (2 filtravimo pakopa)<br>- kas 6 000 ekspl. val. keisti vidinį filtrą (1 filtravimo pakopa) |
|                           |     |     |     | x   | x   | x   | x   | Degimo žvakių keitimas                                                                                                                                                                                   |
|                           |     |     |     | x   | x   | x   | x   | Uždegimo momento tikrinimas                                                                                                                                                                              |
|                           |     |     |     | x   | x   | x   | x   | Pagalbinių agregatų tikrinimas naudojant TEM sistemą                                                                                                                                                     |
|                           |     |     |     |     | x   |     |     | Išmetamųjų dujų turbokompresoriaus tikrinimas, valymas<br>- atsižvelgti į gamintojo dokumentus                                                                                                           |
|                           |     |     |     |     |     | x   | x   | Išmetamųjų dujų turbokompresoriaus remontas<br>- atsižvelgti į gamintojo dokumentus                                                                                                                      |
|                           |     |     |     |     | x   | x   | x   | Variklio tvirtinimo elementų tikrinimas                                                                                                                                                                  |
|                           |     |     |     |     | x   | x   | x   | Starterio krumpliaračio ir krumpliuitojo žiedo prie smagračio tikrinimas                                                                                                                                 |
|                           |     |     |     |     | x   | x   | x   | Išmetamųjų dujų linijos apžiūra (išmetamųjų dujų linija išmontuota)                                                                                                                                      |
|                           |     |     |     |     | x   | x   | x   | Cilindrų galvūčių remontas                                                                                                                                                                               |
|                           |     |     |     |     | x   |     |     | Cilindrų įvorių apžiūra (įmontuota cilindro įvorė)                                                                                                                                                       |
|                           |     |     |     |     |     | x   | x   | Cilindrų įvorių keitimas                                                                                                                                                                                 |
|                           |     |     |     |     | x   |     |     | Mišinio aušintuvo tikrinimas (endoskopavimas)                                                                                                                                                            |
|                           |     |     |     |     |     | x   | x   | Mišinio aušintuvo valymas                                                                                                                                                                                |
|                           |     |     |     |     |     | x   | x   | Išankstinio tepimo sistemos lanksčių tepimo alyvos vamzdžių keitimas                                                                                                                                     |
|                           |     |     |     |     | x   | x   |     | Dujų ir oro maišytuvo valymas                                                                                                                                                                            |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Dujų ir oro maišytuvo remontas                                                                                                                                                                           |

| pagal nurodytus duomenis  | E10 | E20 | E30 | E40 | E50 | E60 | E70 | Aprašymas                                                    |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|
| 1 kartą po 50 ekspl. val. |     |     |     |     |     |     |     |                                                              |
| kas 24 val. (kasdien)     |     |     |     |     |     |     |     |                                                              |
| kas 1 600 ekspl. val.     |     |     |     |     |     |     |     |                                                              |
| kas 3 000 ekspl. val.     |     |     |     |     |     |     |     |                                                              |
| kas 12 000 ekspl. val.    |     |     |     |     |     |     |     |                                                              |
| kas 24 000 ekspl. val.    |     |     |     |     |     |     |     |                                                              |
| kas 48 000 ekspl. val.    |     |     |     |     |     |     |     |                                                              |
|                           |     |     |     |     |     | x   |     | Guminių kompresorių tikrinimas                               |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Guminių kompresorių keitimas                                 |
|                           |     |     |     |     |     | x   | x   | Klumpumo ir sukamųjų judesių slopintuvų keitimas             |
|                           |     |     |     |     |     | x   | x   | Vibracijos slopintuvų, žarnų ir lanksčių vamzdžių tikrinimas |
|                           |     |     |     |     |     | x   | x   | Variklio pusės armatūrų ir reguliavimo įrenginių tikrinimas  |
|                           |     |     |     |     |     | x   | x   | Kabelių jungčių, kištukų ir jutiklių tikrinimas              |
|                           |     |     |     |     |     | x   |     | Alkūninio veleno, ašies laisvumo tikrinimas                  |
|                           |     |     |     |     |     | x   |     | Švaistiklių įvorių tikrinimas                                |
|                           |     |     |     |     |     | x   | x   | Švaistiklių guolių keitimas                                  |
|                           |     |     |     |     |     | x   | x   | Stūmoklių (visų) keitimas                                    |
|                           |     |     |     |     |     | x   |     | Vožtuvo stūmiklio apžiūra (vožtuvo stūmiklis įmontuotas)     |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Vožtuvo stūmiklio keitimas                                   |
|                           |     |     |     |     |     | x   |     | Kumštelinio veleno apžiūra (įmontuotas kumštelinis velenas)  |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Kumštelinio veleno keitimas                                  |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Kumštelinio veleno guolių keitimas                           |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Vožtuvų pavaros (visos) tikrinimas, valymas                  |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Švaistiklių keitimas                                         |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Pavaros pusės alkūninio veleno sandarinimo žiedas keitimas   |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Laisvos pusės alkūninio veleno sandarinimo žiedo keitimas    |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Alkūninio veleno tikrinimas                                  |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Pagrindinių ir ašinių guolių keitimas                        |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Ratų pavaros tikrinimas, valymas                             |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Tepimo alyvos siurblio keitimas                              |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Tepimo alyvos redukcinio vožtuvo keitimas                    |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Išmetamųjų dujų kompresorių keitimas                         |
|                           |     |     |     |     |     |     | x   | Vykdomojo įrenginio remontas                                 |

UŽSAKOVAS  
Generalinis direktorius  
Petras Piekus

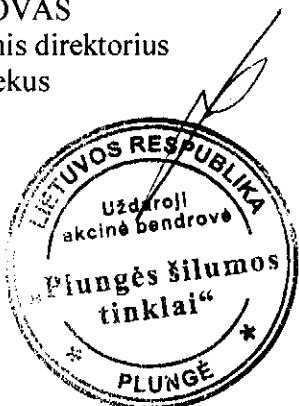

VYKDYTOJAS  
L.e.p. direktorius  
Valdas Asakavičius

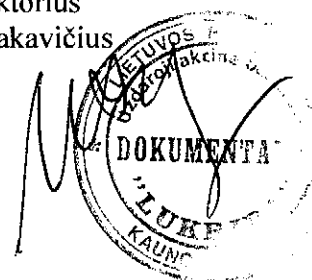

**Priedas Nr. 3**  
**Prie Techninio Aptarnavimo Sutartis Nr. Plungės ST/2018**

Jėgainės darbo valandų rodmenų aktas

Šiuo aktu sutarties Šalys fiksuoja, kad sutarties pasirašymo dieną Jėgainės darbo valandų rodmenys yra 62441 (šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt viena) val.

UŽSAKOVAS  
Generalinis direktorius  
Petrus Piekus



VYKDYTOJAS  
L.e.p. direktorius  
Valdas Asakavičius

