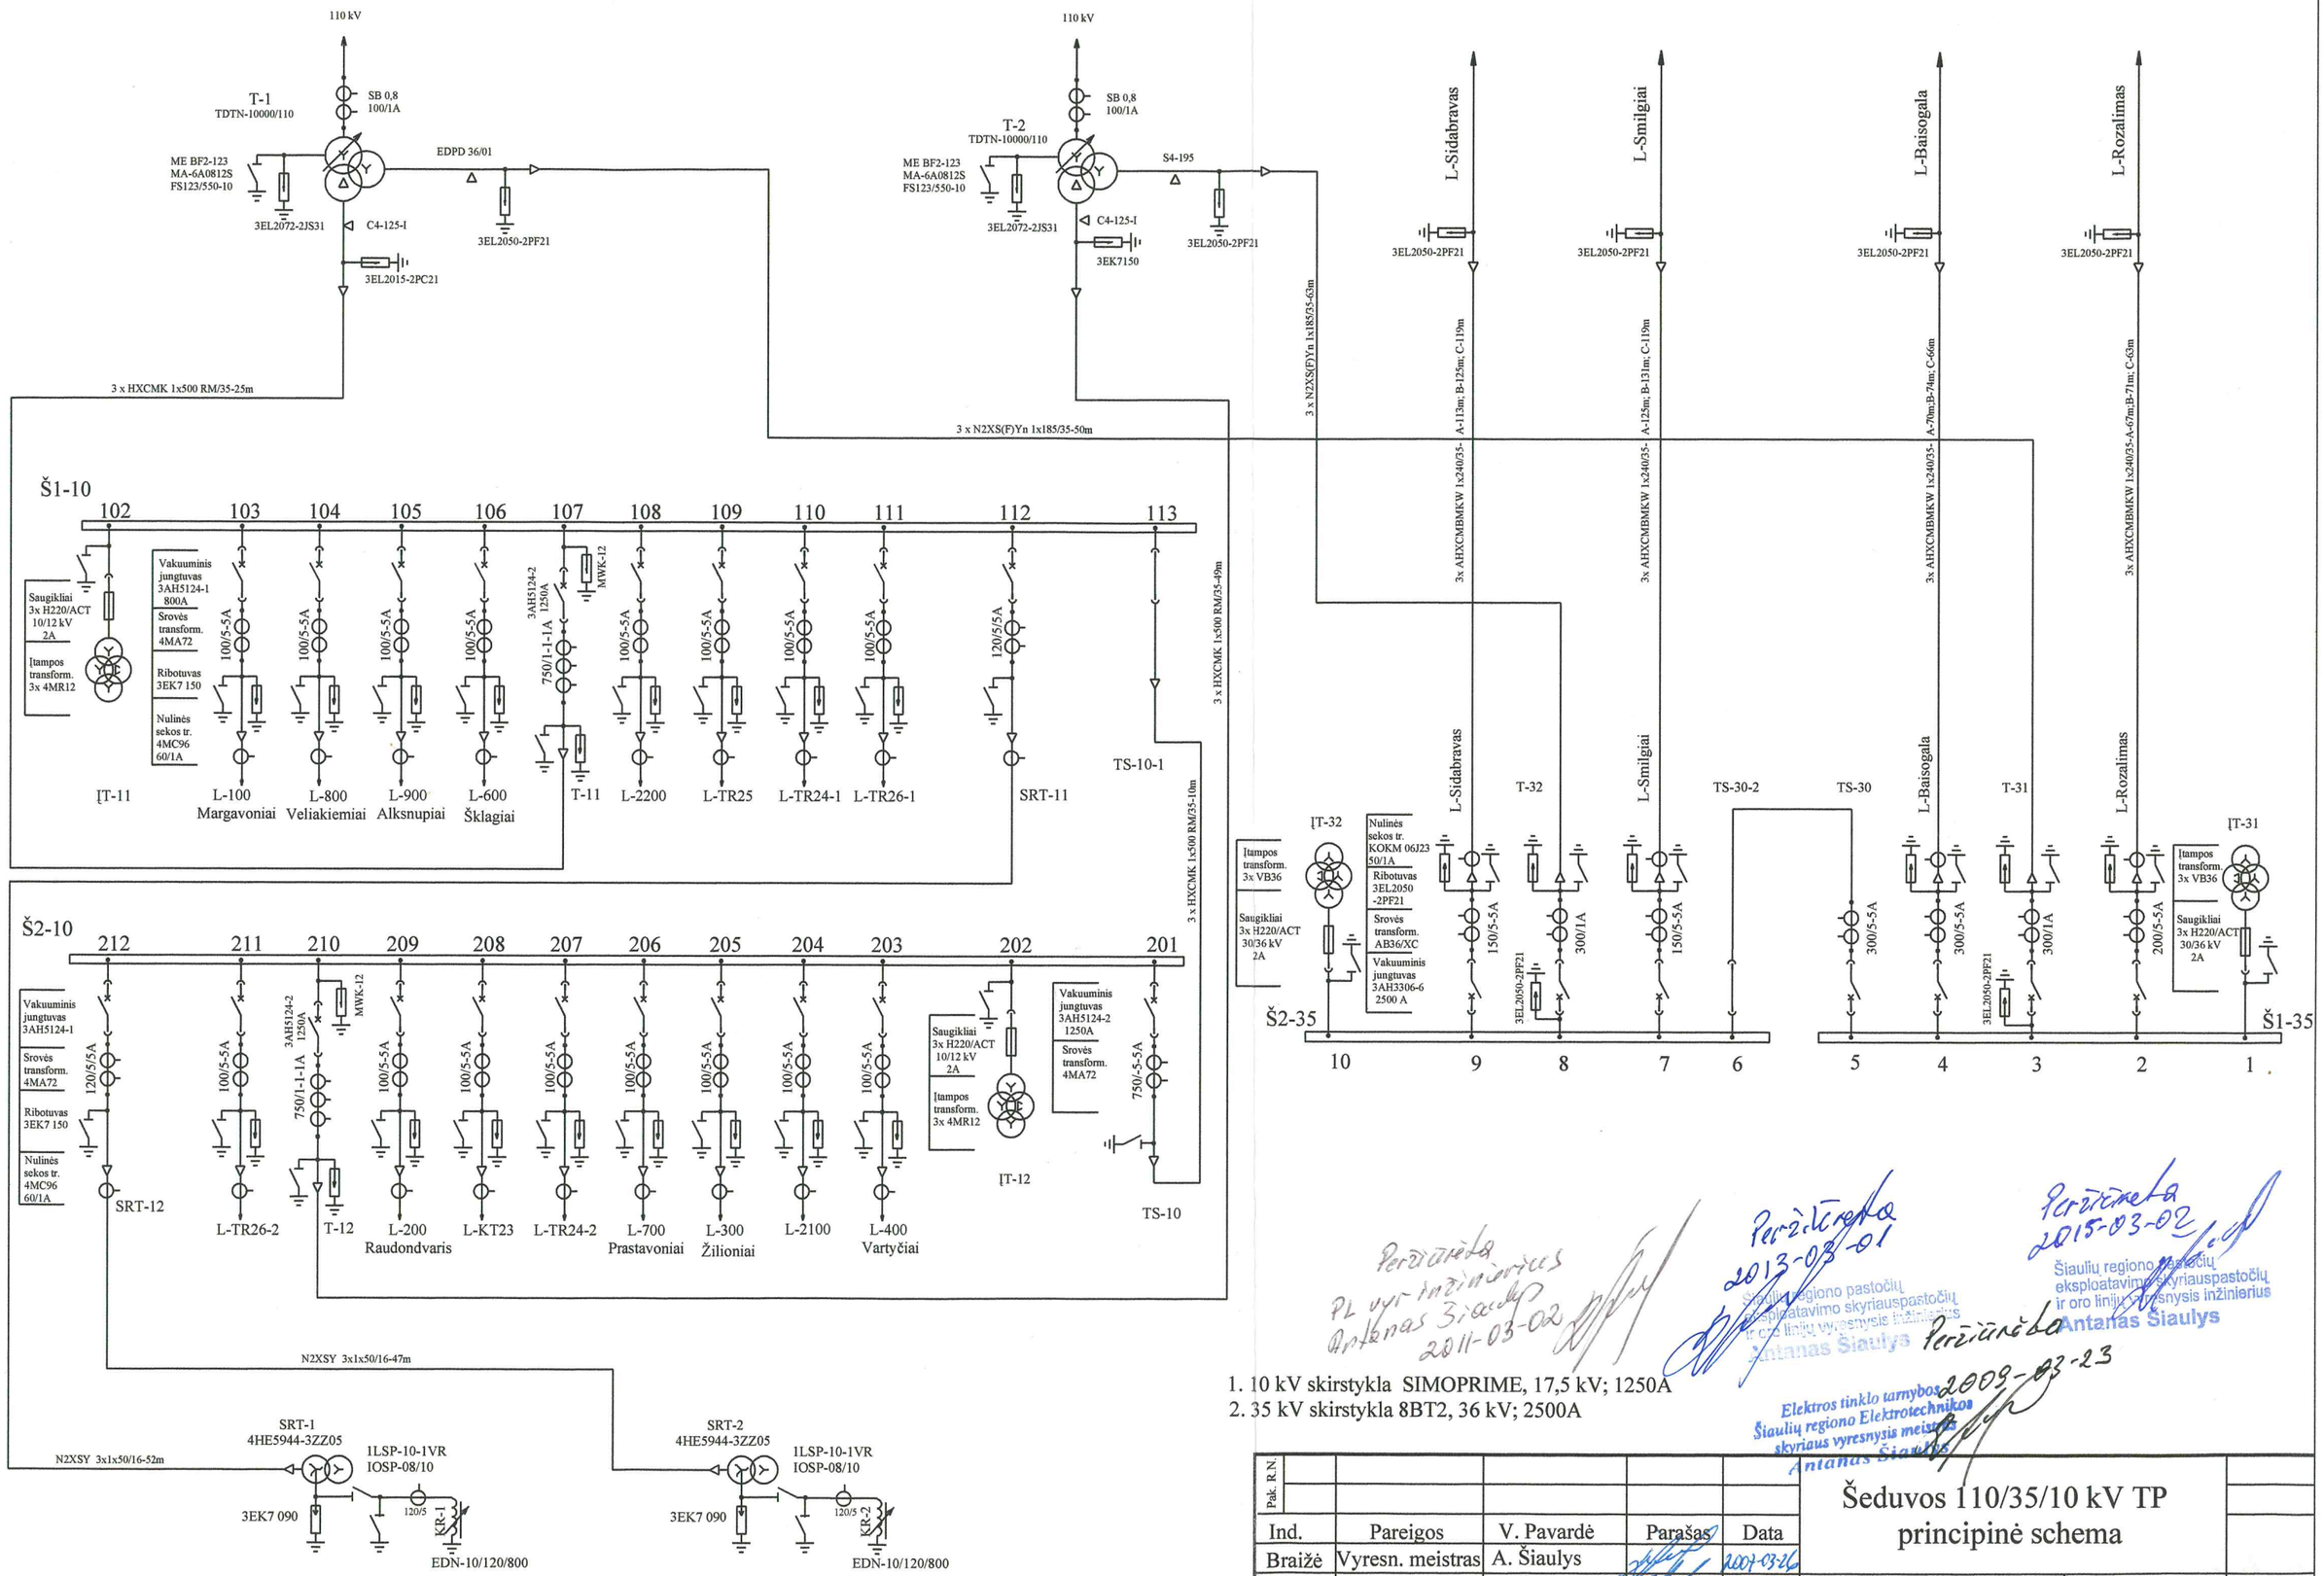


1. 10 kV skirstykla SIMOPRIME, 17,5 kV; 1250A
2. 35 kV skirstykla 8BT2, 36 kV; 2500A

Peržiūrėta PL vyr. inžinieriaus Artūras Šiaulys 2011-03-02

Peržiūrėta 2013-03-01 Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriauspastočių ir oro linijų vyresnysis inžinierius Antanas Šiaulys

Peržiūrėta 2015-03-02 Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriauspastočių ir oro linijų vyresnysis inžinierius Antanas Šiaulys

Peržiūrėta 2009-03-23 Elektros tinklo tarnybos Šiaulių regiono Elektrotechnikos skyriaus vyresnysis meistras Antanas Šiaulys

| Pak. R.N. | | | | | Šeduvos 110/35/10 kV TP principinė schema | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | Pareigos | V. Pavardė | Parašas | Data | | |
| Braižė | Vyresn. meistras | A. Šiaulys | | 2007-03-26 | | |
| Sudarė | Vyresn. meistras | A. Šiaulys | | 2007-03-26 | Akcinė bendrovė "VST" Šiaulių regionas | Lapas |
| Tikrino | TDG vyr. inž. | B. Titas | | 2007.03.26 | 30760.09.60 | |
| Tvirtino | Regiono vad. | R.Vrubliauskas | | 2007-03 | Elektrotechnikos skyrius | Lapų sk. 1 |