

UAB „Vilkaviškio vandenys“

PASIŪLYMAS VANDENS SKAITIKLIŲ PIRKIMUI

2018 m. vasario 2 d.

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Vilimeksas"
Tiekėjo rekvizitai (pavadinimas, adresas, kodas, PVM mokėtojo kodas, jeigu tiekėjas tokį turi, a.s. Nr., telefonas, faksas, el. pašto adresas)	UAB "Vilimeksas" į.k. 122046752 LT1220467515 8 5 2796708 8 5 2778427 info@vilimeksas.lt
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Gamybos direktorius Romualdas Ambrazevičius
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	8 5 2796708
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	romas@vilimeksas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Patvirtiname, kad turime teisę versti veiklą, būtina sutarčiai, dėl kurios sudarymo vykdomas pirkimas, įvykdyti.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šioje apklausoje dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šios apklausos ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Pavdinimas	Numatomas įsigyti orientacinis kiekis vnt.	Aprašymas				Vieneto kaina eurais* be PVM	PVM dydis procentai s	Vieneto kaina eurais* įskaitant PVM	Kaina viso eurais* įskaitant PVM**
		Skersmuo mm	Ilgis mm	Nominalus pralaidumas Q3, m3/h	Maksimali temperatūra °C				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Vandens skaitiklis	200	15	80	2,5	30°C	8,9000	21	10,7690	2153,8000
Vandens skaitiklis	300	15	110	2,5	30°C	8,9000	21	10,7690	3230,7000
Vandens skaitiklis	15	20	130	2,5	30°C	9,0000	21	10,8900	163,3500
Vandens skaitiklis	1	20	190	4,0	30°C	20,4000	21	24,6840	24,6840
Vandens skaitiklis	1	25	260	6,3	30°C	28,3000	21	34,2430	34,2430
Vandens skaitiklis	1	32	260	10,0	30°C	31,4000	21	37,9940	37,9940
Vandens skaitiklis	1	40	260	16,0	30°C	68,3000	21	82,6430	82,6430

*nurodoma keturių skaičių po kablelio tikslumu



****skaičiuojama II stulpelio reikšmę padauginant iš IX stulpelio reikšmės.**

Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama sudedant X stulpelio eilučių reikšmes.

BENDRA PASIŪLYMO KAINA (skaičiais ir žodžiais): 5727,4140 Eur (Penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt septyni Eur, 414 ct.

Patvirtiname, kad į kainą buvo įskaičiuoti visi galimi mokesčiai ir išlaidos, reikalingi sutarčiai įvykdyti.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pildoma, jeigu su pasiūlymu pateikiami dokumentai):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	ETKD skaitiklių aprašymas	1
3.	MTKD skaitiklių aprašymas	2

Sutarties vykdymui numatoma pasitelkti šiuos subrangovus, subtiekęjus ar subteikėjus (pildoma, jei numatoma pasitelkti subrangovus, subtiekęjus ar subteikėjus):

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pirkimo dalis, kuriai numatoma pasitelkti subrangovus, subtiekęjus ar subteikėjus
-	-	-

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai), punktai, dokumentų dalys
-	-	-

Gamybos direktorius

Romualdas Ambrazevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Viešųjų pirkimų organizatoriams

**ĮGALIOJIMAS
DĖL ĮMONĖS ATSTOVAVIMO**

2018 01 02 Nr. RSR-18-001
Vilnius

UAB "Vilimeksas", įmonės kodas 122046752, įgalioja gamybos direktorių Romualdą Ambrazevičių () ruošti, pasirašyti, teikti pasiūlymus CVP IS priemonėmis bei kitomis priemonėmis organizuojamiems pirkimams.

Įgaliojimas galioja iki 2018 m. gruodžio mėn. 31 d.

Direktorius



Arūnas Daugirdas

Vienasraučiai šalto/karšto vandens skaitikliai ZENNER ETKD/ETWD

Paskirtis


- Šalto ir karšto vandens kiekio apskaitai.
- Horizontalus ir vertikalus montavimas.

Savybės

- Vienasrautis, sausos eigos su sparnuote.
- Atitinka Europos bei Lietuvos normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus:
 - Lietuvos matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės.
 - Atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/32/EB.
- Magnetinė mova apsaugota nuo išorinio magnetinio lauko poveikio.
- Apsaugotas nuo išorinio mechaninio užspaudimo.
- Skaičiavimo mechanizmas gali būti pasukamas 360°.
- Galimybė integruoti skaitiklius į belaidės ar laidinės duomenų surinkimo sistemas į skaičiavimo mechanizmą sumontuojant:
 - impulsinio išėjimo modulį,
 - M-Bus modulį.

Techniniai duomenys

Vardinis diametras	DN, mm	15	20
Vardinis debitas	Q ₃ , m ³ /h	2,5	4,0
Horizontalioje montavimo padėtyje		R80H	
Santykis	Q ₃ / Q ₁		
Tarpinis debitas	Q ₂ , m ³ /h	0,05	0,08
Minimalus debitas	Q ₁ , m ³ /h	0,03125	0,05
Vertikaloje montavimo padėtyje		R40V	
Santykis	Q ₃ / Q ₁		
Tarpinis debitas	Q ₂ , m ³ /h	0,1	0,16
Minimalus debitas	Q ₁ , m ³ /h	0,0625	0,10
Maksimalus debitas	Q ₄ , m ³ /h	3,125	5,0
Jautris	l/h	10	14
Vandens temperatūra		30/90	
ETKD/ETWD	t, °C		
Vardinis slėgis	PN, bar	10	
Skaitiklio sriegis		3/4"	1"
Antgalio sriegis		1/2"	3/4"
Ilgis	L ₂ , mm	80	110
Ilgis	L ₁ , mm	160	190
Aukštis	H ₁ , mm	77	80
Skaičiavimo mechanizmo diametras	D, mm	66	66
Svoris	kg	0,42	0,44
		0,44	0,52

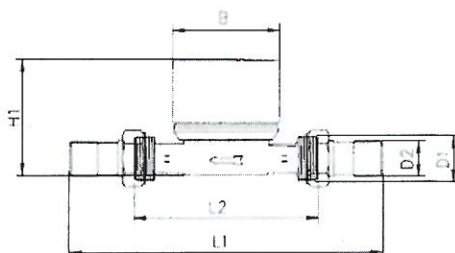

ZENNER ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI

MTKD-N, DN15-DN50 R80H

Savybės

- Atitinka ES direktyvą 2014/32EB, Matavimo priemonių techninio reglamento ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus.
- Daugiasrautis, sausos eigos.
- Vardinis diametras DN15-50 mm.
- Srieginis pajungimas.
- Šaltam, iki 30°C, ar iki 50°C temperatūros vandeniui.
- Darbinis slėgis iki 16 bar.
- Apsaugos klasė IP65. Galima ir IP68 apsaugos klasė.
- Ilgas tikslaus matavimo terminas.
- Montavimas: horizontalus, vertikalus.
- Horizontalioje montavimo padėtyje koeficientas R80.
- Galimybė integruoti į nuotolines duomenų nuskaitymo sistemas.
- Skaitiklis gali būti komplektuojamas su impulsinio išėjimo moduliu. Standartinė impulsinio išėjimo vertė 10 l/impulsui. Galima ir 1 l/impulsui vertė.
- Skaitiklis neskirtas matuoti atbulinį srautą.

Techniniai duomenys

Vardinis diametras	DN	mm	15	20	25	25	32	40	50
Vardinis debitas	Q ₃	m ³ /h	2,5	4	6,3	10	10	16	25
Maksimalus debitas	Q ₄	m ³ /h	3,13	5	7,88	12,5	12,5	20	31,3
Santykis*	Q ₃ / Q ₁	-	80H, 40V						
Santykis	Q ₂ / Q ₁	-	1,6						
Minimalus debitas*	Q ₁ (H/V)	dm ³ /h	31,3/62,5	50/100	78,8/157,5	125/250	125/250	200/400	312,5/625
Jautris	-	dm ³ /h	<10	<10	<18	<18	<18	<40	<25
Matavimo paklaidos	ε	%	±5% (Q ₁ ≤Q<Q ₂) ±2% (Q ₂ ≤Q≤Q ₄)						
Temperatūros klasė	-	-	T30 (T50)						
Skaičiavimo mechanizmo talpa	-	m ³	99999,99						
Maksimalus slėgis	P _{max}	-	MAP 16 (16bar)						
Galimos impulsinio išėjimo vertės		dm ³ /imp	10*/1						
Skaitiklio sriegis	D1	coliai	¾	1	1 ¼	1 ¼	1 ½	2	2 ½
Antgalio sriegis	D2	coliai	½	¾	1	1	1 ¼	1 ½	2
Ilgis	L2	mm	165/170	190	260	260	260	300	300
Plotis	B	mm	95	95	95	95	95	110	110
Aukštis	H1	mm	120	120	120	120	120	150	150
Aukštis	H2	mm	35	25	35	40	40	50	60
Aukštis	H3	mm	15	15	15	15	15	15	15
Svoris	-	kg	1,2	1,3	2,1	2,1	2,1	4,0	4,0

*Standartinė reikšmė. Kitos reikšmės pagal užsakymą.



Visorių g. 8, LT-08300
 Vilnius, Lietuva
 Įmonės kodas 122046752
 PVM m. k. LT220467515

Tel. (370 5) 279 6708
 Faksas (370 5) 2778427
 El. paštas info@vilimeksas.lt
 www.vilimeksas.lt


AB „Vilniaus bankas“, b/k 70440
 A/s. LT45 7044 0600 0098 1607
 S.W.I.F.T. CB VILT 2X

ZENNER ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI
MTKD-N,
DN15-DN50 R80H

Gabaritai

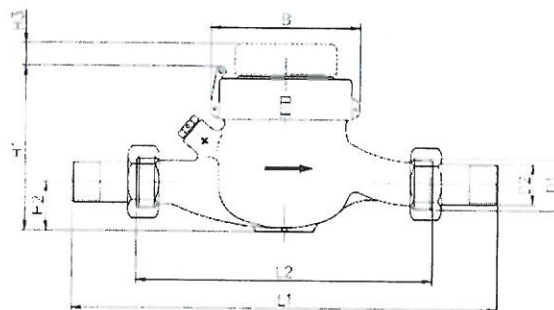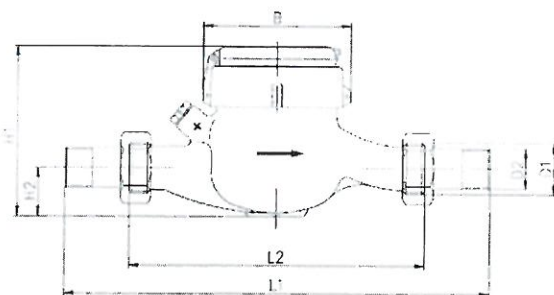

Slėgio nuostolių kreivė

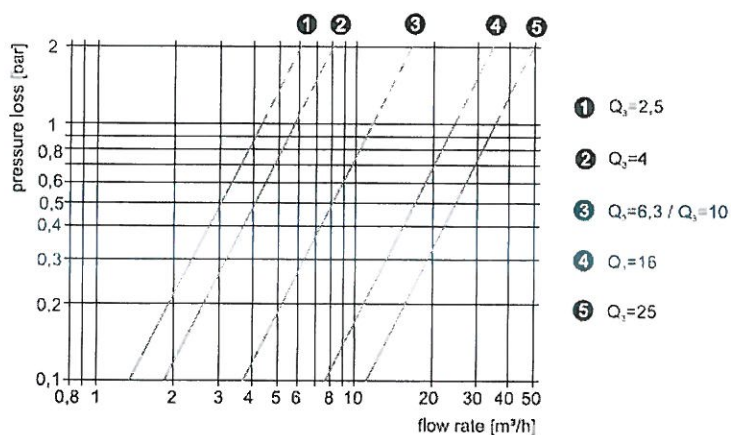

Paklaidų kreivė

