


# Vietovės schema

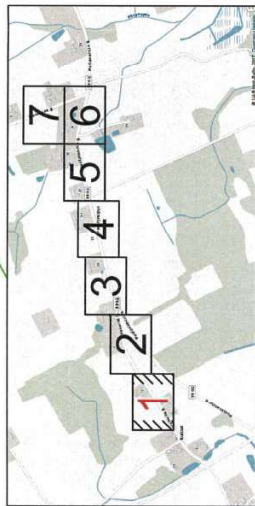

## PASTABOS

1. Tiesiant kabelį šalia medžių arba krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EIJT.
2. 0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi).
3. Atliekant darbus būtina išlaikyti visus teisinius atstumus nuo esamų komunikacijų pagal EIJT.
4. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės.
5. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, rade techniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
6. Prieš pradėdant elektros kabelio linijos tiesimo darbus būtina išsikviesti, kuri patenka į busimą darbų zoną, atstovą, patikslinti komunikacijos tinklo gylių trasų susikirtimo taškuose.
7. Visose spintose turi tilpti trifaziai elektros apskaitos skaitikliai.
8. Ariamose žemėse kabelį įgilti ne mažiau 1m.
9. Tiesiant įvadinius kabelius į namus, reikia tikslinti įvadinio kabelio trasą bei įrengimo vietą name su sklypo savininku.
10. Prieš pradėdant darbus išsitišti leidimą kasinėjimo darbams.
11. Tarp taškų 6-9 ir 16-17 kabelio trasoje išpjauti krūmus.
12. Tarp taškų 7-20 kabelį įgilti ne mažiau 1,7m bei atsiatyti žvyro dangą su sutankinimu bei profiliavimu.
13. Tarp taškų 6-4-5 ir 6-7-8 kabelį įgilti ne mažiau 1,7m.

## PRITARTA

AB Energijos skirstymo operatorius

Investicinių projektų  
valdymo komandos  
projektų vadovė  
Dovilė Kurliakė  
2017.12.20

SUDERINTA

Sėnūnė Čekė

Neringa Paklingienė

2017-12-12

SUDERINTA

Prilaukimo savivaldybės administracijos

Stalbos ir elektroninės plėtros skyriaus

Vyriausybės specialistas

Dainius Šyktė

2017-12-12

Esama KT S-406

keičiama į H tipo ST

2017-12-12

Suderinta

2017-12-12

Atliktas naminių trasų planavimas

esamose TELIA kabelių

Nr. 242

Suderinta (reikėtų patvirtinti)

Telia Lietuva, AB

Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paaimti

roškįą sutikimą žemės kasimo darbams

Brundzos g.1, Prienai, tel. 8 600 00 00 00

Parab: 2017 m. 12 mėn. 12 d.

Vytautas Stapčinskas

Telia Lietuva, AB

Tinklo reikių administravimo komanda

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

## ELEKTRA CO

24135 PDV

K. Savickas

0,4 kV kabelių linijos M1:500

AB Energijos skirstymo operatorius

3574-01-TP-E-BR-01

1 7

0,4 kV OL L-300 iš S-406 ruožo rekonstravimas į KL, KT į ST,

Skrynupio k., Prienų r. sav. EIE 27X 0024

Laida

0

Lapas Lapų

1 7

0,4 kV kabelių linijos M1:500

3574-01-TP-E-BR-01

1 7

0,4 kV kabelių linijos M1:500


3574-01-TP-E-BR-01

1 7

0,4 kV kabelių linijos M1:500


3574-01-TP-E-BR-01

1 7

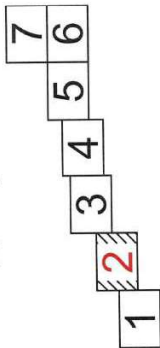


PASTABOS:

- tarp taškų: 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 14-16, 16-17 kabelis projektuojamas nesuformuotoje valstybinėje žemėje (NŽT sutikimas).

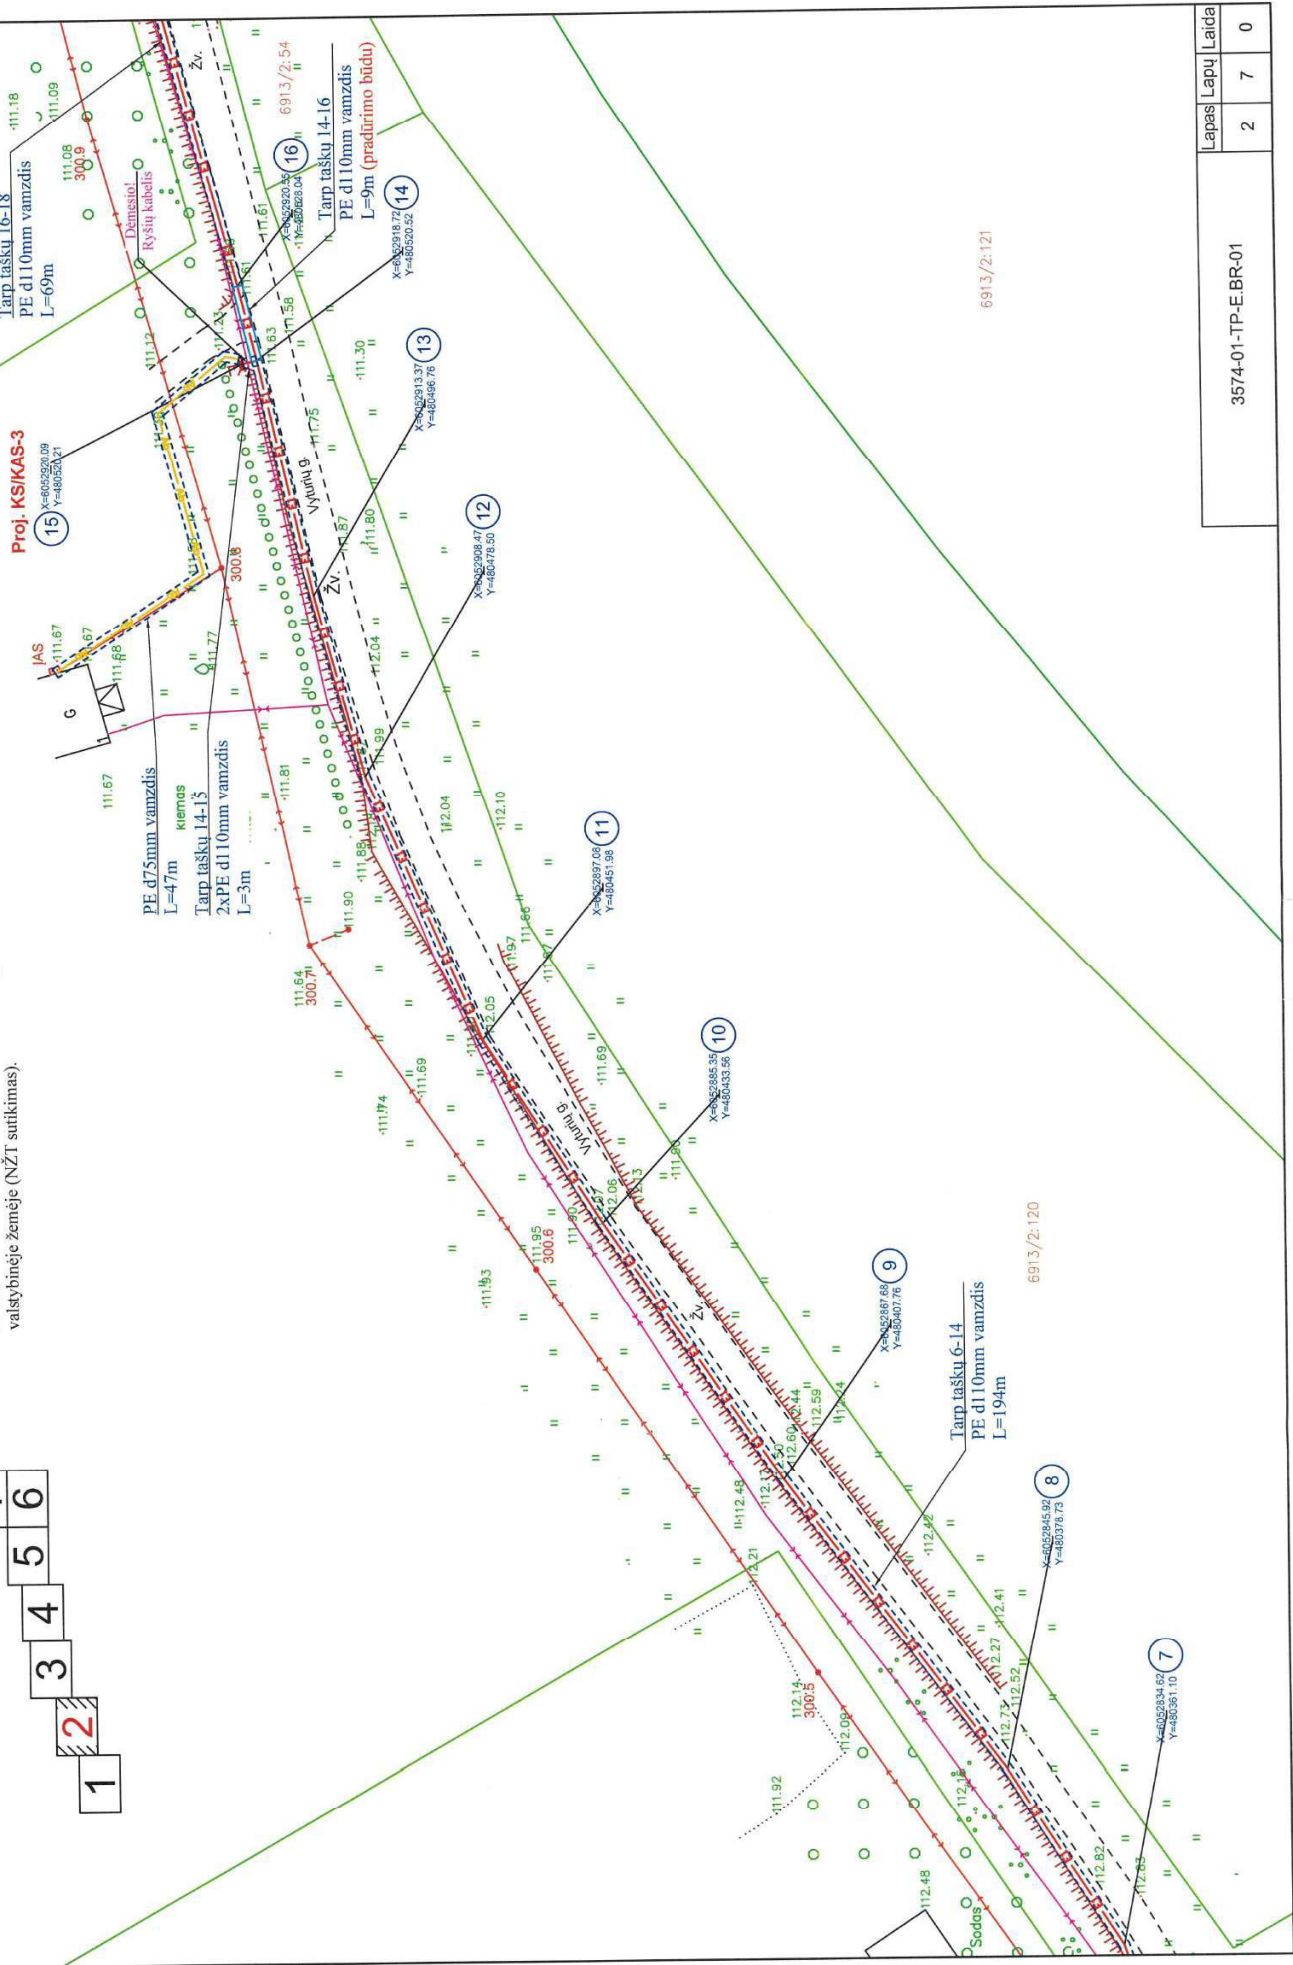




Lapų išdėstymo schema

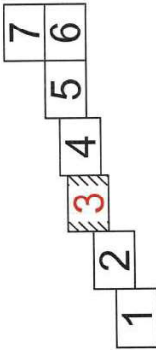

PASTABOS:

- tarp taškų: 17-18, 18-19 kabelis projektuojamas nesuformuotoje valstybinėje žemėje (NŽT sutikimas).
- tarp taškų: 19-20, 20-21, 21-22, 21-23, 23-24 kabelis projektuojamas privačioje žemėje, kad. Nr. 6913/0002:54 (pareiskimas dėl žemės naudojimo sąlygų).
- tarp taškų: 24-25 kabelis projektuojamas nesuformuotoje valstybinėje žemėje (NŽT sutikimas).
- tarp taškų: 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 kabelis projektuojamas suformuotoje valstybinėje žemėje, kad. Nr. 6913/0002:161 (Prieši savivaldybės administracijos pritarimas).

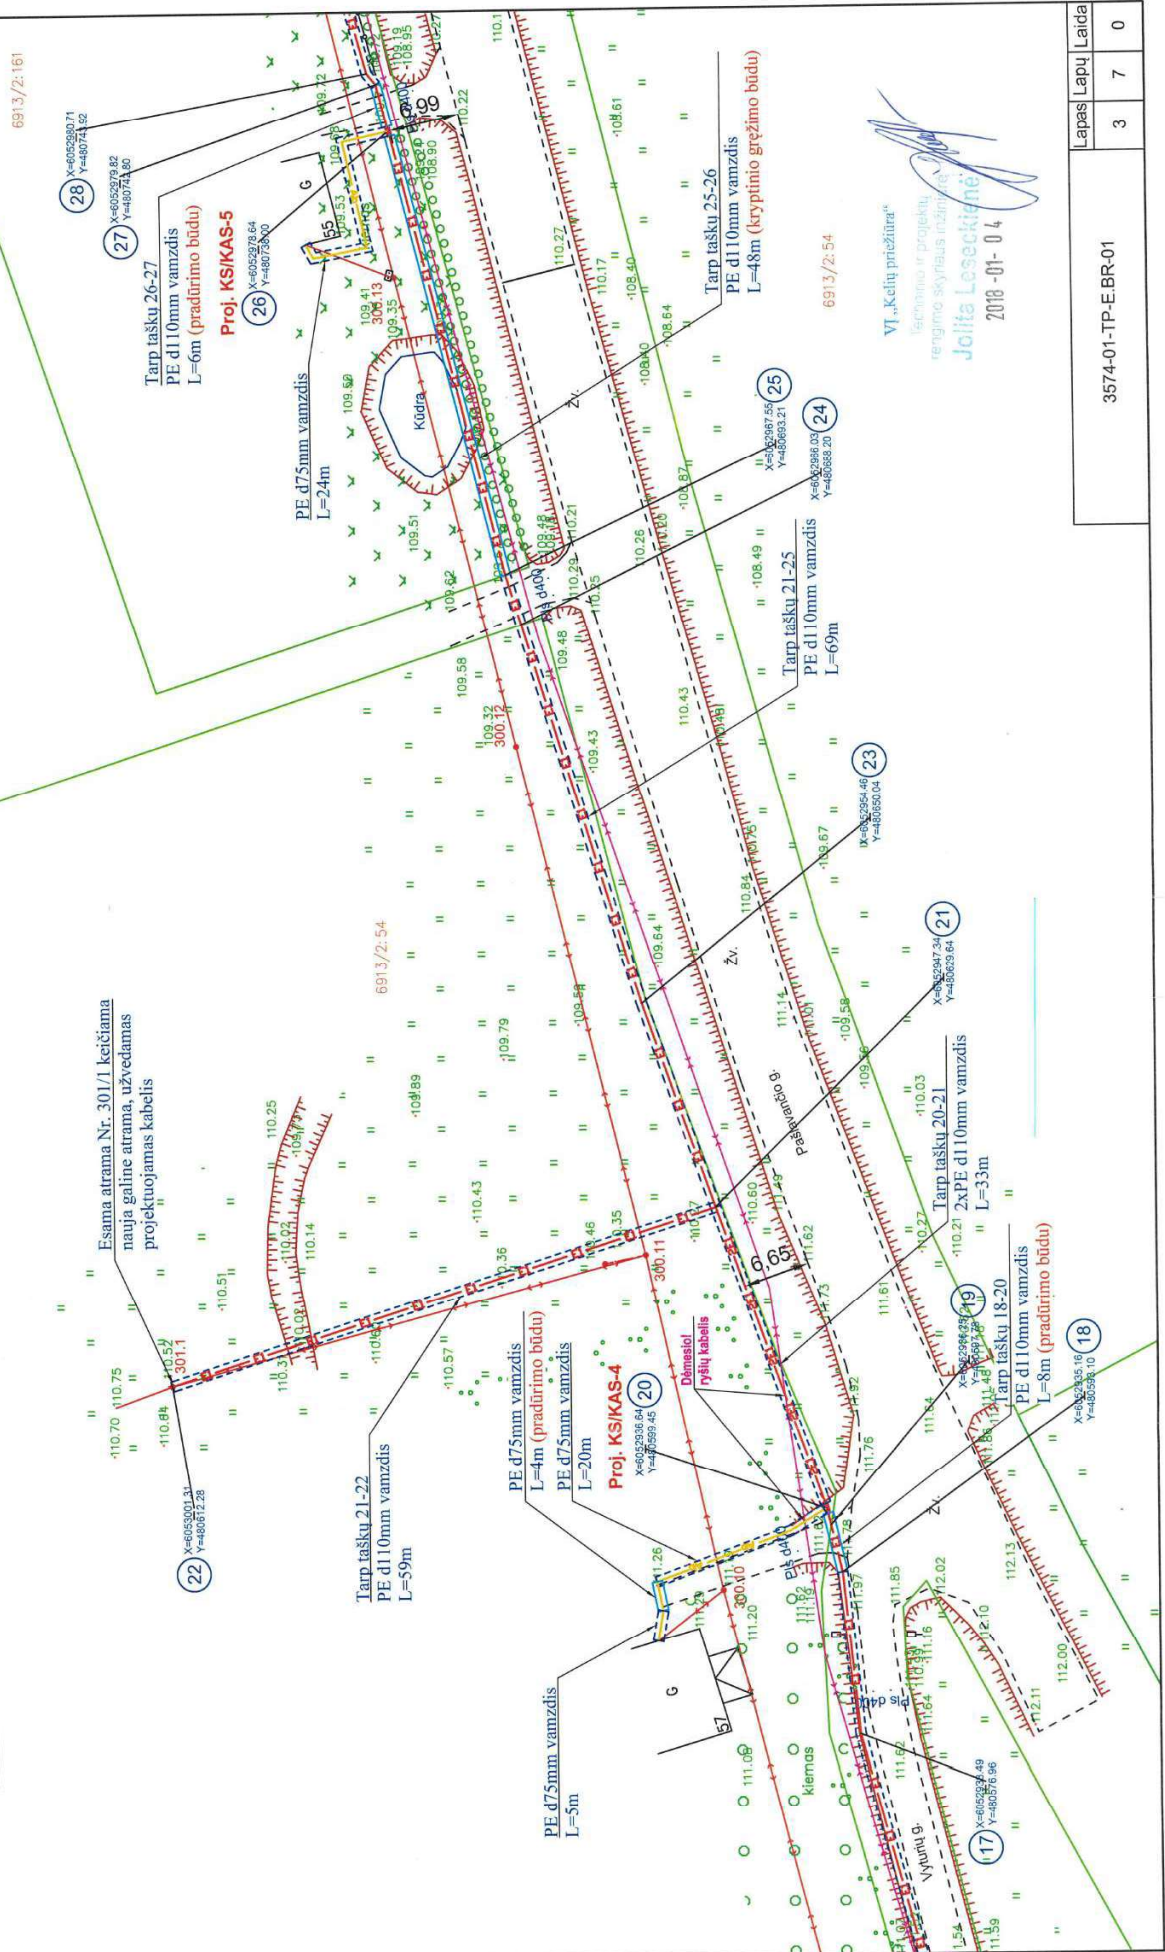

3574-01-TP-E-BR-01


Lapas	Lapų	Laida
3	7	0







Lapų išdėstymo schema

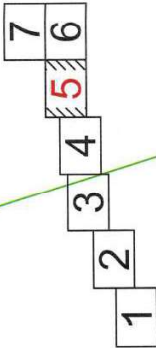

6913/2:64

6913/2:419

6913/2:447

PE d75mm vamzdis  
L=22m

PE d75mm vamzdis  
L=6m (pradūrimo būdu)  
2x PE d75mm vamzdis  
L=9m

Proj. KSIKAS-9  
X=603307.55  
Y=481058.54

(53)

X=603305.06  
Y=481058.58

(54)

X=603307.55  
Y=481058.54

(55)

X=603307.55  
Y=481058.54

(56)

X=603307.55  
Y=481058.54

(57)

X=603307.55  
Y=481058.54

(58)

X=603307.55  
Y=481058.54

(59)

X=603307.55  
Y=481058.54

(60)

X=603307.55  
Y=481058.54

(61)

X=603307.55  
Y=481058.54

(62)

X=603307.55  
Y=481058.54

(63)

X=603307.55  
Y=481058.54

(64)

X=603307.55  
Y=481058.54

(65)

X=603307.55  
Y=481058.54

(66)

X=603307.55  
Y=481058.54

(67)

X=603307.55  
Y=481058.54

(68)

X=603307.55  
Y=481058.54

(69)

X=603307.55  
Y=481058.54

(70)

X=603307.55  
Y=481058.54

(71)

X=603307.55  
Y=481058.54

(72)

X=603307.55  
Y=481058.54

(73)

X=603307.55  
Y=481058.54

(74)

X=603307.55  
Y=481058.54

(75)

X=603307.55  
Y=481058.54

(76)

X=603307.55  
Y=481058.54

(77)

X=603307.55  
Y=481058.54

(78)

X=603307.55  
Y=481058.54

(79)

X=603307.55  
Y=481058.54

(80)

X=603307.55  
Y=481058.54

(81)

X=603307.55  
Y=481058.54

(82)

X=603307.55  
Y=481058.54

(83)

X=603307.55  
Y=481058.54

(84)

X=603307.55  
Y=481058.54

(85)

X=603307.55  
Y=481058.54

(86)

X=603307.55  
Y=481058.54

(87)

X=603307.55  
Y=481058.54

(88)

X=603307.55  
Y=481058.54

(89)

X=603307.55  
Y=481058.54

(90)

X=603307.55  
Y=481058.54

(91)

X=603307.55  
Y=481058.54

(92)

X=603307.55  
Y=481058.54

(93)

X=603307.55  
Y=481058.54

(94)

X=603307.55  
Y=481058.54

(95)

X=603307.55  
Y=481058.54

(96)

X=603307.55  
Y=481058.54

(97)

X=603307.55  
Y=481058.54

(98)

X=603307.55  
Y=481058.54

(99)

X=603307.55  
Y=481058.54

(100)

X=603307.55  
Y=481058.54

(101)

X=603307.55  
Y=481058.54

(102)

X=603307.55  
Y=481058.54

(103)

X=603307.55  
Y=481058.54

(104)

X=603307.55  
Y=481058.54

(105)

X=603307.55  
Y=481058.54

(106)

X=603307.55  
Y=481058.54

(107)

X=603307.55  
Y=481058.54

(108)

X=603307.55  
Y=481058.54

(109)

X=603307.55  
Y=481058.54

(110)

X=603307.55  
Y=481058.54

(111)

X=603307.55  
Y=481058.54

(112)

X=603307.55  
Y=481058.54

(113)

X=603307.55  
Y=481058.54

(114)

X=603307.55  
Y=481058.54

(115)

X=603307.55  
Y=481058.54

(116)

X=603307.55  
Y=481058.54

(117)

X=603307.55  
Y=481058.54

(118)

X=603307.55  
Y=481058.54

(119)

X=603307.55  
Y=481058.54

(120)

X=603307.55  
Y=481058.54

(121)

X=603307.55  
Y=481058.54

(122)

X=603307.55  
Y=481058.54

(123)

X=603307.55  
Y=481058.54

(124)

X=603307.55  
Y=481058.54

(125)

X=603307.55  
Y=481058.54

(126)

X=603307.55  
Y=481058.54

(127)

X=603307.55  
Y=481058.54

(128)

X=603307.55  
Y=481058.54

(129)

X=603307.55  
Y=481058.54

(130)

X=603307.55  
Y=481058.54

(131)

X=603307.55  
Y=481058.54

(132)

X=603307.55  
Y=481058.54

(133)

X=603307.55  
Y=481058.54

(134)

X=603307.55  
Y=481058.54

(135)

X=603307.55  
Y=481058.54

(136)

X=603307.55  
Y=481058.54

(137)

X=603307.55  
Y=481058.54

(138)

X=603307.55  
Y=481058.54

(139)

X=603307.55  
Y=481058.54

(140)

X=603307.55  
Y=481058.54

(141)

X=603307.55  
Y=481058.54

(142)

X=603307.55  
Y=481058.54

(143)

X=603307.55  
Y=481058.54

(144)

X=603307.55  
Y=481058.54

(145)

X=603307.55  
Y=481058.54

(146)

X=603307.55  
Y=481058.54

(147)

X=603307.55  
Y=481058.54

(148)

X=603307.55  
Y=481058.54

(149)

X=603307.55  
Y=481058.54

(150)

X=603307.55  
Y=481058.54

(151)

X=603307.55  
Y=481058.54

(152)

X=603307.55  
Y=481058.54

(153)

X=603307.55  
Y=481058.54

(154)

X=603307.55  
Y=481058.54

(155)

X=603307.55  
Y=481058.54

(156)

X=603307.55  
Y=481058.54

(157)

X=603307.55  
Y=481058.54

(158)

X=603307.55  
Y=481058.54

(159)

X=603307.55  
Y=481058.54

(160)

X=603307.55  
Y=481058.54

(161)

X=603307.55  
Y=481058.54

(162)

X=603307.55  
Y=481058.54

(163)

X=603307.55  
Y=481058.54

(164)

X=603307.55  
Y=481058.54

(165)

X=603307.55  
Y=481058.54

(166)

X=603307.55  
Y=481058.54

(167)

X=603307.55  
Y=481058.54

(168)

X=603307.55  
Y=481058.54

(169)

X=603307.55  
Y=481058.54

(170)


X=603307.55  
Y=481058.54

(171)

X=603307.55  
Y=481058.54




Lapų išdėstymo schema

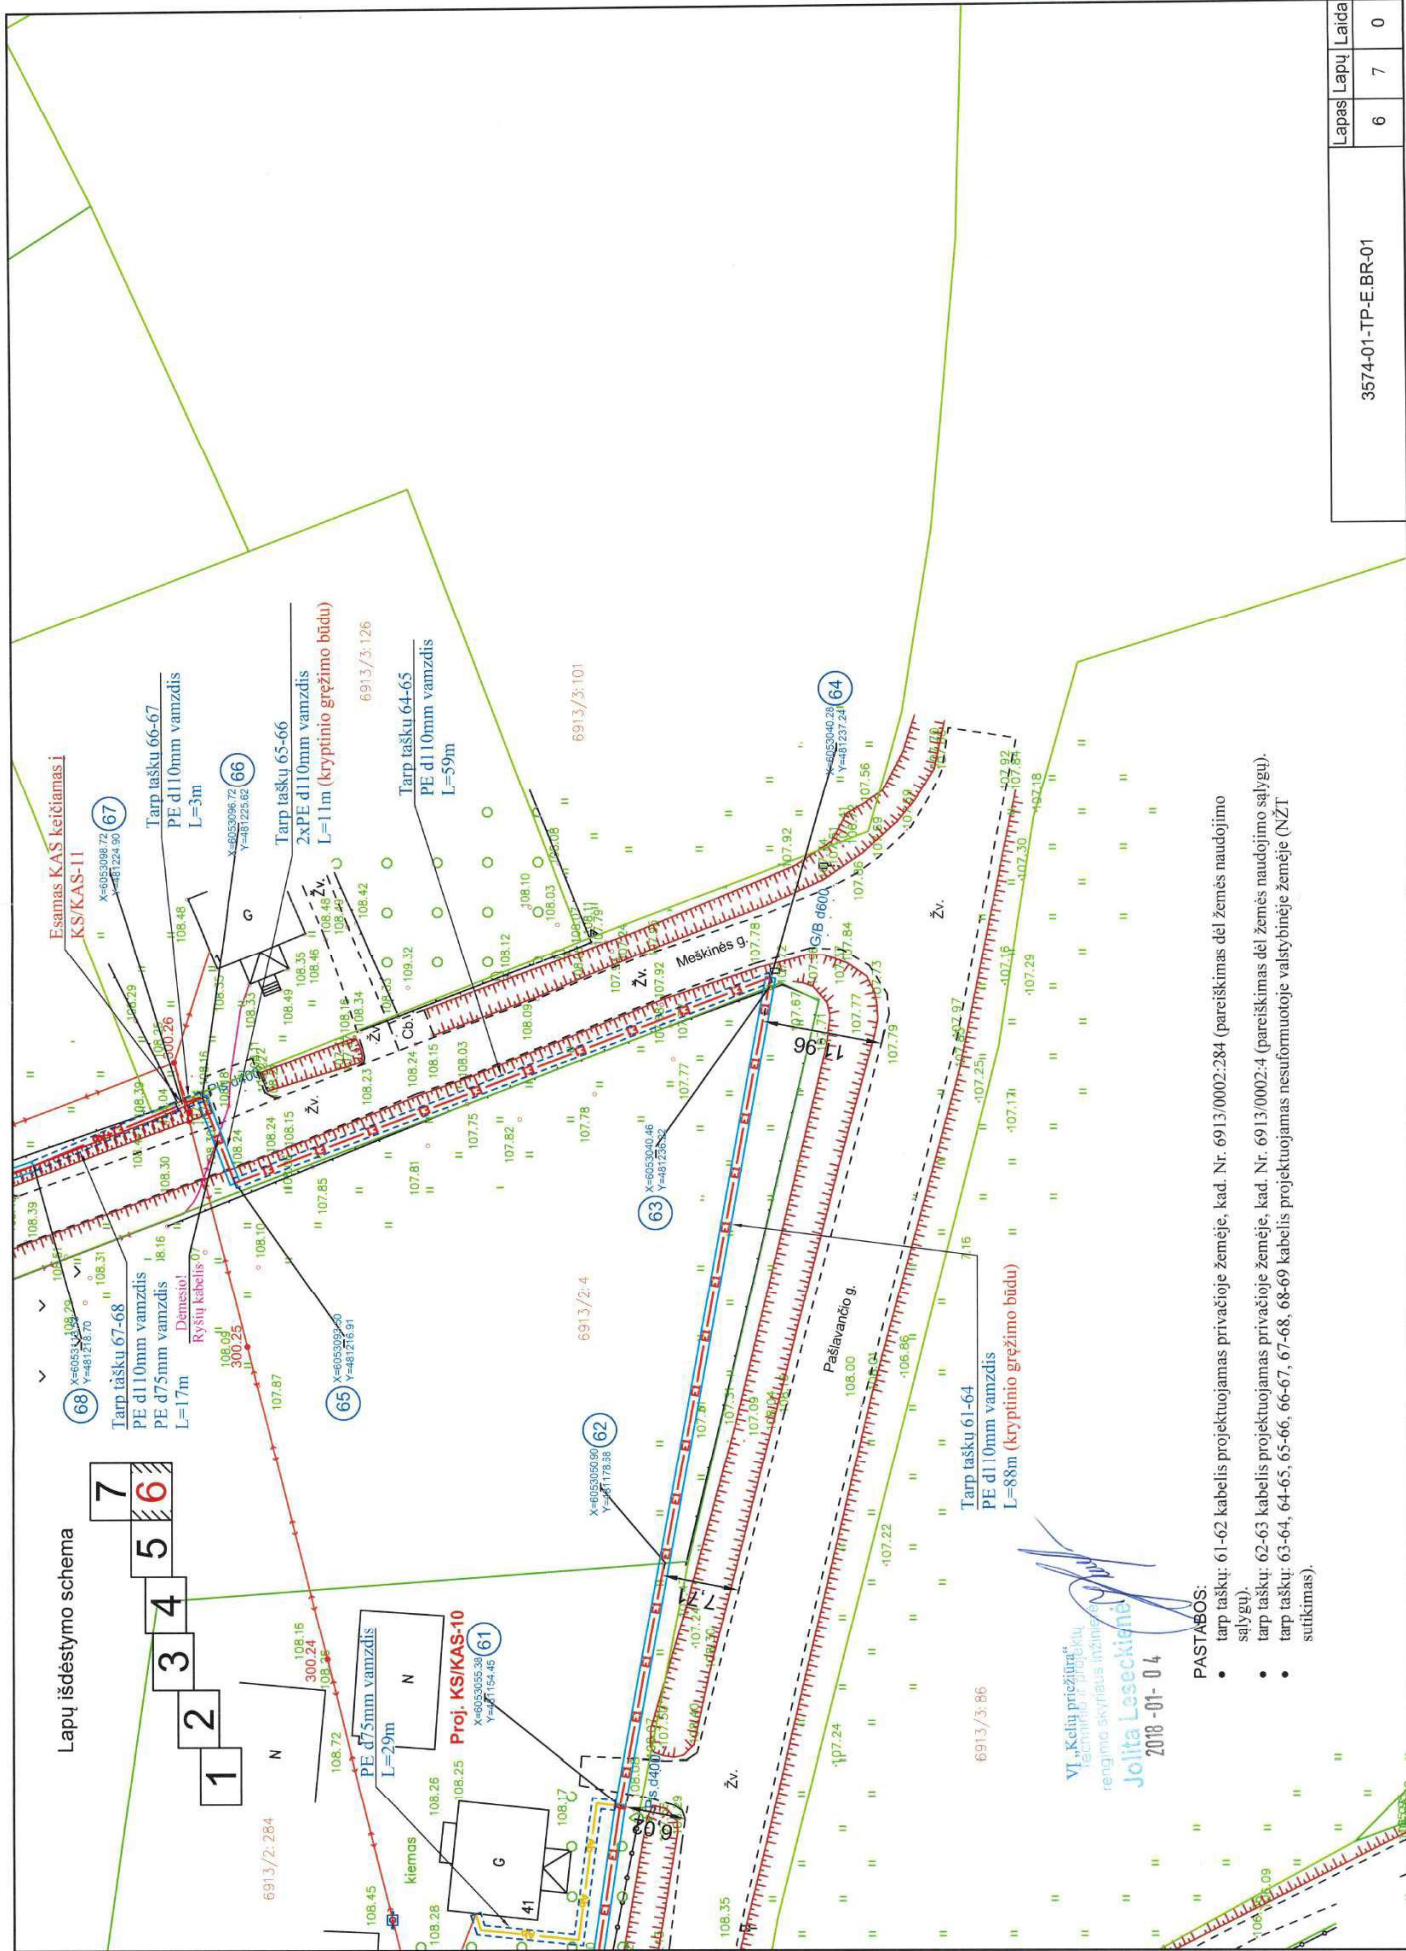

- PASTABOS:
- tarp taškų: 61-62 kabelis projektuojamas privačioje žemėje, kad. Nr. 6913/0002:284 (pareiškimas dėl žemės naudojimo sąlygų);
  - tarp taškų: 62-63 kabelis projektuojamas privačioje žemėje, kad. Nr. 6913/0002:4 (pareiškimas dėl žemės naudojimo sąlygų);
  - tarp taškų: 63-64, 64-65, 65-66, 66-67, 67-68, 68-69 kabelis projektuojamas nesuformuotoje valstybinėje žemėje (NŽT sutikimas).


Lapu iřdestymo schema

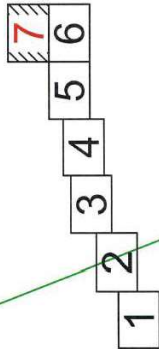

PASTABOS:

- tarp tařkų: 69-70, 70-71, 71-72 kabelis projektuojamas nesuformuotoje valstybinėje žemėje (NŽT sutikimas).
- tarp tařkų: 72-73, 73-74 kabelis projektuojamas privačioje žemėje, kad. Nr. 6913/0003:152 (pareiřkimas dėl žemės naudojimo sąlygų)

6913/3:152

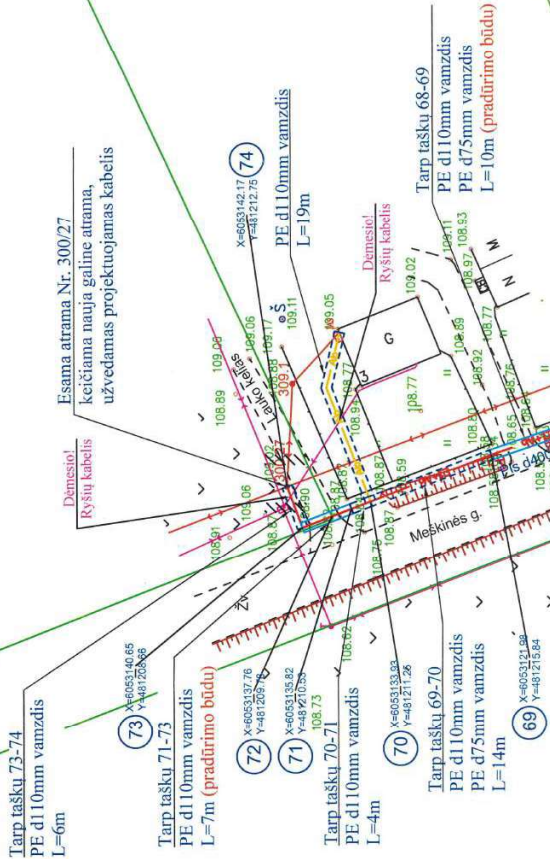

3574-01-TP-E-BR-01			Lapas	Lapų	Laida
			7	7	0