




	<div>ELEKTRA CO</div>			0,4 kV OL L-300 iš Š-406 ruožo rekonstravimas į KL, KT į ST, Skrynupio k., Prienų r. sav. E1E27X0024		
24135	PDV	K.Savickas		Principinė schema		Laida
						0
LT	AB Energijos skirstymo operatorius			3574-01-TP-E.BR-02		<div>LapasLapų</div> <div>11</div>

Demontuojama esama KT Š-406

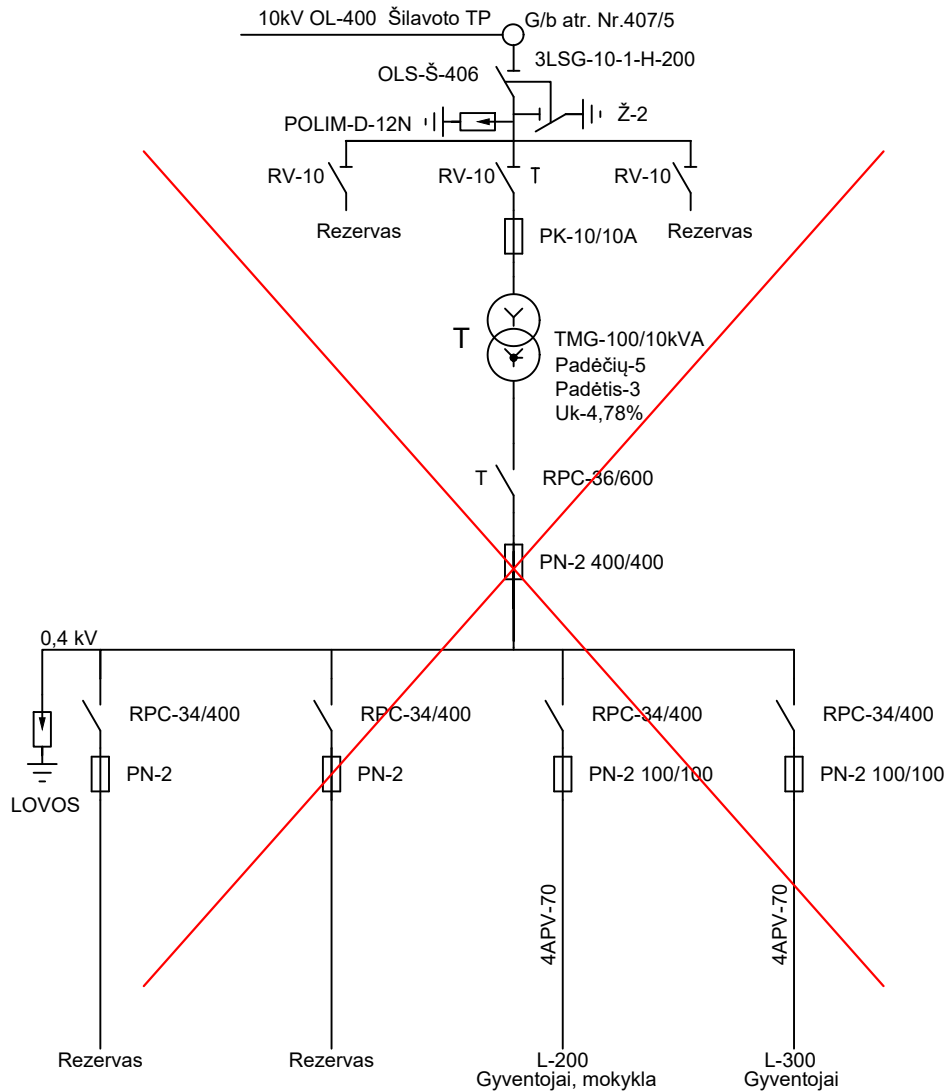

Demontuotų medžiagų žiniaraštis:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Mato vnt	Kiekis
1	G/b tarpinė atrama		vnt/t	23/18,4
2	G/b atrama su ramsčiu		vnt/t	6/4,8
3	Laidas A-25 (1 laidas)	A-25	km/t	0,095/0,007
4	Laidas A-25 (sekantys laidai)	A-25	km/t	0,141/0,010
5	Laidas A-35 (1 laidas)	A-35	km/t	1,122/0,100
6	Laidas A-35 (sekantys laidai)	A-35	km/t	3,190/0,284
7	Sekcionavimo dėžutė	SKS	vnt	2

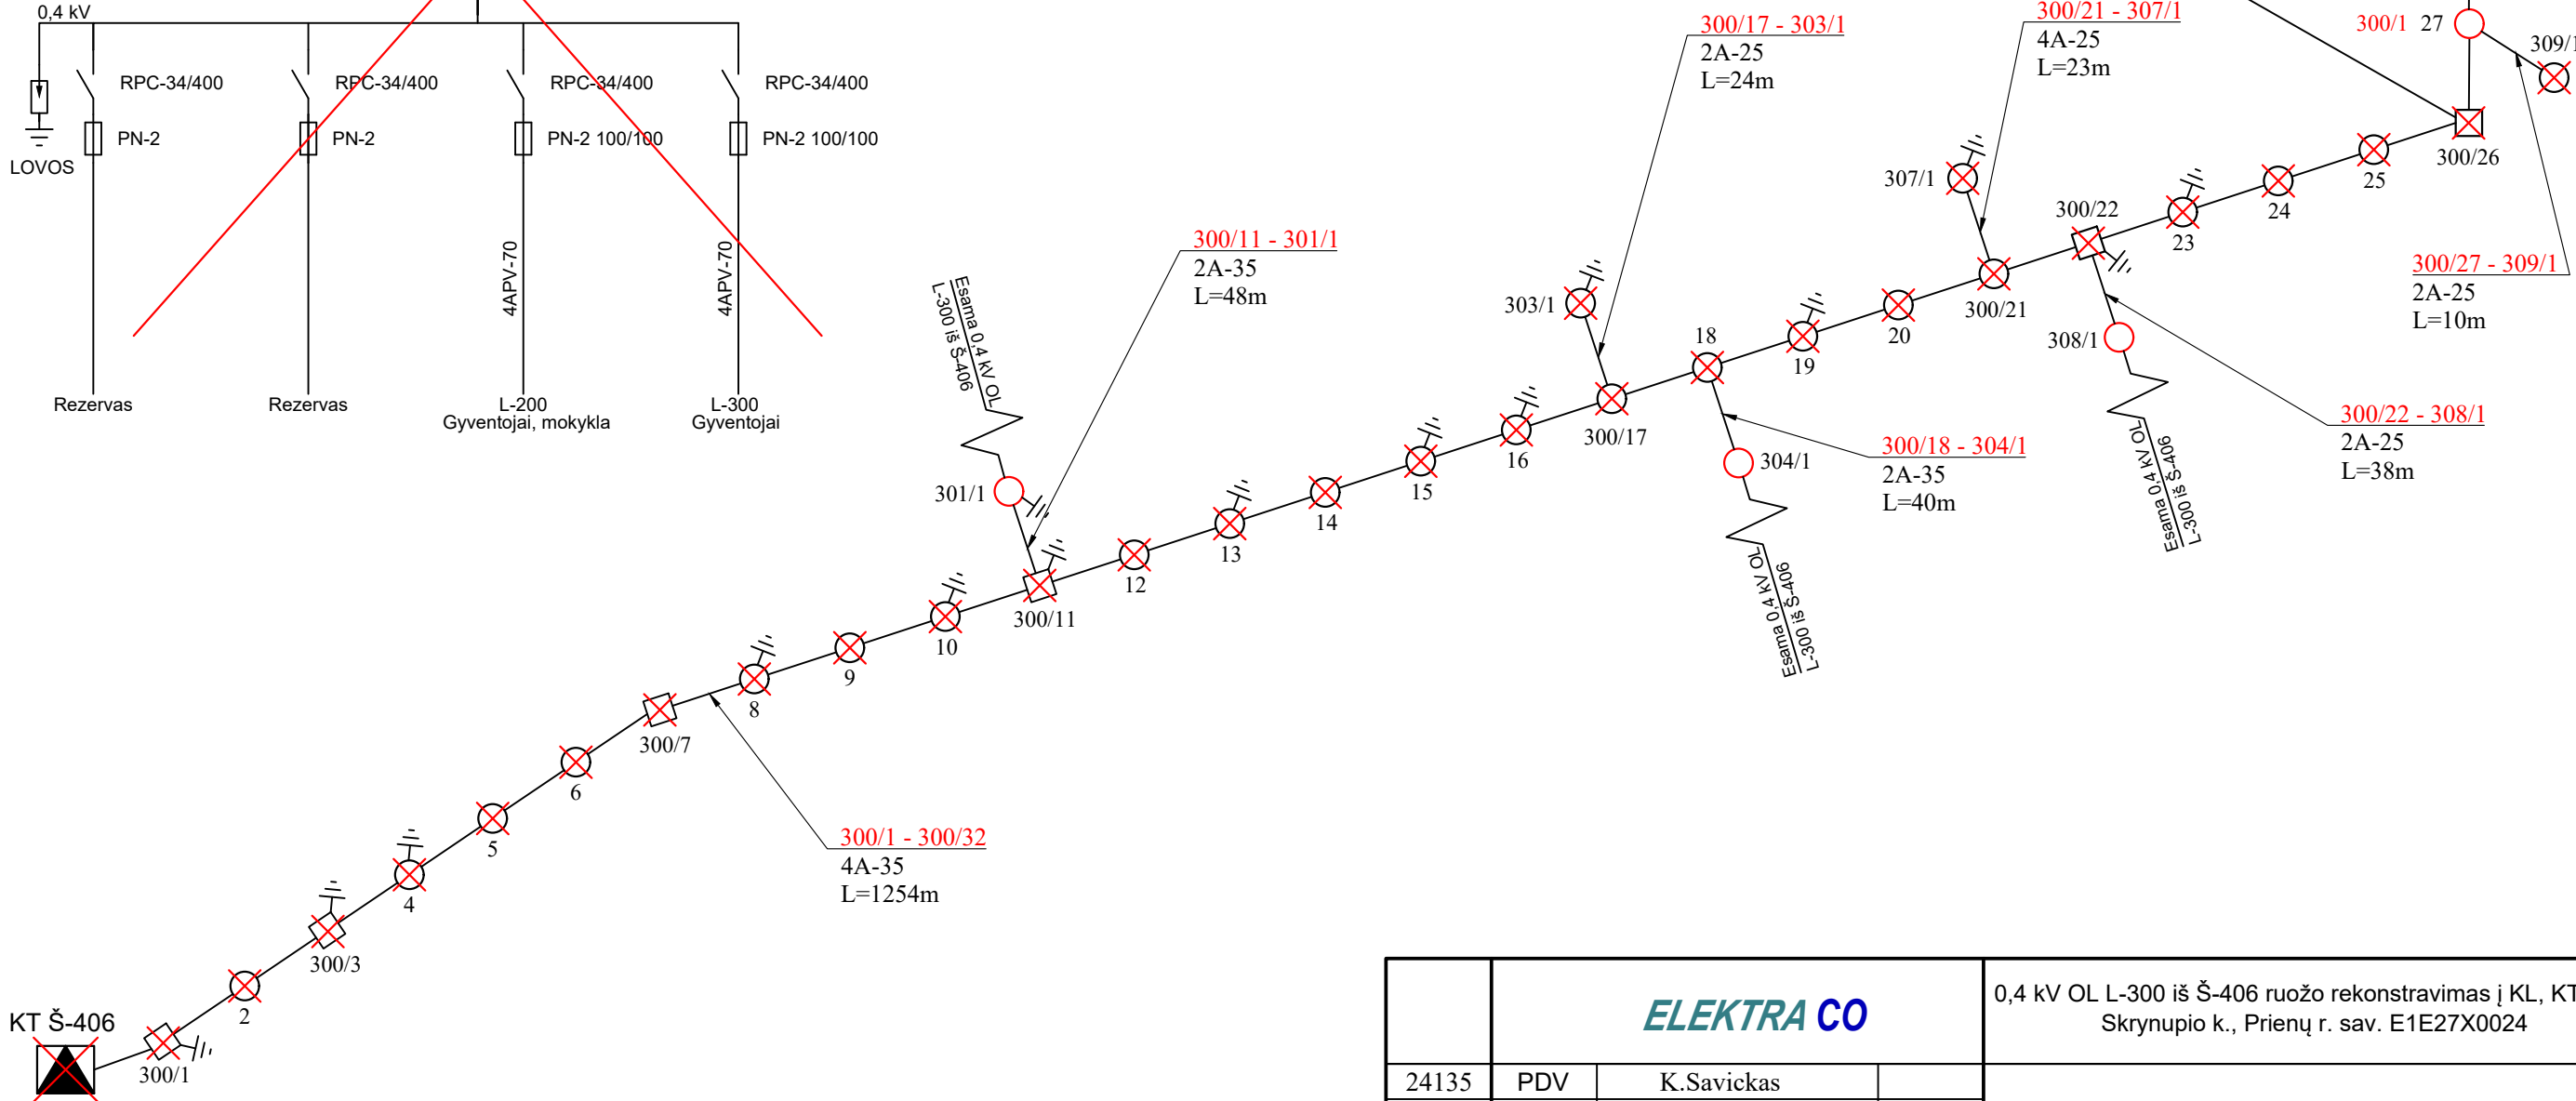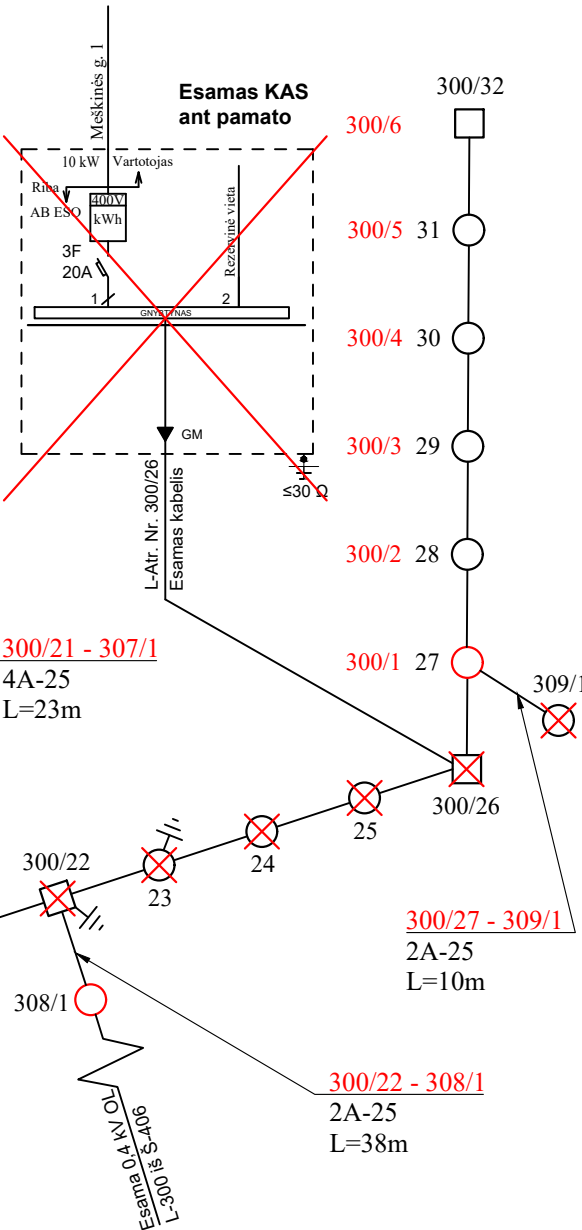

	ELEKTRA CO			0,4 kV OL L-300 iš Š-406 ruožo rekonstravimas į KL, KT į ST, Skrynupio k., Prienų r. sav. E1E27X0024		
24135	PDV	K.Savickas		Demontavimo schema		Laida
						0
LT	AB Energijos skirstymo operatorius			3574-01-TP-E.BR-03		Lapas
						Lapų
						1
						1