




	KT	T
1.Tipas, galia kVA	KT-400/10	TONz-160/10
2.Gamyklinis Nr.	15156	165963
3.Pastatymo metai	1992	1992
4.Pagaminimo metai	1990	1974
5.Itampa, kV		10/0,42
6.Jungimo grupė		Yyn0
7.Balansė	AB ESO	AB ESO

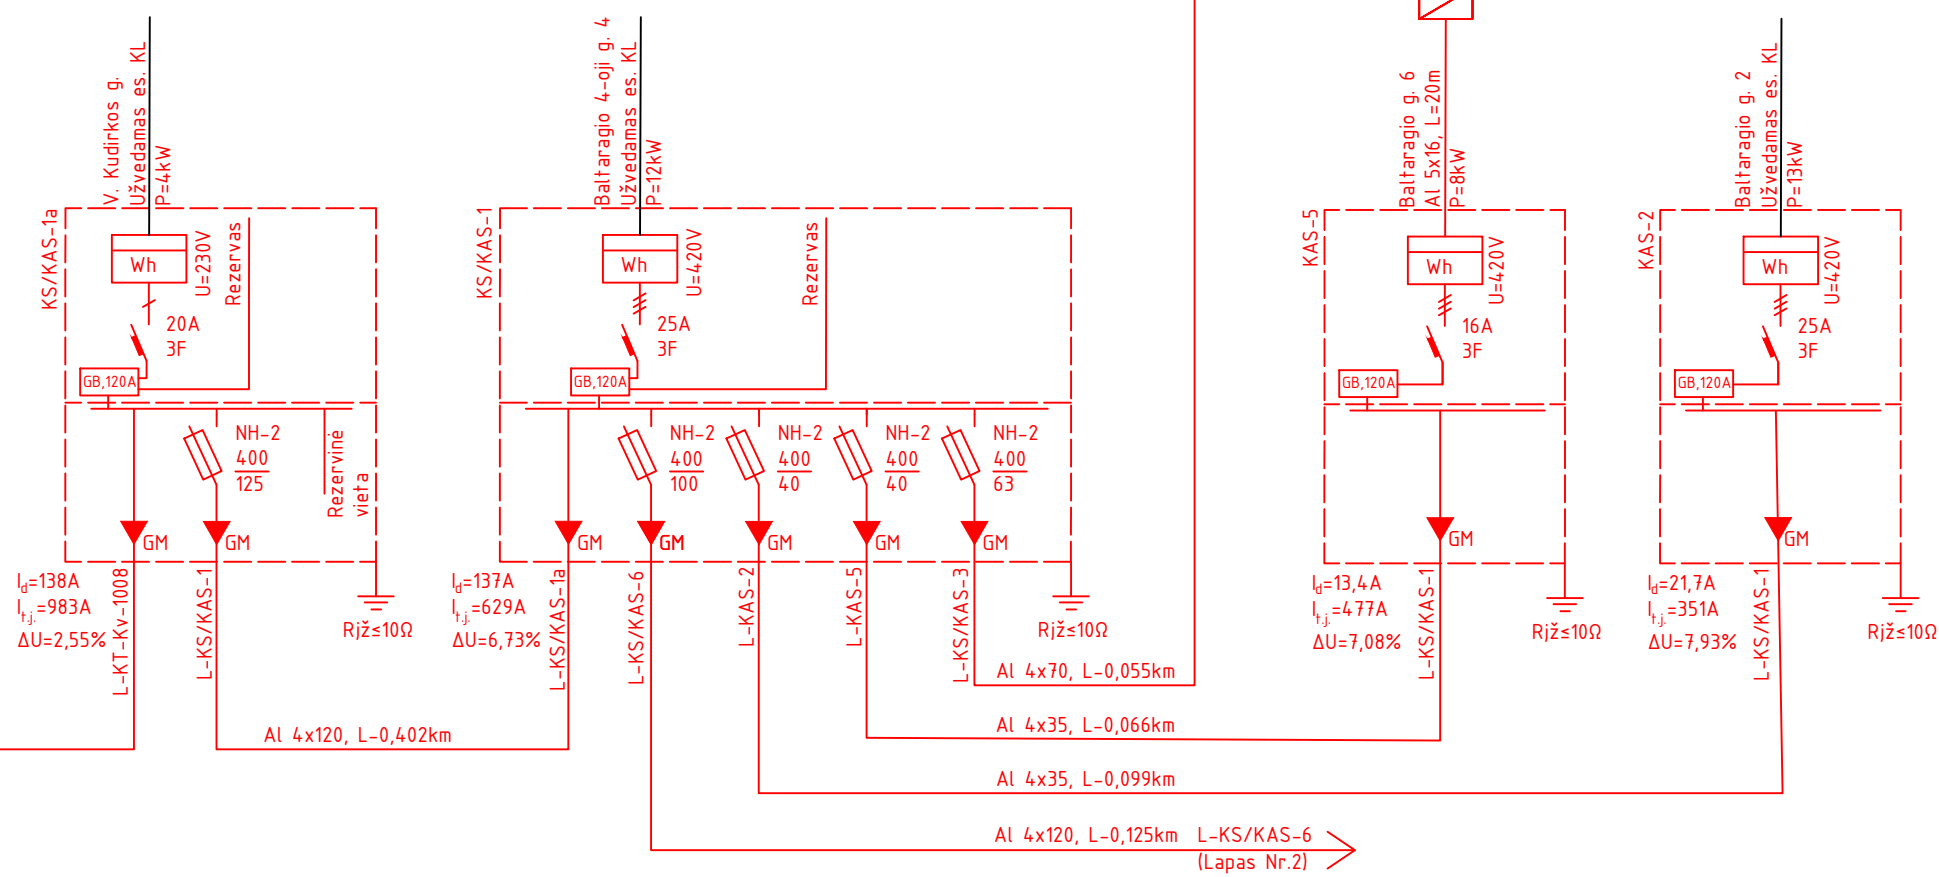

	PROJEKTAI CO			0,4 kV OL L-081 iš Kv-1008 dalies keitimas į KL Tarašiškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. Investicinis proj. E1E68X0008	
18911	PDV	Mečislovas Paškevičius		0,4 kV elektrinių sujungimų principinė schema	Laida
	INŽ.	Regvita Bastytė			0
LT	AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS			3977-01-TP-E.BR-02	Lapas
				1	Lapų
					2

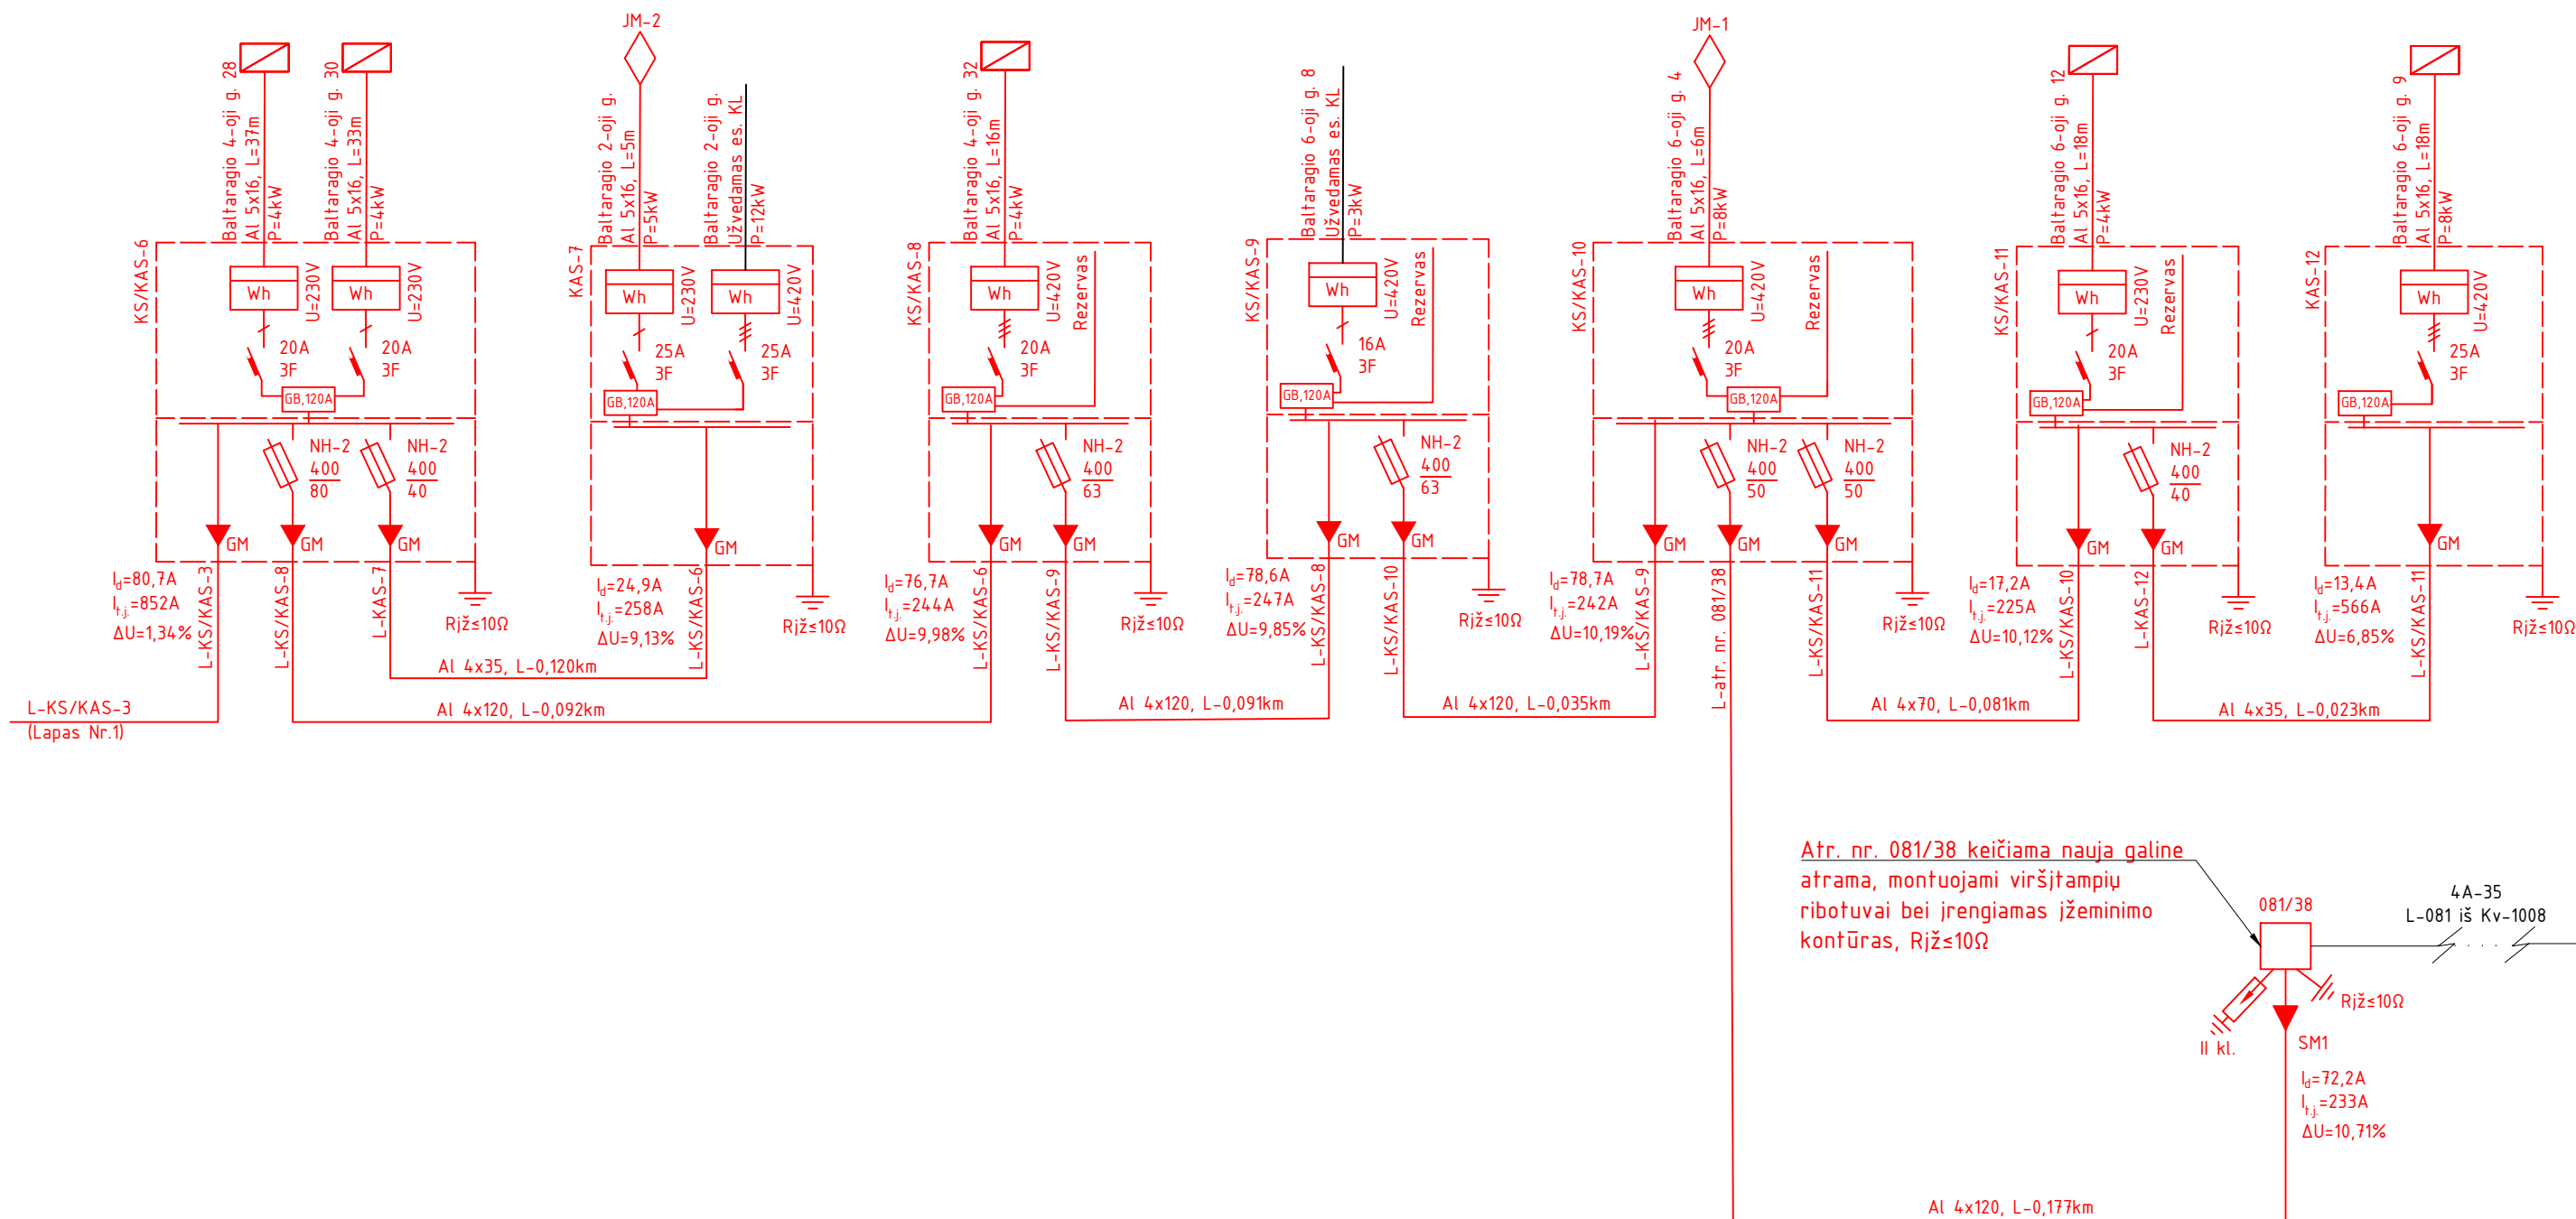

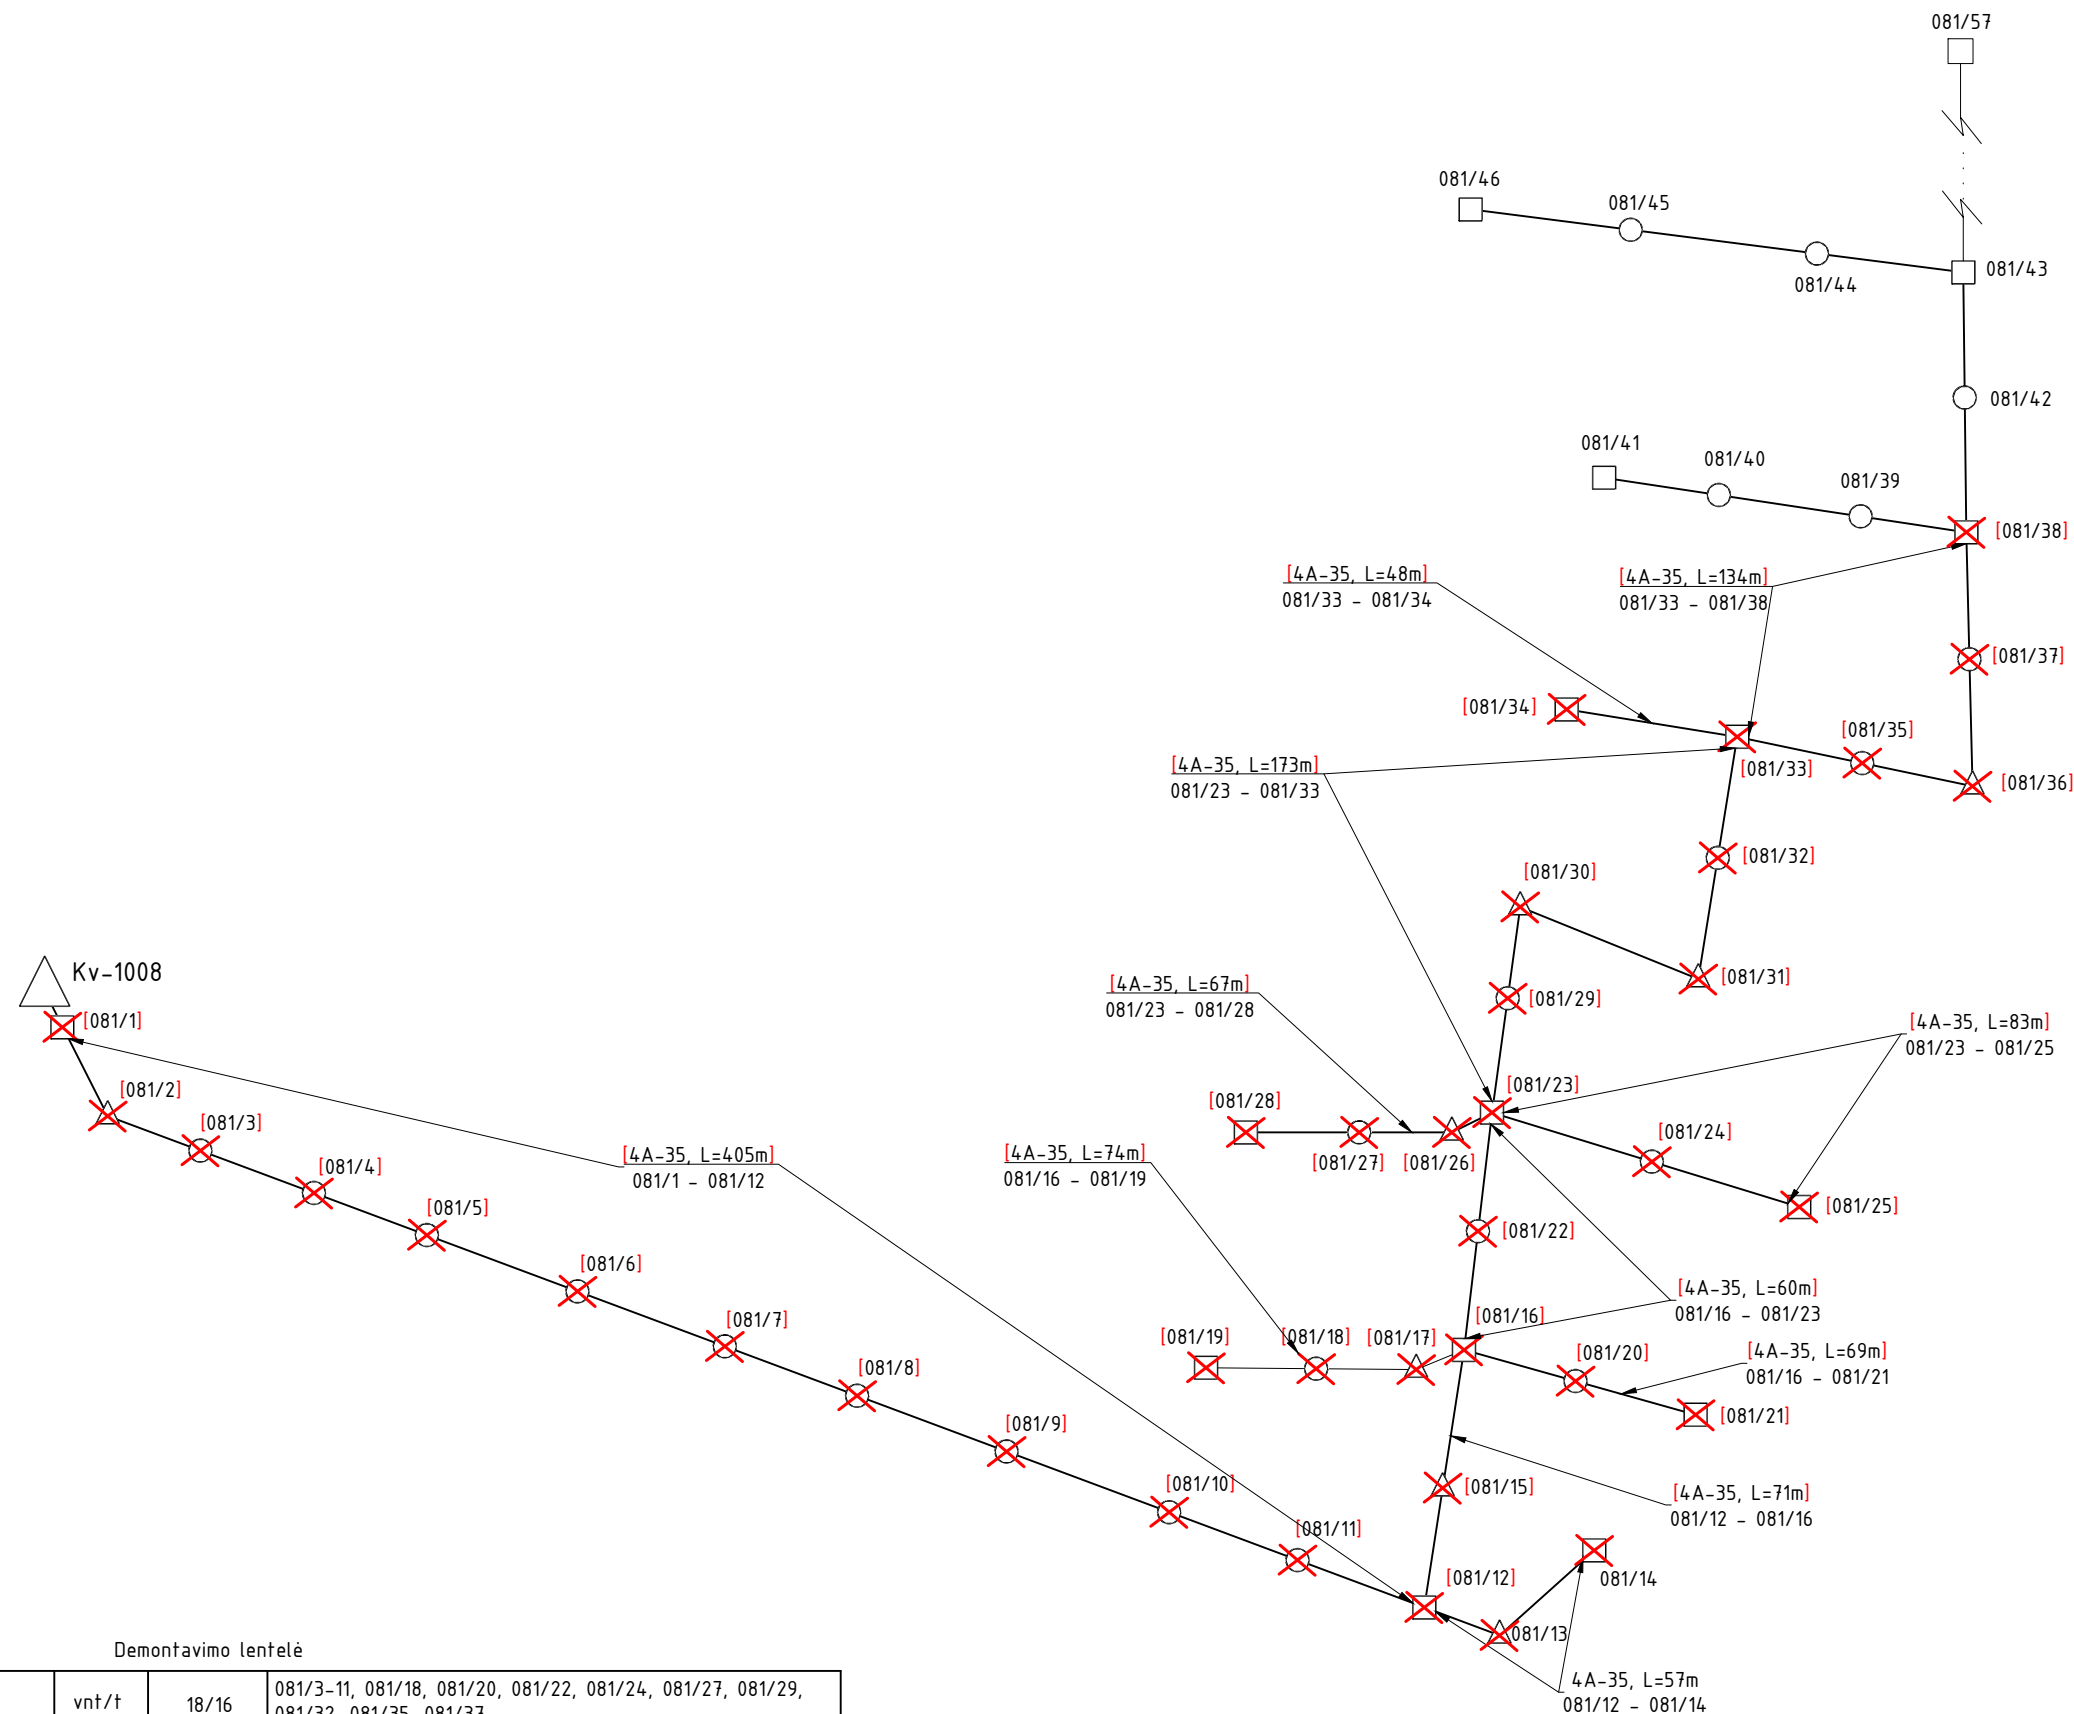

Demontavimo lentelė

1	0,4 kV atrama viestiebi	vnt/t	18/16	081/3-11, 081/18, 081/20, 081/22, 081/24, 081/27, 081/29, 081/32, 081/35, 081/37.
2	0,4 kV atrama su vienu paramščiu	vnt/t	17/30	081/1-2, 081/14, 081/15-17, 081/19, 081/21, 081/23, 081/25, 081/26, 081/28, 081/33-34, 081/38.
3	0,4 kV atrama dviem paramščiais	vnt/t	3/8	081/30, 081/31, 081/36.
4	0,4 kV OL linija 4A-35	m/kg	4964/700	
5	Metalo laužas (juodas) viso:	t	0,890	

	PROJEKTAI CO			0,4 kV OL L-081 iš Kv-1008 dalies keitimas j KL Trakiškės k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. Investicinis proj. E1E68X0008	
18911	PDV	Mečislovas Paškevičius		0,4 kV OL L-081 iš Kv-1008 rekonstruojamos dalies demontavimo schema	Laida
	INŽ.	Regvita Bastytė			0
LT	AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS			3977-01-TP-E.BR-03	Lapas
				1	Lapų
				1	1