


Žymėjimo ženklų stovų įrengimas ir ženklų tvirtinimas

1. Dujotiekių įtaisų žymėjimo ženklų stovai gaminami iš cinkuoto vamzdžio, kurio skersmuo 25 mm ir sienelės storis iki 3 mm (1 pav.).
2. Požeminė dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo stovo dalis įbetonuojama (prevencijai nuo ištraukimo ir vagystės).
3. Dujotiekių įtaisų žymėjimo ženklai prie stovo tvirtinami kniedėmis, medsraigčiais, savisriegiais ir pan., kurie pagaminti iš korozijai atsparios medžiagos.
4. Dujotiekių įtaisų žymėjimo ženklai turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių įrenginių ir įtaisų žymėjimo, numeravimo ir ženklų įrengimo tvarkoje nurodytus reikalavimus.

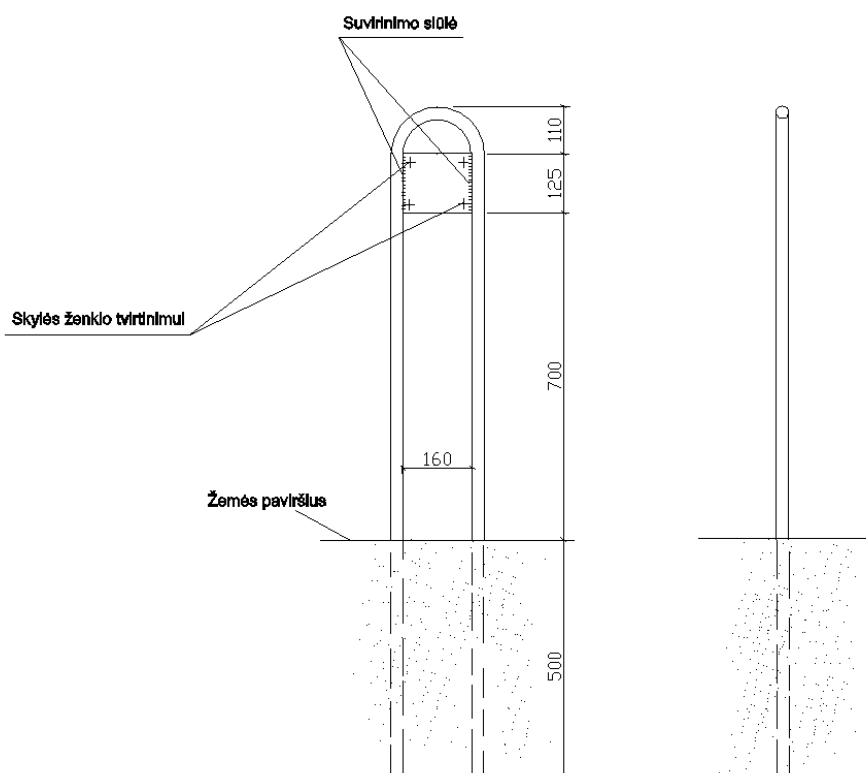

1 pav. Stovas ženklams tvirtinti