


# TR Rz-367 0,4 kV US

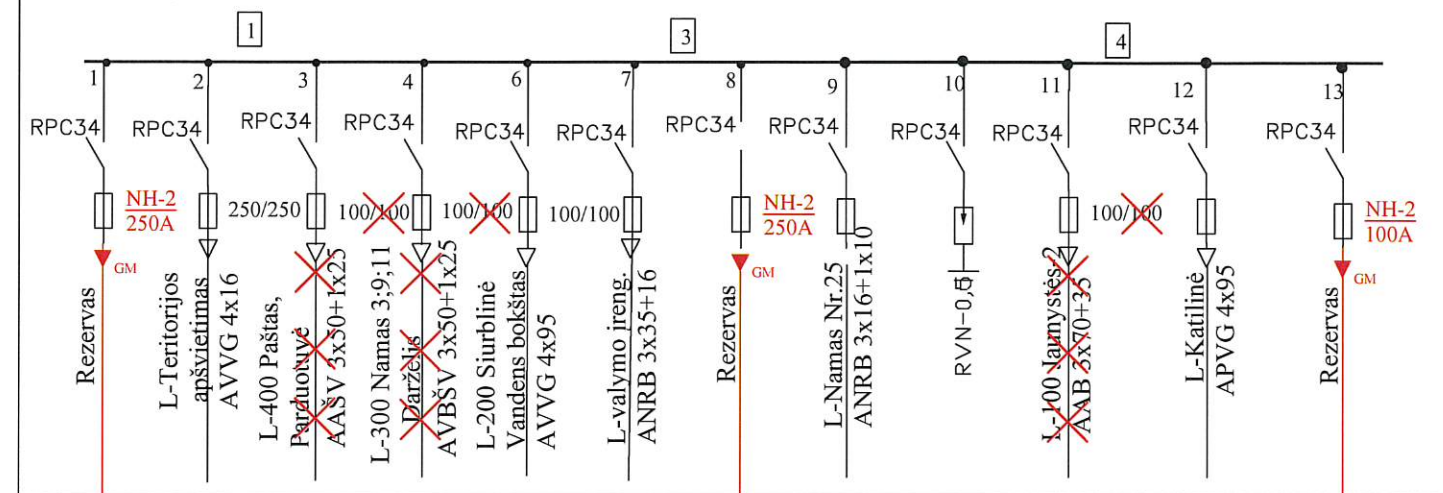

Itr.j.=1484,2A  
 $\Delta U=0,36\%$

**Daugiabučio rūšyje**  
PS  
Jaunystės g. 5  
Vart. sk. - 19 vnt  
P= 58 kW

AL 4x70  
L-63m

Itr.j.=825,6A  
 $\Delta U=1,69\%$


**Daugiabučio rūšyje**  
PS  
Jaunystės g. 11  
Vart. sk. - 22 vnt  
P= 67 kW

AL 4x70  
L-121m

Itr.j.=985,8A  
 $\Delta U=1,35\%$


**Daugiabučio rūšyje**  
PS  
Jaunystės g. 9  
Vart. sk. - 21 vnt  
P= 64 kW

AL 4x70  
L-70m

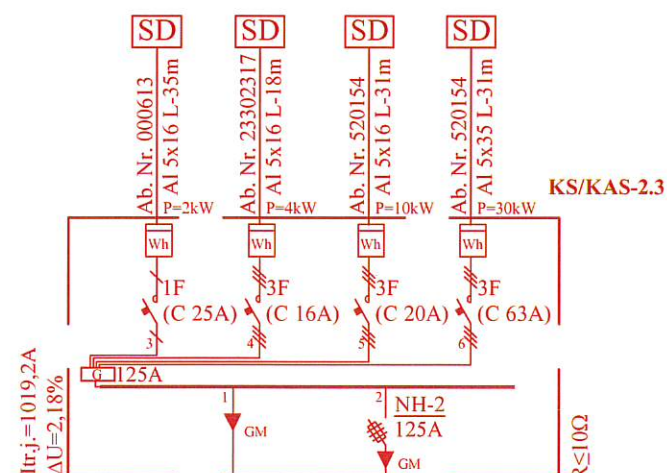


KS/KAS-2.3

AL 4x120  
L-48m

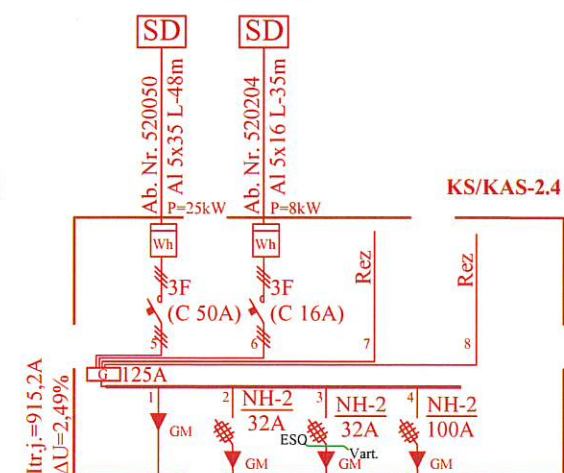

KS/KAS-2.4

AL 4x120  
L-60m

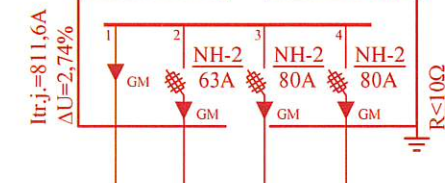

KS-2.5

L - KS/KAS-2.5.1  
AL 4x120 L-50m

L - KS/KAS-2.6  
AL 4x120 L-53m


AL 4x16  
L-19m

Itr.j.=757,1A  
 $\Delta U=2,81\%$


**KAS ant sienos**  
KAS  
Lakštingalų g. 1  
Vart. sk. - 7 vnt  
P= 20 kW

KAS nuo atr. Nr. 400/7

Itr.j.=712,1A  
 $\Delta U=2,80\%$




AL 4x120  
L-46m

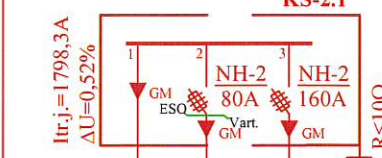

KS-2.1

AL 4x120  
L-54m

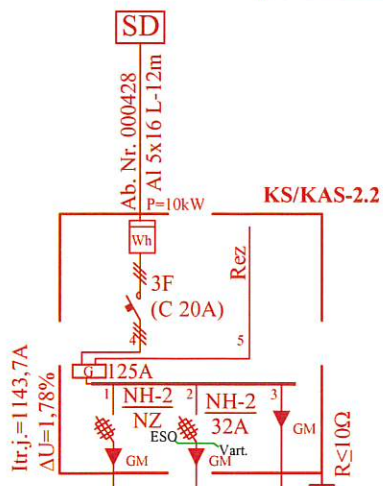

KS/KAS-2.2

Itr.j.=1143,7A  
 $\Delta U=1,78\%$

Itr.j.=1143,7A  
 $\Delta U=1,78\%$

Esamas kabelis  
AL 4x70  
L-55m

AL 4x70  
L-37m

Itr.j.=1172,0A  
 $\Delta U=0,79\%$

**Daugiabutis**  
PS  
Jaunystės g. 2  
Vart. sk. - 6 vnt  
P= 20 kW

Esamas kabelis  
AL 4x70

**ELEKTRA CO**

0,4 kV OL L-100, L-200, L-300, L-400 OL iš Rz-367  
rekonstravimas Upninkų k. Upninkų sen. Jonavos r.  
Inv. Nr. E1E2900032

32566	PDV	Vaidas Daunora
37287	Inž.	Mindaugas Kavaliauskas

Principinė schema

Laida

0

LT

Energijos skirstymo operatorius, AB

4323-01-TP-E.BR-02


Lapas

1

Lapų

2



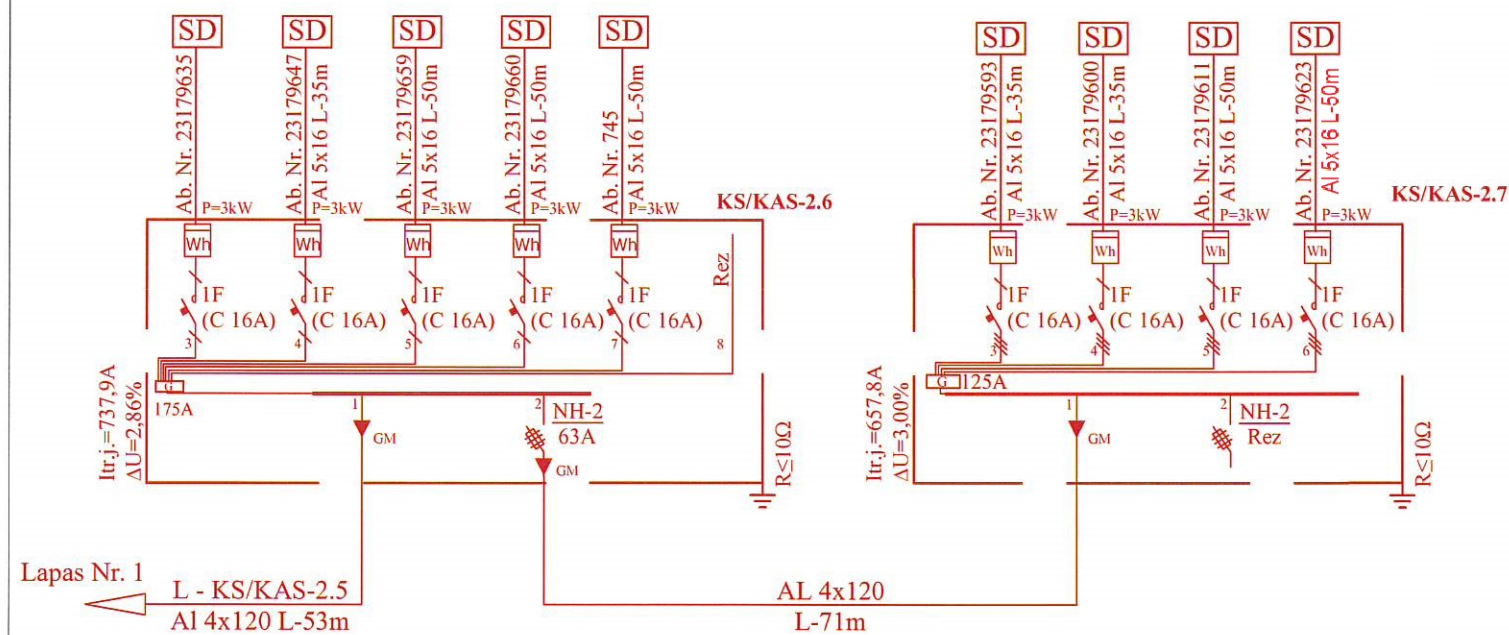


**Demontuotų medžiagų žiniaraštis:**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Mato vnt	Kiekis
1	4A-35 L-28m		m	1
2	300/5			1
3	300/1			1
4	4A-35 L-143m		m	1
5	400/1			1
6	400/4			1
7	400/8			1
8	401/3			1
9	4A-25 L-94m		m	1
10	4A-25 L-46m		m	1
11	4A-50 L-197m		m	1
12	400/12			1
13	4A-50 L-125m		m	1
14	100/1			1
15	4A-70 L-70m		m	1
16	100/3			1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Mato vnt	Kiekis
1	G/b tarpinė atrama	0,4 kV	vnt/t	11/12,43
2	G/b atrama su ramsčiu	0,4 kV	vnt/t	13/29,38
3	Laidas	4A-25	km/t	0,140/0,038
4	Laidas	4A-35	km/t	0,171/0,064
5	Laidas	4A-50	km/t	0,322/0,173
6	Laidas	4A-70	km/t	0,070/0,052
7	Juodas metalas		t	0,49
8	Kabelinė apskaitos spinta	KAS	vnt/t	5/0,05
9	Saugiklis PN-2	100A	vnt	9
10				
11				
12				

	<b>ELEKTRA CO</b>			0,4 kV OL L-100, L-200, L-300, L-400 OL iš Rz-367 rekonstravimas Upninkų k. Upninkų sen. Jonavos r. Inv. Nr. E1E2900032		
32566	PDV	Vaidas Daunora		Principinė schema		Laida
37287	Inž.	Mindaugas Kavaliauskas				0
LT	Energijos skirstymo operatorius, AB			4323-01-TP-E.BR-03		Lapas
						Lapų
						2
						2