

PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS18-21029

Parengta: 2018.05.30,
Galioja iki: 2019-05-30

Klientas: AB "Energijos skirstymo operatorius"

Kliento kontaktiniai duomenys: Aguonų 26, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061656700,
marius.ozelis@eso.lt

Objekto pavadinimas: SDRP Dumpių k.

Objekto adresas: Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N3821029

| Kliento paraiškos Nr. 18-21029 duomenys | Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija | | | Atvado tipas (vienfazis, trifazis) |
|---|---|------------|----------|--|
| | I | II | III | |
| Esama leistinoji naudoti galia (kW): | - | - | - | |
| Nauja leistinoji naudoti galia (kW): | - | - | 3 | Vienfazis |
| Iš viso leistinoji naudoti galia (kW): | - | - | 3 | Vienfazis |
| Komerčinės apskaitos spintos spalva: | | | | |
| Išmanioji apskaita: | | Neužsakyta | | |

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma ant kabelio (atvado), nutiesto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos mokestį.

3.1.1. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre „Gilė“ (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

3.1.2. Prijungimo paslaugos mokestis apskaičiuojamas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytus įkainius. Nebuitiniams klientams taikoma 60 % nuolaida nuo nustatytų įkainių. Jei naujai prijungiamo objekto leistinoji naudoti galia ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė negu 500 kW, nebuitiniams klientams taikoma 60 % nuolaida nuo faktinės prijungimo darbų vertės.

3.2. Klientui pasirašius prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėjus sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos mokestį Bendrovė, pagal šių prijungimo sąlygų 4 punkto techninius reikalavimus atliks projektavimo darbus ir įrengs Bendrovei priklausančius elektros tinklus iki nuosavybės ribos.

3.3. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti elektros liniją (toliau - įvadą), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinės apskaitos spintos įrengiamo, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 4 punkte. Įvado įrengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.

3.4. Atlikti Objekto elektros tinklo ir įvado, iki nuosavybės ribos su Bendrove, techninės būklės įvertinimą. Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus

įstatymais numatytus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros tinklas yra parengtas prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, neradęs trūkumų, patvirtina išduodamas pažymą apie įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą. Daugiau informacijos galite rasti www.vei.lt.

3.5. Informuojame, kad pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga pateikti naują paraišką su naujais paraiškos duomenimis. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs naujas prijungimo sąlygas.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Dėl naujo Vartotojo prijungimo, esamą 0,4 kV kabelių spintą KS-391 (iš transformatorinės PK-115), pakeisti į 0,4 kV kabelių spintą su apskaitos prietaisais (toliau KS/KAS). Naujoje KS/KAS įrengti:

4.1.1. perkelti esamus automatinis išjungiklius ir elektros energijos apskaitos prietaisus esamiems Vartotojams;

4.1.2. skirstomojoje dalyje įrengti saugiklių kirtiklių blokus su 0,4 kV saugikliais.

4.2. Nuo naujos KS/KAS perjungti esamų Vartotojų elektros įvadus.

4.3. Naujai montuojamą KS/KAS prijungti esamomis kabelių linijomis atjungtomis nuo išmontuojamos KS-391 (iš transformatorinės PK-115).

4.4. Įrengti laisvai Klientui ir bendrovės personalui prieinamoje vietoje komercinės apskaitos spintą (toliau-KAS) su vienfaziu 16 A automatiniu išjungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.5. KAS prijungti nuo naujai montuojamos KS/KAS (iš transformatorinės PK-115) skirstomosios dalies laisvos prijungimo grupės. Prijungimui nutiesti 0,4 kV ne mažesnio kaip 35 mm² skerspjūvio kabelių liniją.

4.6. Išmontuoti elektros įrenginiai turės būti pristatyti į bendrovės Klaipėdos regiono sandėlį.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu **1802**.


Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Vadovas VARSLAUSKAS AURIMAS 

parengė Inžinierius POCEVIČIUS GINTARAS 

Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. TS18-21029
Trumpiausias geometrinis atstumas

AB „Energijos
skirstymo operatorius“

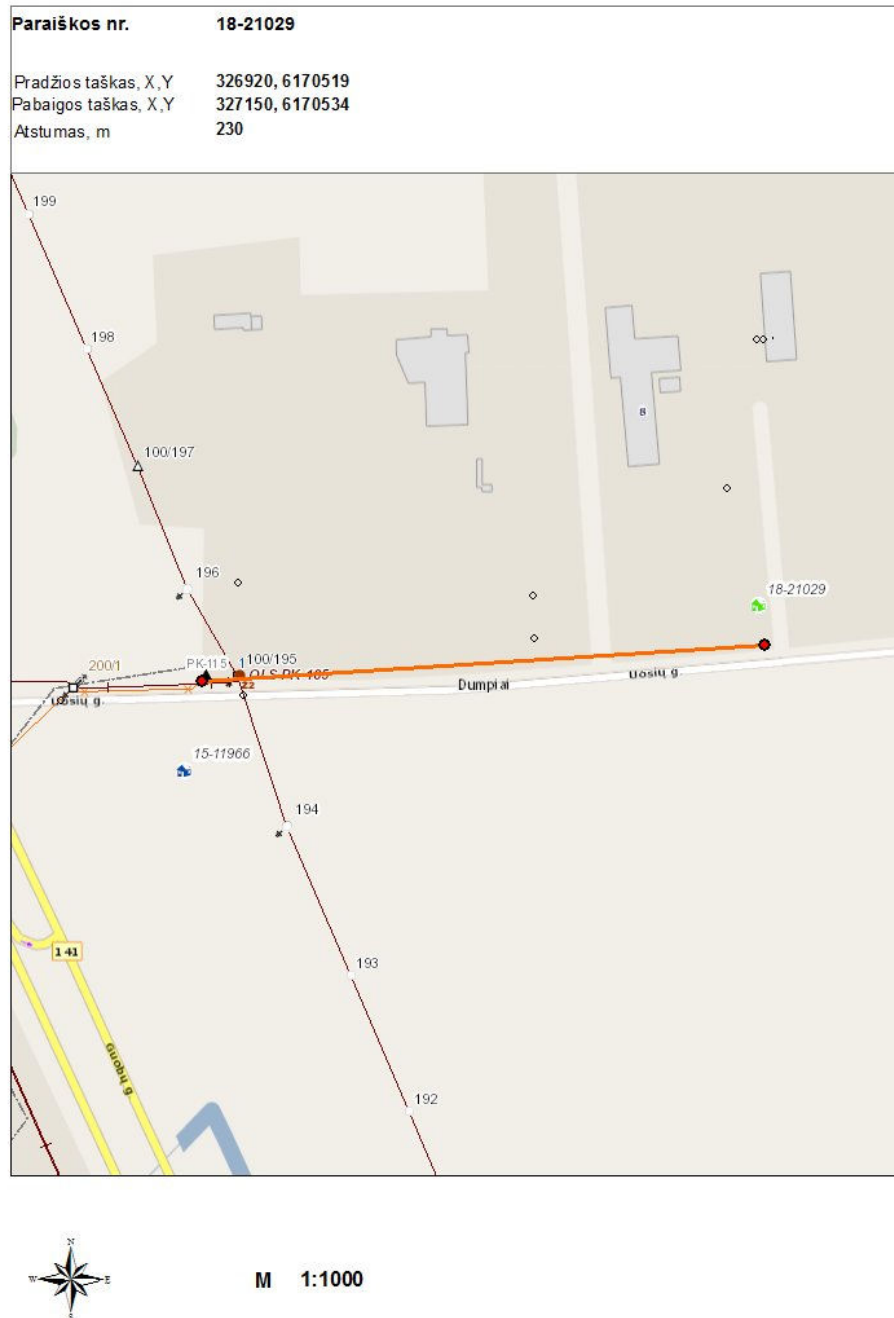

Centrinė būstinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 26
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 302577612
PVM kodas: 100005809812
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras