

ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO, VARTOJIMO IR ATSISKAITYMO JURIDINIAMS ASMENIMS SUTARTIS Nr. 190193030

Prienai

2017 m. rugsėjo mėn. 20 d.

AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau tekste - Tiekėjas), atstovaujama direktorės Albinos Minciuvienės, iš vienos pusės ir **Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija**, (toliau tekste - Vartotojas), atstovaujama direktorės Audronės Raibužienės iš kitos pusės, sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis) šilumos energijai tiekti, vartoti ir už ją atsiskaityti:

1. Šalys įsipareigoja vadovautis galiojančiomis Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklėmis, Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklėmis, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Tiekėjo ir Vartotojo tarpusavio santykius.

2. Šalys susitarė tiekti ir vartoti šilumos energiją **Gimnazija, Kauno g. 29, Veiverių m., Veiverių sen.**

2.1. Vartotojo techninius parametrus apibūdina šie duomenys:

	Sutartinė šilumos galia MW
Šildymui	0,3265
Ventiliacijai	nėra
Karštam vandeniui	nėra
Technologijai	nėra

2.2. Šildomas plotas: 4482,74 m².

3. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1. nepertaukiamai tiekti Vartotojui šilumos energiją sutartyje numatytais sąlygomis pagal sutartinę šilumos galią iki atsakomybės ribos (pastato įvade);

3.2. palaikyti vartotojui tiekiamo šilumnešio vidutinę (48 valandų laikotarpio) temperatūrą Tiekėjo nuosavybės ribose (pastato įvade) pagal patvirtintą temperatūrinį grafiką. Leistini nukrypimai ± 5 proc.

Pastaba: Tiekėjas pagal atskirą sutartį gali aptarnauti pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas.

4. Vartotojas įsipareigoja:

4.1. neviršyti skaičiuotino cirkuliuojančio termofikacinio vandens kiekio 0;

4.2. neviršyti termofikacinio vandens nutekėjimų daugiau kaip 0;

4.3. grįžtamojo termofikacinio vandens temperatūros neviršyti daugiau kaip 3°C, lyginant su temperatūriniu grafiku;

4.4. ne vėliau kaip per 3 dienas raštu informuoti Tiekėją apie įmonės statuso, pavadinimo, mokėjimo rekvizitų ar kitus įmonę charakterizuojančių duomenų pasikeitimus, o taip pat įmonės reorganizavimo ar likvidavimo atvejais;

4.5. Tiekėjo atstovams, turintiems atitinkamus pažymėjimus, nuo 8.00 iki 20.00 valandos leisti patikrinti Vartotojo šilumos energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jų atitikimą apmokėtam kiekiui, eksploatacijos sąlygas. Vartotojui nevykdant šio įsipareigojimo, Tiekėjas taiko Vartotojui Prienų rajono savivaldybės nustatytas sankcijas;

4.6. laiku Tiekėjui apmokėti už patiektą šilumos energiją;

4.7. apmokėti šilumnešio nutekėjimo nuostolius.

5. Vartotojui patiektos šilumos energijos apskaičiavimas:

5.1. Vartotojas kiekvieno mėnesio 26 - 30 dieną (jeigu atskiru aktu nėra suderinta kita rodmenų pateikimo data ir tvarka) užrašo šilumos apskaitos prietaisų rodmenis ir ne vėliau kaip sekančią darbo dieną raštu pateikia Tiekėjui. Laiku nepranešus rodmenų, mokestis skaičiuojamas pagal objekto sutartinę šilumos galią;

5.2. suvartota šilumos energija apskaičiuojama pagal šilumos energijos apskaitos prietaisų rodmenis. Visais atvejais sunaudota šilumos energija paskaičiuojama pagal Atsiskaitymo už šiluminę energiją metodiką, patvirtintą Kainų ir energetikos kontrolės komisijos;

5.3. Jei pastato šilumos apskaitos prietaisas neveikė arba buvo išmontuotas metrologinei patikrai atlikti, pastate suvartotos šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal analogiško praėjusių metų laikotarpio iki apskaitos prietaiso gedimo (išmontavimo) suvartoto šilumos kiekio vidurkį, įvertinant atitinkamų laikotarpių vidutinių lauko temperatūrų santykį bei šilumos tiekimo trukmę.

5.4. Vartotojas atsako už jo patalpose įrengtų šilumos energijos apskaitos prietaisų apsaugą;

5.5. Vartotojas įsipareigoja sugedus skaitikliui, esant plombos ar kitiems skaitiklio eksploatacijos pažeidimams nedelsiant pranešti Tiekėjo šilumos eksploatavimo tarnybai. Jeigu Vartotojas neinformuos, o Tiekėjo atstovas tikrinimo metu nustatys šilumos apskaitos prietaisų gedimą, rodmenų neatitikimą apmokėtam kiekiui, plombos pažeidimą, tai Tiekėjas šilumos energijos kiekį perskaičiuos pagal normatyvinį suvartojimo kiekį nuo skaitiklio įrengimo ar paskutinio tikrinimo dienos. Mechanškai paveikti skaitikliai metrologiškai tikrinami ir remontuojami Vartotojo sąskaita;

5.6. Vartotojas apmoka šilumos energijos nuostolius tinklo ribose nuo atsakomybės ribos iki apskaitos prietaiso įrengimo vietos pagal galiojančią nuostolių šilumos tinkluose skaičiavimo metodiką;

5.7. Vartotojas apmoka nustatytą normatyviniais aktais šilumnešio nuotėkį kas mėnesį, jei jie yra neįvertinti šilumos apskaitoje.

6. Atsiskaitymas už šilumos energiją:

6.1. Tiekėjas įsipareigoja kiekvieną mėnesį (iki po ataskaitinio mėnesio 10 d.) pateikti sąskaitą apie apskaičiuotus mokesčius įstatymų nustatyta tvarka patvirtintomis kainomis už įmonės šilumos energiją;

6.2. Vartotojas įsipareigoja apmokėti Tiekėjo sąskaitą iki paskutinės po ataskaitinio mėnesio dienos;

6.3. Vartotojui nustatyti laiku neapmokėjus sąskaitos, jam priskaičiuojami delspinigiai įstatymų nustatyta tvarka. Sutarties pasirašymo dieną delspinigių sumos norma yra 0,2 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos dydžio;

Pastabos:

1) Biudžetinėms įstaigoms ir organizacijoms Sutarties pasirašymo dieną delspinigių sumos norma yra 0,04 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos dydžio.

2) LR Vyriausybės nutarimais atskiroms vartotojų grupėms gali būti nustatyti kiti atsiskaitymo terminai ir delspinigių skaičiavimo tvarka.

Nuosavybės (balansinės priklausomybės) ir atsakomybės ribų


A K T A S Nr. 1

Prienai,

2017 m. rugsėjo mėn. 20d.

Mes, žemiau pasirašę, šilumos energijos tiekėjas AB "Prienų šilumos tinklai", atstovaujama direktorės Albinos Minciuvienės, ir šilumos energijos vartotojas Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, atstovaujama direktorės Audronės Raibužienės surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių buklę ribas: įvadinė sklendė

1. Šilumos įrenginio schema:

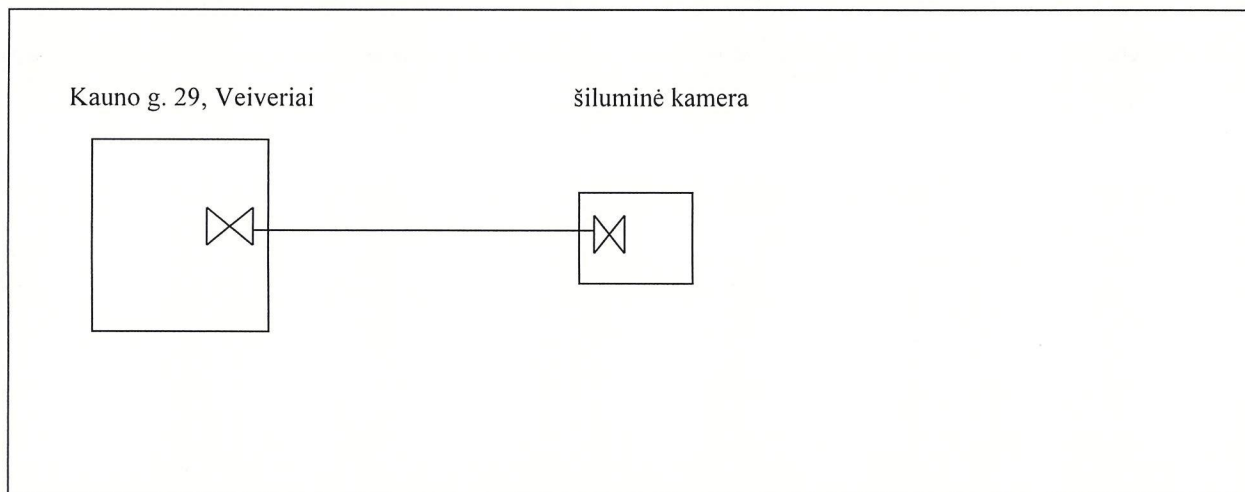

2. Nuosavybės (balansinės priklausomybės) ir eksploatacinės atsakomybės ribos nustatomos :
įvadinė sklendė.

Į tiekėjo balansą priimta šilumos įrenginys iki įvadinės sklendės

Vartotojo balanse lieka šilumos įrenginys nuo įvadinės sklendės

3. Tiekėjas ir Vartotojas šiuo aktu išipareigoja priimtus savo atsakomybėn ir aptarnavimui šilumos įrenginius, nurodytus 2 punkte, eksploatuoti laikantis galiojančių Lietuvoje techninės eksploatacijos ir saugumo technikos taisyklių.

4. Balansinės priklausomybės ir eksploatacinės atsakomybės riba žymima raudona linija .

5. Surašyti du šio akto egzemplioriai. Vieną iš jų turi Tiekėjas, antrą – Vartotojas.



Tiekėjo atstovas direktorė Albina Minciuvienė
Pareigos, pavardė, vardas

Vartotojo atstovas direktorė Audronė Raibužienė
Pareigos, pavardė, vardas