




PASTABOS:

- 10 kV ir 0,4 kV kabelių klojimą sklypų atžvilgiu žiūrėti prieduose
- 10 kV ir 0,4 kV kabelių klojimo darbus atlikti laikantis EJJT reikalavimų.
- Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės.
- Irengiant KL po keliu uždaru būdu, išlaikyti 2m atstumą nuo kelio paviršiaus iki kabelio.
- 10 kV ir 0,4 kV kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį ariamose žemėse ir pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje kabelis klojamas >1,7m gylyje
- Vykdam darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)
- Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EJJT.
- Projektuojamo kabelio susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis (kada kabelis klojamas uždaru būdu), būtina tikslinti esamas trasas bei jų altitudes, išsikvietus inžinerinių tinklų atstovą.
- Pažeidus drenažą - atstatyti.
- Asmenys, vykdamys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
- Prieš pradėdam darbus išsiimti leidimą kasinėjimo darbams ir apie darbų pradžią ir pabaigą informuoti Alytaus miesto savivaldybę ir Alovės sen .

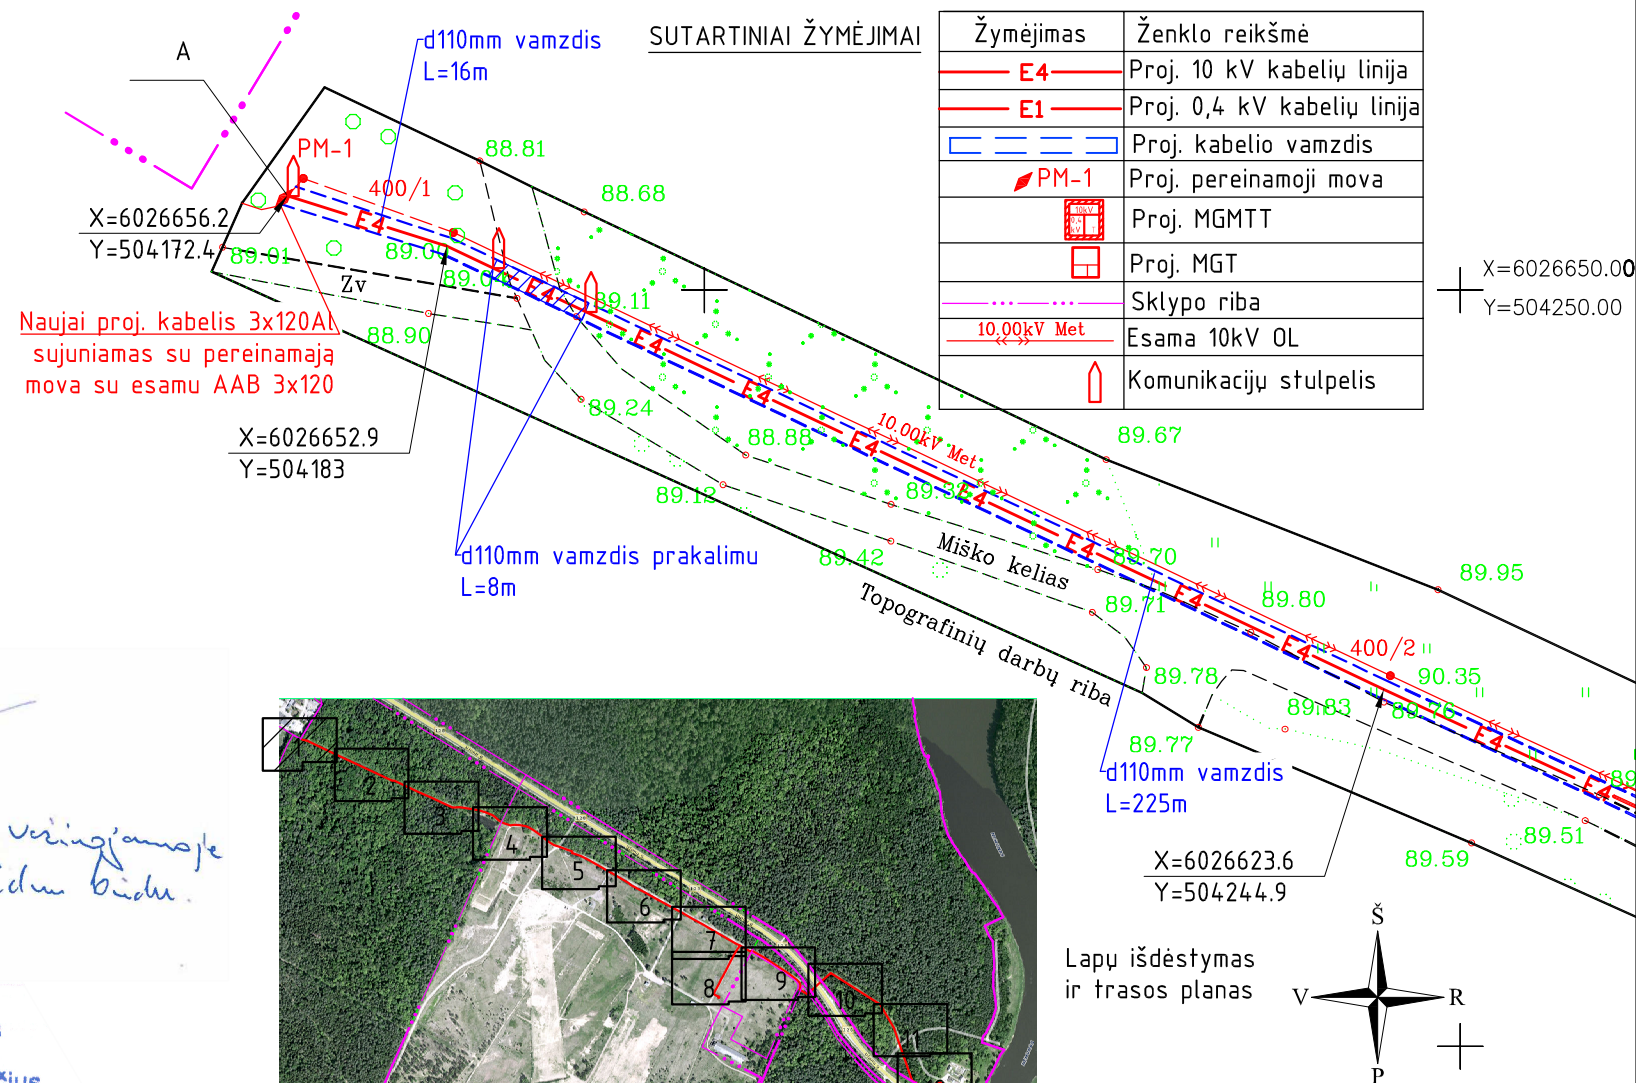


A3 420x297

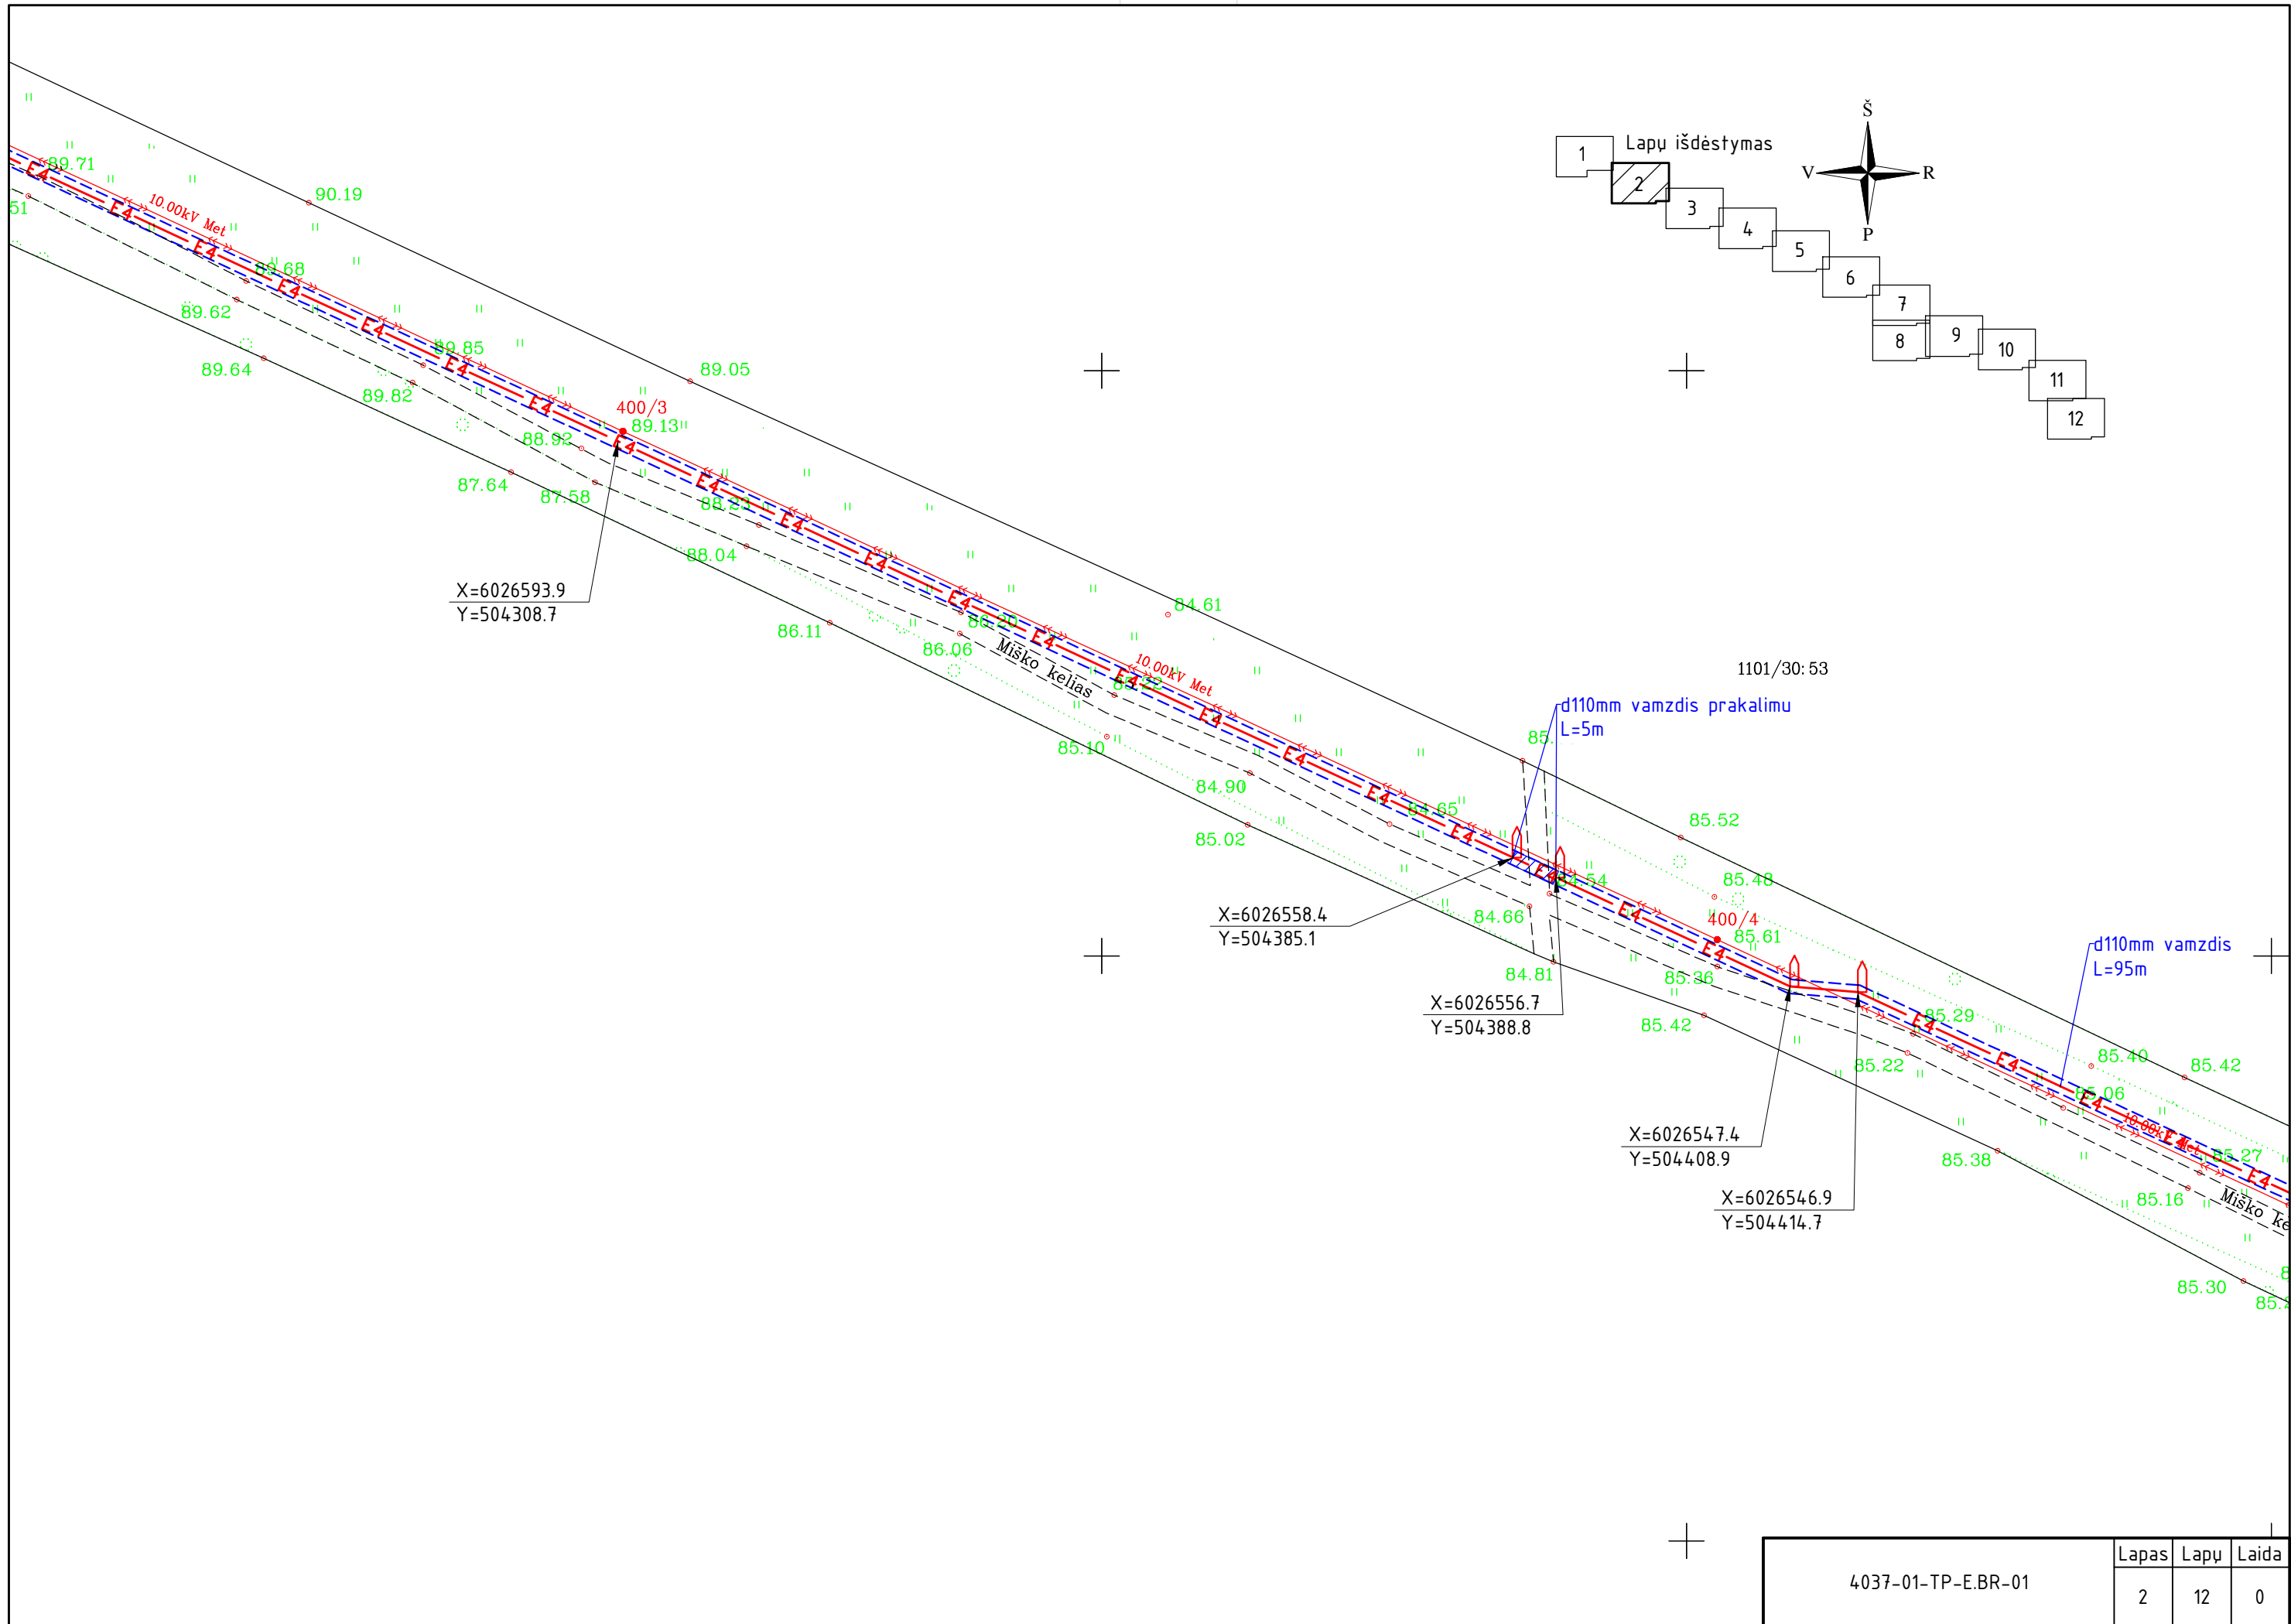

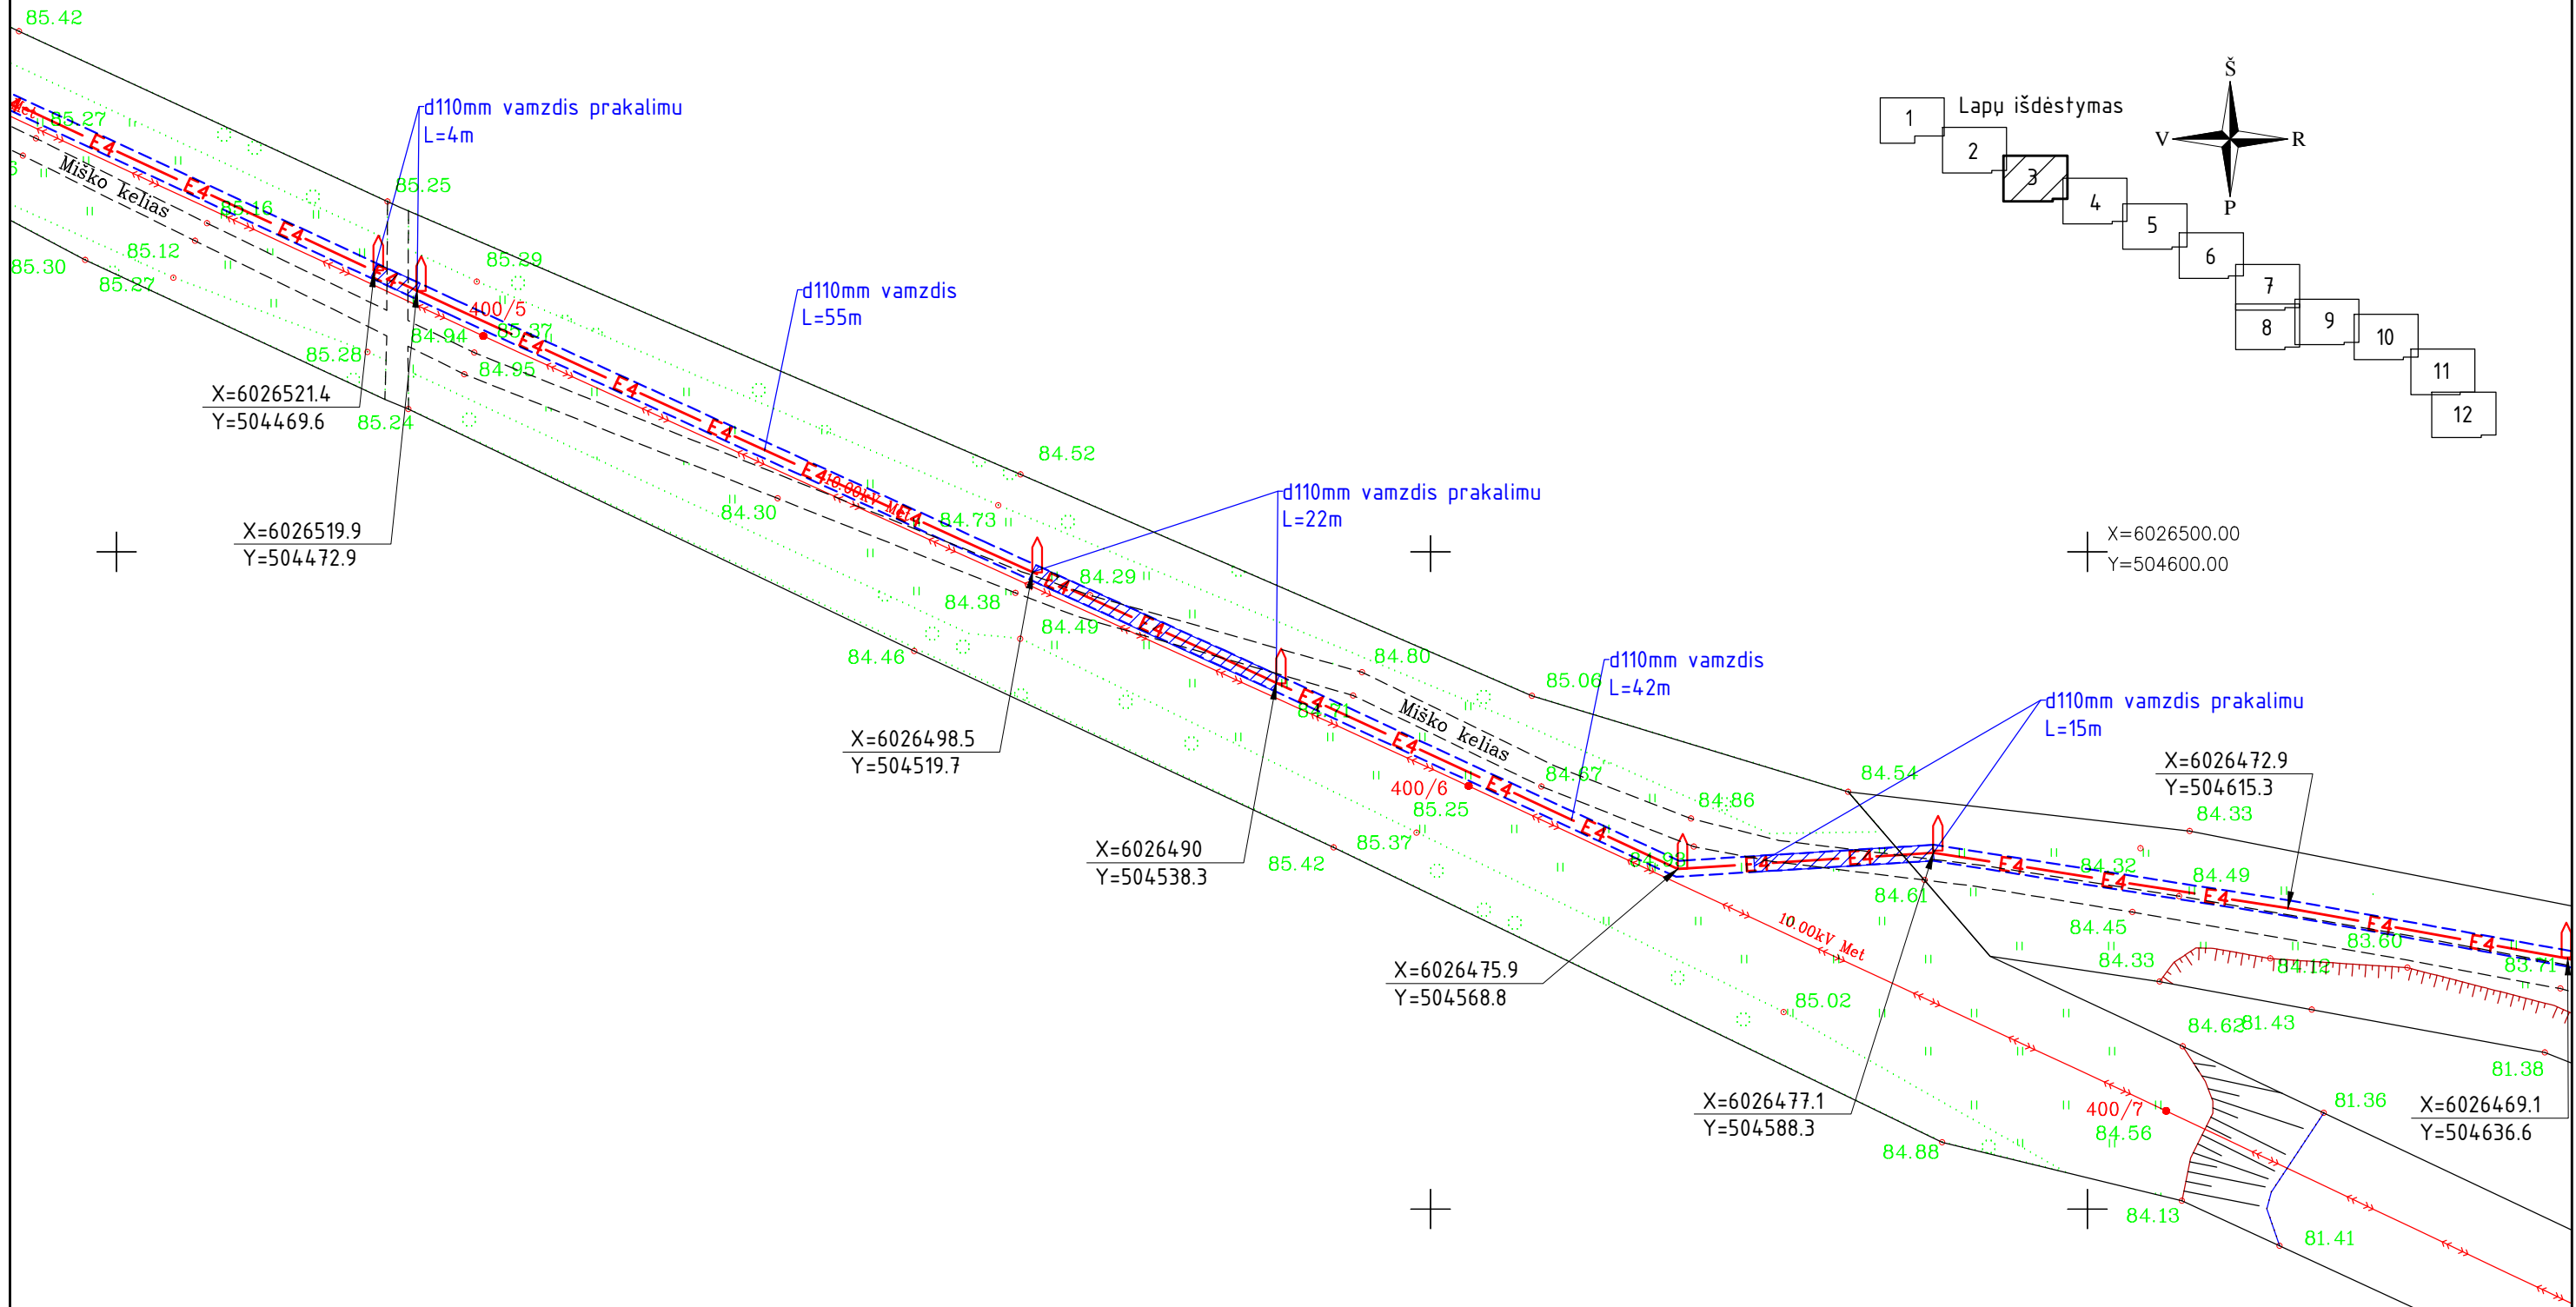

4037-01-TP-E.BR-01	Lapas	Lapuy	Laida
	3	12	0

A3 420x297

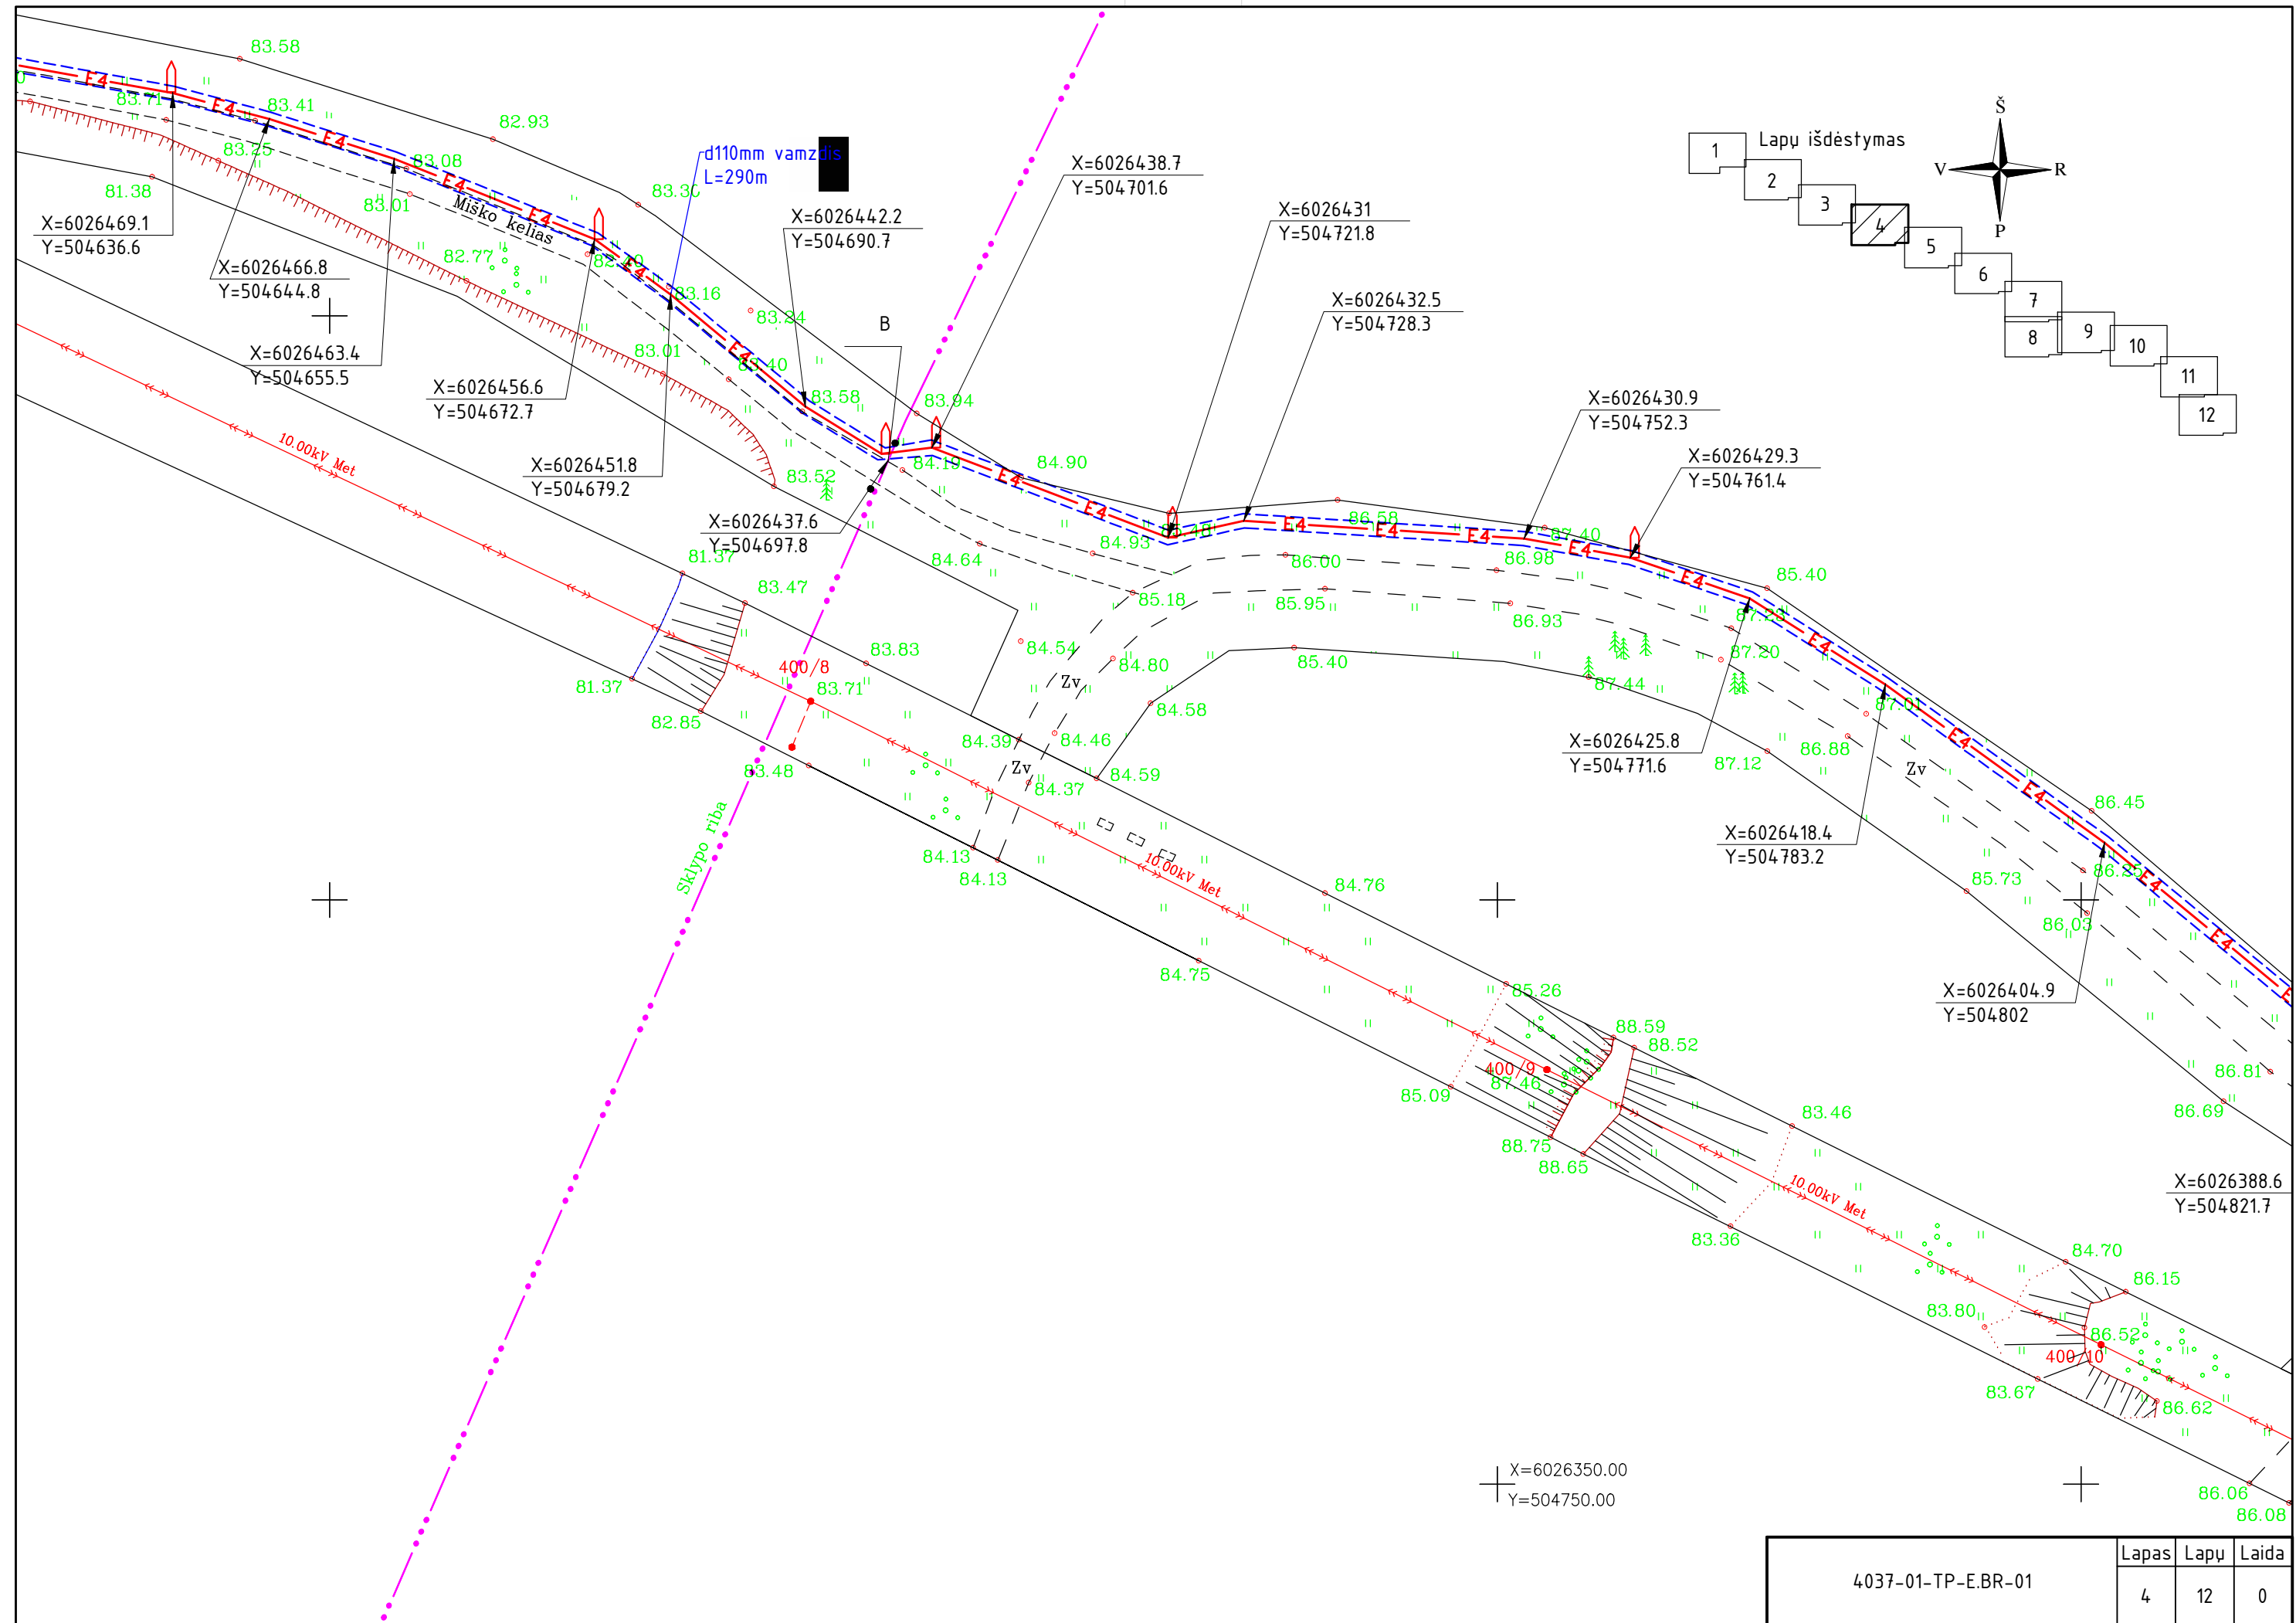


1 Lapu išdėstymas


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Š
V
P
R


4037-01-TP-E.BR-01	Lapas	Lapų	Laida
	4	12	0

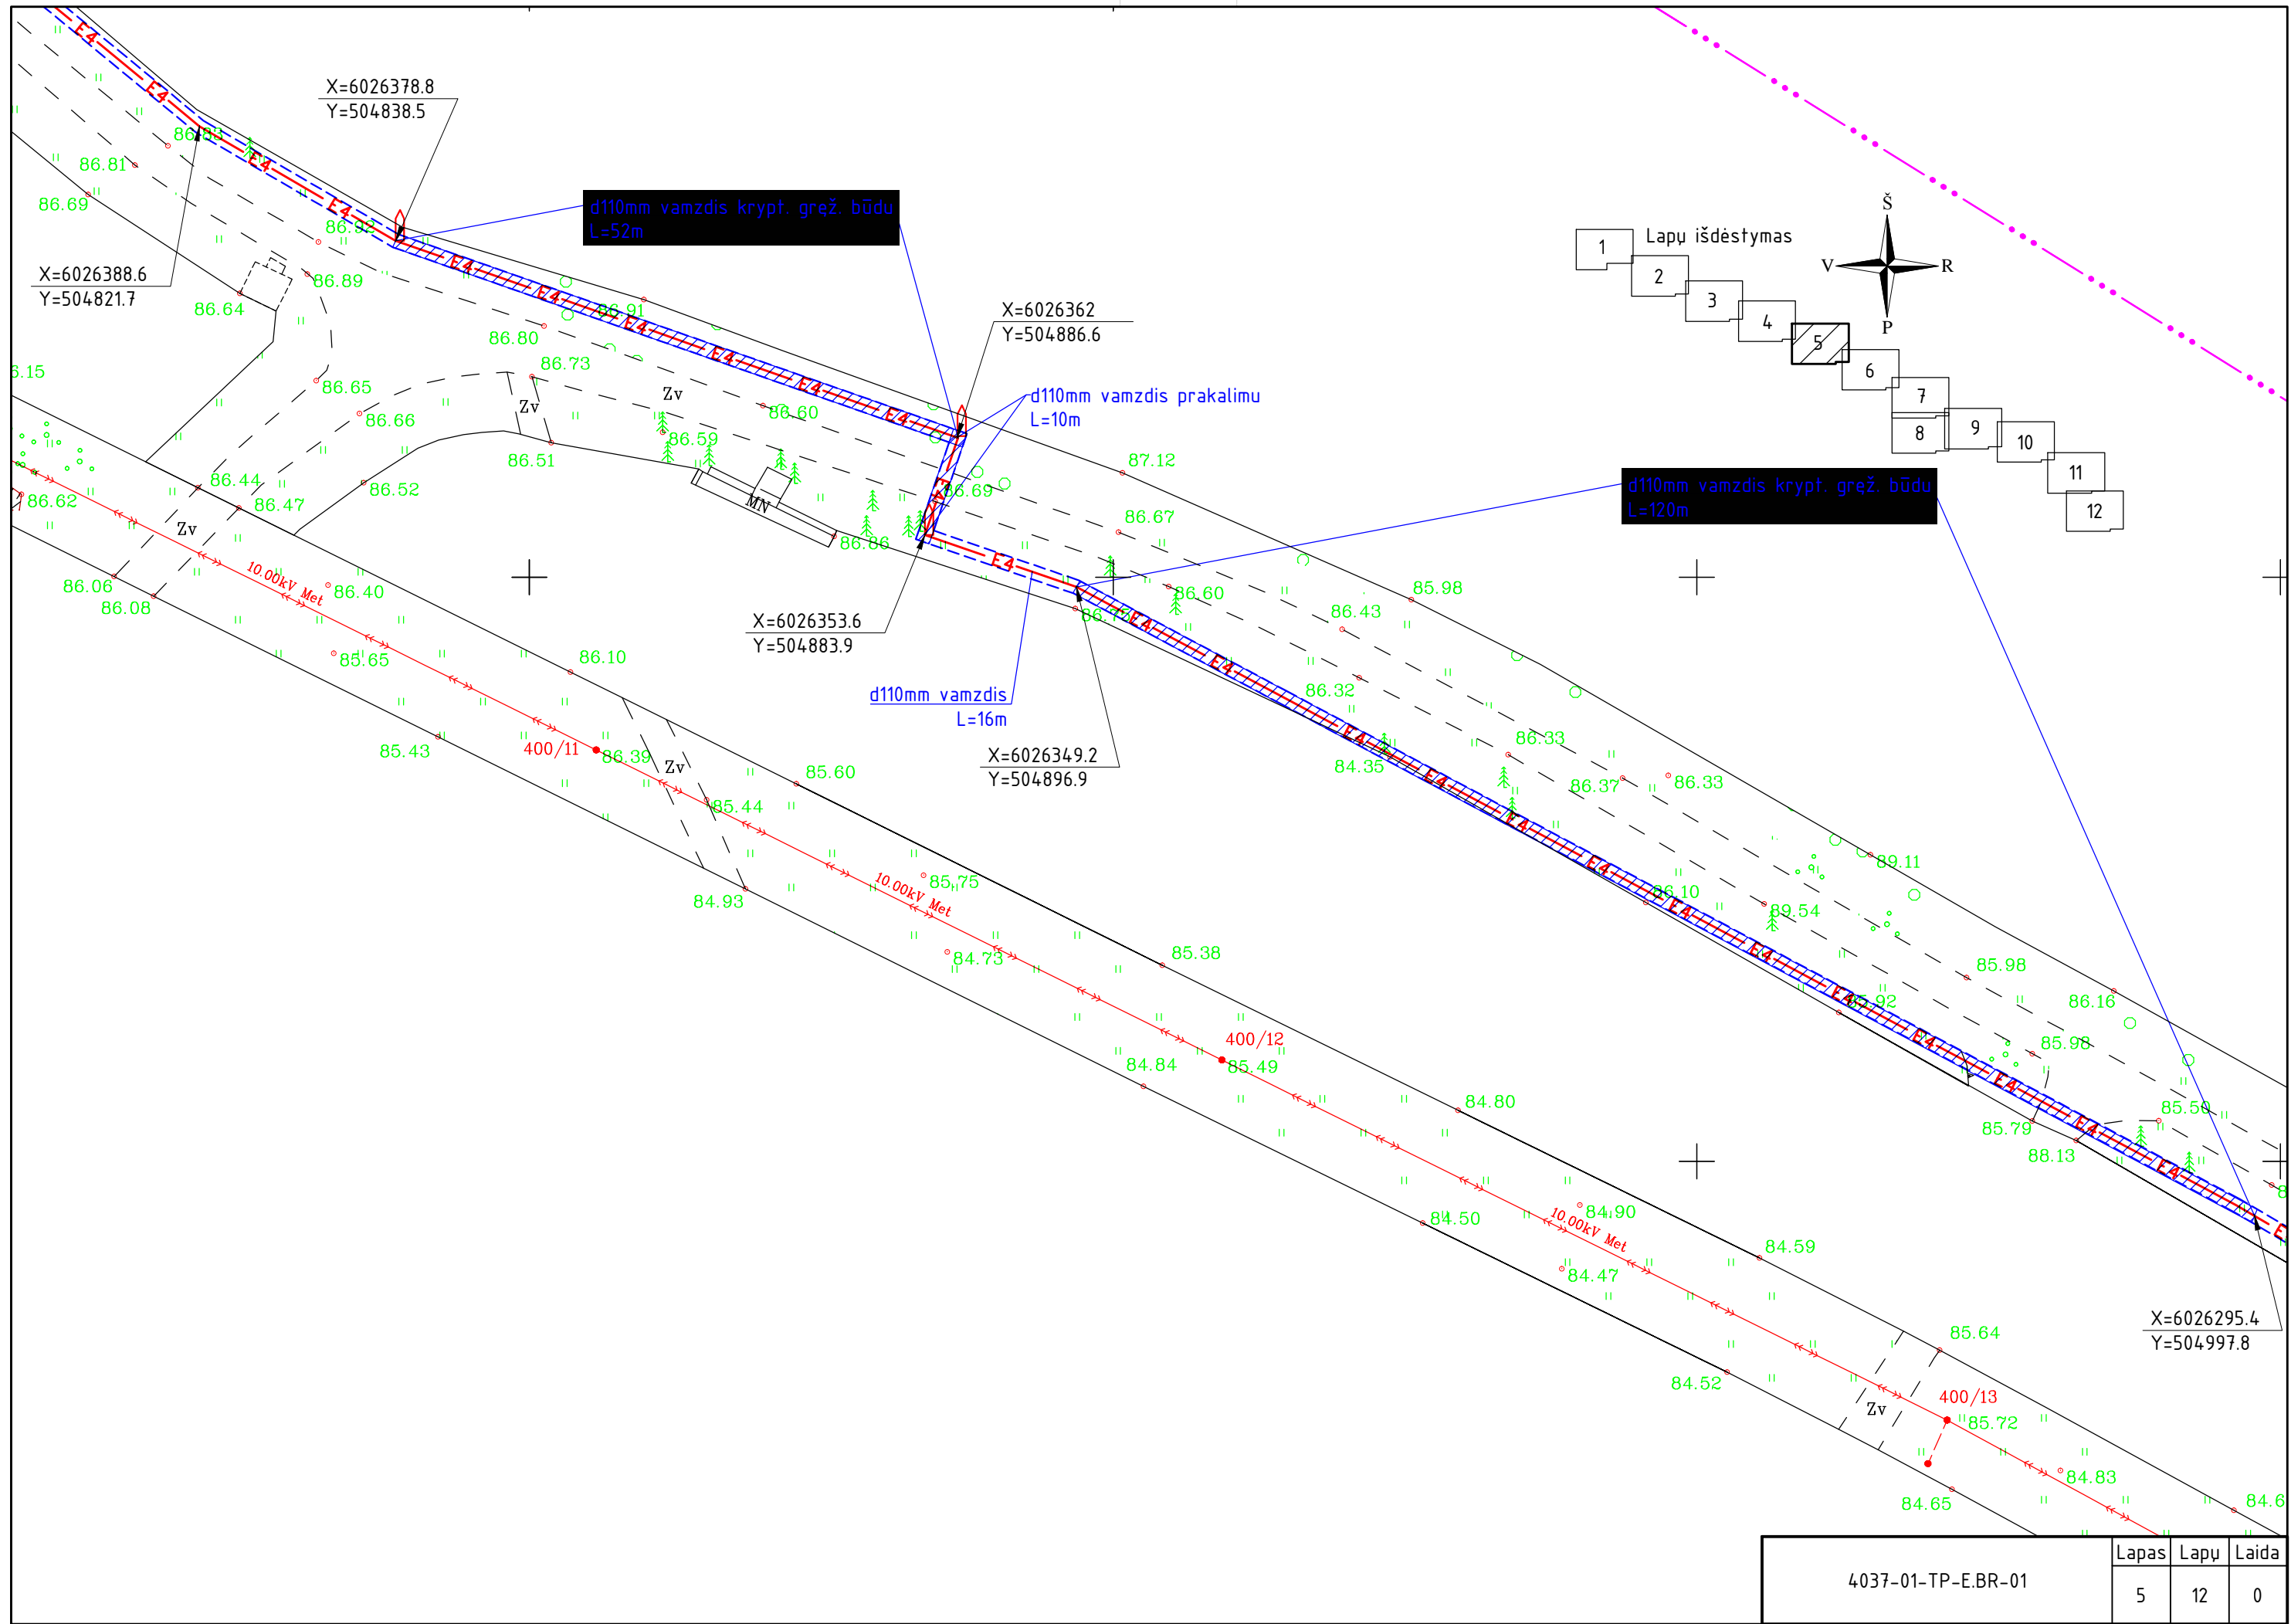


A3 420x297

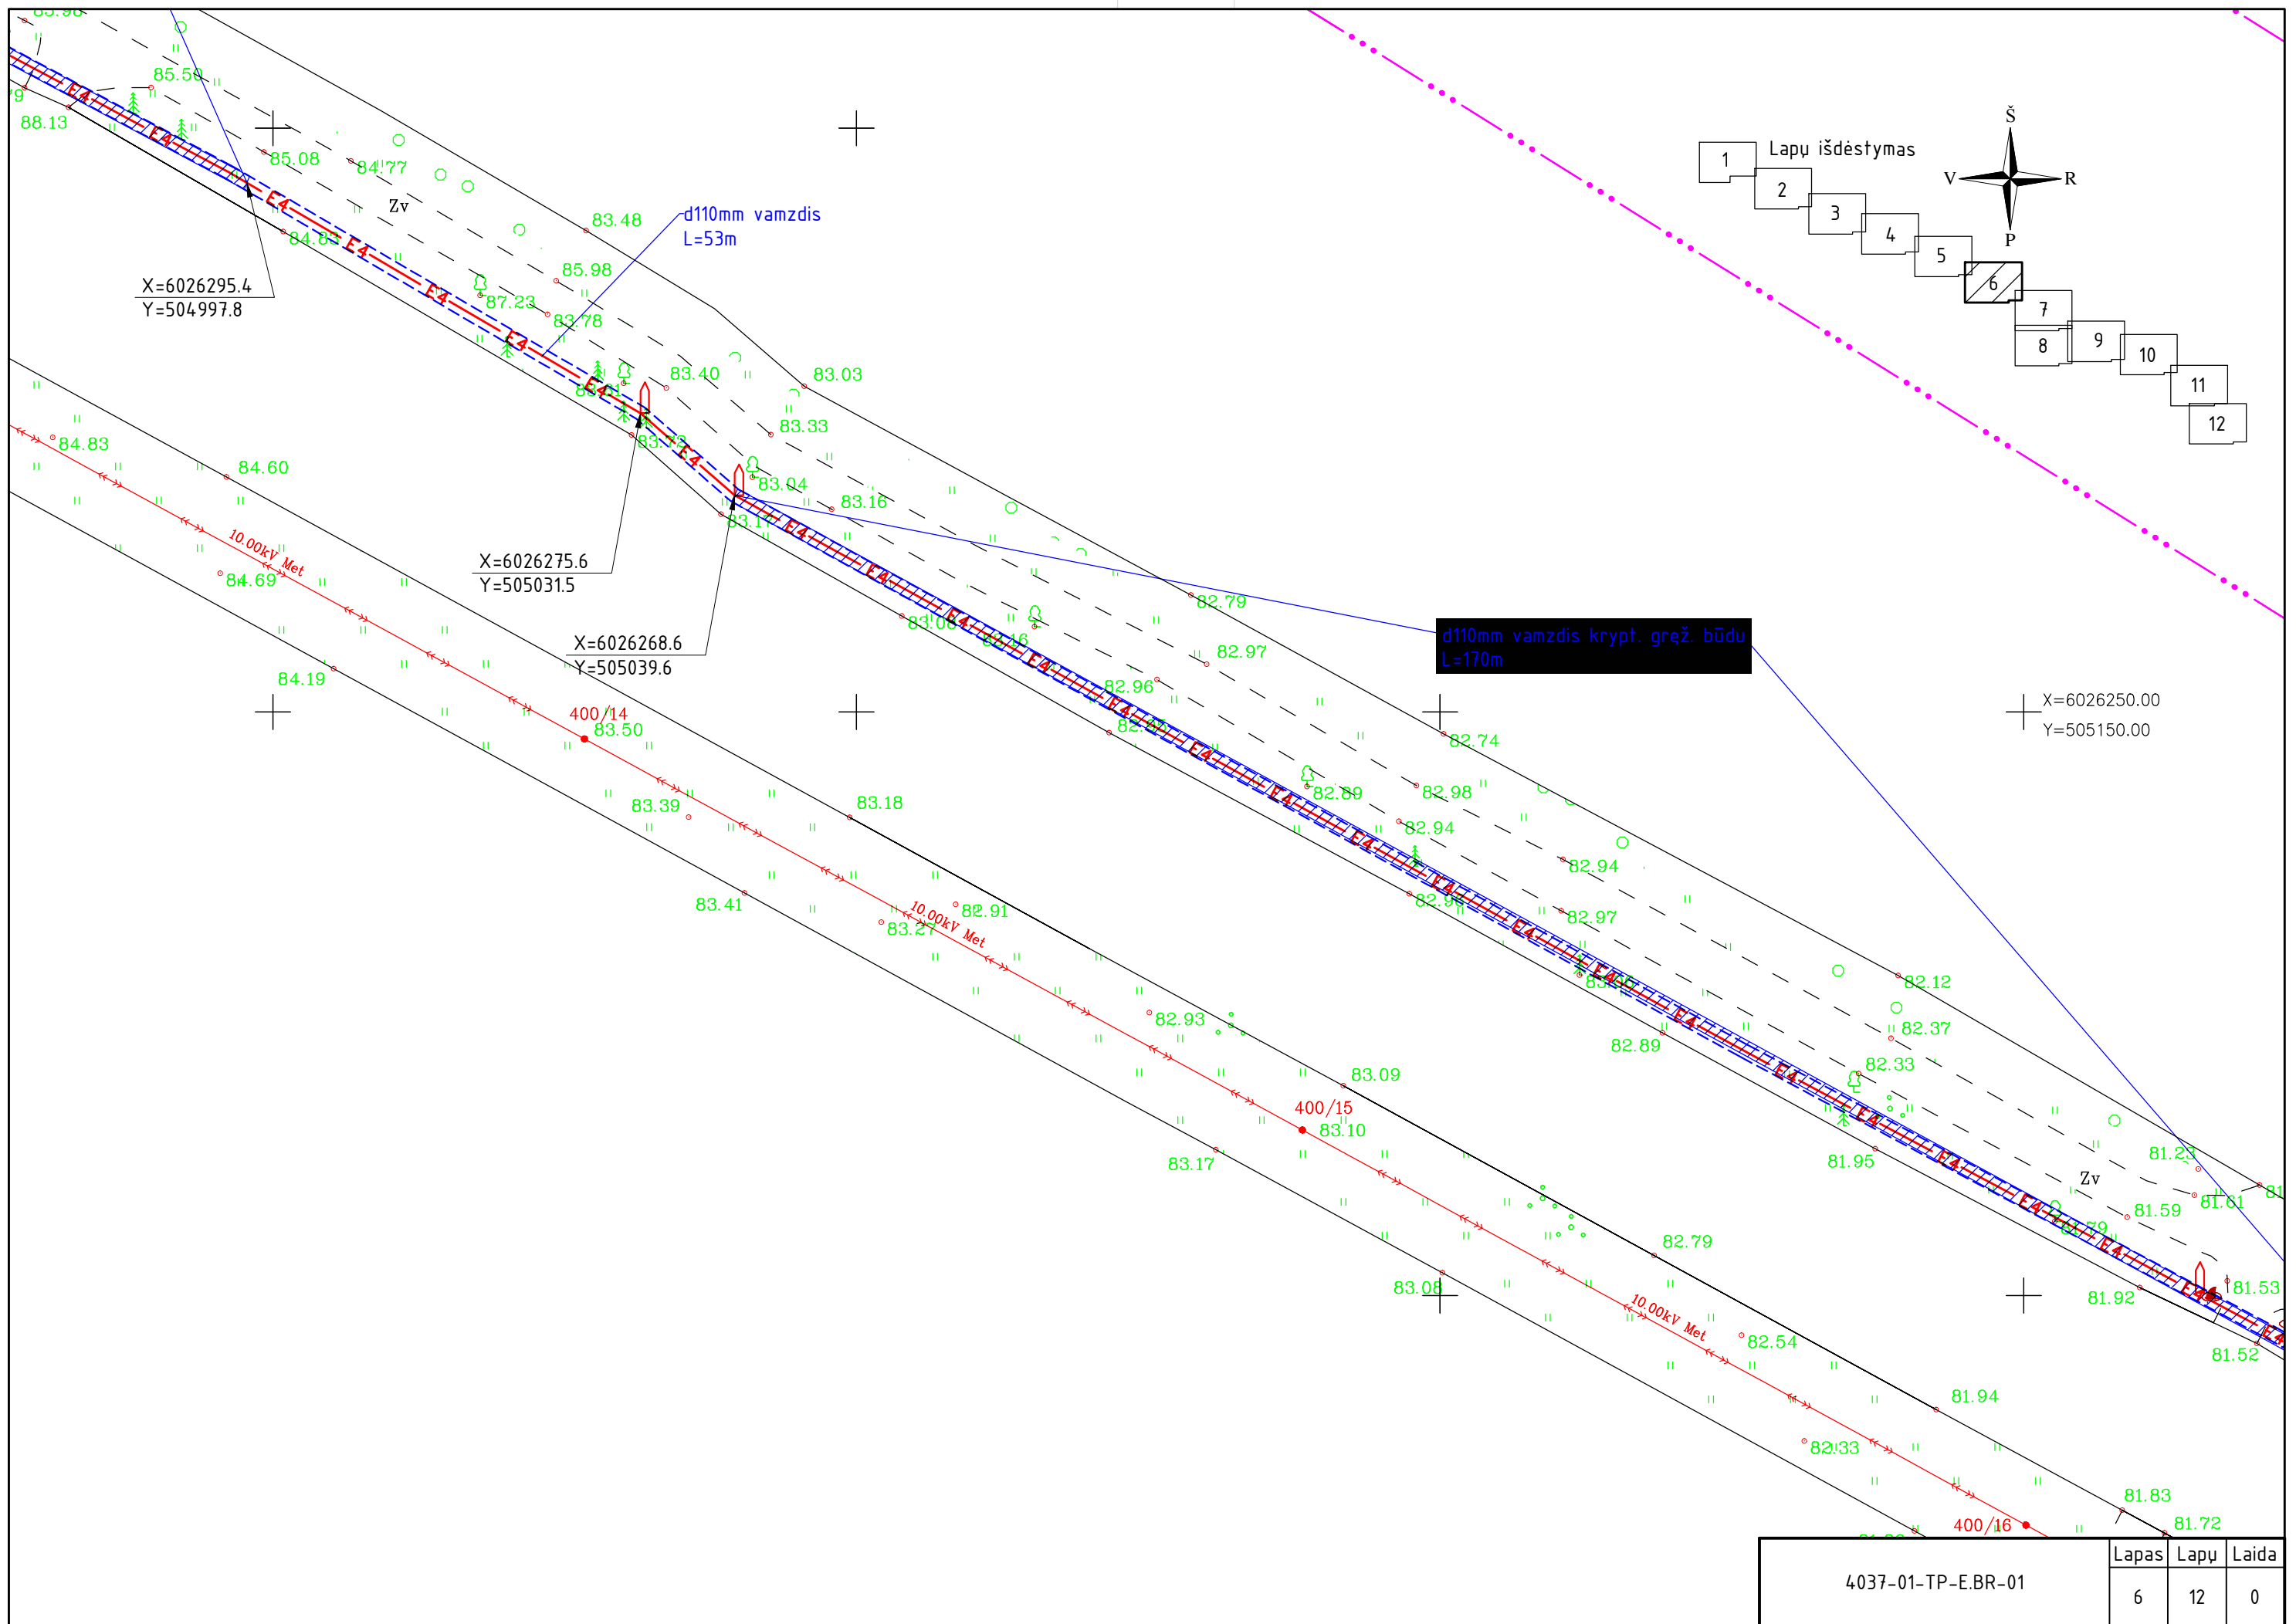


4037-01-TP-E.BR-01				Lapas	Lapu	Laida
				6	12	0

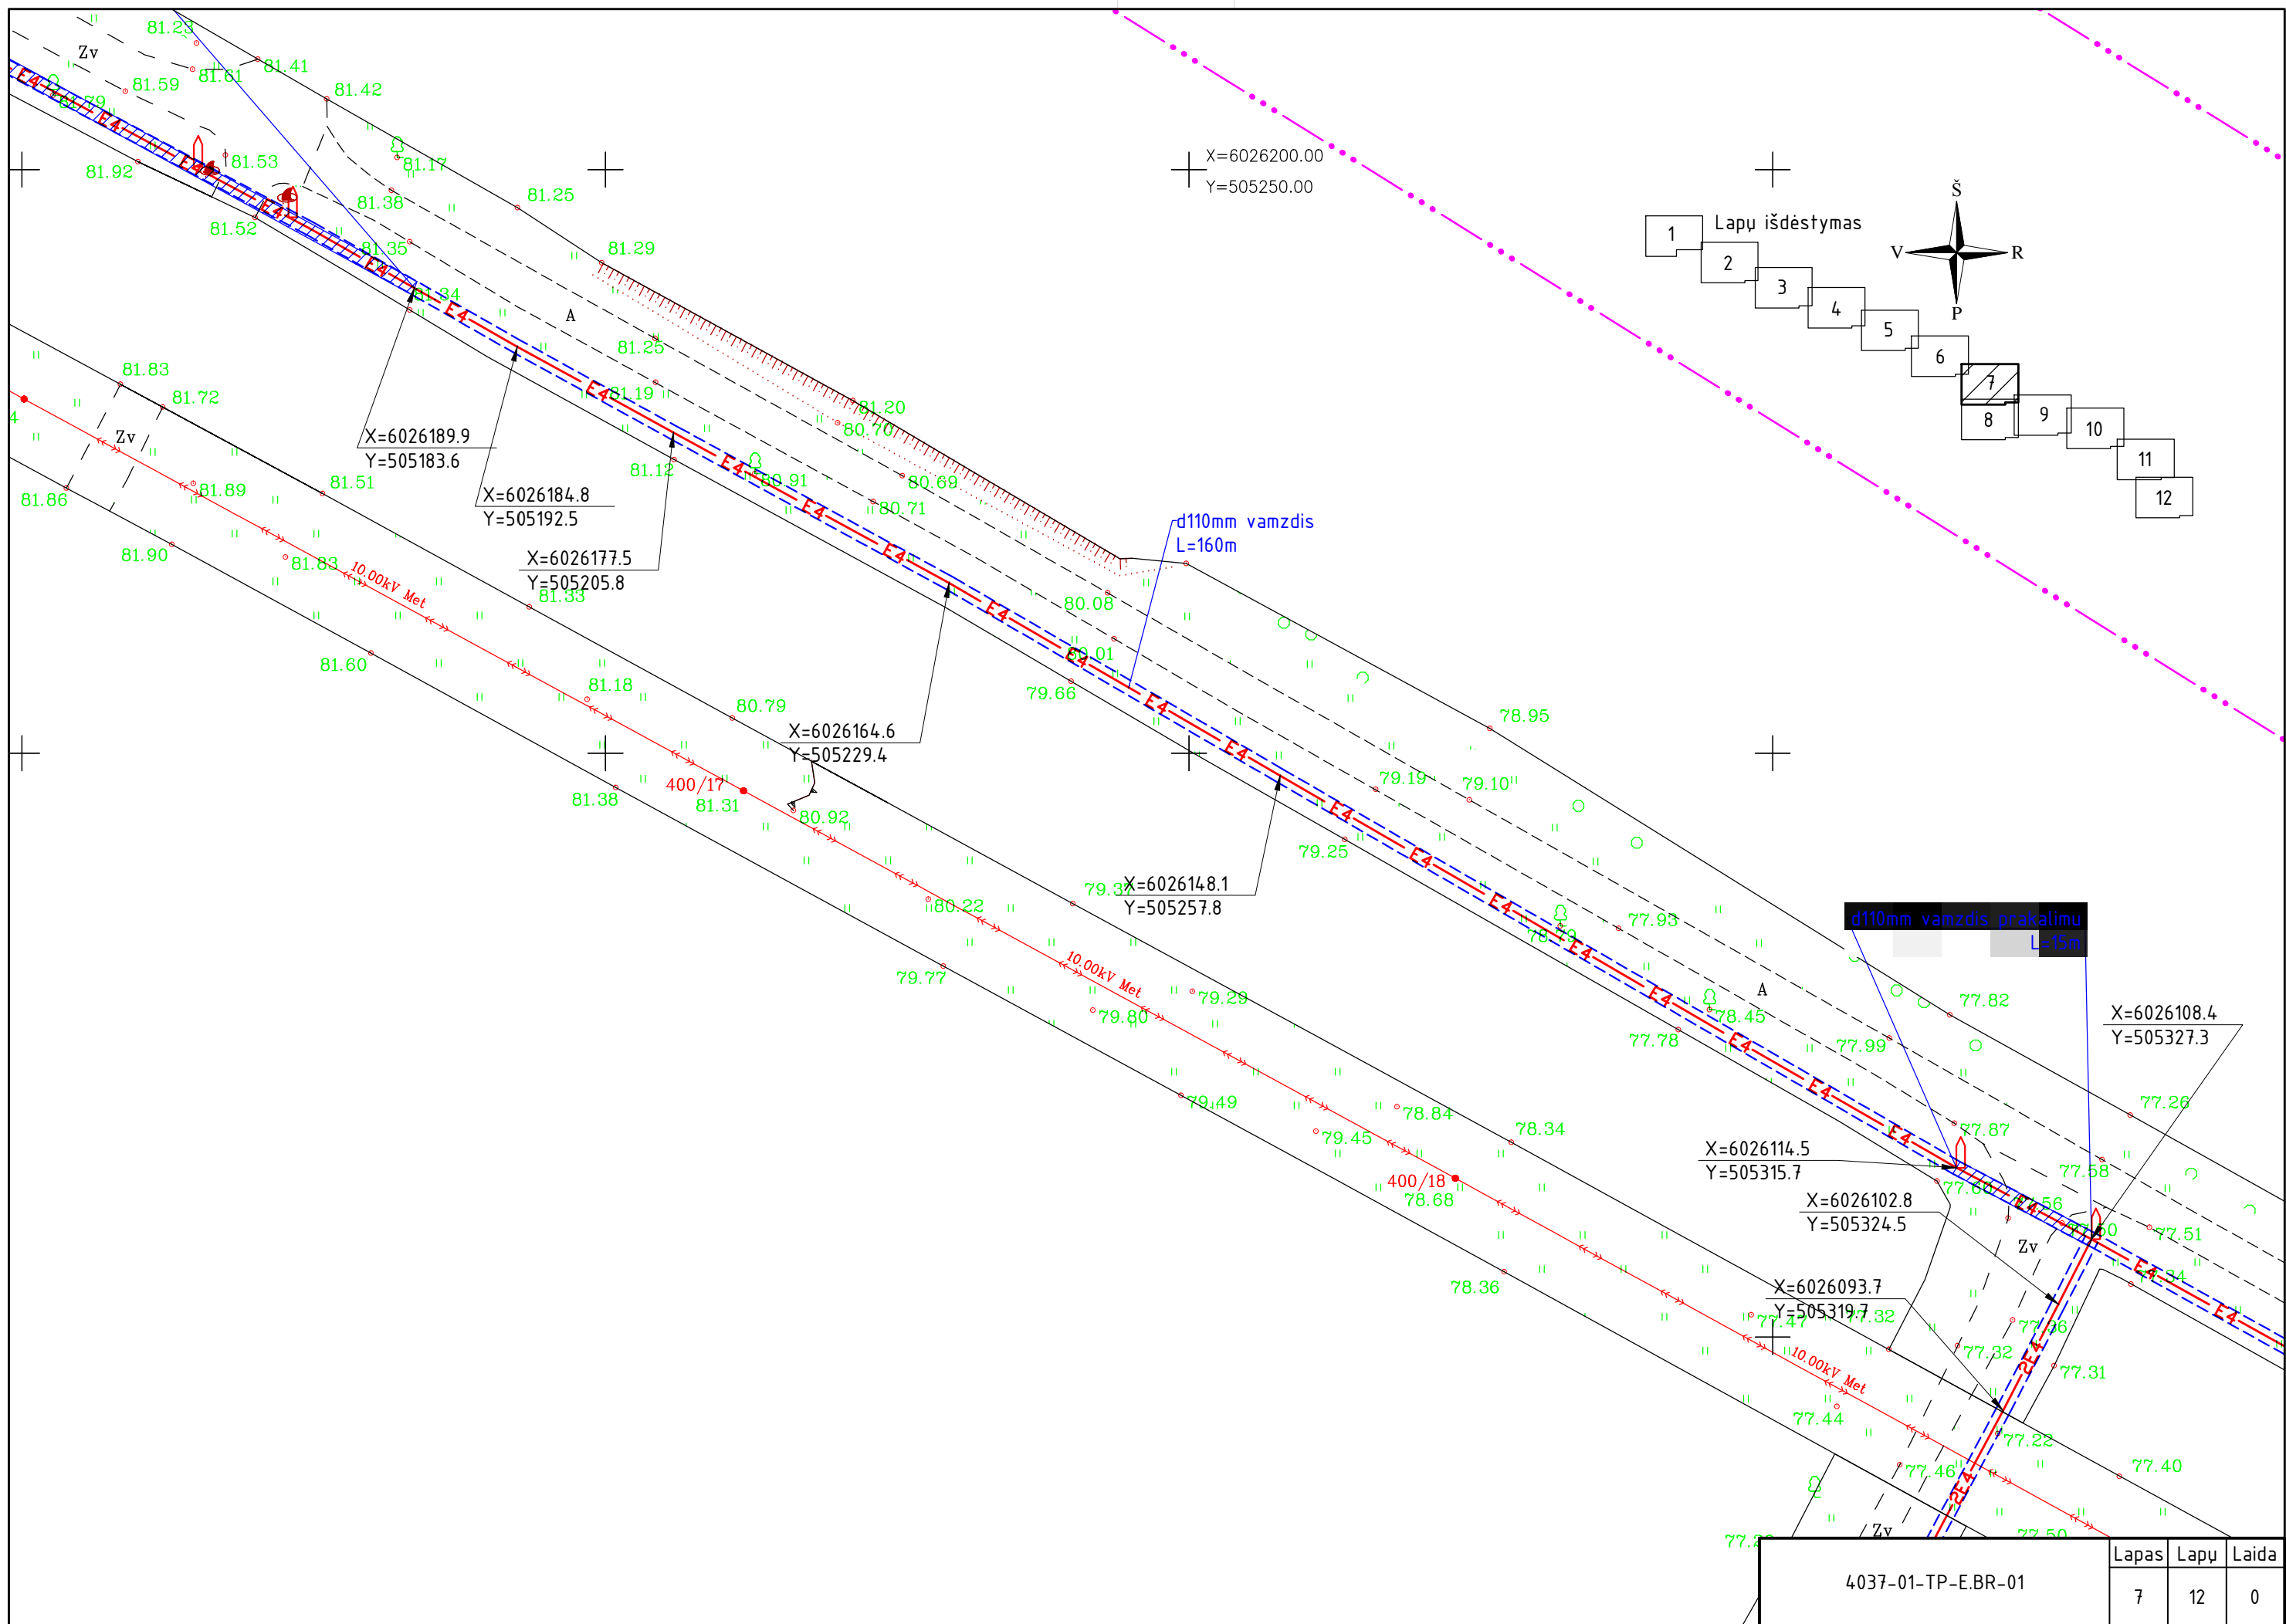

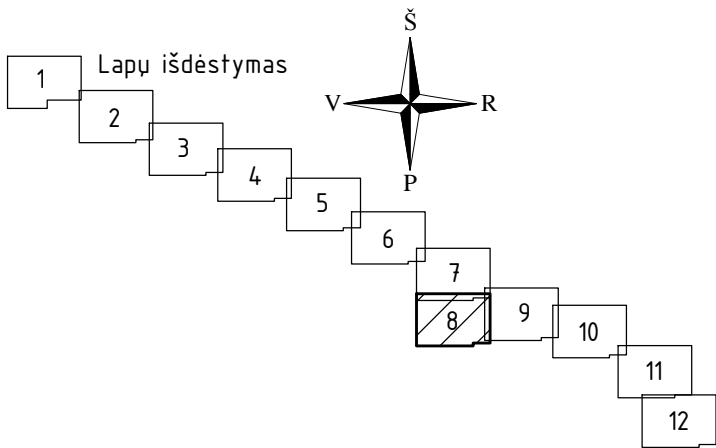


Proj. MGMT vietoje KT-13.
Esami 0,4 kV kabeliai
perjungiami

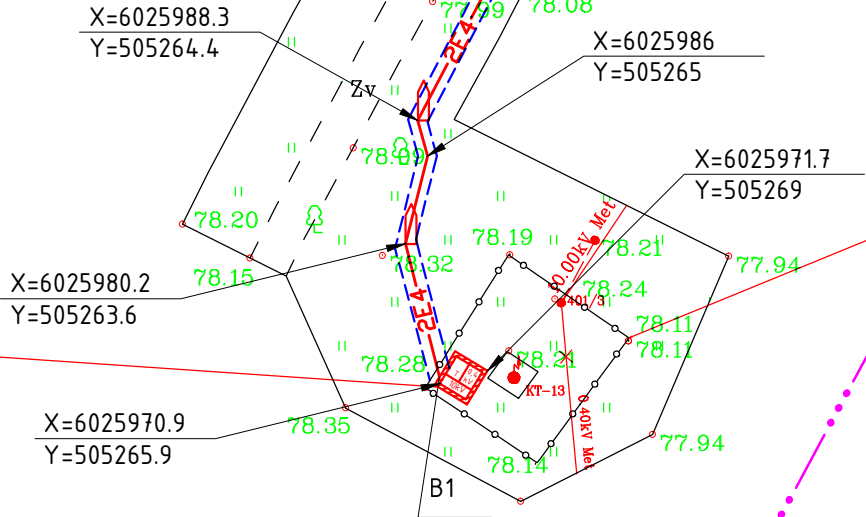

2 d110mm vamzdžiai
L=160m


Esant poreikiui, išmontuoti
tvorą, darbams su MGMT
pasibaigus, tvorą būtinai
atstatyti, aptverti MGMT.
Darbų metu dirbamą zoną
aptverti/pažymėti dėl
vykdomų karinių pratybų

4037-01-TP-E.BR-01	Lapas	Lapų	Laida
	8	12	0

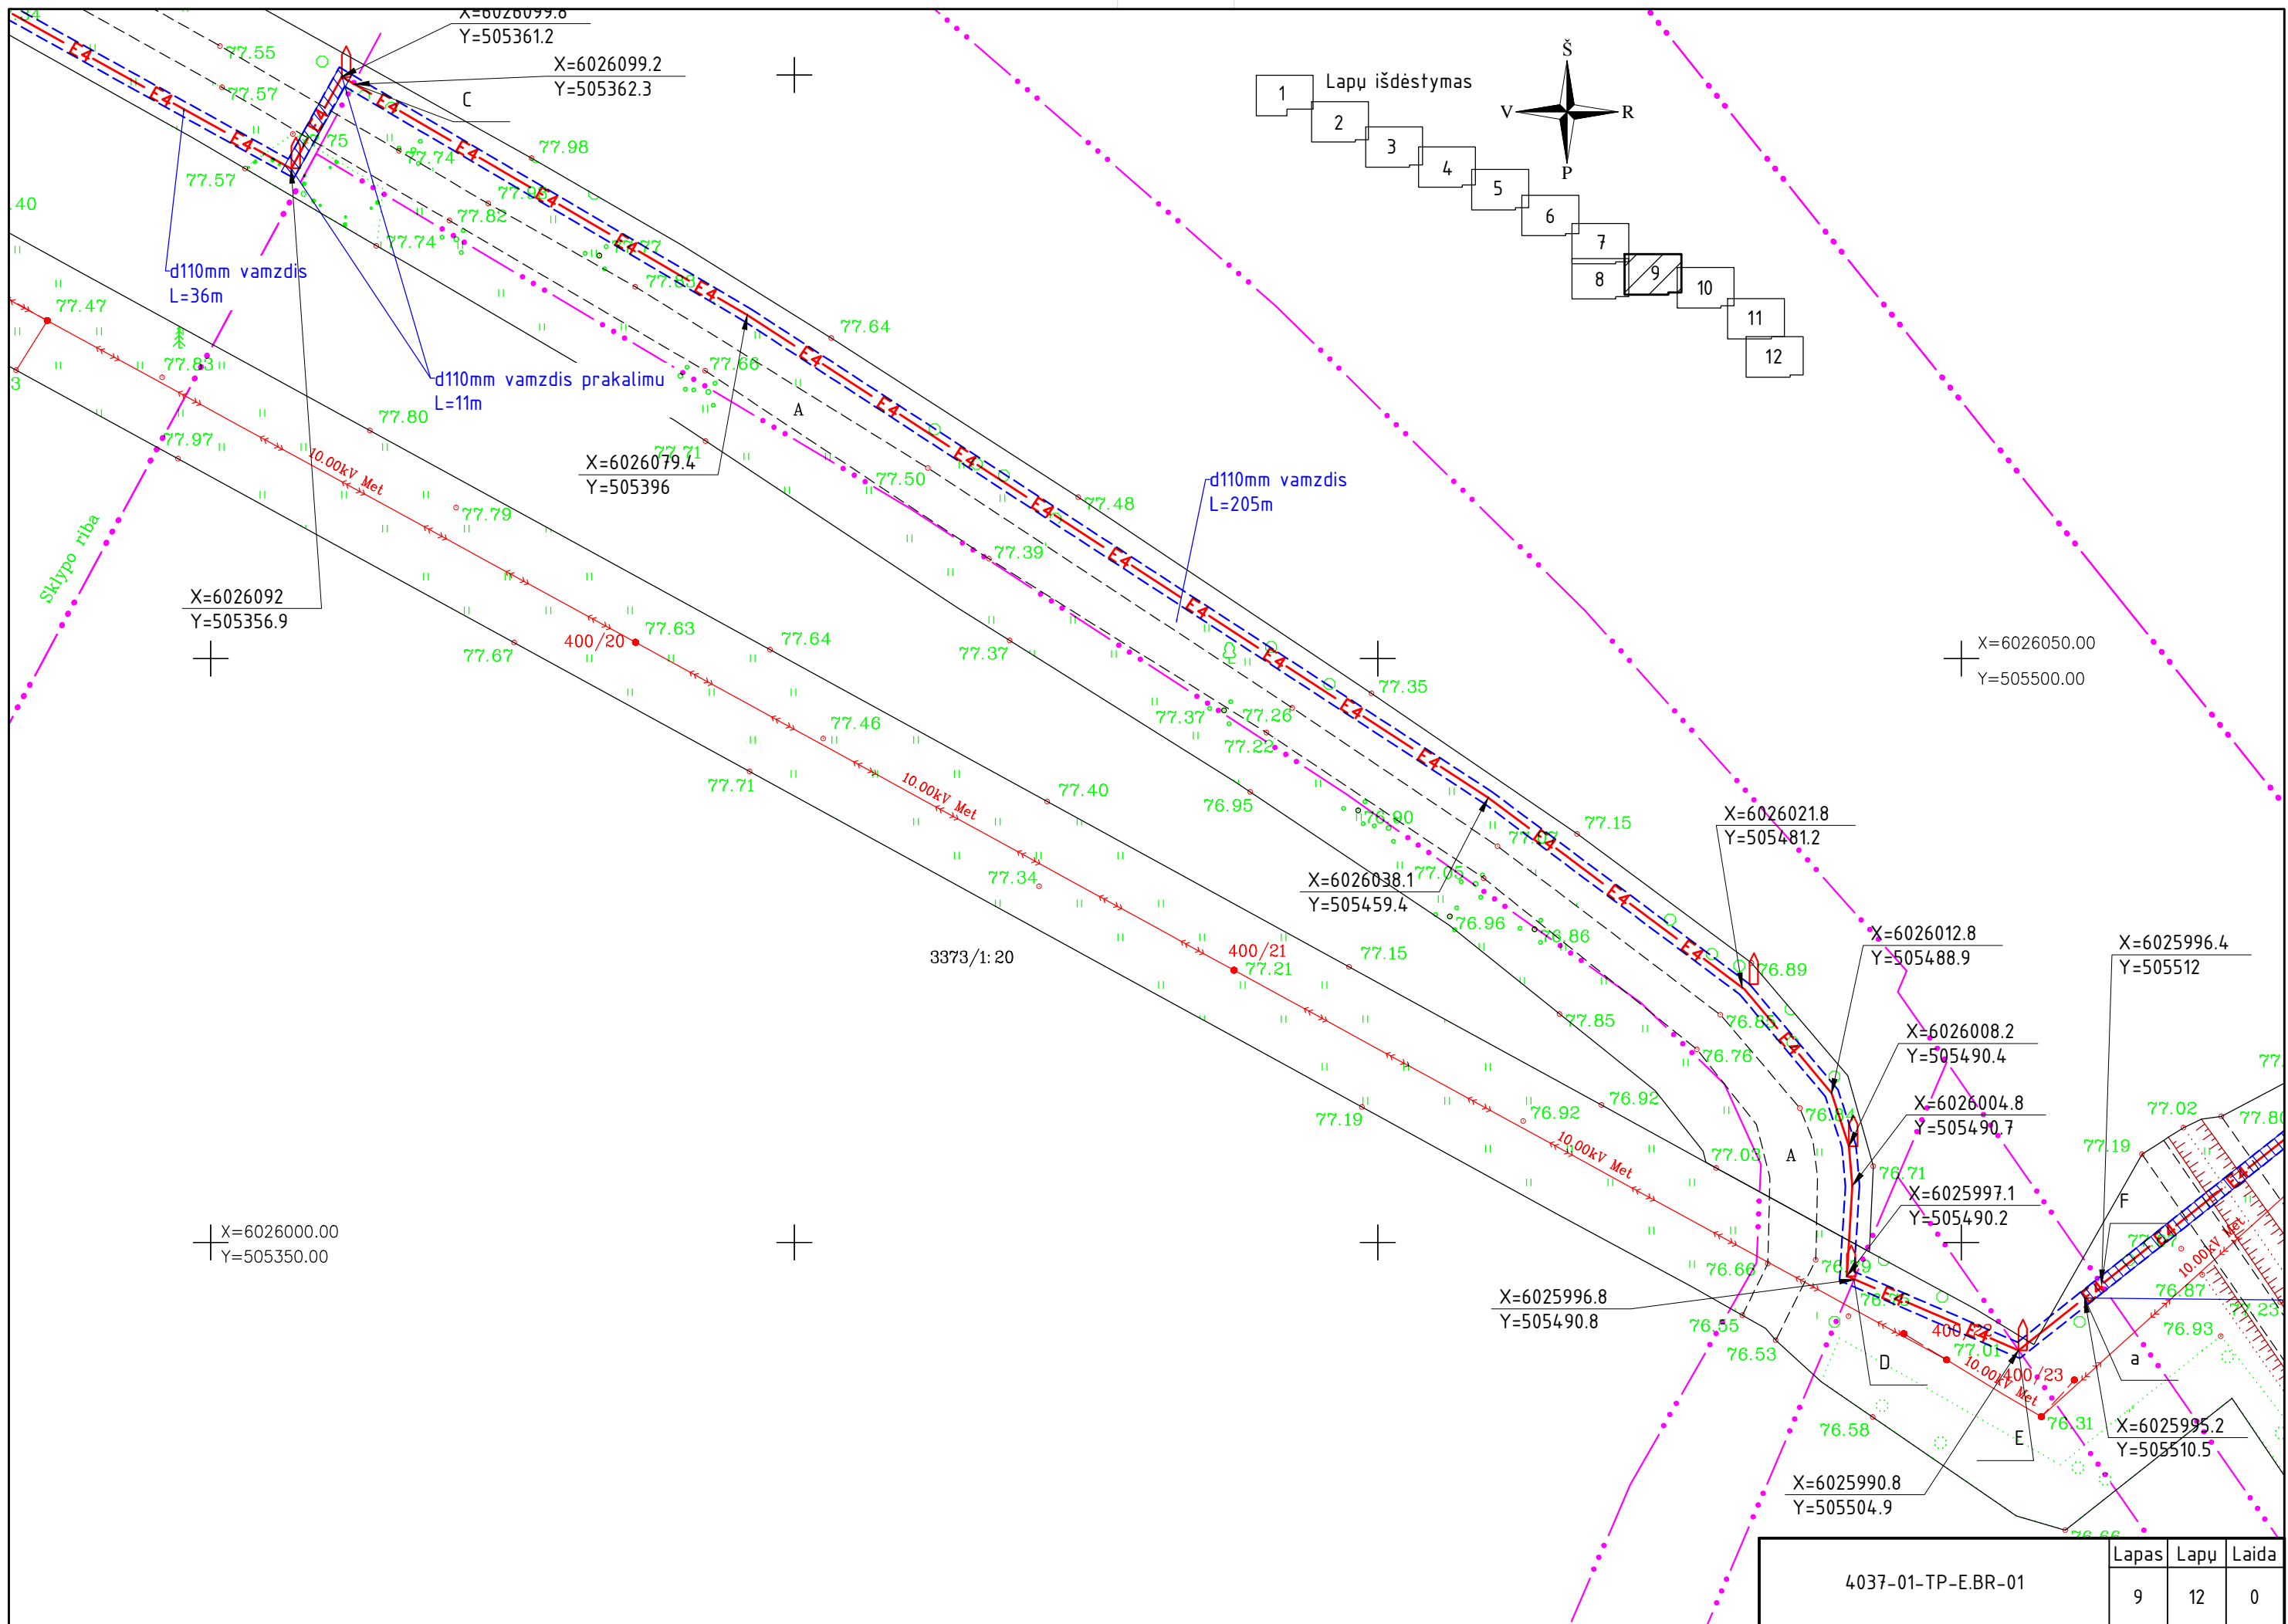


A3 420x297

Pjūvis a-a per kelią 10 kV elektros kabeliui
Kelias Nr. 128, Naujieji Valkininkai – Daugai – Alytus, 42,66 km

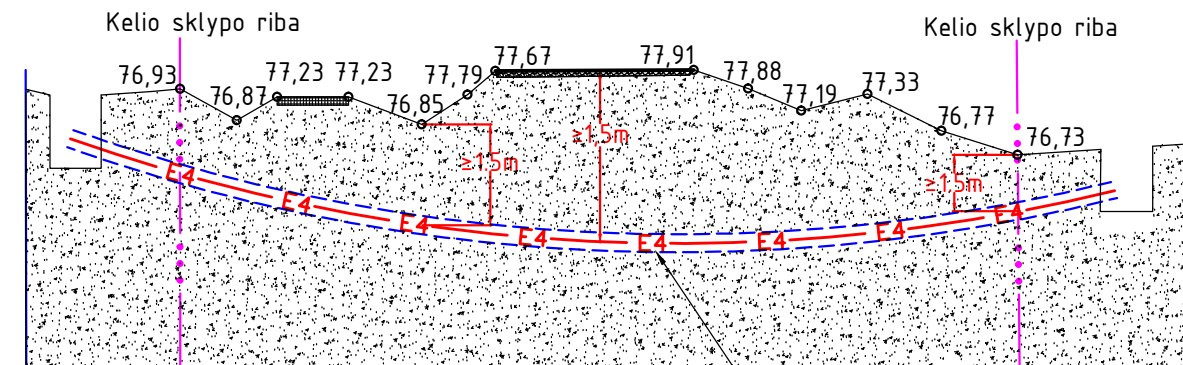


PE vamzdis
Ø110mm L=70m


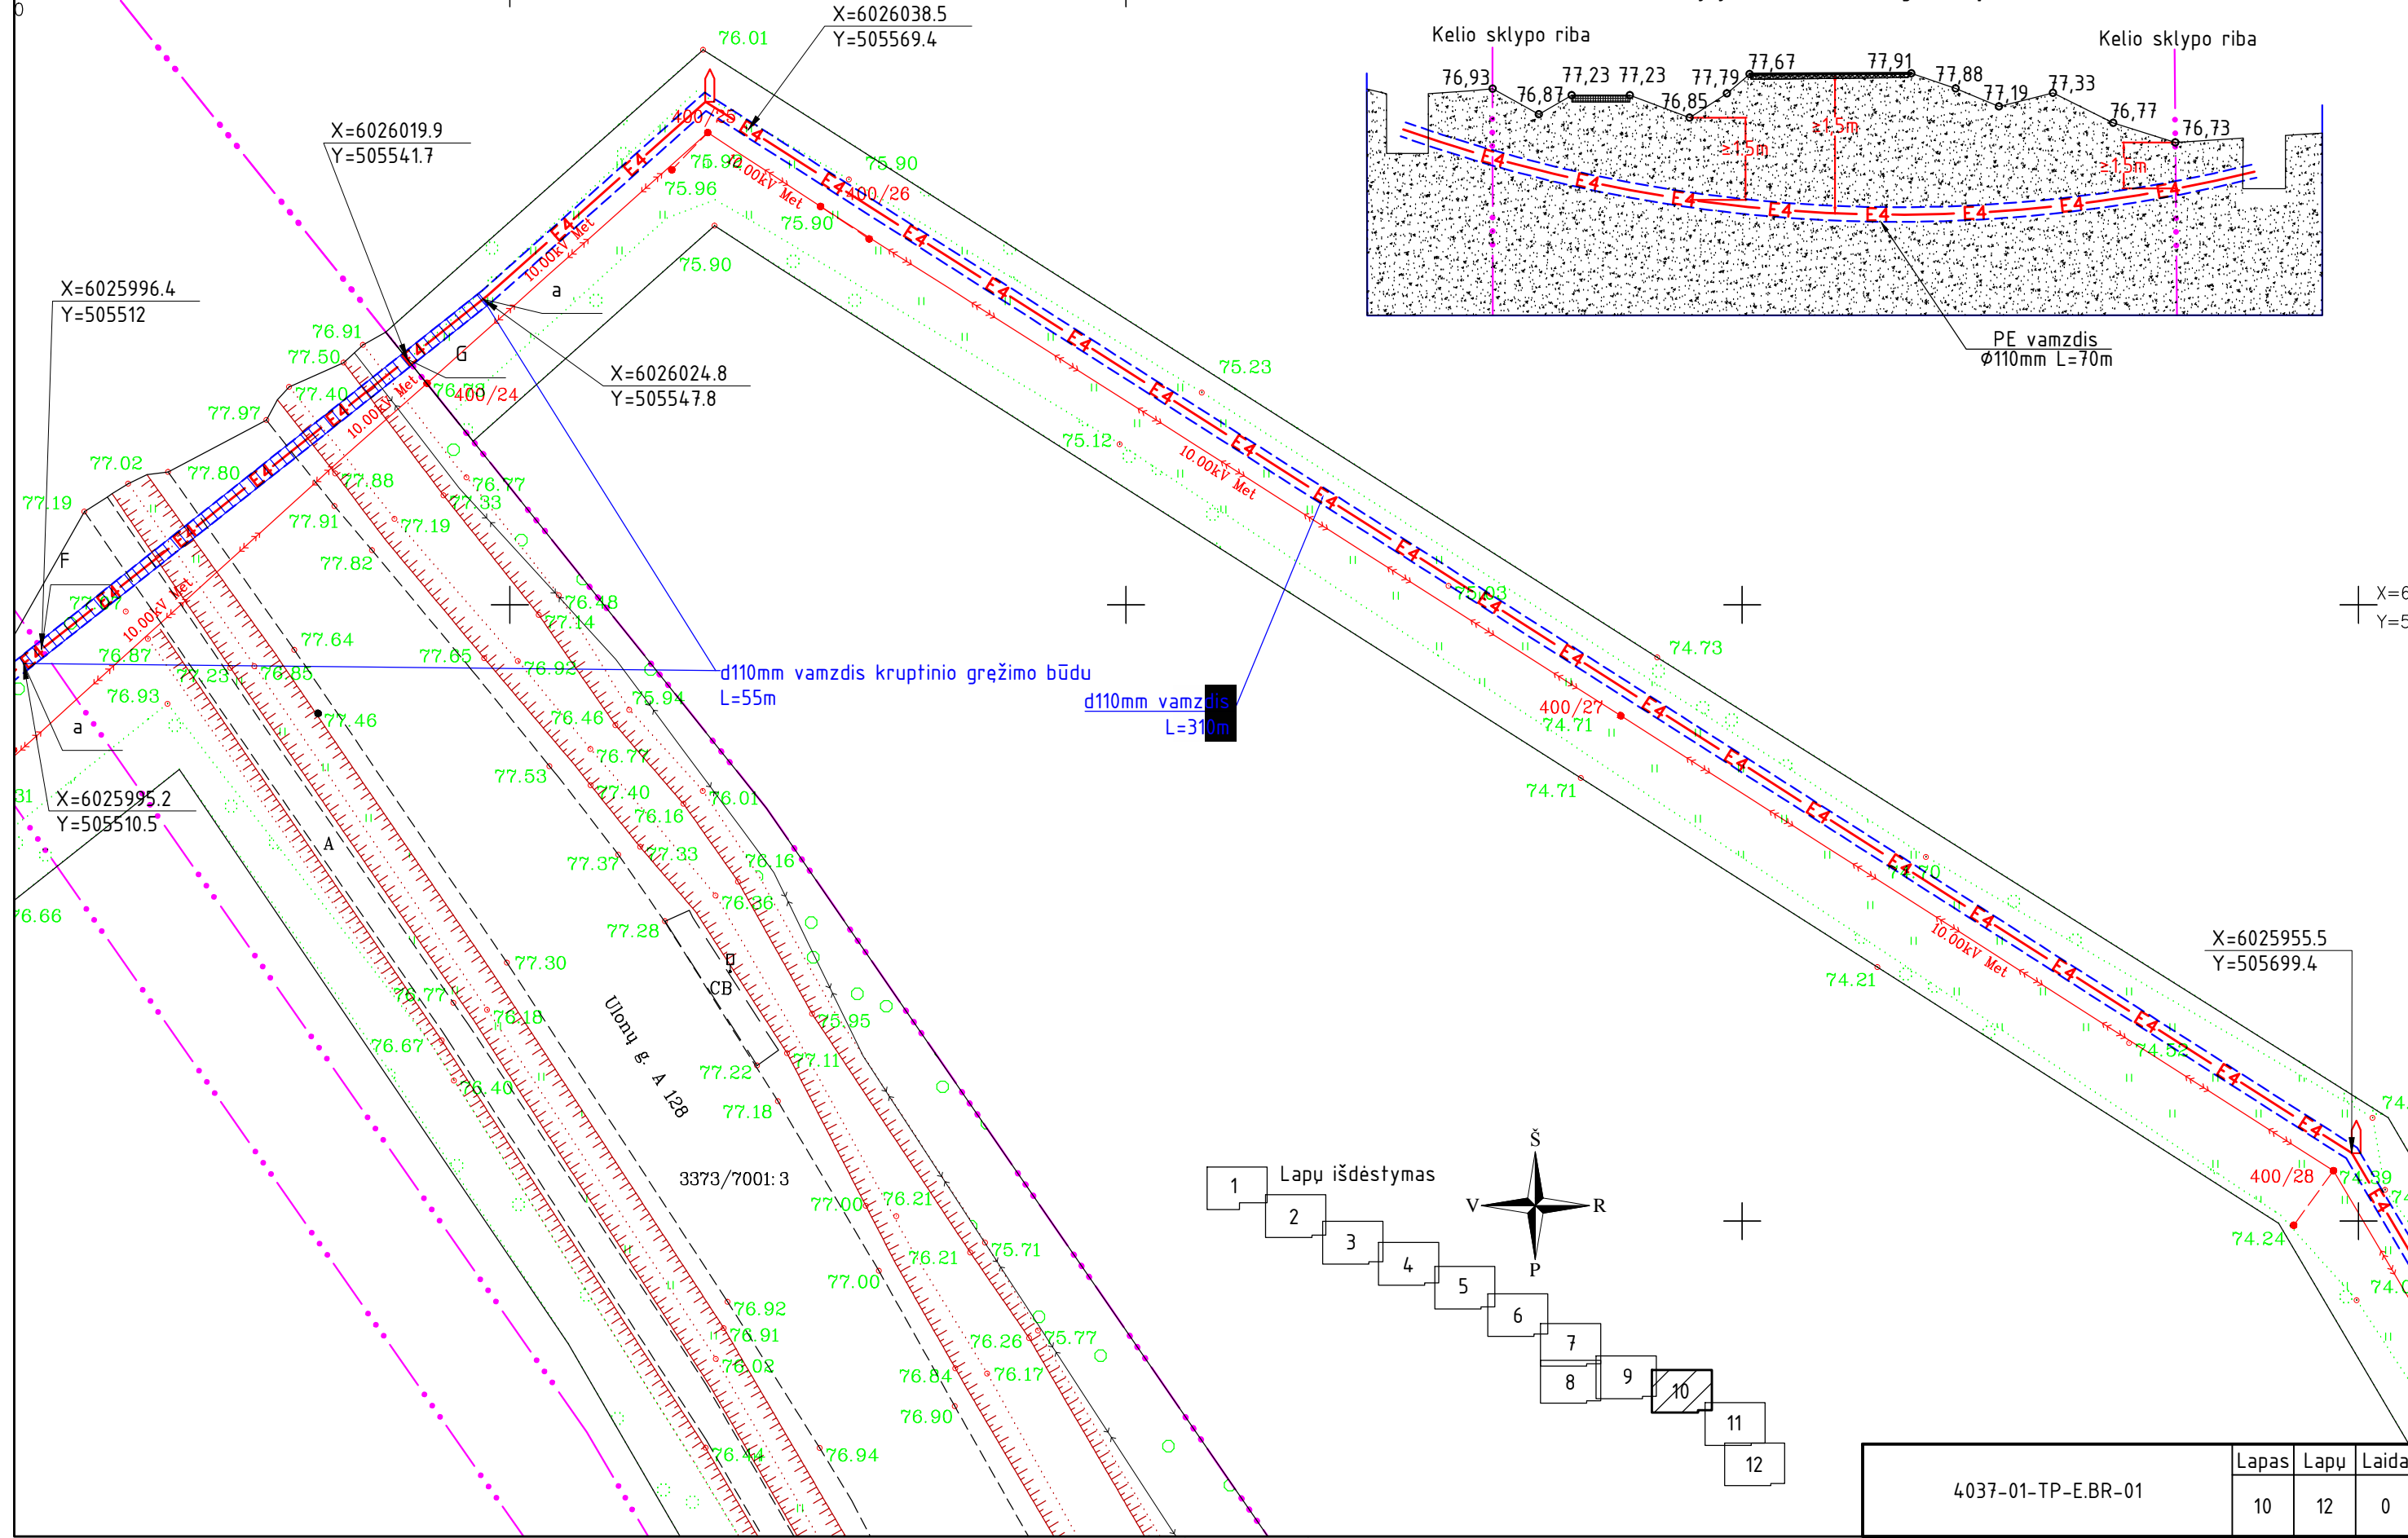


d110mm vamzdis
L=310m

d110mm vamzdis kruptinio gręžimo būdu
L=55m

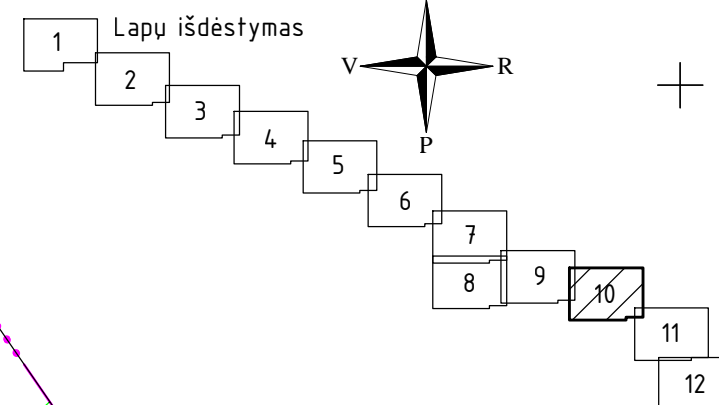

4037-01-TP-E.BR-01	Lapas	Lapų	Laida
	10	12	0

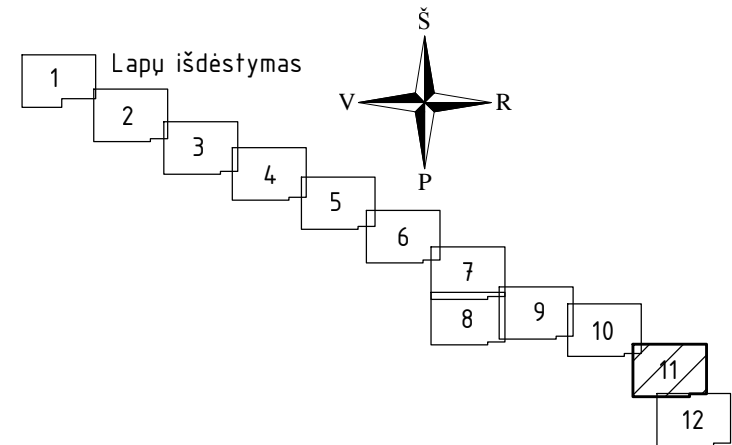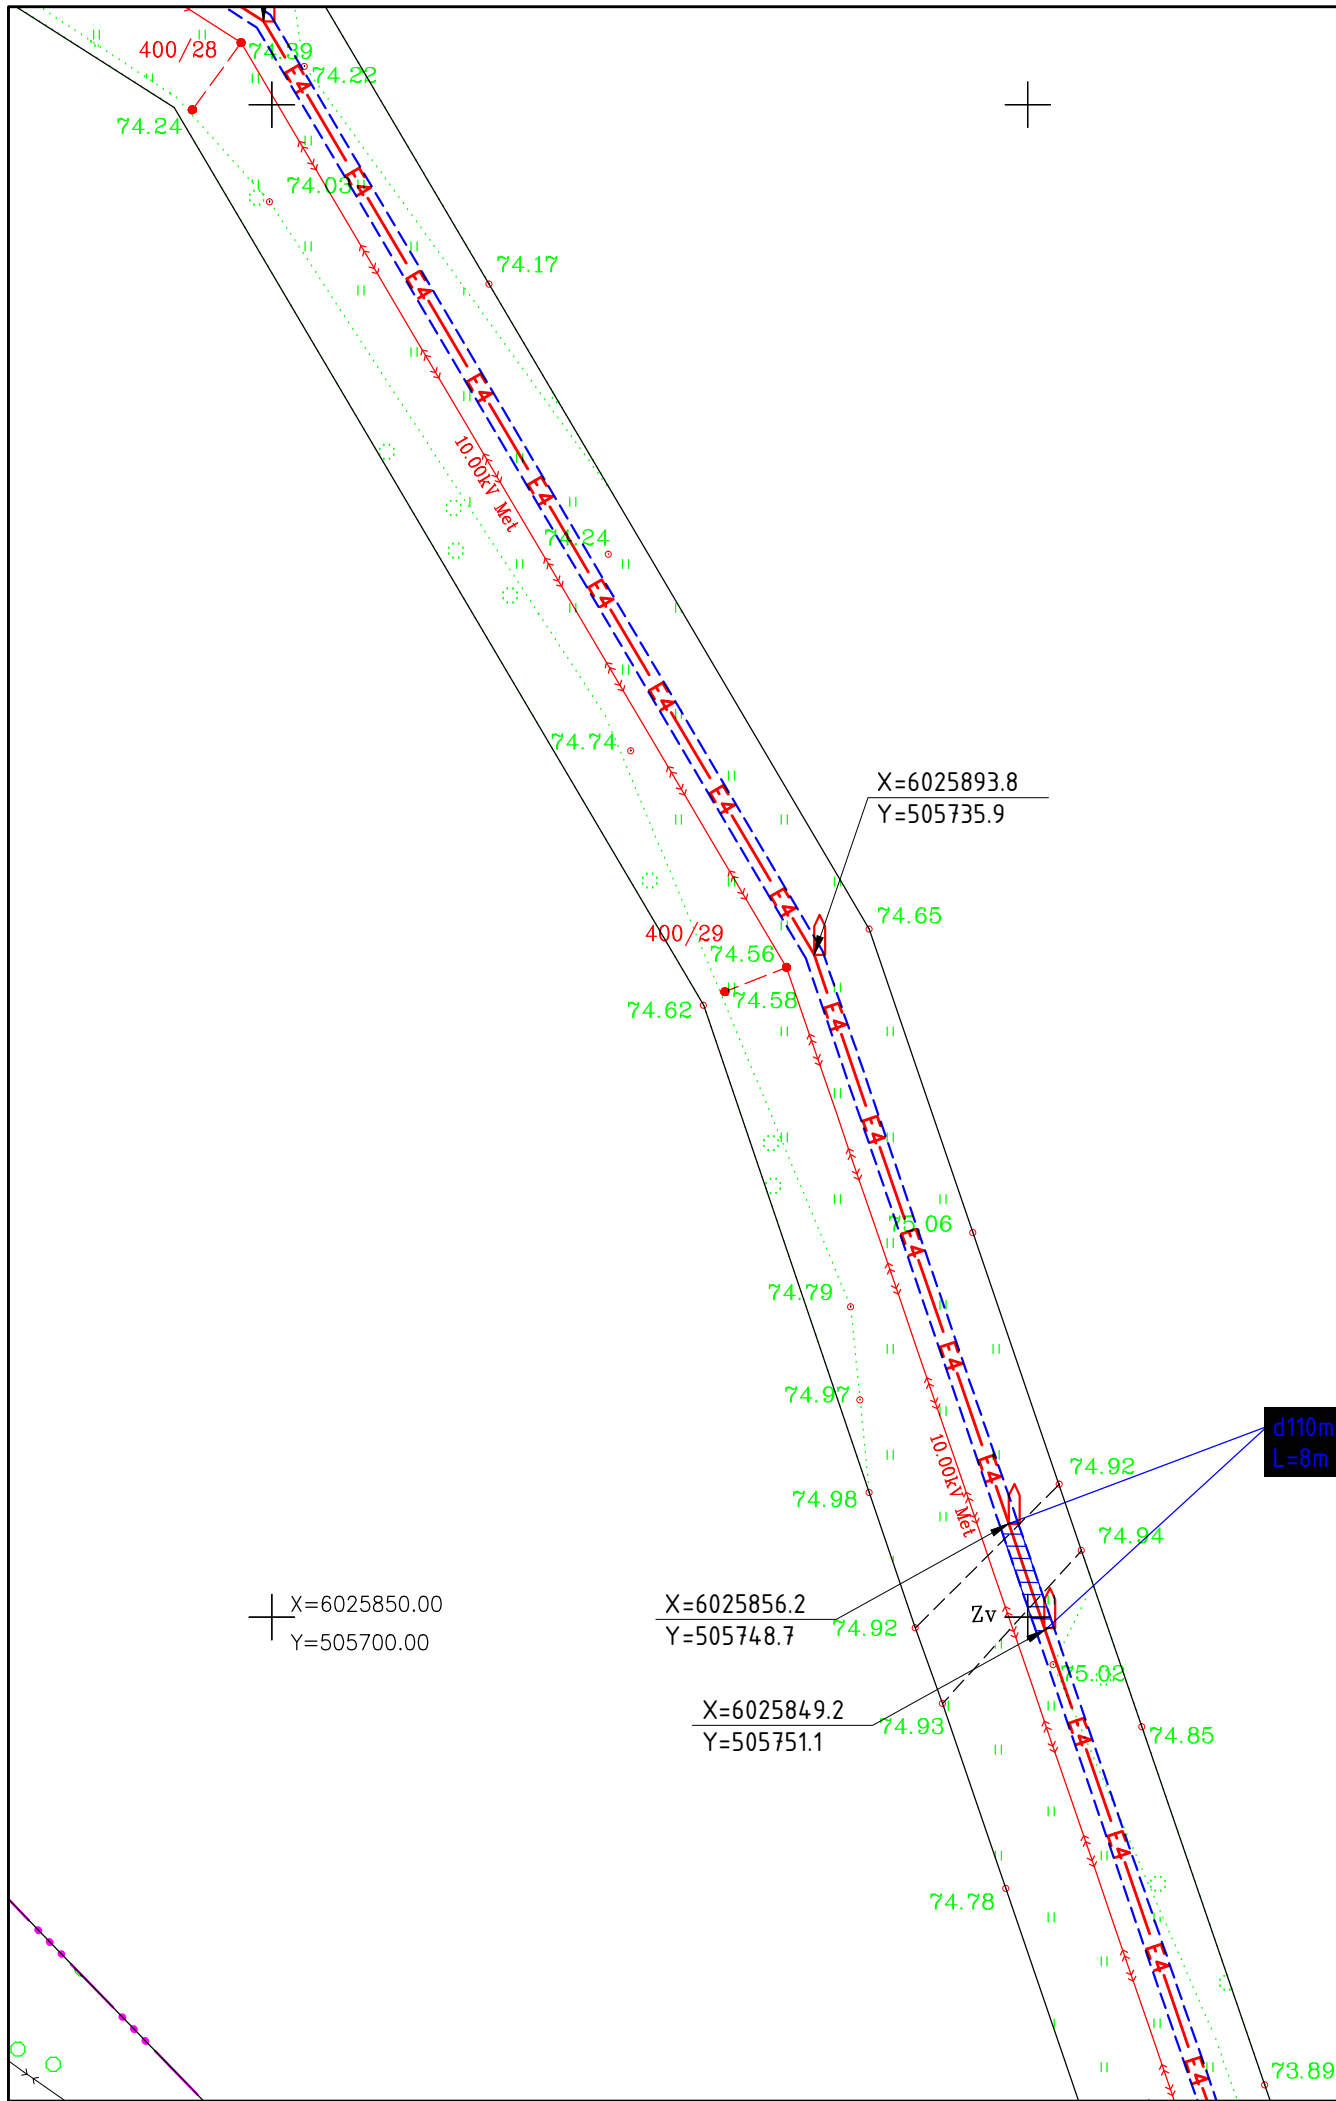

4037-01-TP-E.BR-01	Lapas	Lapų	Laida
	11	12	0

