



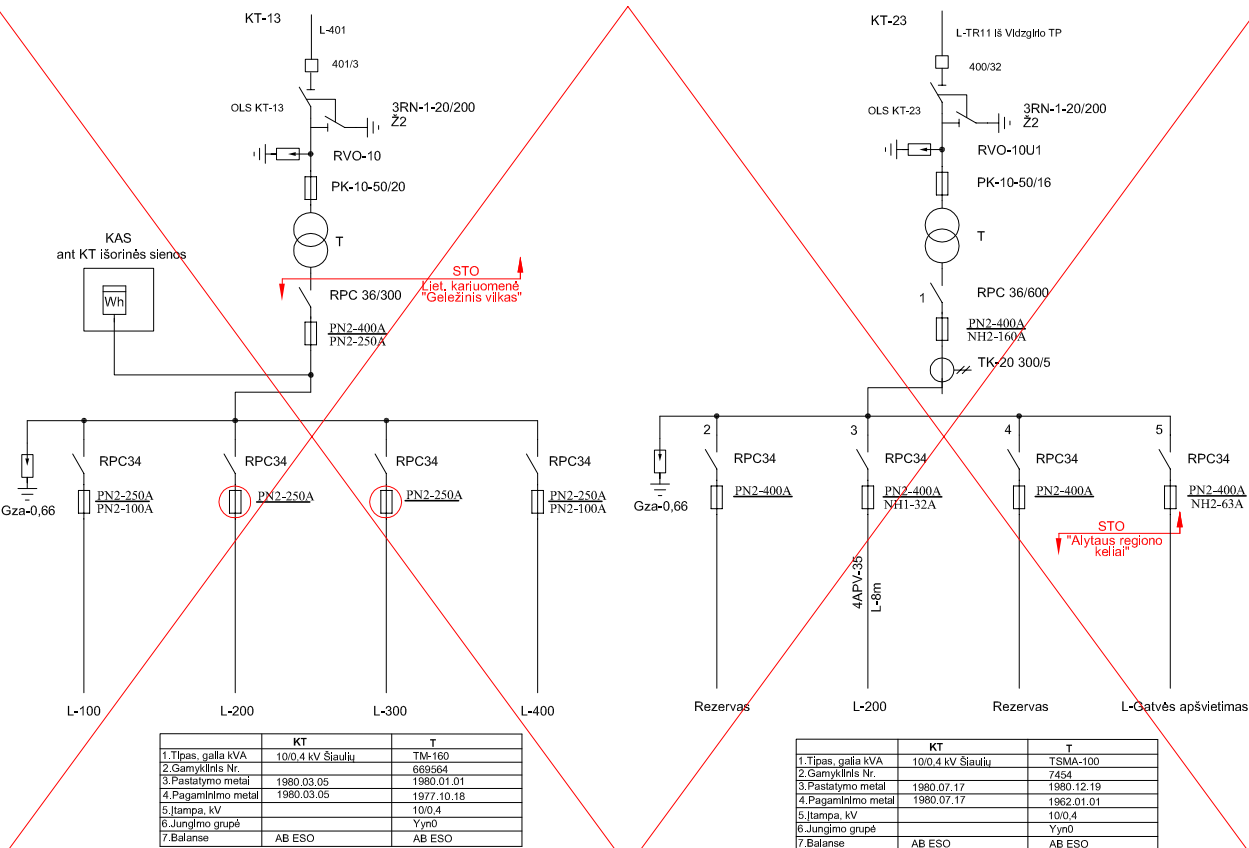
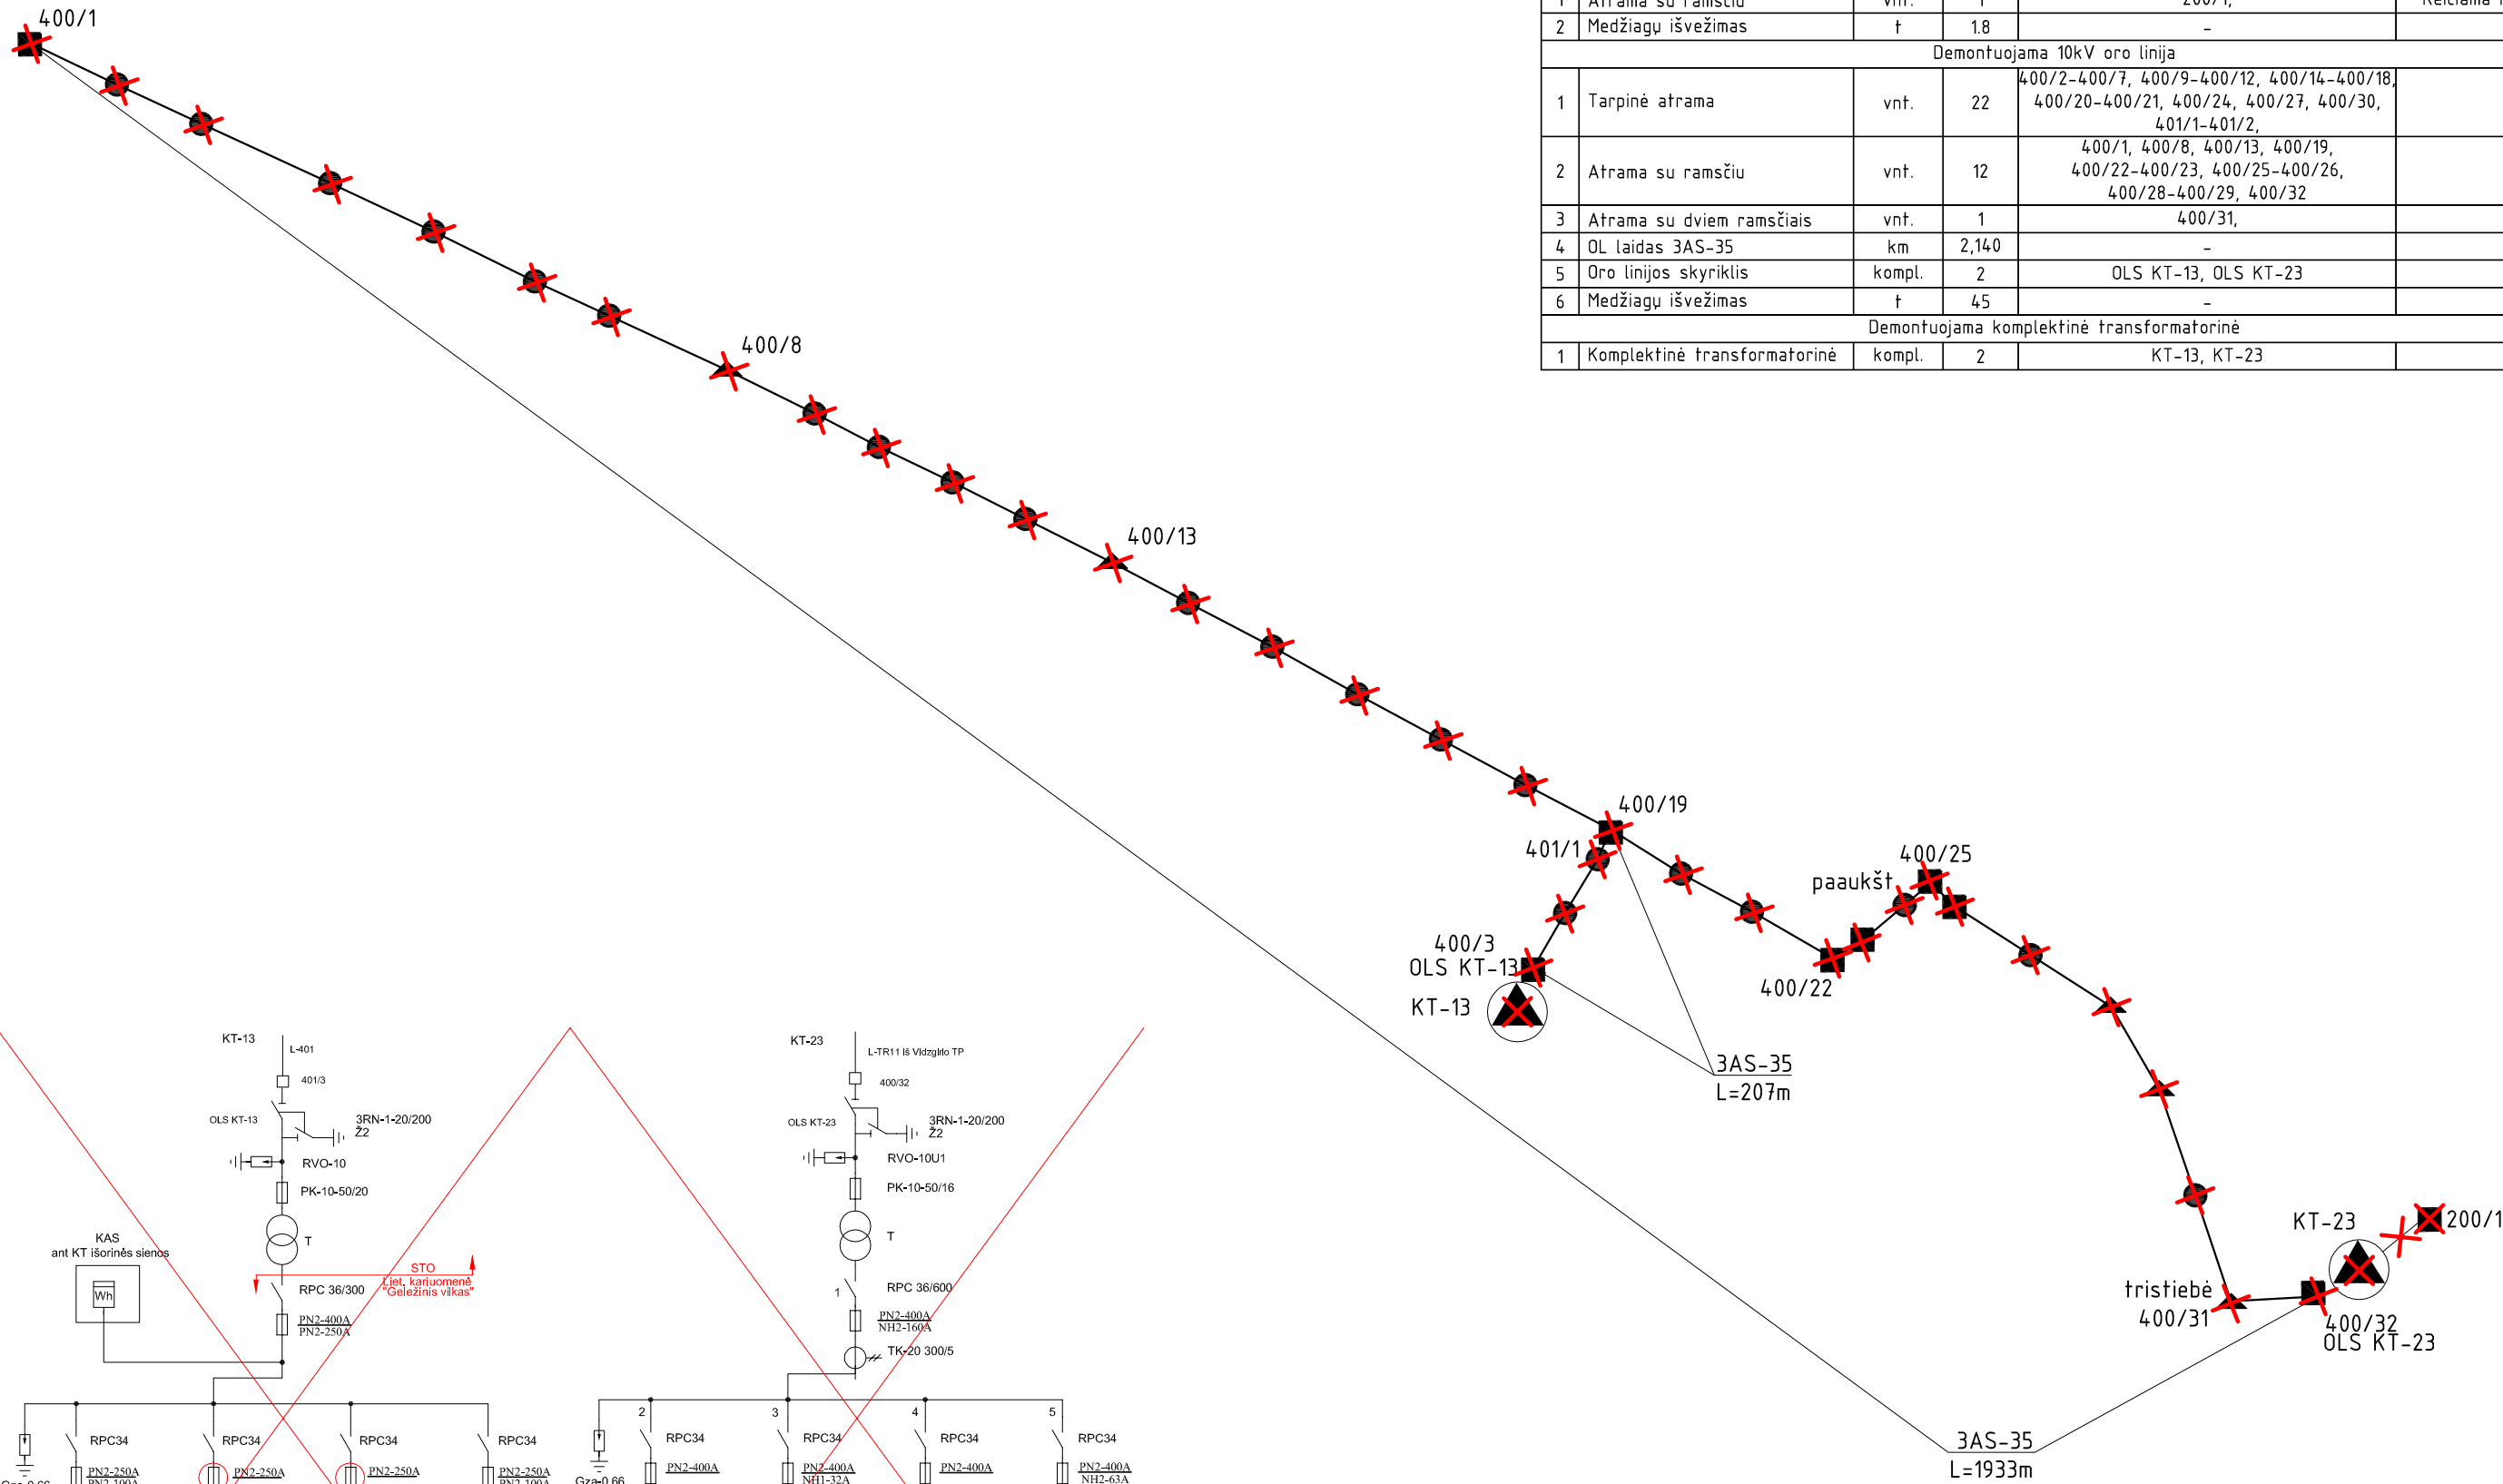
	<b>ZILINSKIS</b> Engineering experts			10 kV OL L-TR11 iš Vidzgirio TP rekonstravimas (Alytaus reg., Alytaus raj.)		
24135	PDV	Kęstutis Savickas		Principinė MGMT sujungimų schema		Laida
						0
LT	Energijos skirstymo operatorius, AB			4037-01-TP-E.BR-02		Lapas
				1		Lapų
						1

Proj. MGMT iki 160 kVA (žr.  
brėž. 4037-01-TP-E.BR-02)

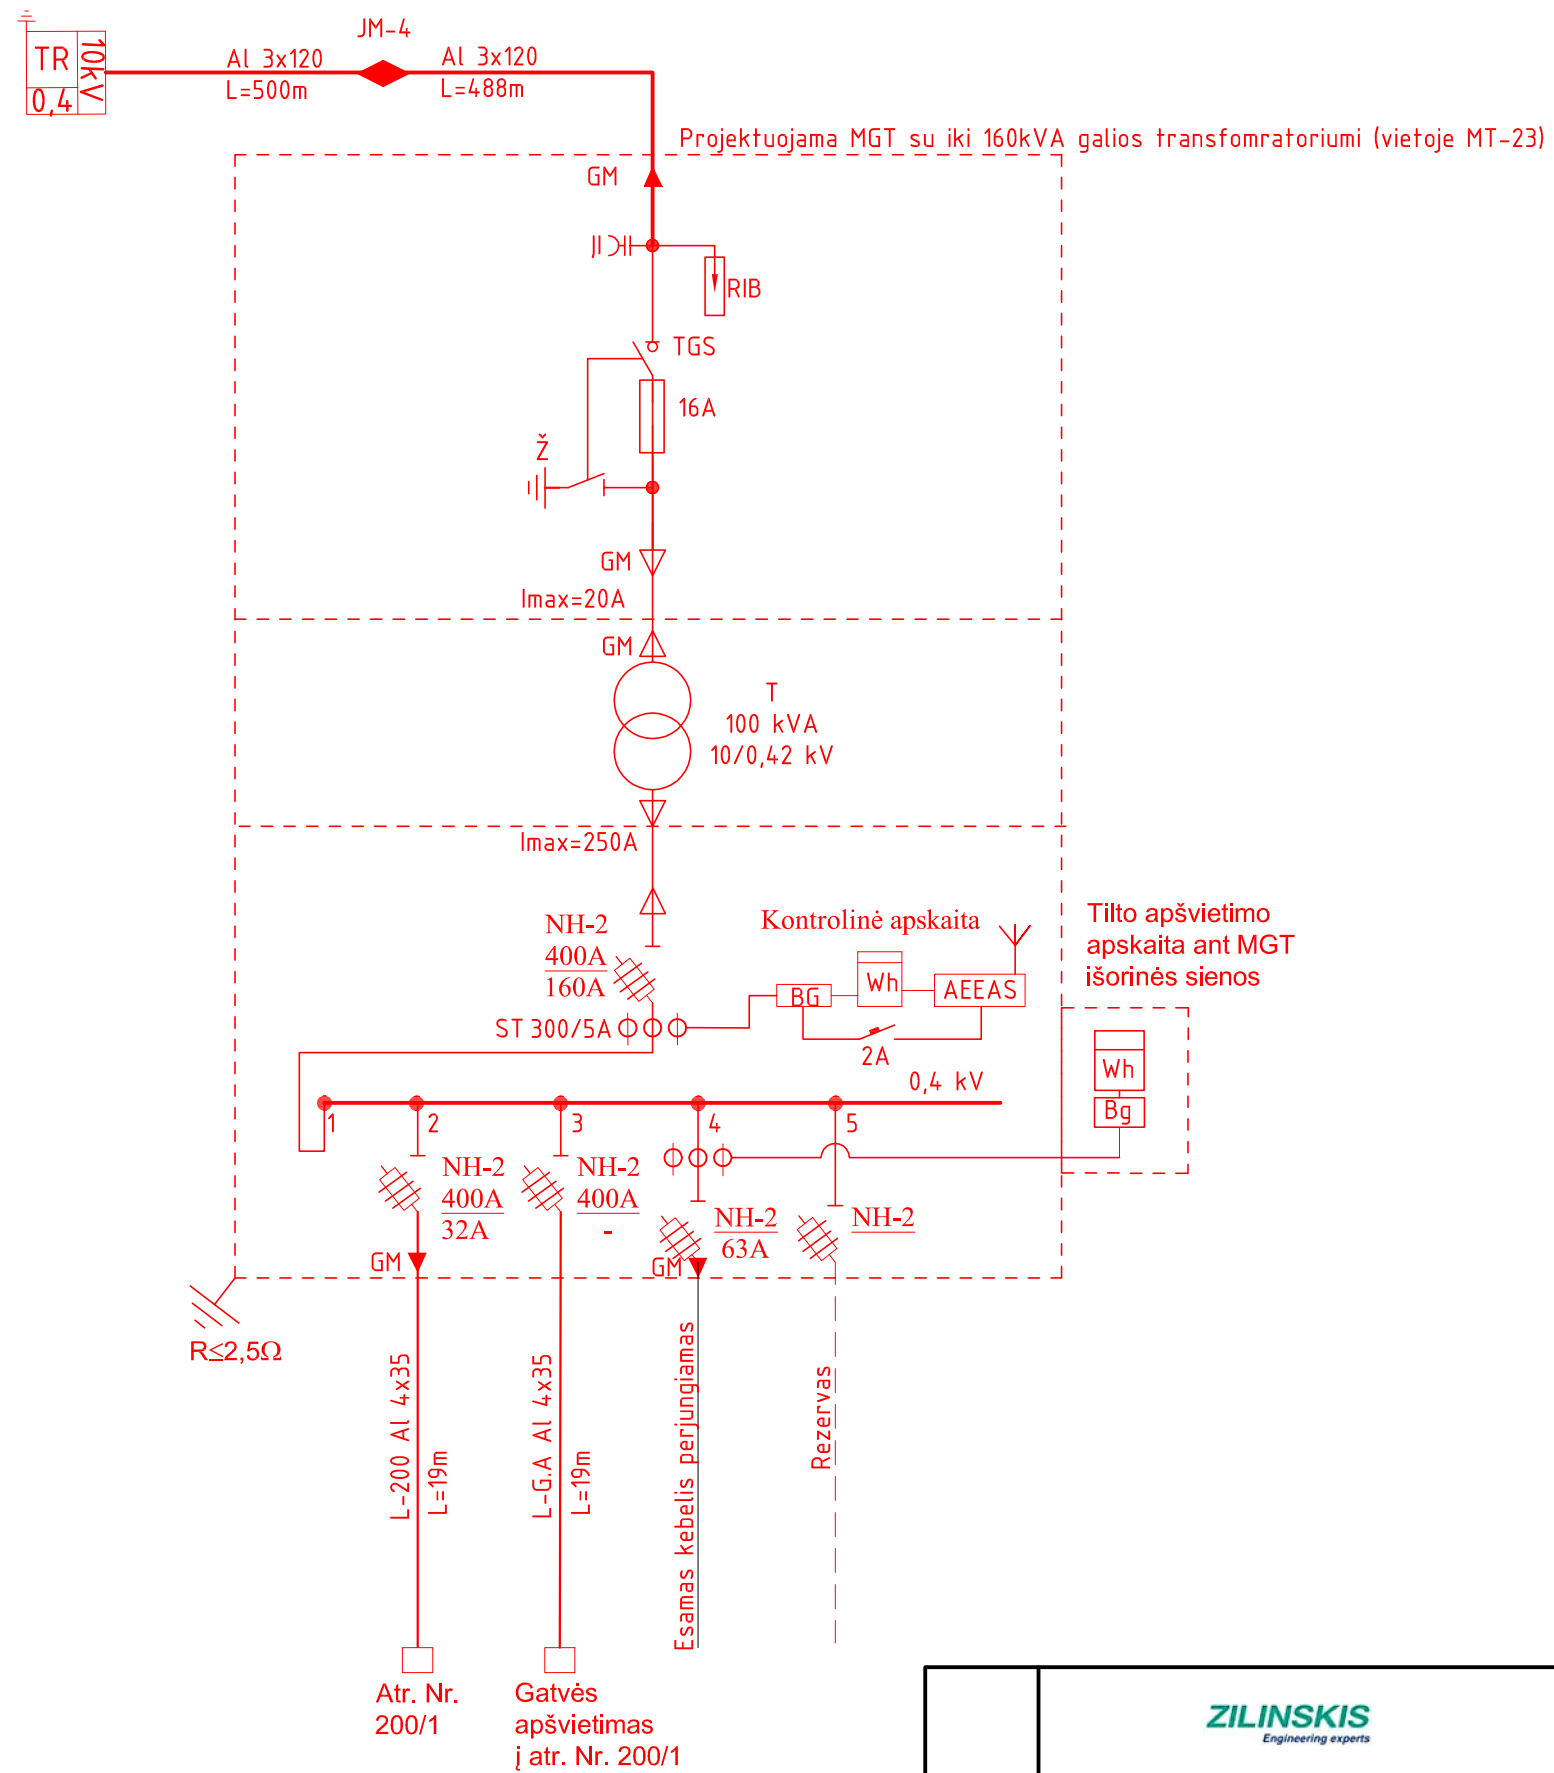

Atr. 200/1, kurioje bus pajungta į L-200 ir  
 gatvių apšvietimas, keičiama nauja, montuojami  
 viršįtampių ribotuvas, įrengiamos movos ir  
 įžeminimo kntūras iki 10Ω

	<div><div>ZILINSKIS</div><div>Engineering experts</div></div>			10 kV OL L-TR11 iš Vidzgirio TP rekonstravimas (Alytaus reg., Alytaus raj.)			
24135	PDV	Kęstutis Savickas		Principinė MGT sujungimų schema		Laida	
						0	
LT	Energijos skirstymo operatorius, AB			4037-01-TP-E.BR-03		Lapas	Lapų
						1	1



Eil. Nr.	Medžiagos/ įrenginiai	Mat. vnt.	Kiekis	Operat. Nr.	Pastabos
Demontuojama 0,4kV oro linija					
1	Atrama su ramsčiu	vnt.	1	200/1,	Keičiama nauja
2	Medžiagų išvežimas	t	1.8	-	
Demontuojama 10kV oro linija					
1	Tarpinė atrama	vnt.	22	400/2-400/7, 400/9-400/12, 400/14-400/18, 400/20-400/21, 400/24, 400/27, 400/30, 401/1-401/2,	
2	Atrama su ramsčiu	vnt.	12	400/1, 400/8, 400/13, 400/19, 400/22-400/23, 400/25-400/26, 400/28-400/29, 400/32	
3	Atrama su dviem ramsčiais	vnt.	1	400/31,	
4	OL laidas 3AS-35	km	2,140	-	
5	Oro linijos skyriklis	kompl.	2	OLS KT-13, OLS KT-23	
6	Medžiagų išvežimas	t	45	-	
Demontuojama komplektinė transformatorinė					
1	Komplektinė transformatorinė	kompl.	2	KT-13, KT-23	

				10 kV OL L-TR11 iš Vidzgirio TP rekonstravimas (Alytaus reg., Alytaus raj.)	
24135	PDV	Kęstutis Savickas		Demontavimo schema	
				Laida	0
LT				4037-01-TP-E.BR-04	
Energijos skirstymo operatorius, AB				Lapas	Lapų
				1	1