
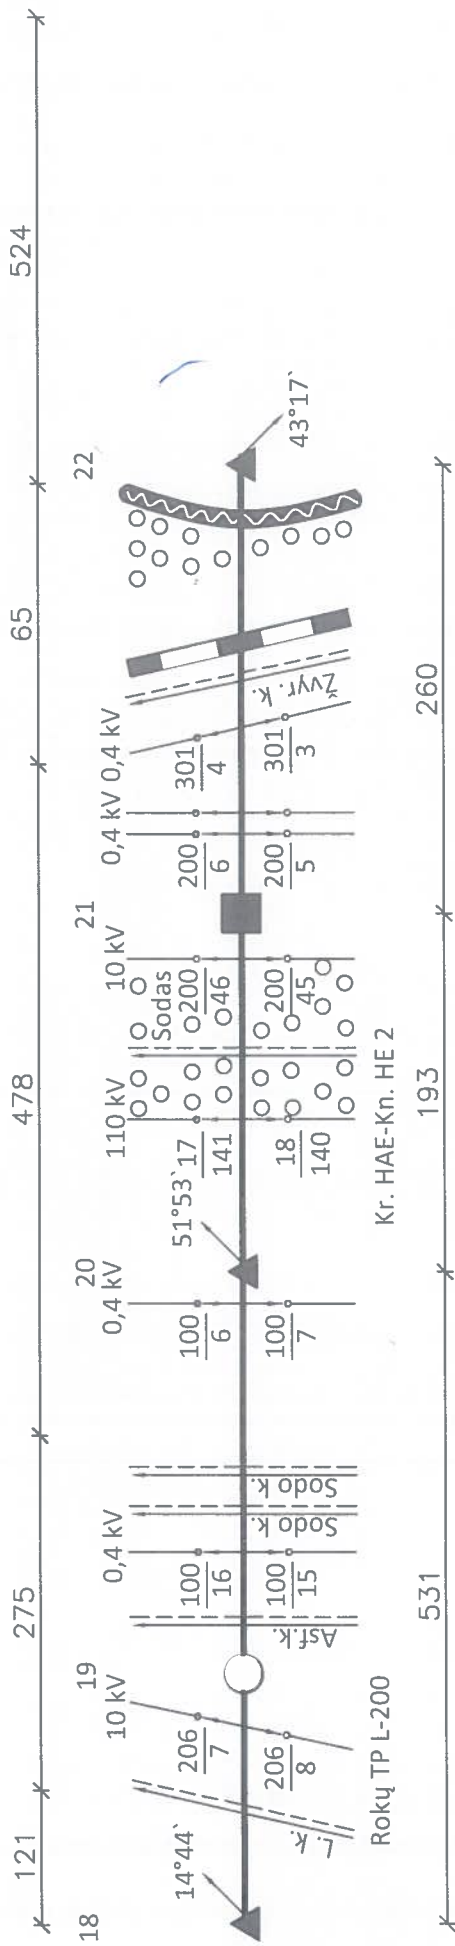
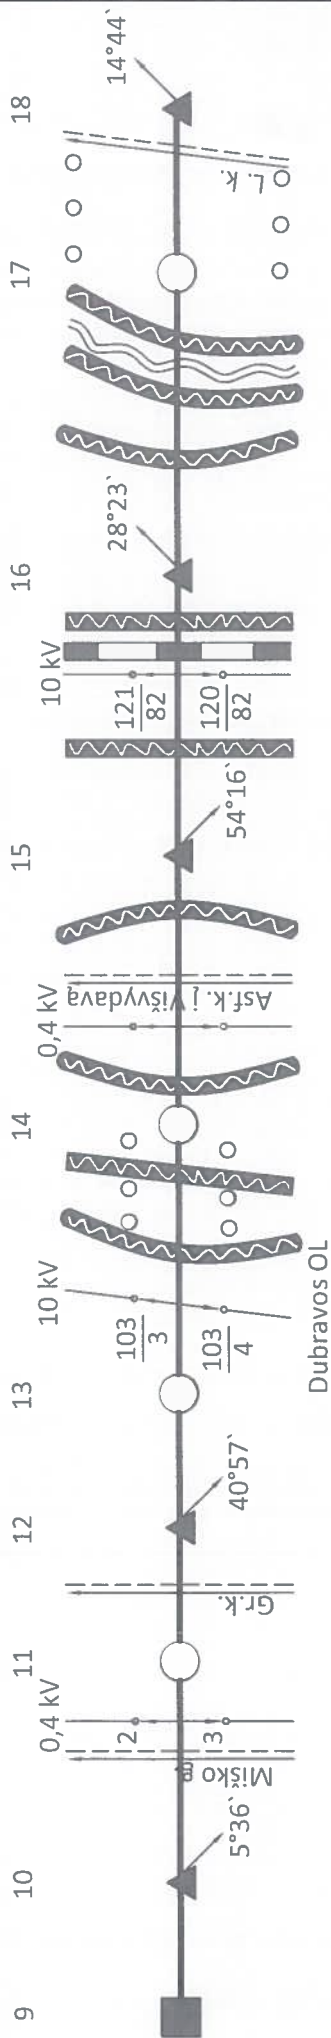


TP 110/10 kV
Kauno HE

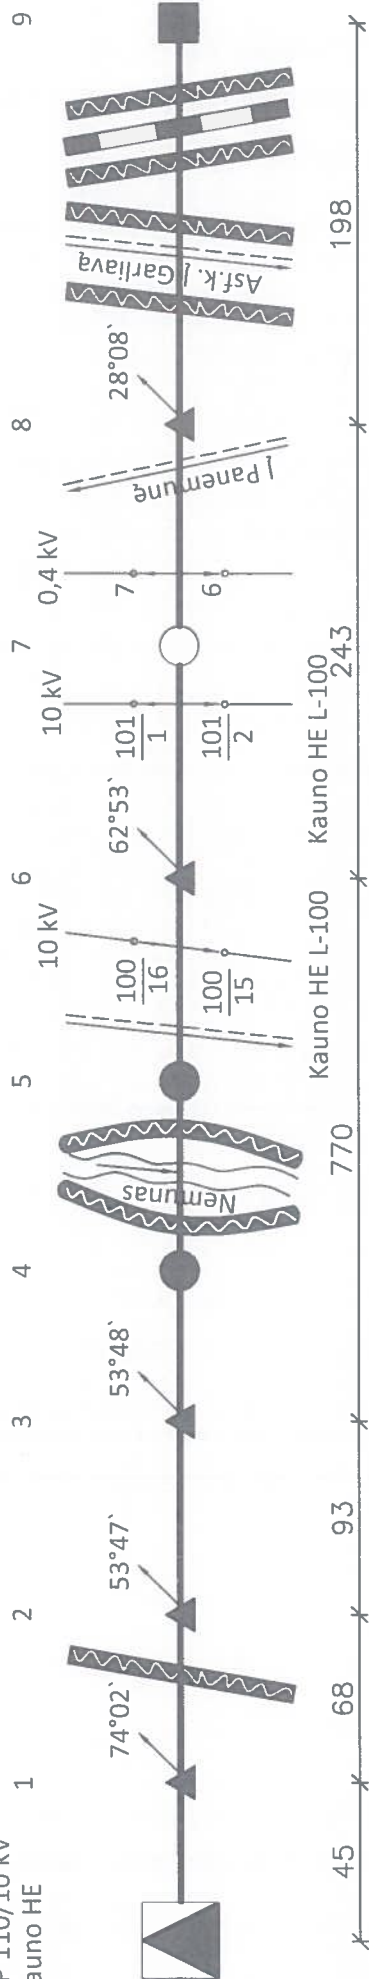

110 kV OL Kauno HE - Kruonio HAE



I-as avarinio apėjimo maršrutas

nuo atr.1-22 (L=3,864 km.)

Atsakingas asmuo:

Tinklo priežiūros skyriaus
Kauno grupės vadovas
Vidmantas Valys


[Signature]

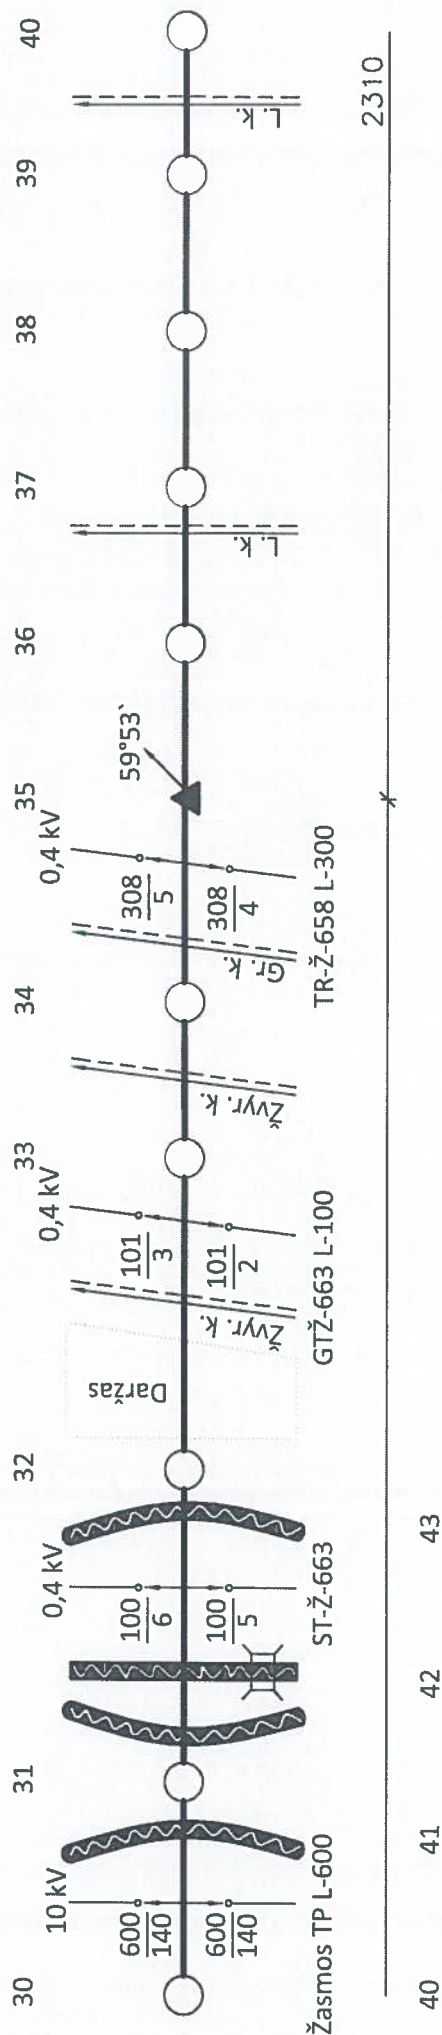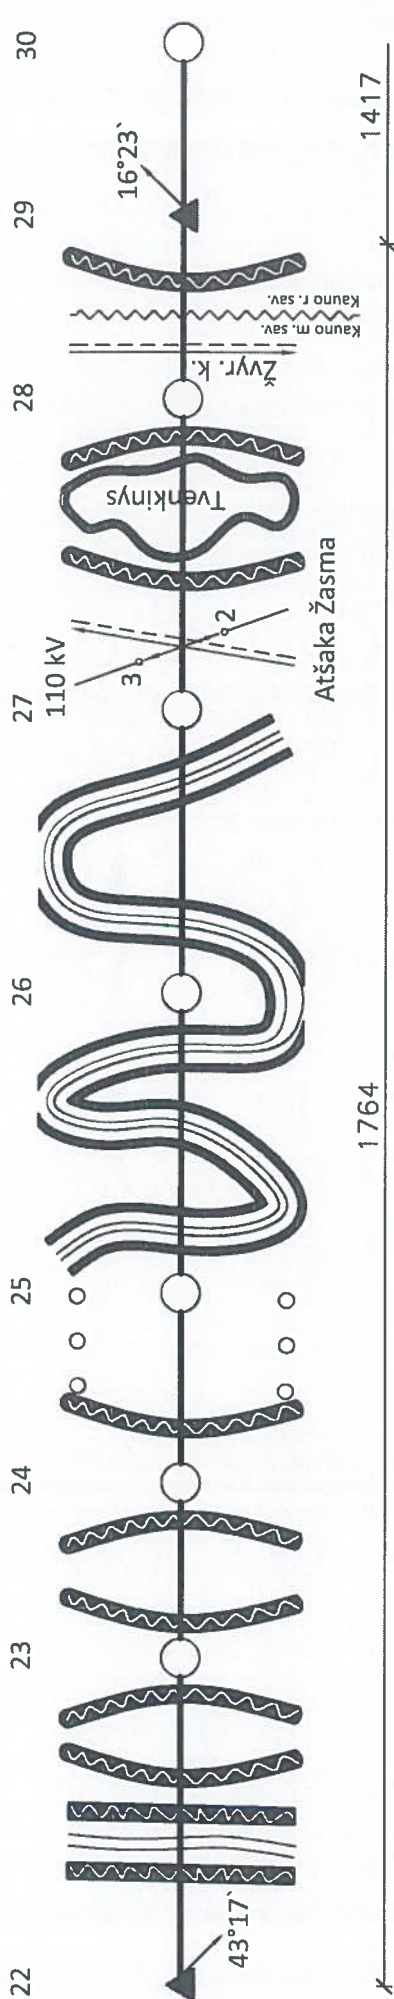


Tinklo priežiūros skyriaus
Kauno grupės vadovas
Vidmantas Valys

110 kV OL Kauno HE - Kruonio HAE 1
II-as avarinio apėjimo maršrutas
nuo atr. 22-43 (L=5,491 km.)
Atsakingas asmuo:

[Signature]

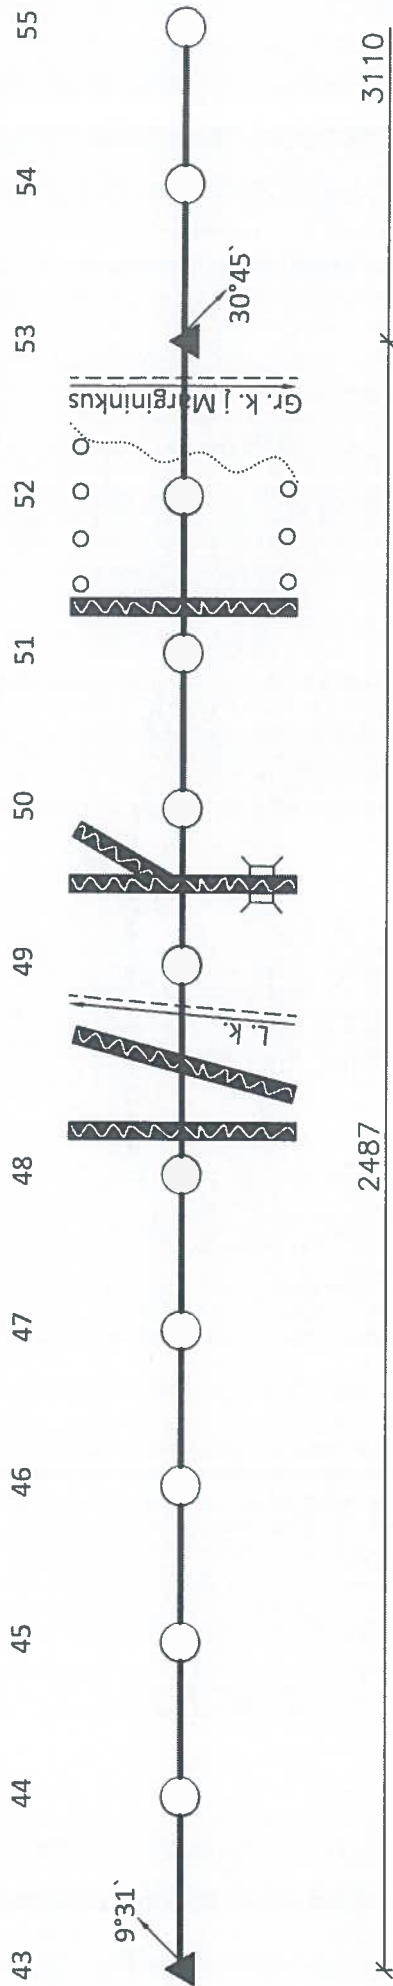


3110

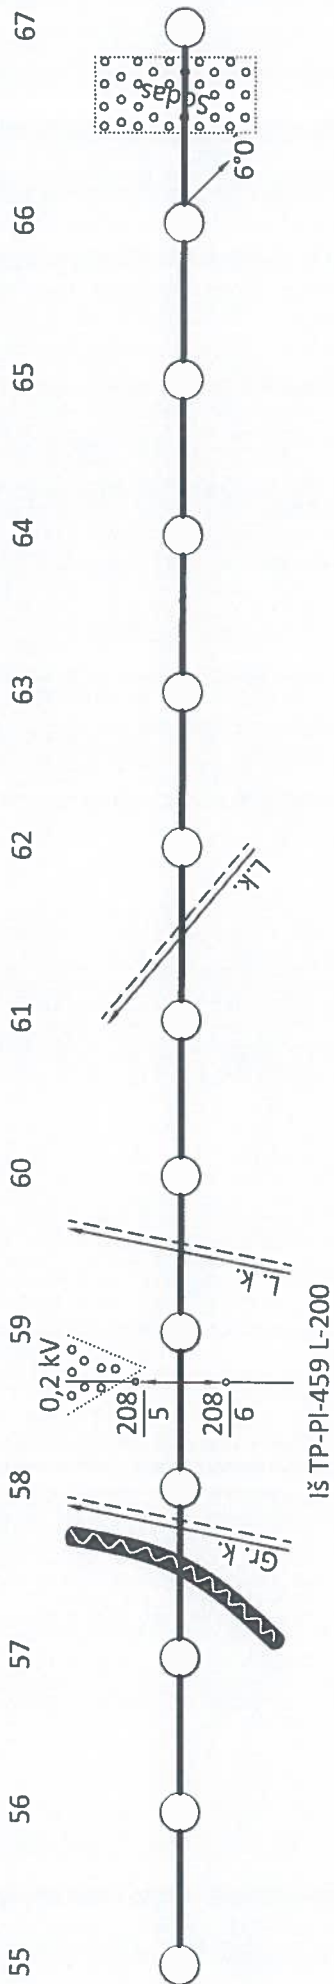

IŠ TP-PI-459 L-200

1577

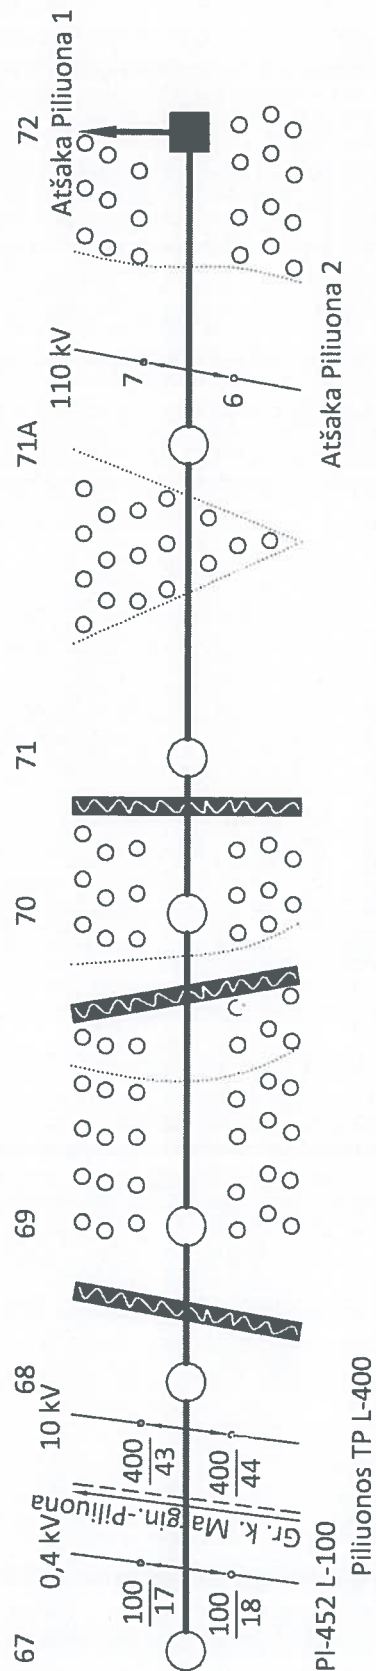

PI-452 L-100

Piliunos TP L-400

110 kV OL Kauno HE - Kruonio HAE 1

III-as avarinio apėjimo maršrutas
nuo atr. 43-72 (L=7,174 km.)

Atsakingas asmuo:

Tinklo priežiūros skyriaus

Kauno grupės vadovas




Vidmantas Valys

[Signature]



**Tinklo priežiūros skyriaus
Kauno grupės vadovas
Vidmantas Valys –**


110 kV OL Kauno HE - Kruonio HAE 1
IV-as avarinio apėjimo maršrutas
nuo atr.72-108 (L=5,481 km.)
Atsakingas asmuo:

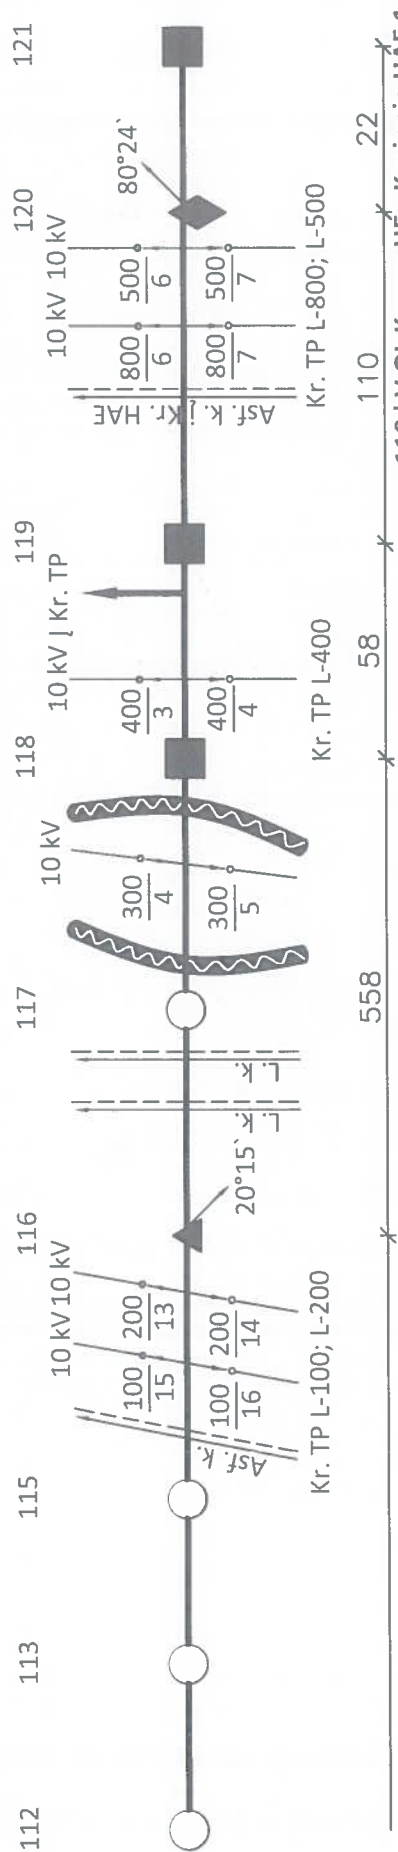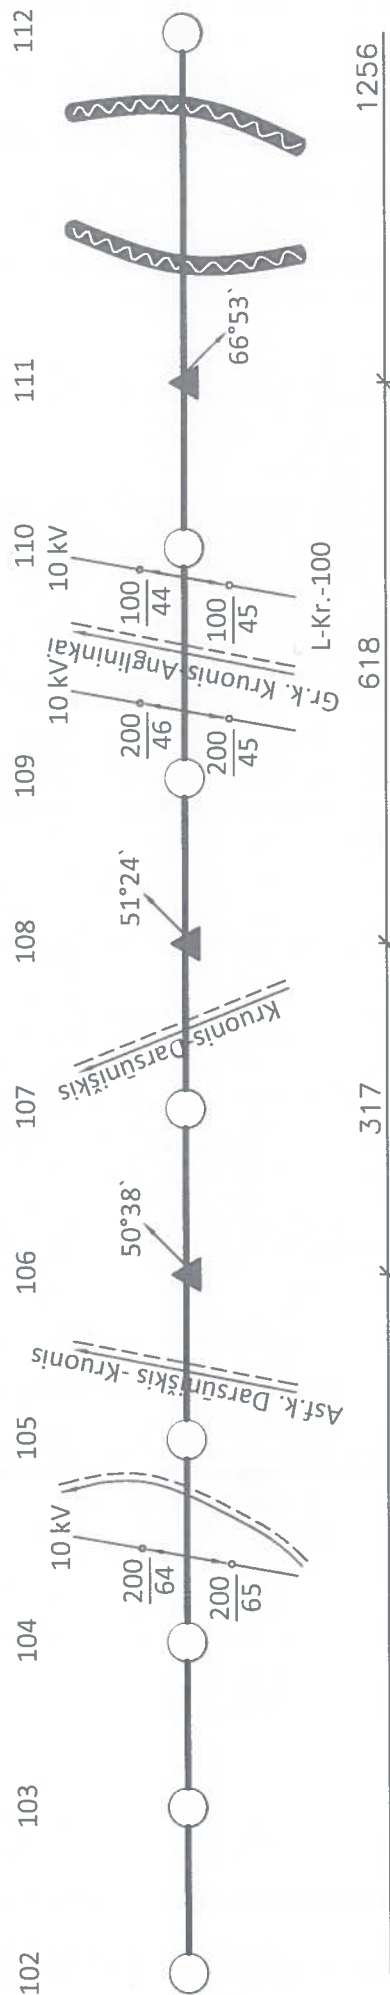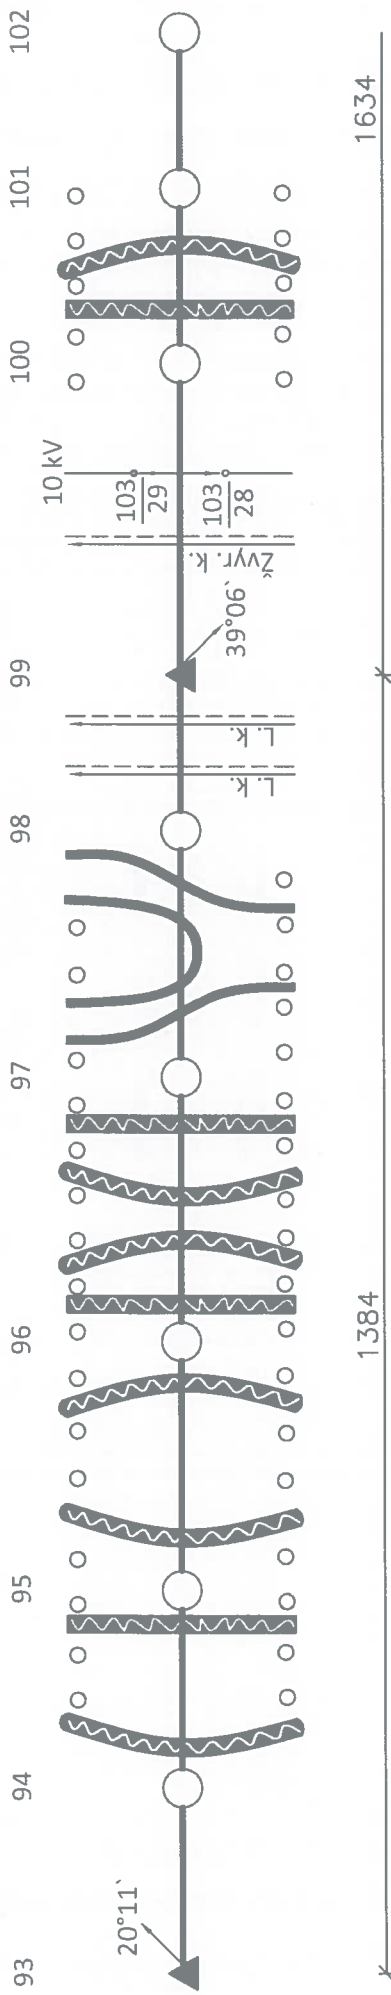

110 kV OL Kauno HE - Kruonio HAE 1

V-as avarinio apėjimo maršrutas
nuo atr. 93-121 (L=5,957 km.)
Atsakingas asmuo:

Tinklo priežiūros skyriaus
Kauno grupės vadovas
Vidmantas Valys

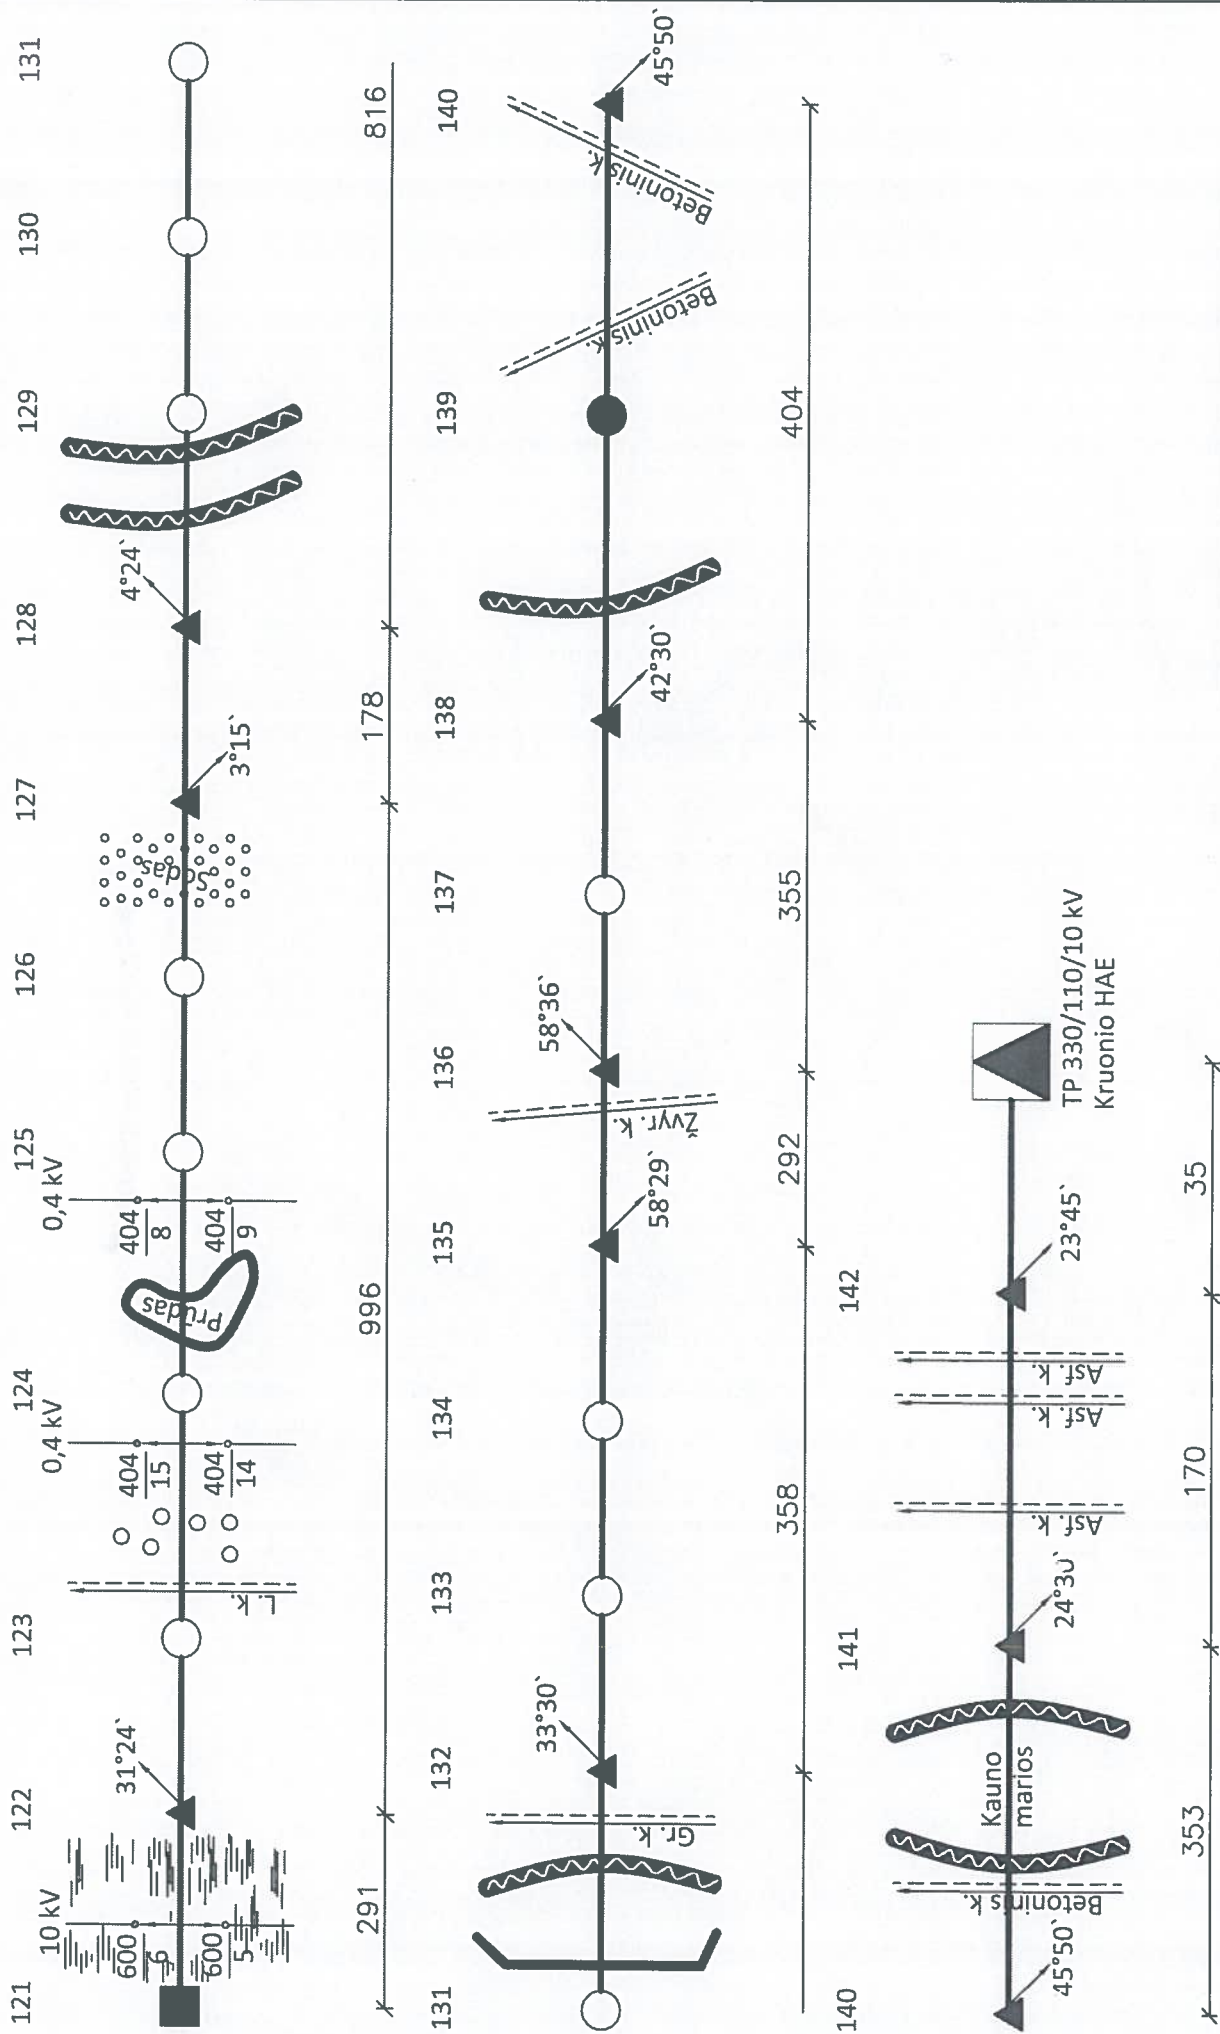

110 kV OL Kauno HE - Kruonio HAE 1

IV-as avarinio apėjimo maršrutas

nuo atr. 121-142 (L=4,248 km.)

Atsakingas asmuo:

Tinklo priežiūros skyriaus

Kauno grupės vadovas

Vidmantas Valys

[Signature]