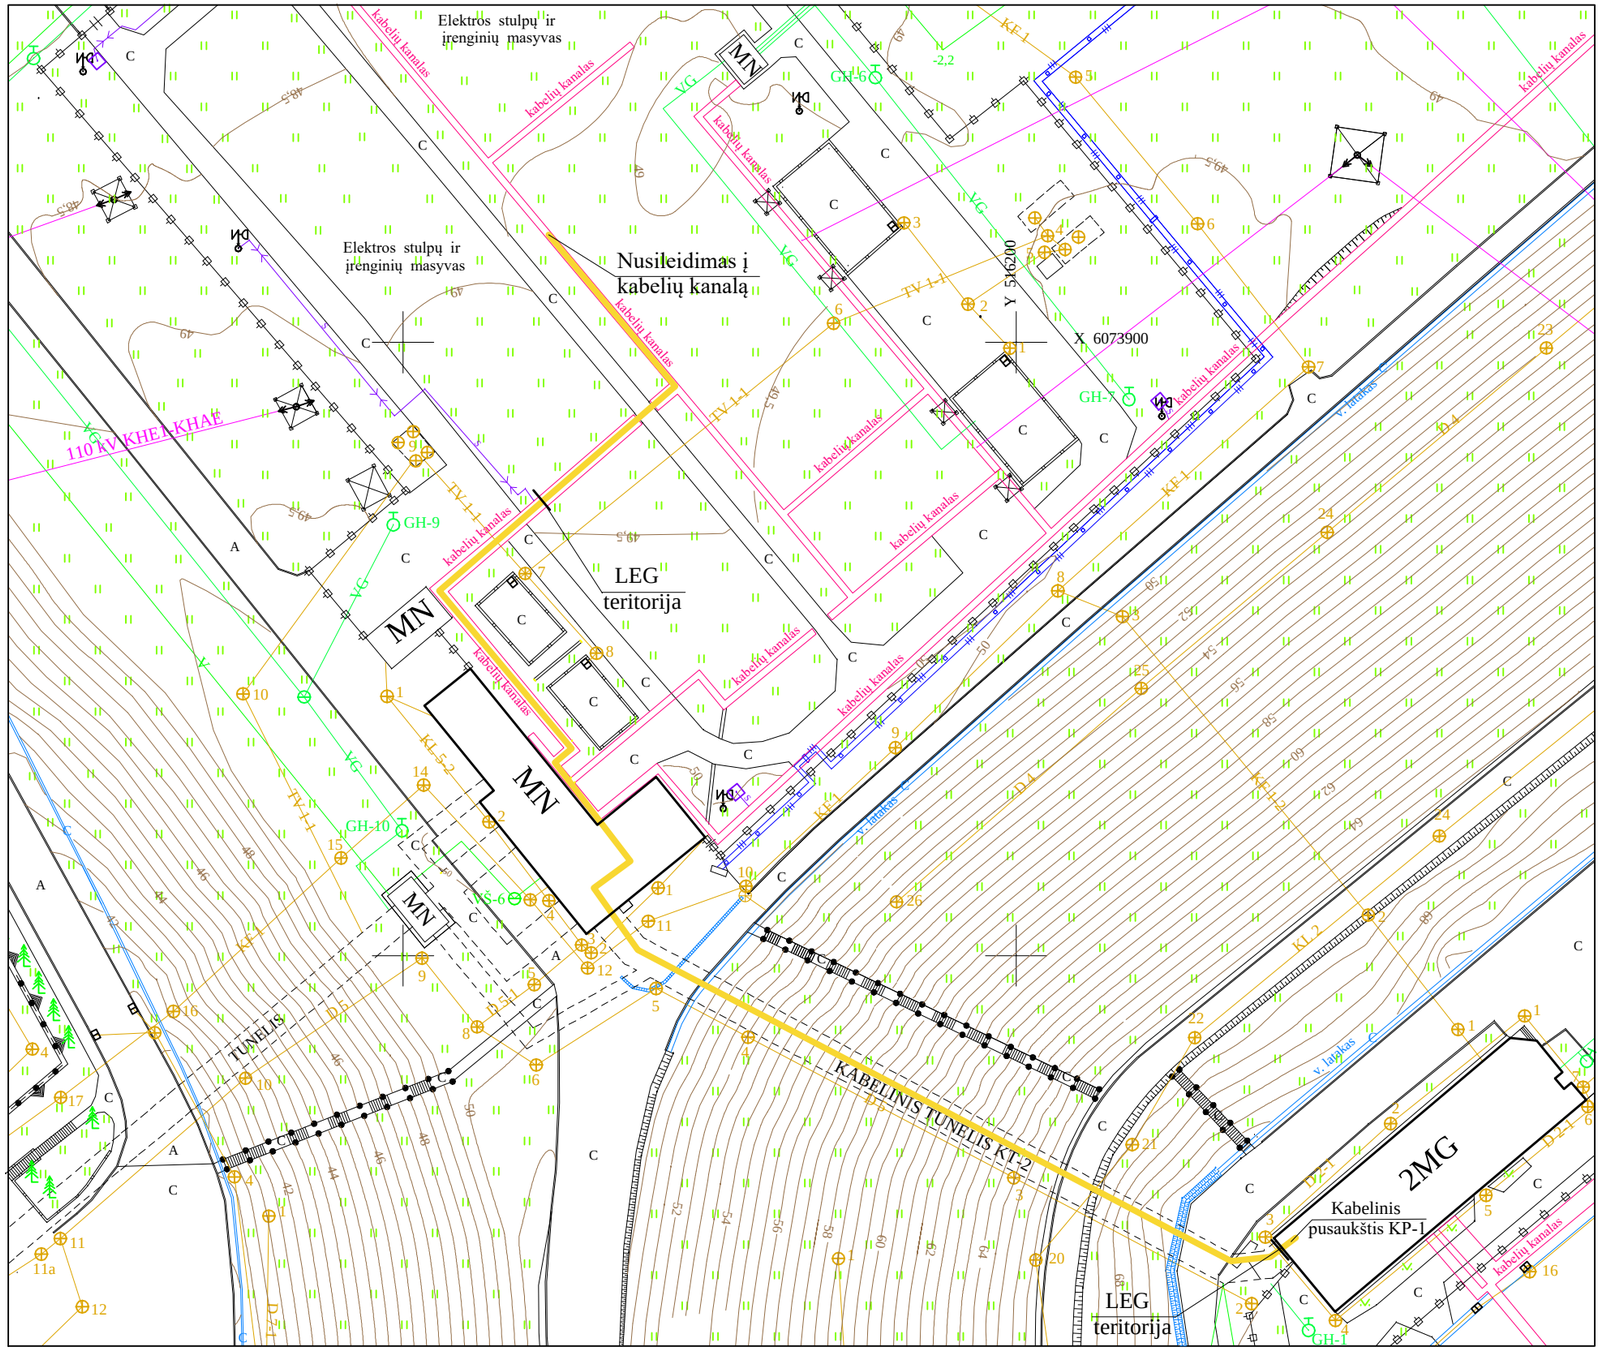

TRUMPAS PRELIMINARIOS ŠVIESOLAIDINIO KABELIO TRASOS APRAŠYMAS:

1. AS-110 teritorijoje kabelis klojamas į esamus kabelinius latakus, greta esančių silpnų srovių kabelių.
2. Kabelis per esamus AS-110 valdymo punkto pogrindinius kabelių kanalus nuvedamas iki kabelinio tunelio KT-2.
3. Kabeliniame tunelyje KT-2 klojamas ant esamų silpnų srovių lentynų ir nuvedamas į kabelinį pusaukštį KP-1, esantį AS-330 valdymo punkte.

				Lietuvos energija GAMYBA	KRUONIO HAE
Vyresn. inž.	A. Gusarovas		02-15	HAE toponuotrauka	18.00.00.29
ĮEP vad.	A. Šegžda		02-15		
HTS vad.	E. Martinaitis		02-15		
HED vad.	R.Minkevičius		02-15	Preliminari šviesolaidinio kabelio trasa tarp AS-110 ir AS-330 Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje	Lapas 1
				2018 m.	