
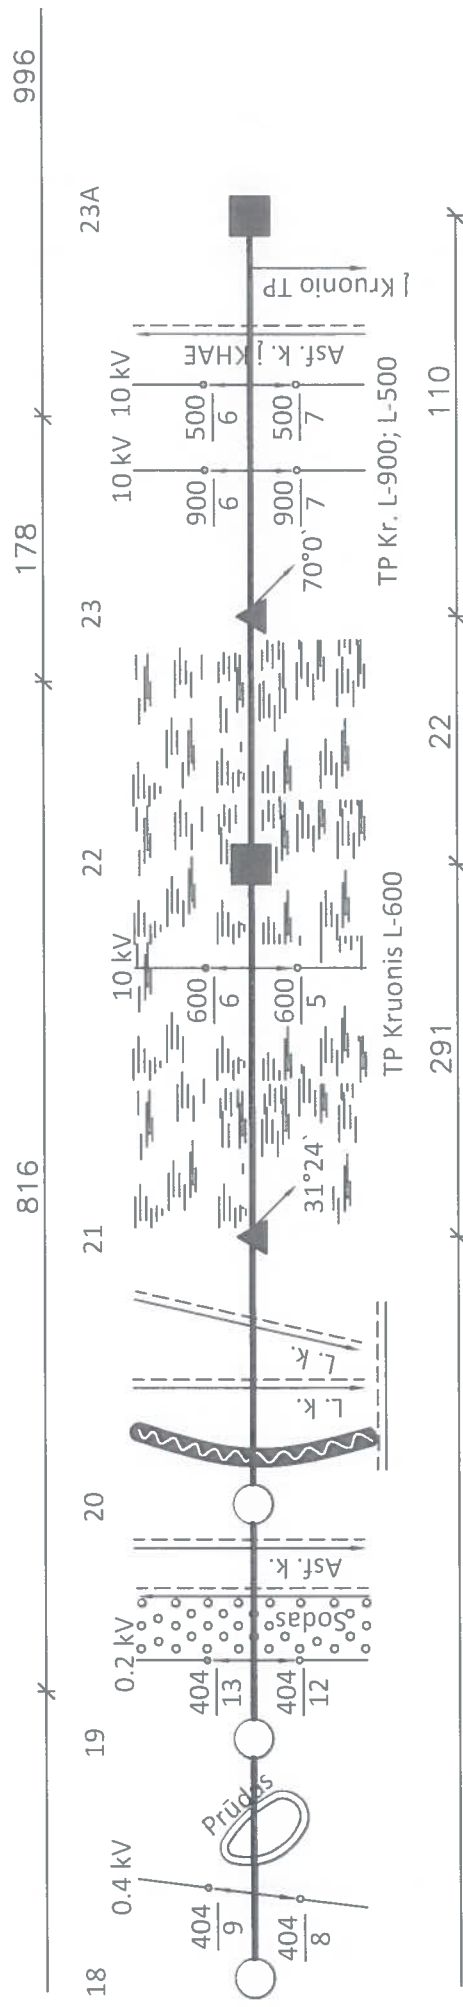





TP 330/110/10 kV  
Kruonio HAE 1

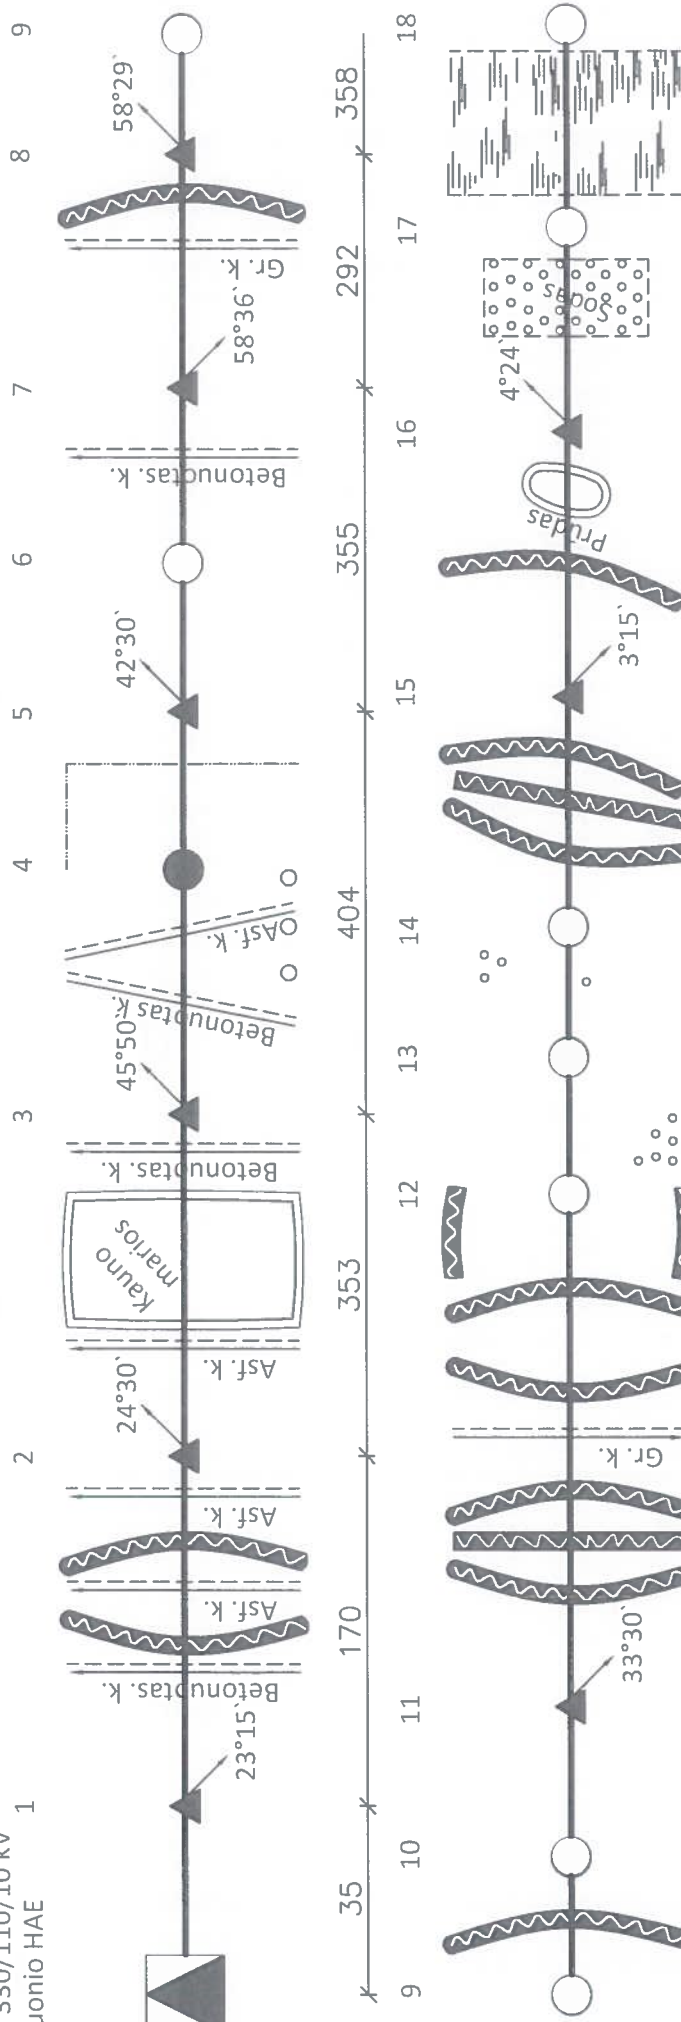

110 kV OL Kruonio HAE- Lietuvos E  
I-as avarinio apėjimo maršrutas  
nuo atr. 1-23 (l=4.38 km.)  
Atsakingas asmuo:

Tinklo priežiūros skyriaus  
Kauno grupės vadovas  
**Vidmantas Valys**

*Valys*

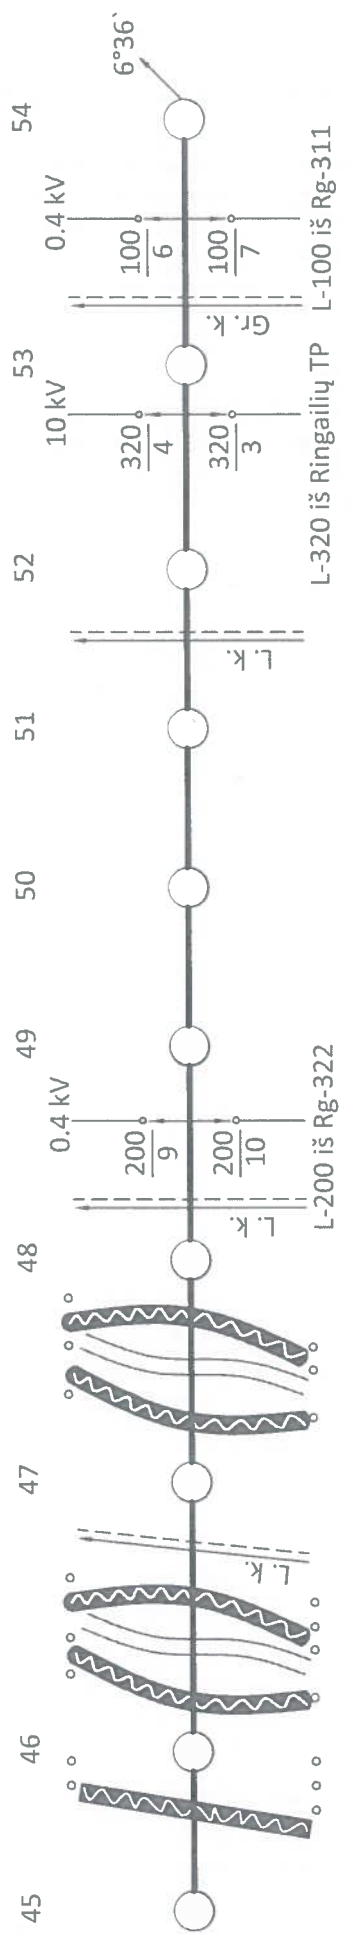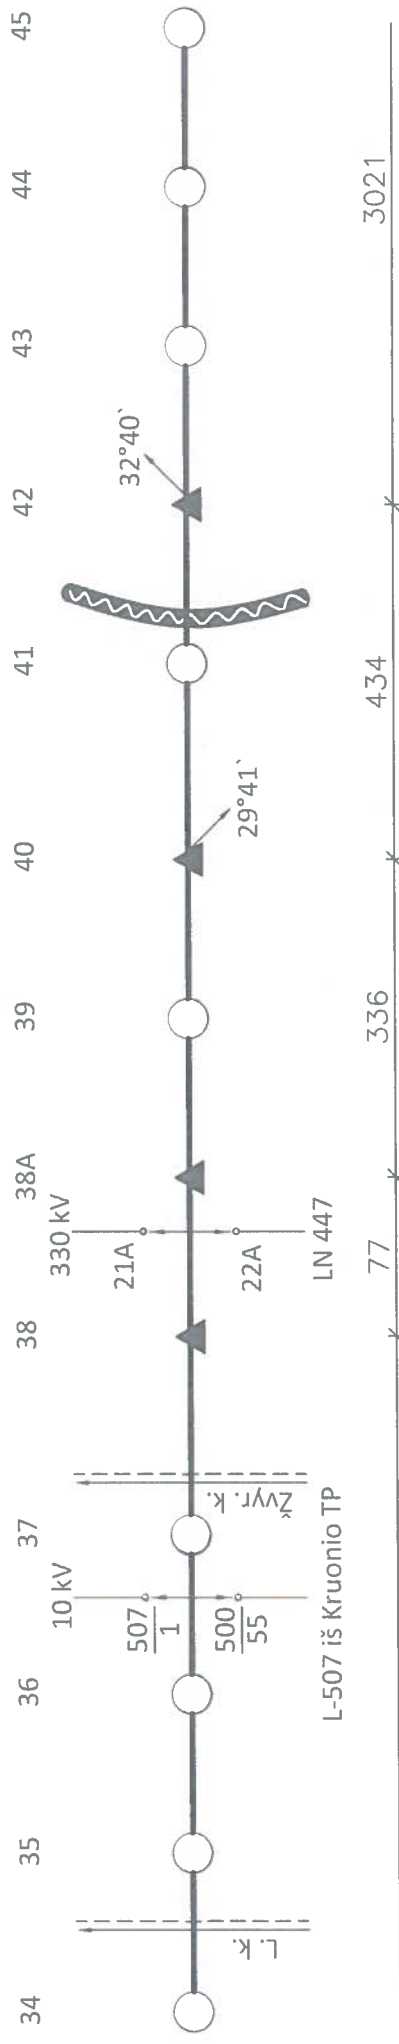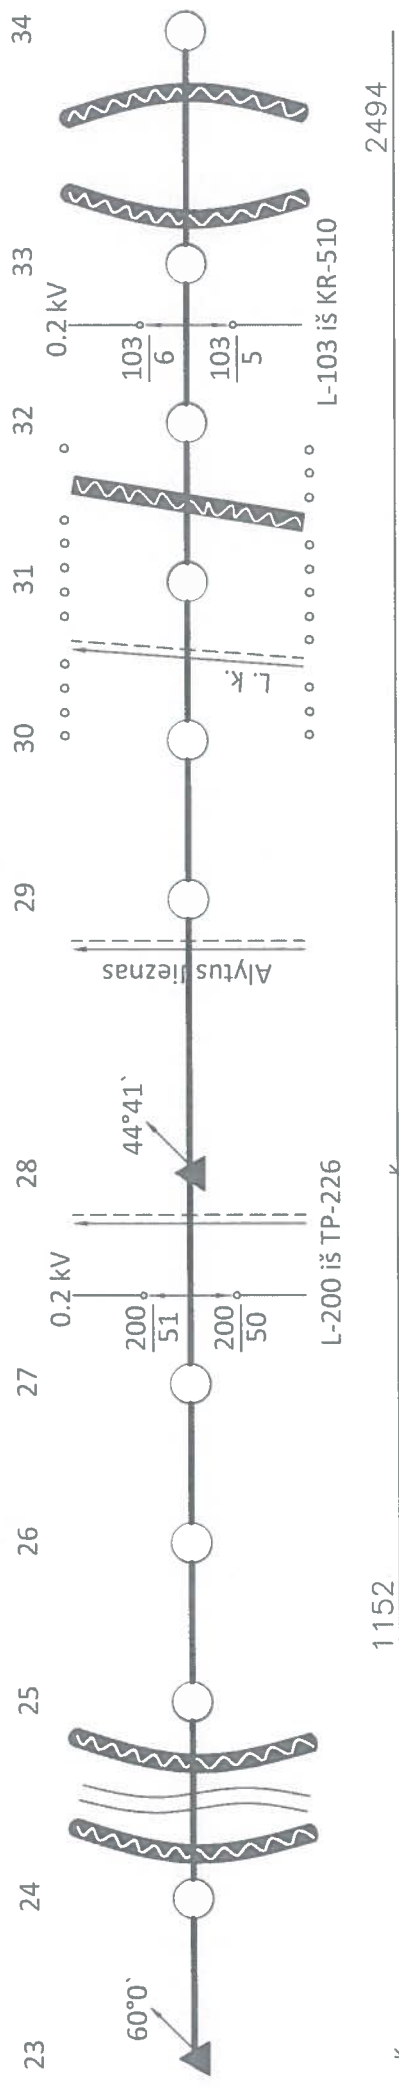





110 kV OL Kruonio HAE - Lietuvos E

**Rokas Muleravičius**  
 Infrastruktūros priežiūros centras  
 Kauno regiono vadovas

**Pranas Strumyla**  
 Infrastruktūros priežiūros centras  
 Kauno regiono linijų inžinierius

Atsakingas asmuo:

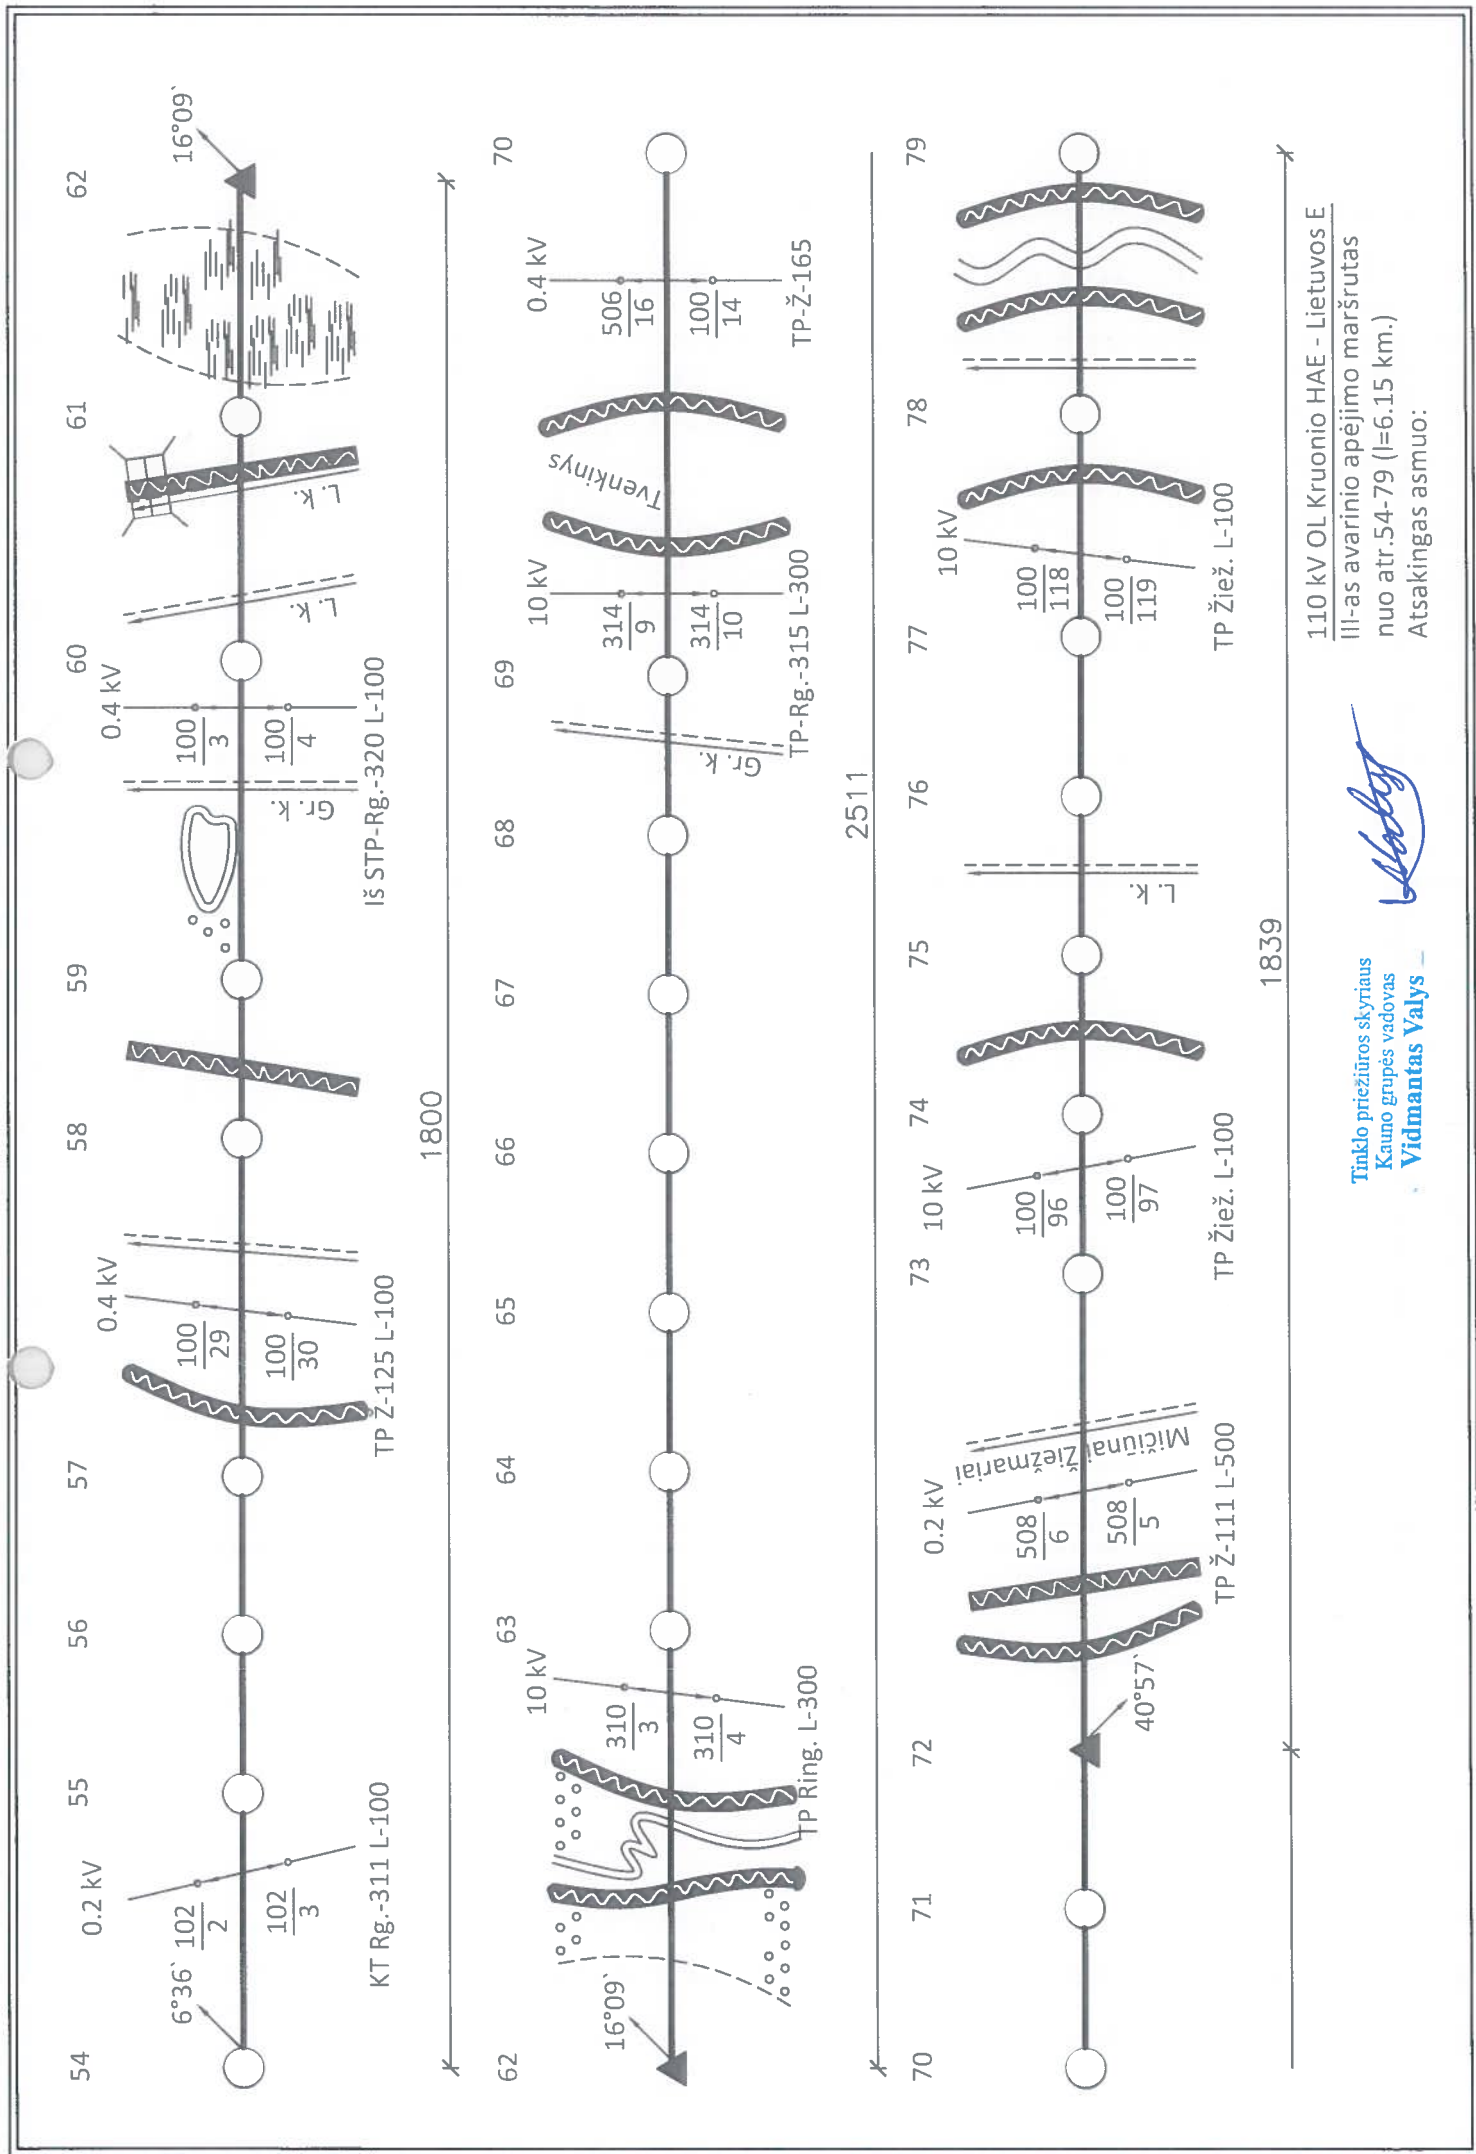

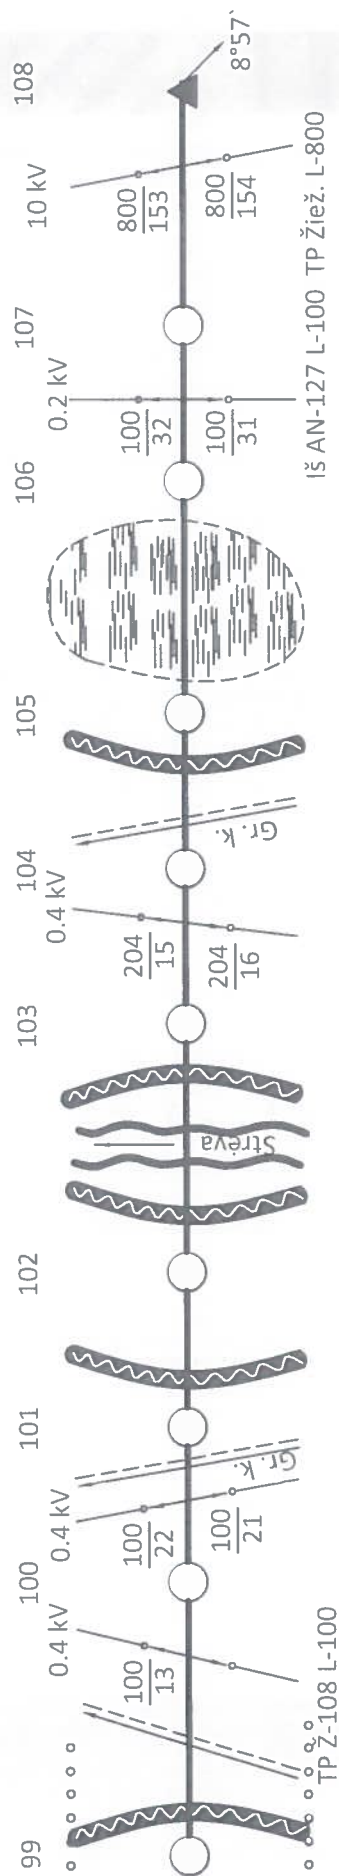
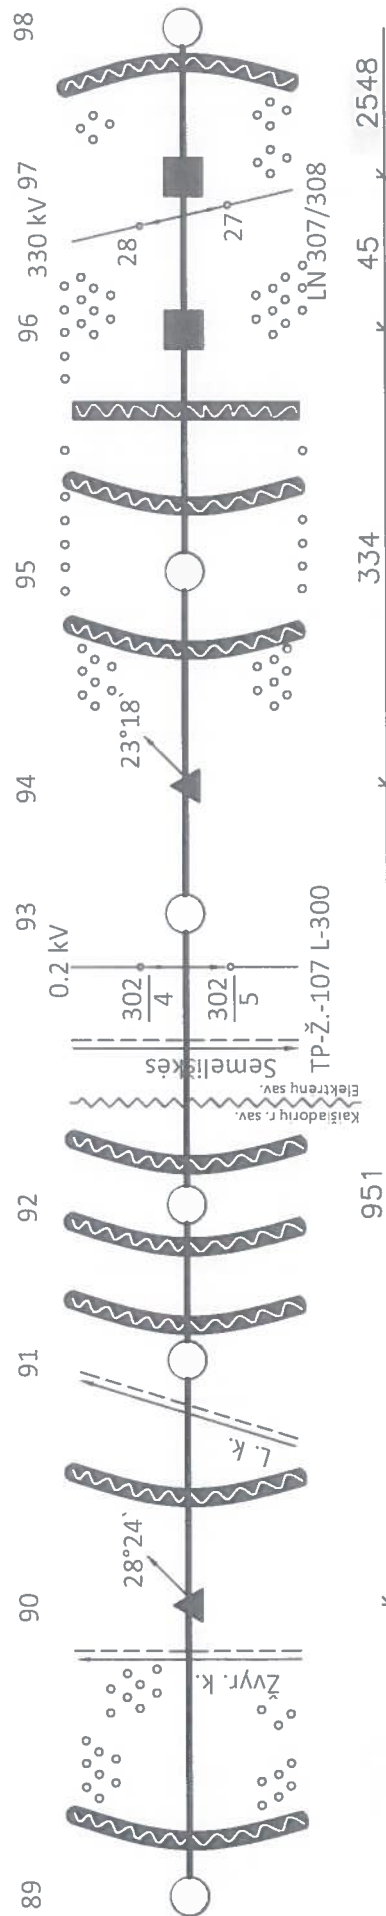
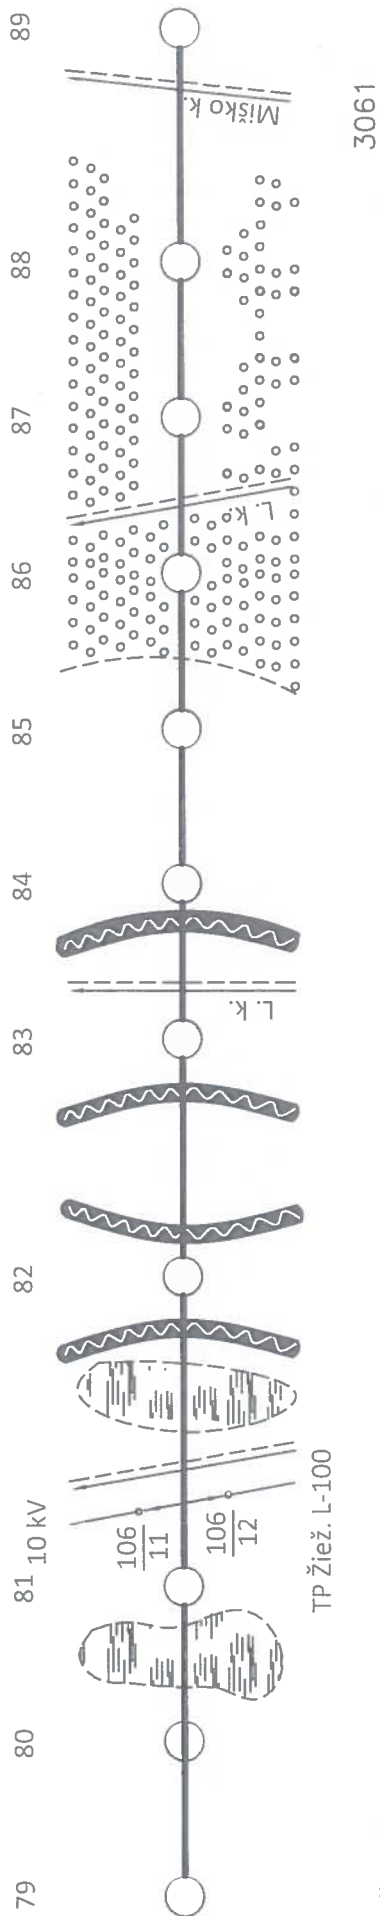


110 kV OL Kruonio HAE - Lietuvos E  
IV-as avarinio apėjimo maršrutas  
nuo atr. 79-108 (l=6.939 km.)  
Atsakingas asmuo:

Tinklo priežiūros skyriaus  
Kauno grupės vadovas  
**Vidmantas Valys**



*[Handwritten signature]*



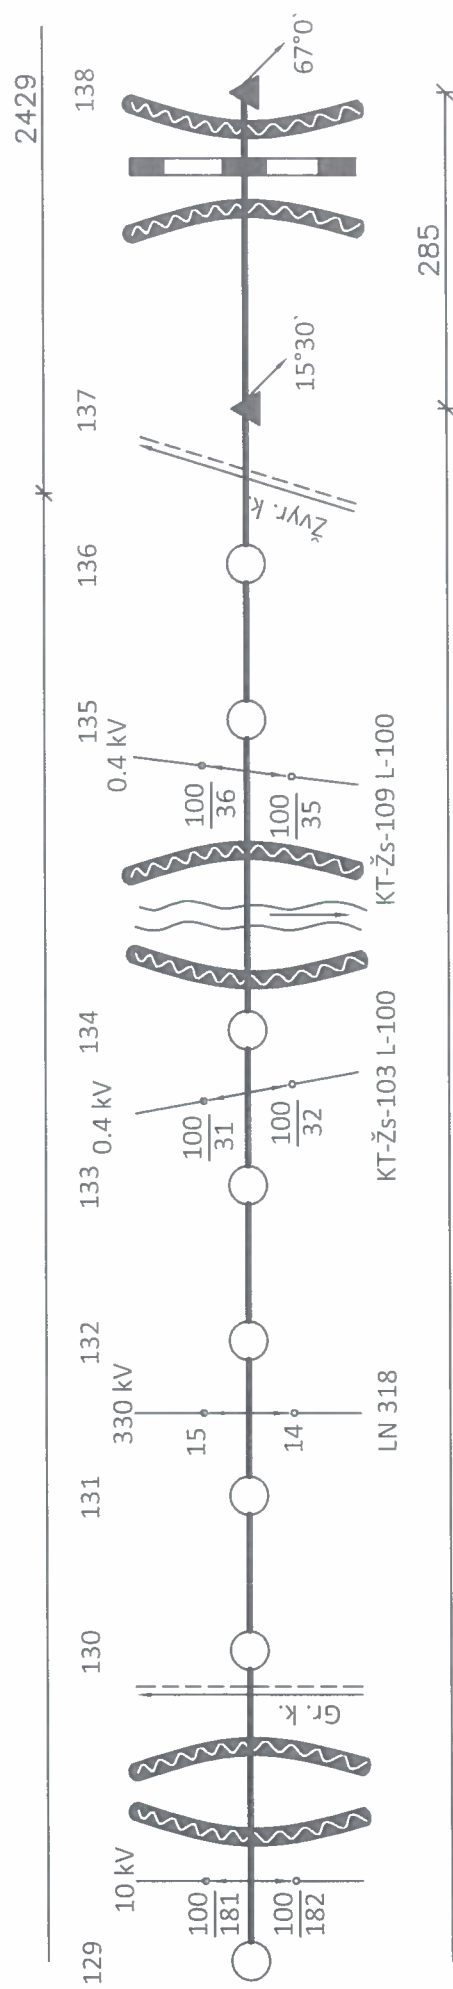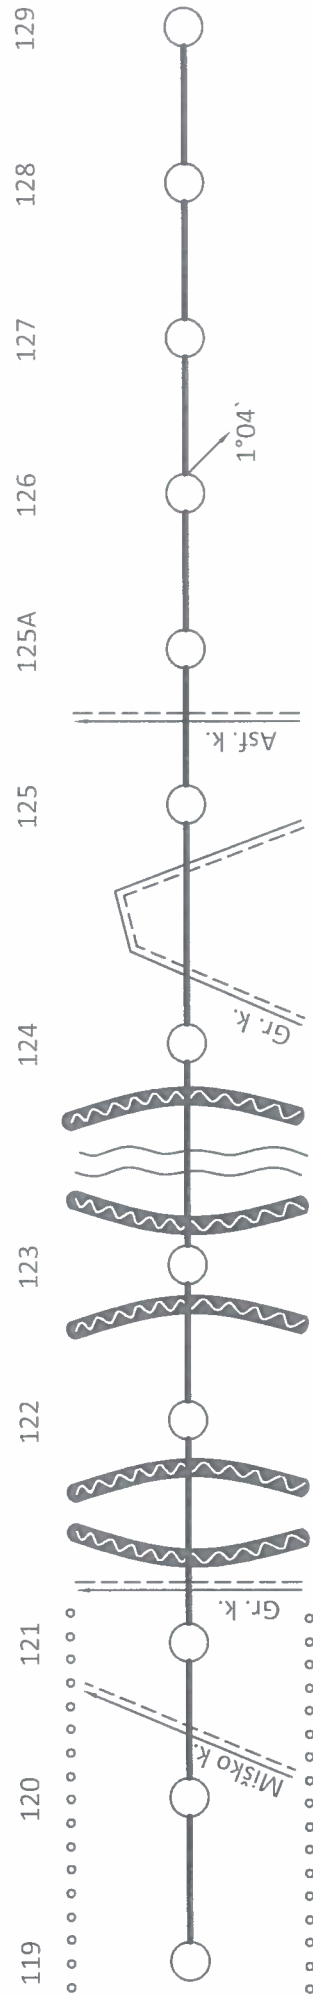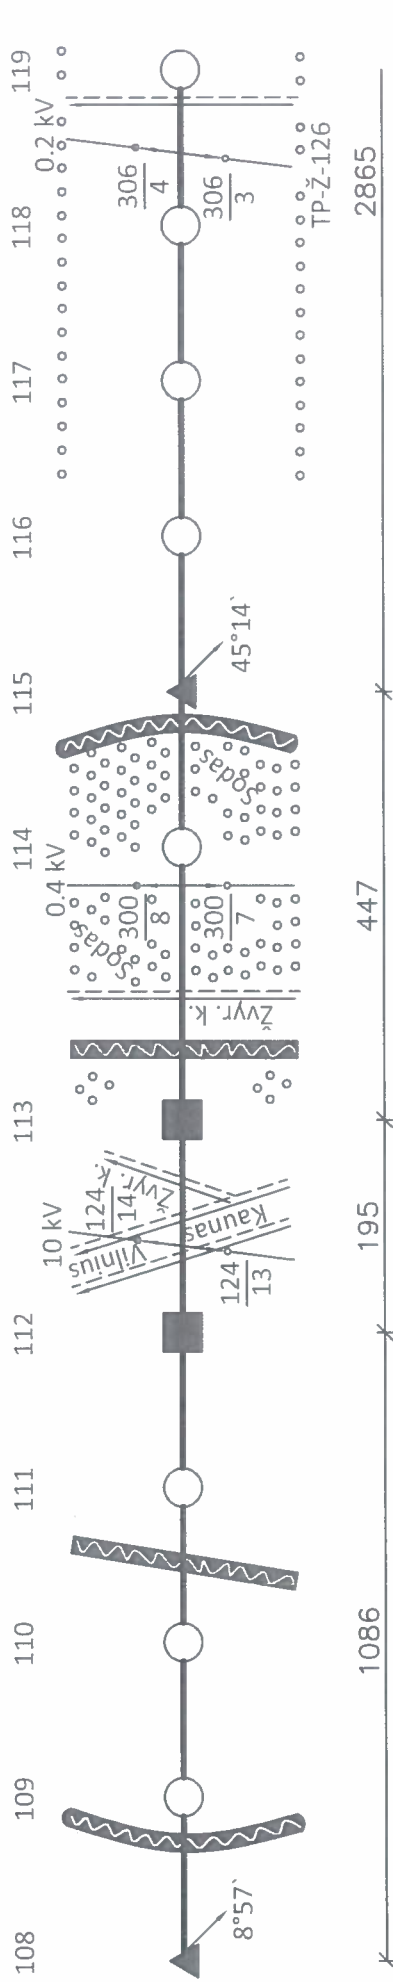

110 kV OL Kruonio HAE - Lietuvos E  
V-as avarinio apėjimo maršrutas  
nuo atr.108-138 (l=7.307 km.)  
Atsakingas asmuo:

Tinklo priežiūros skyriaus  
Kauno grupės vadovas  
Vidmantas Valys

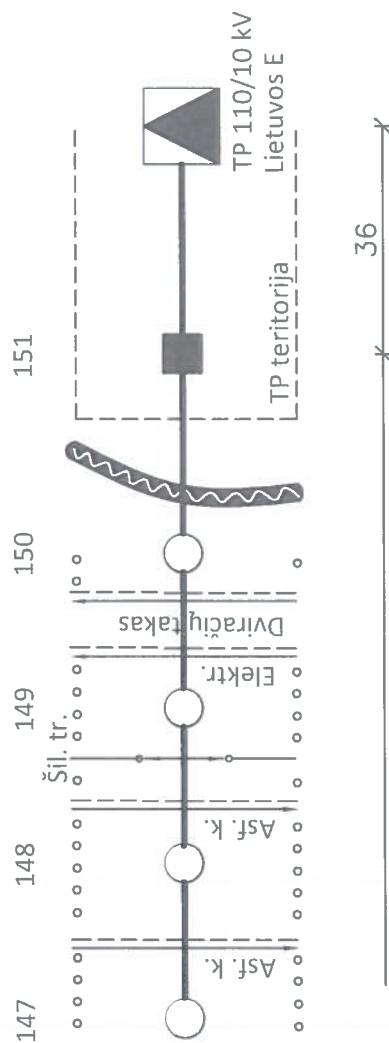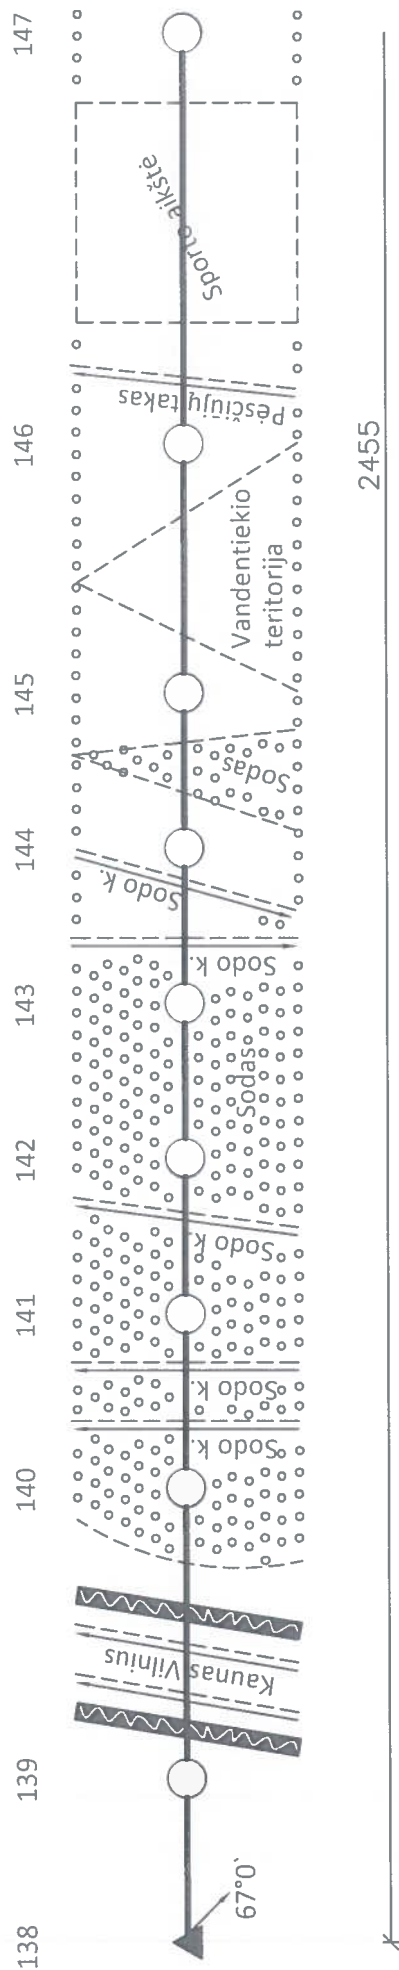

110 kV OL Kruonio HAE - Lietuvos E  
VI-as avarinio apėjimo maršrutas  
nuo atr.138-151 (l=2.491 km.)  
Atsakingas asmuo:

Tinklo priežiūros skyrius  
Kauno grupės vadovas  
**Vidmantas Valys**

*[Signature]*