

Pastotė	KHE	KHAE
Jungtuvas ir jo išjungimo laikas	U-110-8 0,08 s	VMT-110B-40-2000 0,055 s
Apsaugos	3I0>>>> 1800 A 0 s	2400 A 0 s
nustatatai	3I0>>> 500 A 0,60 s	1100 A 0,60 s
	3I0>> 350 A 1,20 s	400 A 2,60 s
	Z<<< 0,85 L 0 s	0,85 L 0 s
	Z<< 1,25 L 0,60 s	1,25 L 0,60 s


Suveikimo varžos nuostatas išdėstys ilgio (L) dalimis.

[illegible]

— vienāzīgs trumpasis jūnglīms
 ○ divāzīgs trumpasis jūnglīms su zeme

KHE-KHAE 1

km nuo KHE

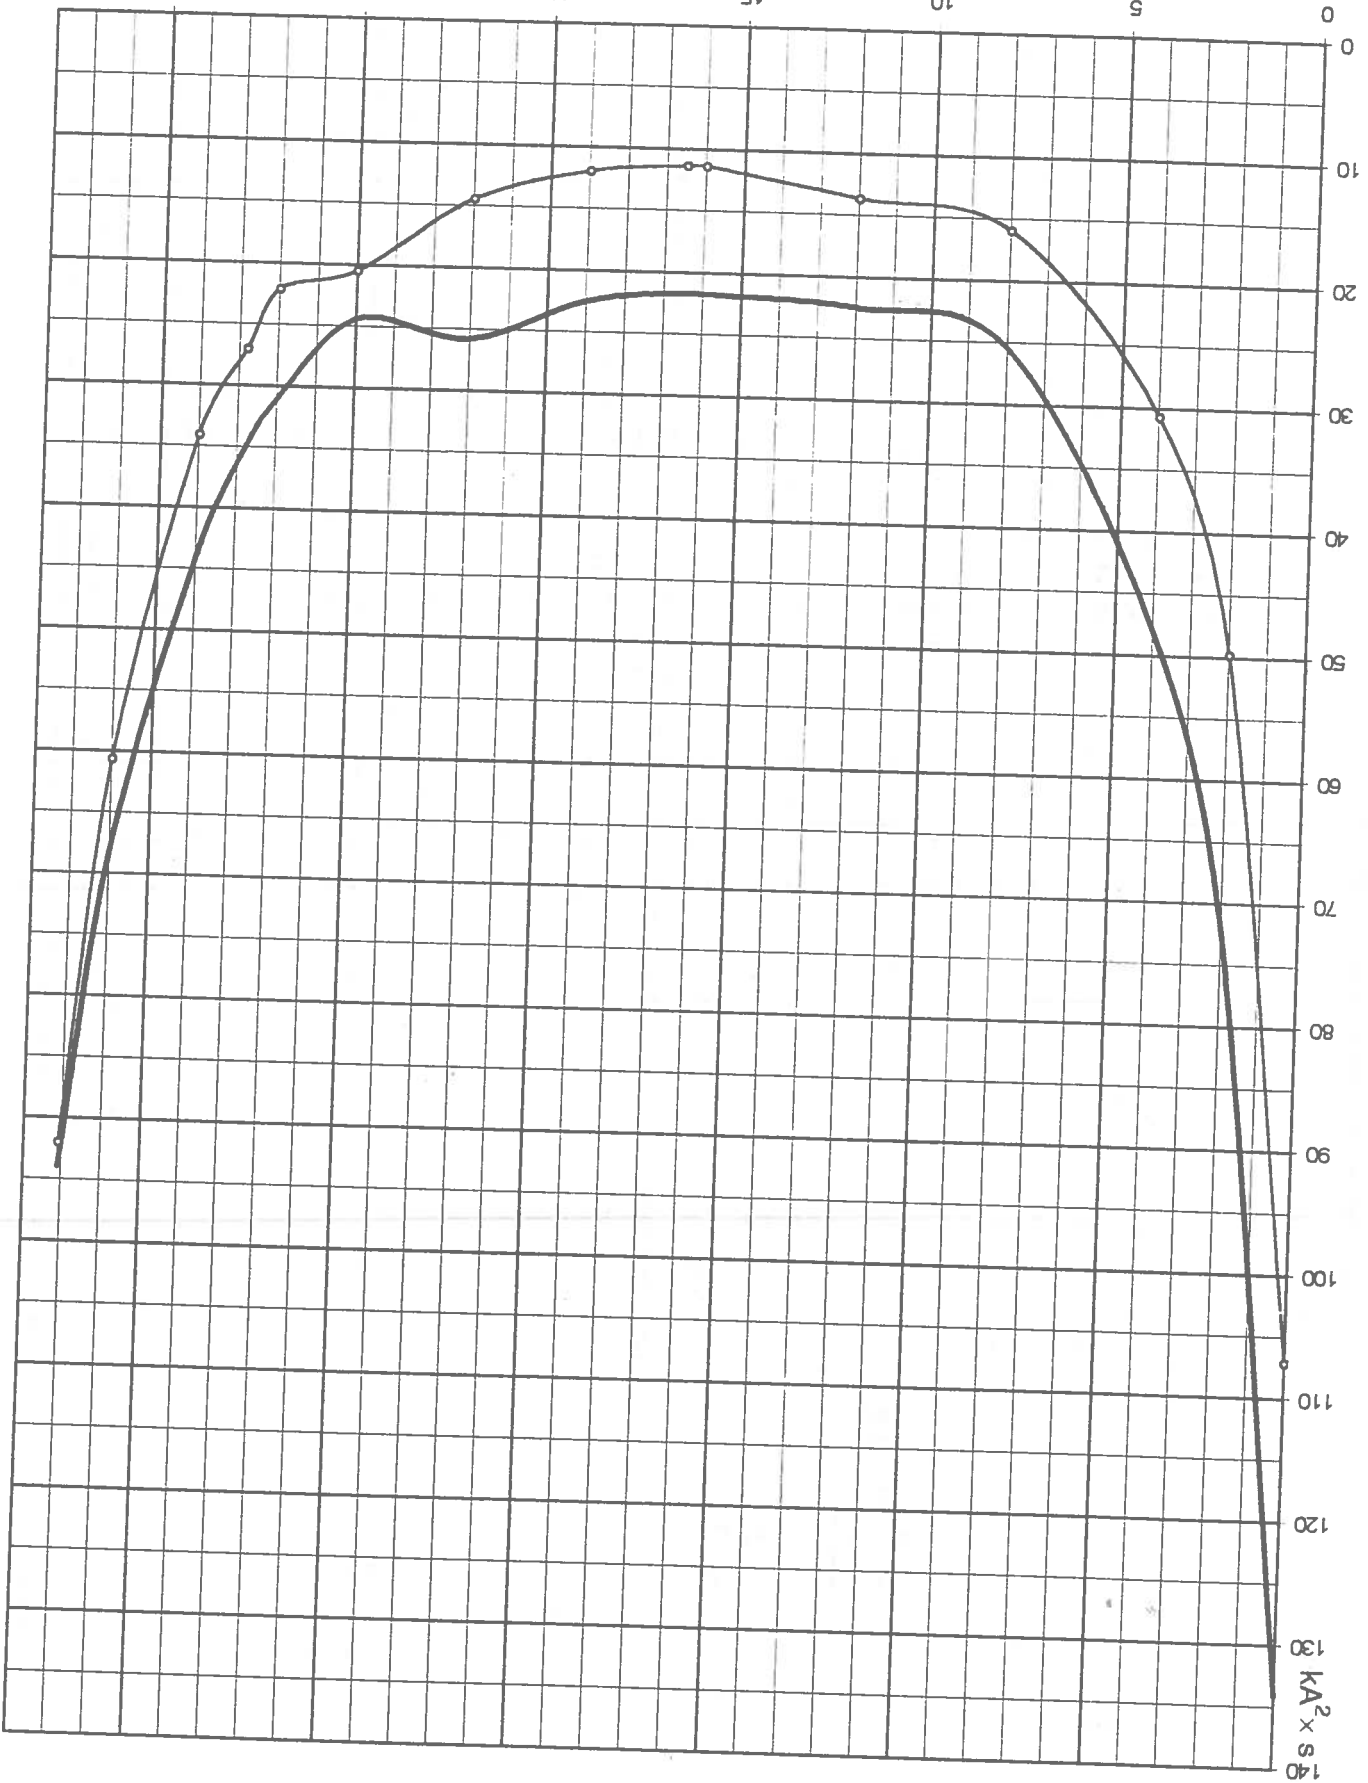

Silumos išsiskyrimas trose $I^2 t$

Pastotē	KHE		KHAЕ		
Jungtuvas ir jo išjungimo laikas	U-110-8	0,08 s	VMT-110B-40-2000	0,055 s	
Apsaugos nuostatai	3lo>>>>>	1800 A	0 s	2400 A	0 s
	3lo>>>>	500 A	0,60 s	1100 A	0,60 s
	3lo>>>	350 A	1,20 s	400 A	2,60 s
	Z<<<<	0,85 L	0 s	0,85 L	0 s
	Z<<<	1,25 L	0,60 s	1,25 L	0,60 s

Suveikimo varžos nuostatas išrašomas linijos ilgio (L) dalimis.

[illegible]

Šilumos išsiskyrimas trose $I^2 t$
 Įžeminta linija KHA-E-LE

