











- |   |                                |
|---|--------------------------------|
|  | Projekt. 10kV kabelinė linija  |
|  | Projekt. 0,4kV kabelinė linija |
|  | Kabelių apsaug. vamzdžiai      |
|  | Sklypų ribos                   |
|  | El. tinklų apsaugos zonos      |
|  | Drenažo atstatymas             |



- "A1-B1" pri privatizācijas spēkā. Nr. 5523/0009:174 elektros tīnkl apsaugos zonojē (parērkšmāmas);
  - "C1-D1-E1" par valstijbīn spēkā kād. Nr. 5523/7001:18 (patkētināto sūdermāmas);
  - "F1-G1" par valstijbīn spēkā kād. Nr. 5523/0002:1148 (nummānīko sūdermāmas);
- Ktūnos ruozānos elektros kabellāi kļojām valstijbīnē zemē, kurjē nesūfermāoti zemēs skļupai (NŽT suktāmas).
10. Susīrtkīm vīetose su drēnāzū, kastimo darbus vīkdyti rānkīnu bīdū. Projekte vīrā numātomī drēnāzū sistēmū (rīnkūtvū, sūsuīntvū) pērtvārkymo darbāi.




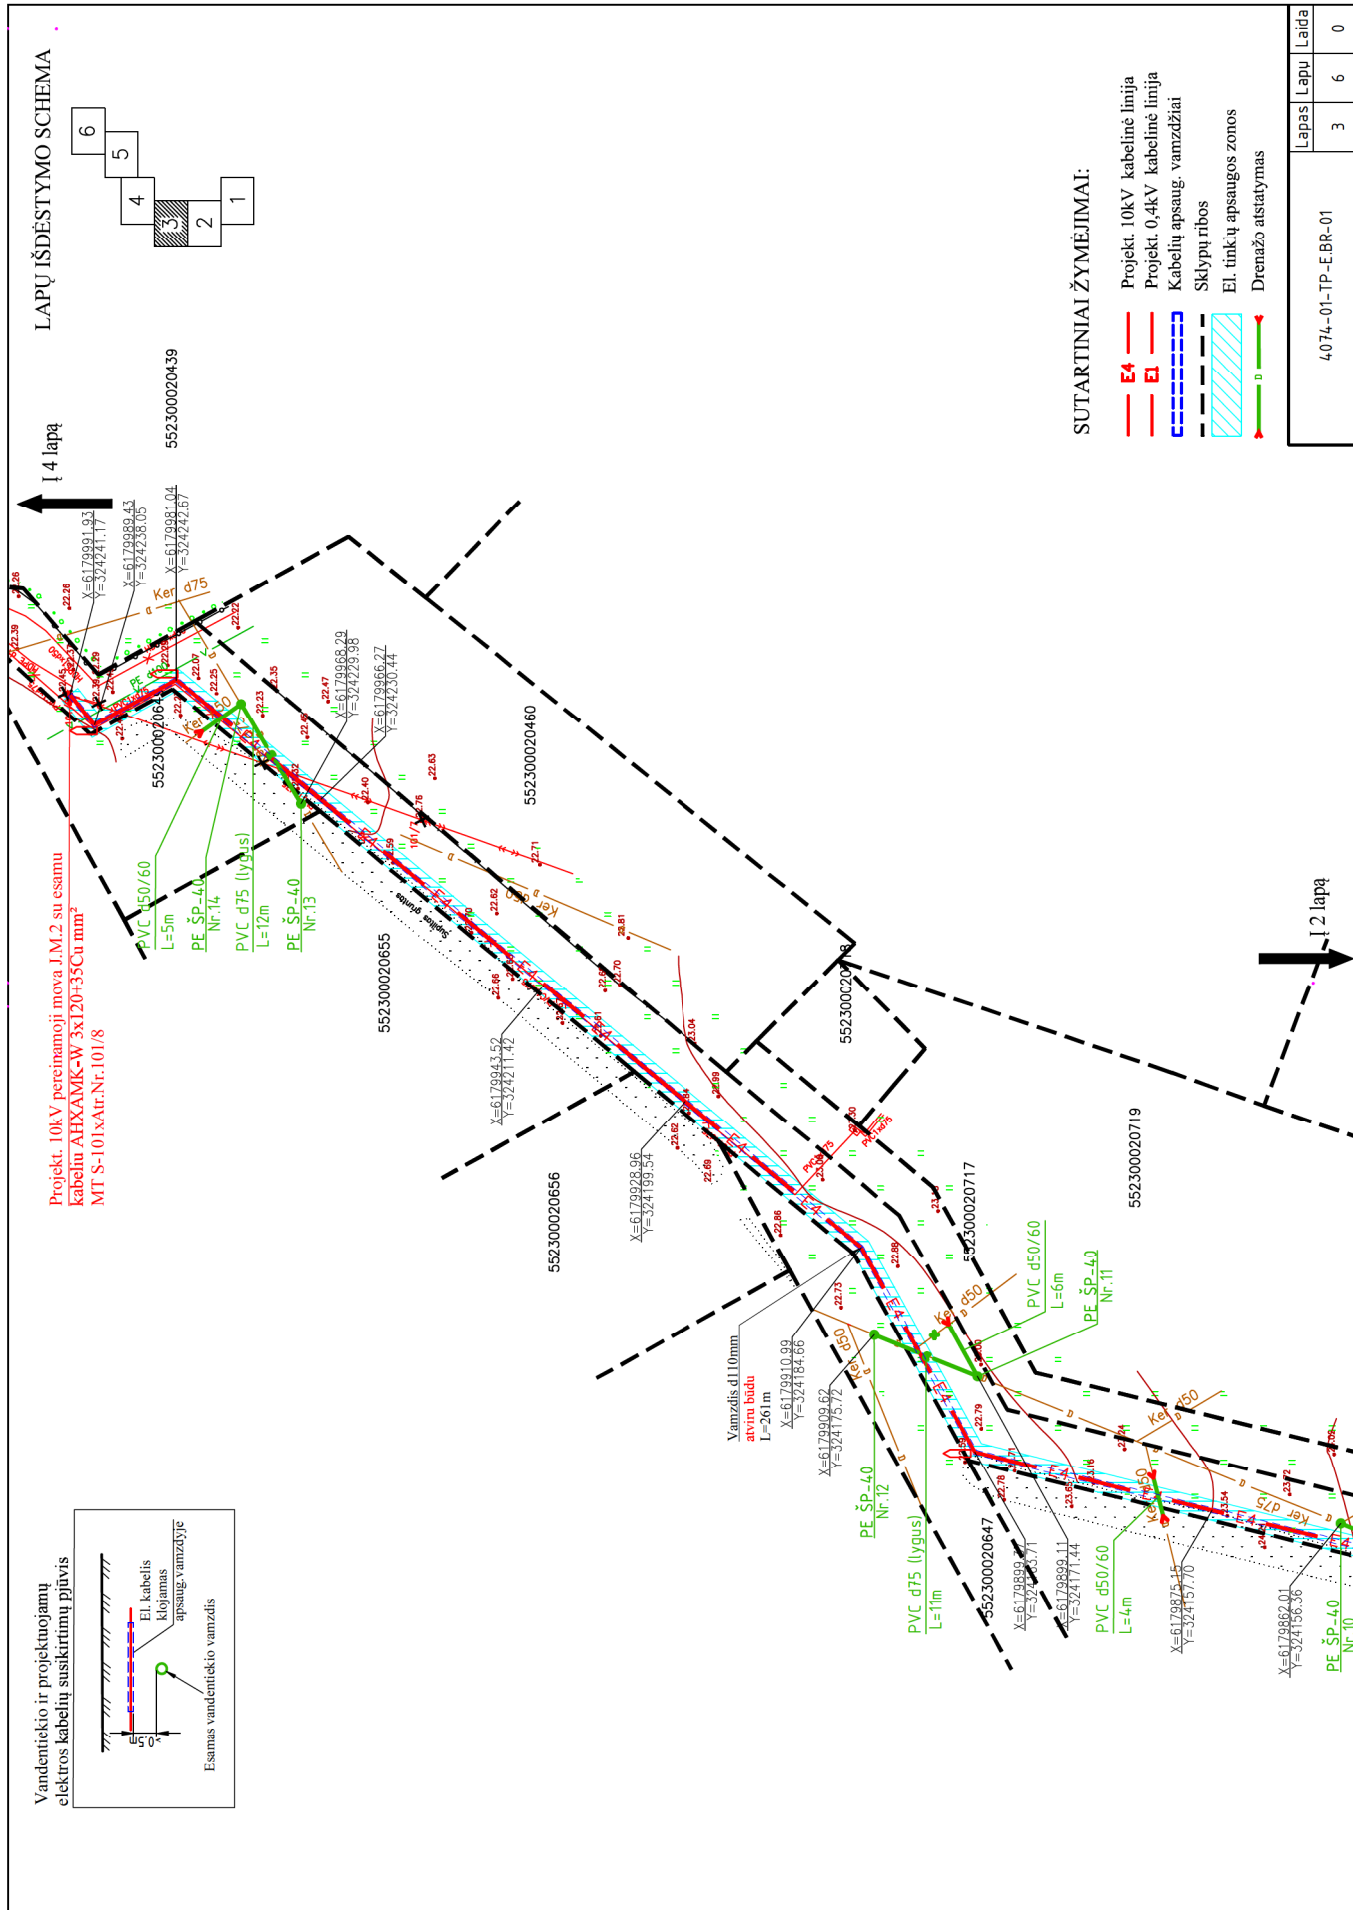








|                    |       |      |       |
|--------------------|-------|------|-------|
| 4074-01-TP-E.BR-01 | Lapas | Lapu | Laida |
|                    | 3     | 6    | 0     |

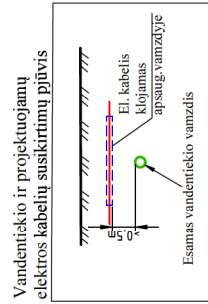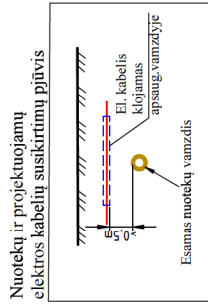LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Elektros kabeliui kertant komplekso (unikalus kodas 239) vertingąsias sąvabes-grindinio fragmentus, kabelį numatoma kloti betransėjiniui kryptinio gręžimo būdu, taip nepažeidžiant esamo grindinio.

Ja lietuvių tautos kultūros paminklų, ypač archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų sąrašų, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Įstatymo 9str. 3 d. (Žin., 2004, Nr. 153-5571; 2012, Nr.136-6960).




|   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  | Projekt. 10kV kabelinė linija      |
|  | Projekt. 0,4kV kabelinė linija     |
|  | Kabelių apsaug. vamzdžiai          |
|  | Sklypų ribos                       |
|  | Ei. tinklų apsaugos zonos          |
|  | Kultūros paveldo teritorijos ribos |

|                    |       |      |       |
|--------------------|-------|------|-------|
| 4074-01-TP-E.BR-01 | Lapas | Lapu | Laida |
|                    | 4     | 6    | 0     |








LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



Ryšų ir projektuojamų  
elektros kabelių susikirtimų pūvis

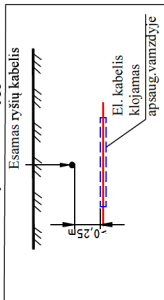

Nuotekų ir projektuojamų  
elektros kabelių susikirtimų pūvis

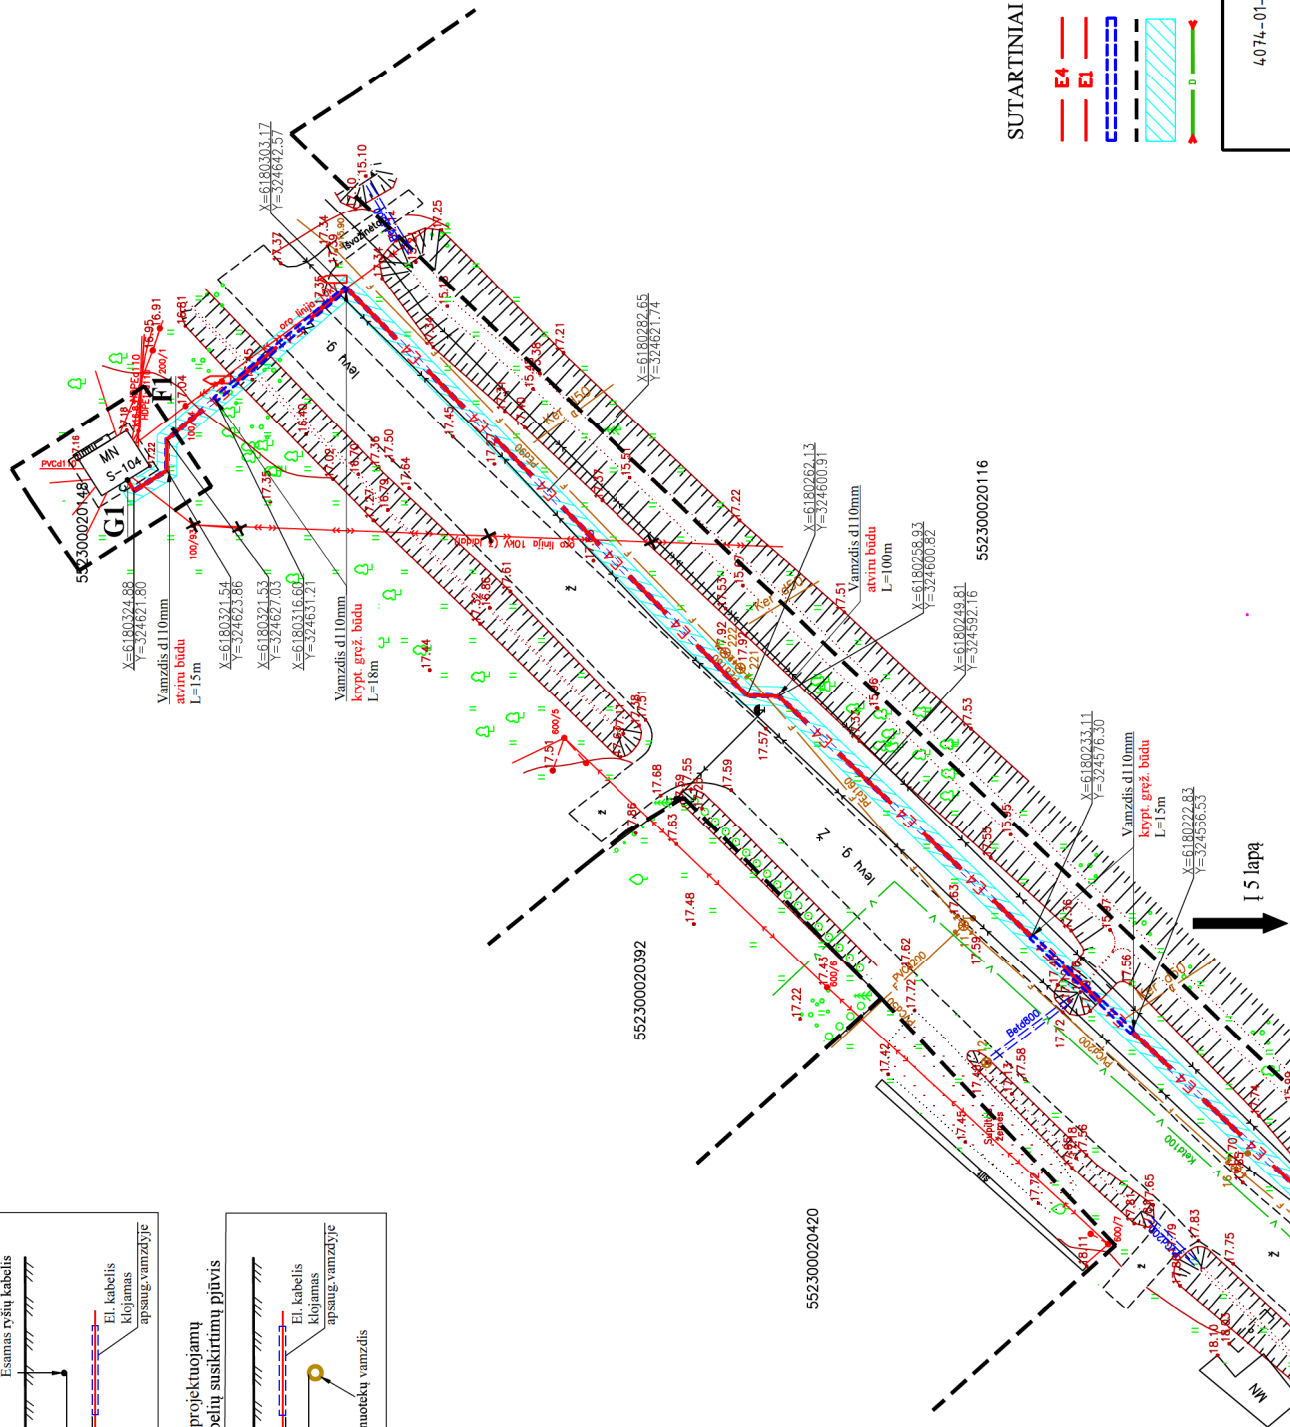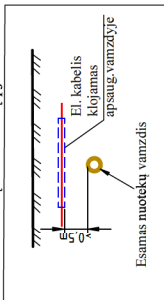


SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

- Projekto 10kV kabelinė linija
- Projekto 0.4kV kabelinė linija
- Kabelių apsaug. vamzdžiai
- Sklypų ribos
- El. tinkų apsaugos zonos
- Drenažo atstatymas

4,074-01-TP-E.BR-01

| Lapas | Lapų | Laida |
|-------|------|-------|
| 6     | 6    | 0     |





Projekt. 10kV kabelinė linija  
Projekt. 0,4kV kabelinė linija  
Kabelių apsaug. vamzdžiai  
Siklypų ribos  
EI, tinklų apsaugos zonos  
Drenažo atstatymas

|                    |       |      |       |
|--------------------|-------|------|-------|
| 4074-01-TP-E.BR-02 | Lapas | Lapu | Laida |
|                    | 2     | 2    | 0     |