

Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2 /19-09-19/01

1L priedas


**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

2019- 09 - 19  
Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, toliau – **Pardavėjas/Tiekėjas**, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – **Pirkėjas/Vartotojas**, atstovaujama generalinio direktoriaus **Jono Matkevičiaus**, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui Lyros g. 14B, siurblinė Nr. 7:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 22-29.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma : šilumos vartotojo – nuo kameros ŠK 22-29 taške A iki taško C1 (žr. schema).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 22-29 taške A iki taško C1 (žr. schema).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir gražinimo vamzdyno vietoje, kur pastatas yra prijungtas prie šilumos tiekimo tinklų taške B (žr. schema).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso nėra.


Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr.kitoje lapo pusėje).

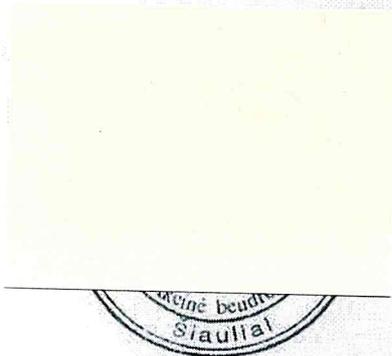

**Pirkėjas/Vartotojas**  
UAB „Šiaulių vandenys“  
Generalinis direktorius  
Jonas Matkevičius



Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio tinklų  
 Šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema  
 Lyros g. 14B (siurblinė Nr.7)

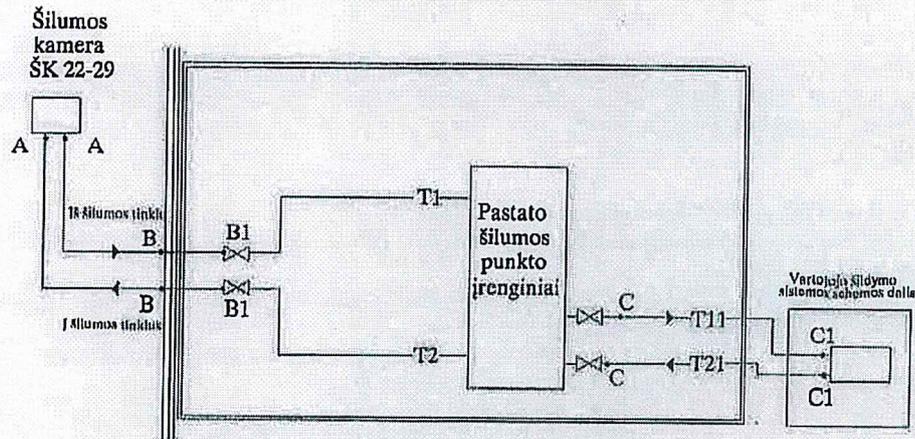

Sutarties šalių šilumos tinklų, pastatų šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų eksploataciją bei techninę priežiūrą suderintos ribos :

1. A-B-B1-C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantys šilumnešio tinklai, pastato šilumos punkto įrenginiai, šildymo sistema bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B-B1-C-C1 - Šilumnešio tinklų, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo sistemos bei kitų šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato patalpų savininkų pasirinktas pastato šildymo sistemos prižiūrėtojas.
3. B - šilumos tiekimo-vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietoje, kur pastatas yra prijungtas prie šilumos tiekimo tinklų.

Schemos žymėjimai :

-  - uždarojoji armatūra
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisai
- T1, T2 - šilumnešio tinklai | ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumnešio tinklai | ir iš pastato šildymo sistemos

*[Handwritten signature]*

Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2 / 19-09-19/01

1M priedas



**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

2019- 09 - 19  
Šiauliai


AB „Šiaulių energija“, toliau – Pardavėjas/Tiekėjas, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – Pirkėjas/Vartotojas, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui Gardino 27A, siurbline Nr.8:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 4-1.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 24-1 taške A iki šilumos punkto prijungimo vietos taške B ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško B1 ir nuo taško C iki taško C1 (žr. schema).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 24-1 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schema).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schema).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr. kitoje lapo pusėje).

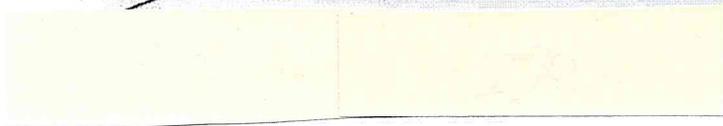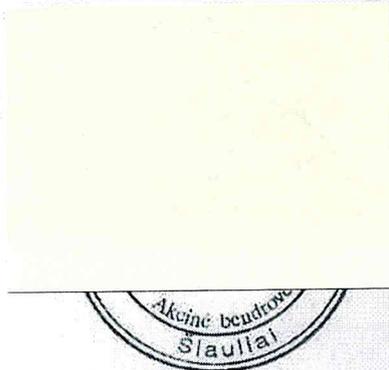

**Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų  
Šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema  
Gardino g. 27A (siurblinė Nr.8)**

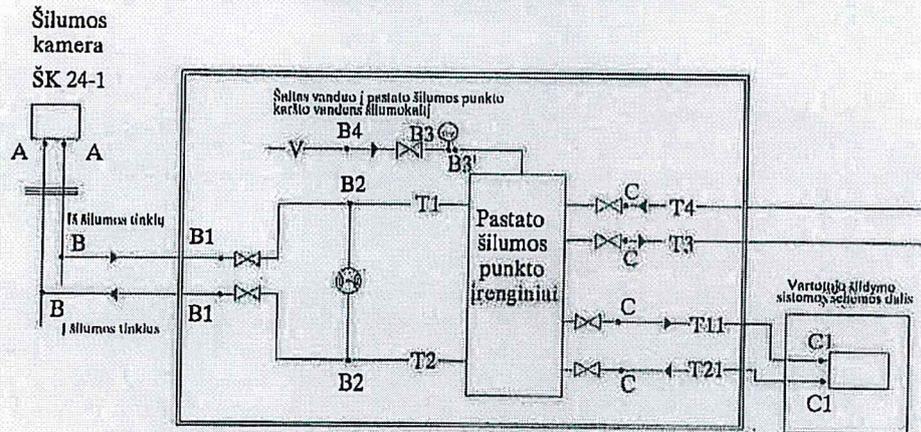


Sutarties šalių šilumos tinklų, pastatų šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų eksploataciją bei techninę priežiūrą suderintos ribos :

1. A-B, B1-B2-C, B3'-C - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantys šilumnešio ir karšto vandens tinklai ir pastato šilumos punkto įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo eksploatuojami šilumnešio tinklai ir pastato šilumos apskaitos prietaisais.  
B-B1-B2, B2-C-C1, B3'-C - pastato šilumnešio ir karšto vandens tinklų, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos bei kitų šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.
3. B2 - šilumos tiekimo - vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

**Schemos žymėjimai :**

-  - uždaroji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumnešio tinklai | ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumnešio tinklai | ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
-  - šalto vandens apskaitos prietaisas



Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2 / 19-09-19/01

1N priedas


**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

2019- 09 - 19  
Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, toliau – **Pardavėjas/Tiekėjas**, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – **Pirkėjas/Vartotojas**, atstovaujama generalinio direktoriaus **Jono Matkevičiaus**, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui **Gardino g. 37B**, siurblinė Nr. 9:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 26-16.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma : vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 26-16 taške A iki taško C1 (žr. schema).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 26-16 taške A iki taško C1 (žr. schema).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastatas yra prijungtas prie šilumos tiekimo tinklų taške B (žr. schema).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso nėra.


Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr.kitoje lapo pusėje).

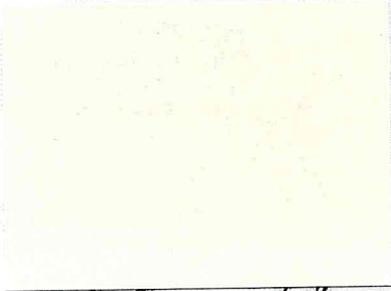

Pirkėjas/Vartotojas  
UAB „Šiaulių vandenys“  
Generalinis direktorius  
Jonas Matkevičius



**Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio tinklų  
Šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema  
Gardino g. 37B (siurblinė Nr.9)**

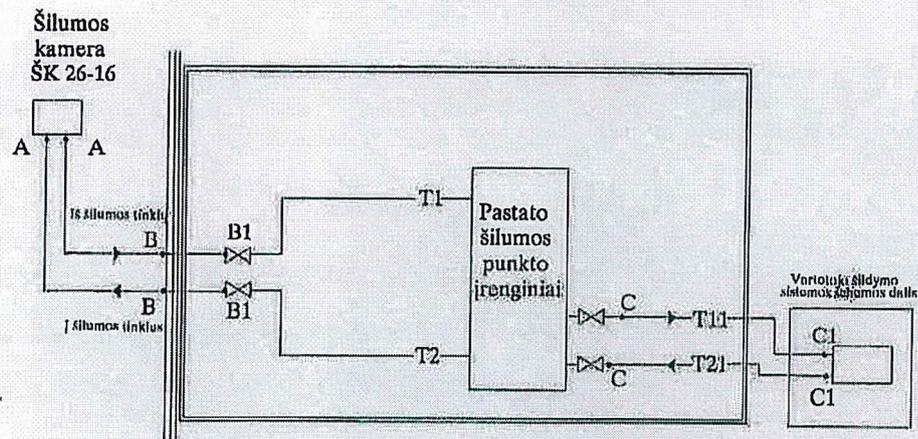


Sutarties šalių šilumos tinklų, pastatų šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų eksploataciją bei techninę priežiūrą suderintos ribos :

1. A-B-B1-C-C1 -Vartotojų ir kitų pastato patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančys šilumnešio tinklai, pastato šilumos punkto įrenginiai, šildymo sistema bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B-B1-C-C1 -Šilumnešio tinklų, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo sistemos bei kitų šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato patalpų savininkų pasirinktas pastato šildymo sistemos prižiūrėtojas.
3. B - šilumos tiekimo-vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietoje, kur pastatas yra prijungtas prie šilumos tiekimo tinklų.

Schemos žymėjimai :

-  - uždaromoji armatūra
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumnešio tinklai į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumnešio tinklai į ir iš pastato šildymo sistemos



Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2 / 19-09-19 / 01

10 priedas

**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

2019- 09 - 19  
Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, toliau – **Pardavėjas/Tiekėjas**, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – **Pirkėjas/Vartotojas**, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui Architektų g. 34, siurblinė Nr. 10:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 26-22.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma : vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 26-22 taške A iki taško C1 (žr. schema).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 26-22 taške A iki taško C1 (žr. schema).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastatas yra prijungtas prie šilumos tiekimo tinklų taške B (žr. schema).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso nėra.


Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr.kitoje lapo pusėje).



**Pirkėjas/Vartotojas**  
UAB „Šiaulių vandenys“  
Generalinis direktorius  
Jonas Matkevičius



**Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio tinklų  
Šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema  
Architektų g. 34 (siurblinė Nr.10)**

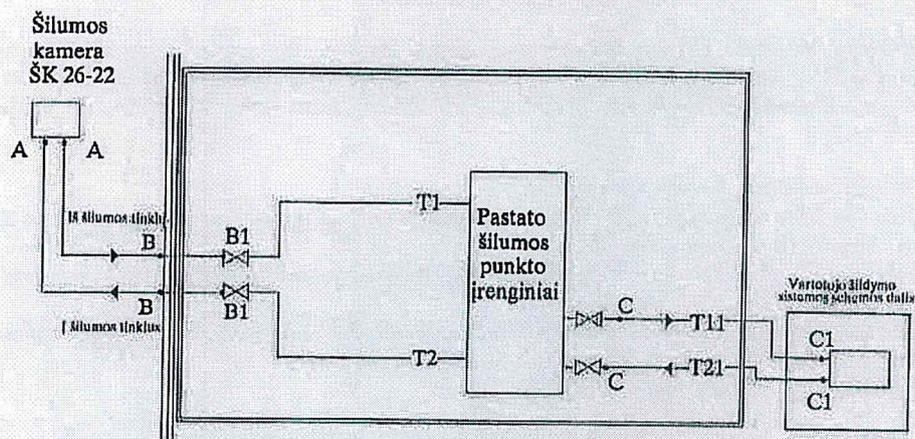

Sutarties šalių šilumos tinklų, pastatų šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų eksploataciją bei techninę priežiūrą suderintos ribos :

1. A-B-B1-C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato patalpų savininkams bendrosios/dalinės nuosavybės teise priklausantys šilumnešio tinklai, pastato šilumos punkto įrenginiai, šildymo sistema bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B-B1-C-C1 - Šilumnešio tinklų, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo sistemos bei kitų šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato patalpų savininkų pasirinktas pastato šildymo sistemos prižiūrėtojas.
3. B - šilumos tiekimo-vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietoje, kur pastatas yra prijungtas prie šilumos tiekimo tinklų.

**Schemos žymėjimai :**

-  - uždaromoji armatūra
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumnešio tinklai į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumnešio tinklai į ir iš pastato šildymo sistemos

*[Handwritten signature]*

Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2 /19-09-19/01

1P priedas

**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

2019- 09 - 19  
Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, toliau – **Pardavėjas/Tiekėjas**, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – **Pirkėjas/Vartotojas**, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui Architektų g. 26B, siurblinė Nr. 14:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 26-37.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma : vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 26-37 taške A iki taško C1 (išskyrus šilumos apskaitos prietaisą), AB „Šiaulių energija“ – šilumos apskaitos prietaisas taške B2 (žr. schema).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 26-37 taške A iki taško C1 (išskyrus šilumos apskaitos prietaisą), AB „Šiaulių energija“ – šilumos apskaitos prietaisas taške B2 (žr. schema).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schema).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schemeje.


Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema.



**Pirkėjas/Vartotojas**  
UAB „Šiaulių vandenys“  
Generalinis direktorius  
Jonas Matkevičius



**Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio tinklų  
Šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema  
Architektų g. 26B (siurblinė Nr.14)**

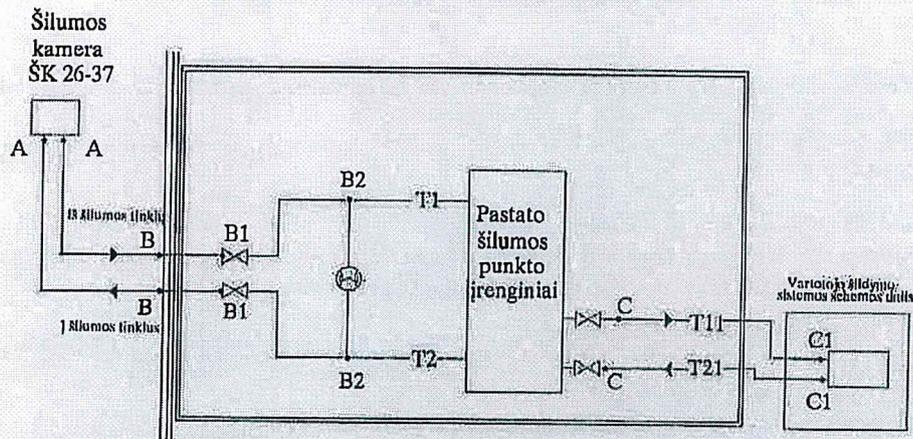

Sutarties šalių šilumos tinklų, pastatų šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų eksploataciją bei techninę priežiūrą sudrįtos ribos :

1. B2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos apskaitos prietaisas.
- A-B-B1-B2, B2-C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantys šilumnešio tinklai, pastato šilumos punkto įrenginiai, šildymo sistema bei kiti šilumos įrenginiai.
2. B2 - Tiekėjo eksploatuojamas pastato šilumos apskaitos prietaisas.
- A-B-B1-B2, B2-C-C1 - Šilumnešio tinklų, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo sistemos bei kitų šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato patalpų savininkų pasirinktas pastato šildymo sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 - šilumos tiekimo-vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

**Schemos žymėjimai :**

-  - uždaroji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumnešio tinklai | ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumnešio tinklai | ir iš pastato šildymo sistemos

Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2 / 19-09-19/01

1R priedas

**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

2019-

09


- 19

Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, toliau – **Pardavėjas/Tiekėjas**, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – **Pirkėjas/Vartotojas**, atstovaujama generalinio direktoriaus **Jono Matkevičiaus**, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui **Lyros g. 7**, siurblinė Nr.15:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 27-6.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 27-6 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško B1 ir nuo C iki taško C1 (žr. schema).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 27-6 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schema).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyne vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schema).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schemoje.


Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr. kitoje lapo pusėje).

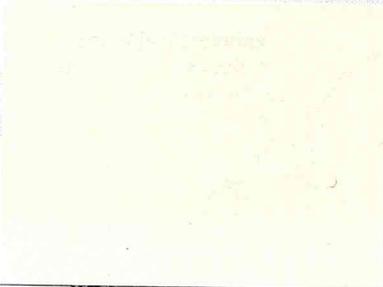

**Pirkėjas/Vartotojas**  
UAB „Šiaulių vandenys“  
Generalinis direktorius  
Jonas Matkevičius



Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų  
 Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema  
 Lyros g. 7 (siurblinė Nr. 15)

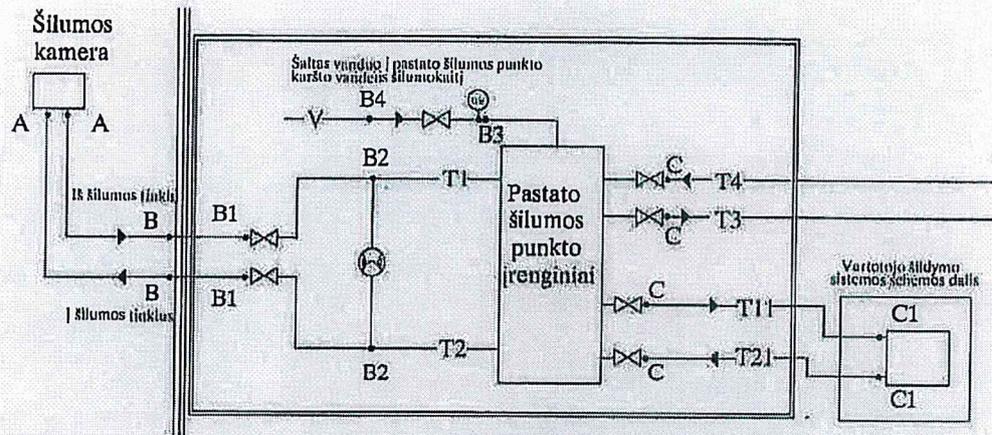

Schemos žymėjimai :

-  - uždaroji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
-  - šalto vandens apskaitos prietaisas

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B1-B2-C, B4-C - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisas, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3.  
 B-B1, C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, šildymo sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo priežiūras šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.  
 B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

*[Handwritten signature]*

Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2 / 19-09-19/01

1S priedas

**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS  
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO  
AKTAS**


2019-

09 - 19  
Šiauliai


AB „Šiaulių energija“, toliau – **Pardavėjas/Tiekėjas**, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – **Pirkėjas/Vartotojas**, atstovaujama generalinio direktoriaus **Jono Matkevičiaus**, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui **Architektų g. 14**, siurblinė Nr. 16:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 28-1.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 28-1 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško B1 ir nuo taško C iki taško C1 (žr. schema).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 28-1 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schema).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schema).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr. kitoje lapo pusėje).

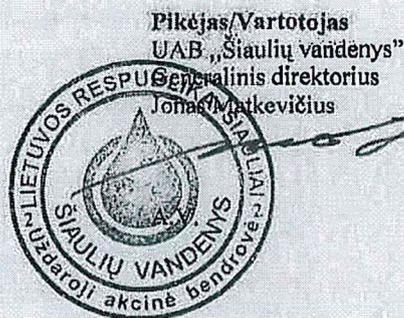

**Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų  
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema  
Architektų g. 14 (siurblinė Nr.16)**

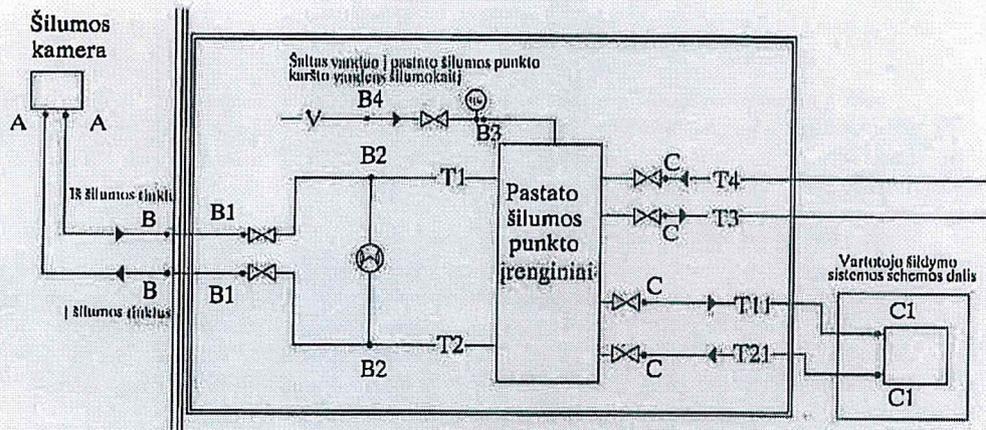

**Schemos žymėjimai :**

-  - uždaroji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
-  - šalto vandens apskaitos prietaisas

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B1-B2-C, B4-C - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisas, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3.  
B-B1, C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, šildymo sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.  
B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.



**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

2019- 09 - 19  
Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, toliau – **Pardavėjas/Tiekėjas**, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – **Pirkėjas/Vartotojas**, atstovaujama generalinio direktoriaus **Jono Matkevičiaus**, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui **Gegužių g. 61**, siurbline Nr. 17:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 29-6A.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 29-6A taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško B1 ir nuo taško C iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 29-6A taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schemoje.


Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr. kitoje lapo pusėje).



Pirkėjas/Vartotojas  
UAB „Šiaulių vandenys“  
Generalinis direktorius  
Jonas Matkevičius



Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų  
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema  
Gegužių g. 61 (siurblinė Nr.17)

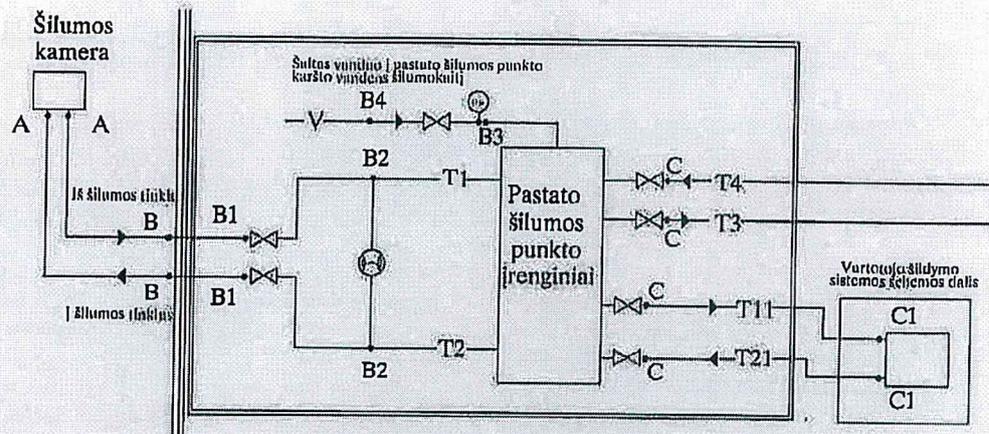

Schemos žymėjimai :

-  - uždaromoji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sumaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklas
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
-  - šalto vandens apskaitos prietaisas

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B1-B2-C, B4-C - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisas, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3.  
B-B1, C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, šildymo sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.  
B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

*[Handwritten signature]*

Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2 / 19-09-19 / 01

1T priedas




**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

2019- 09 - 19  
Šiauliai


AB „Šiaulių energija“, toliau – **Pardavėjas/Tiekėjas**, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – **Pirkėjas/Vartotojas**, atstovaujama generalinio direktoriaus **Jono Matkevičiaus**, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui Gegužių g. 77, siurblinė Nr.18:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 29-10.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma : vartotojo - nuo šilumos kameros ŠK 29-10 taške A iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : vartotojo - nuo šilumos kameros ŠK 29-10 taške A iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastatas yra prijungtas prie šilumos tiekimo tinklų taške B (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso nėra.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr.kitoje lapo pusėje).

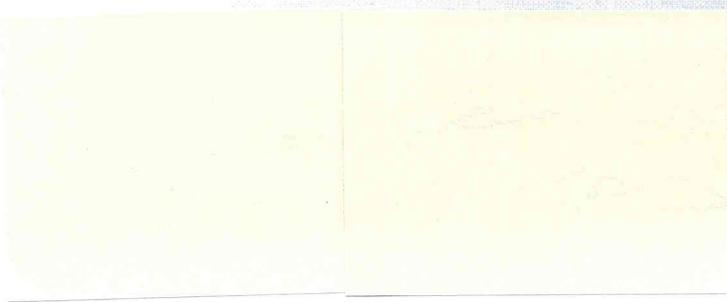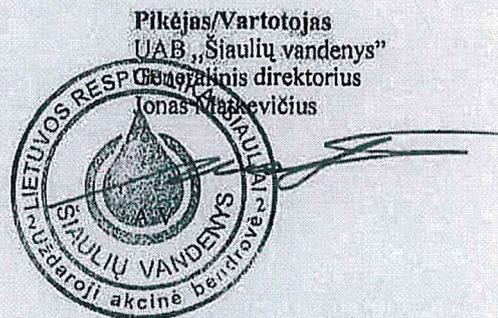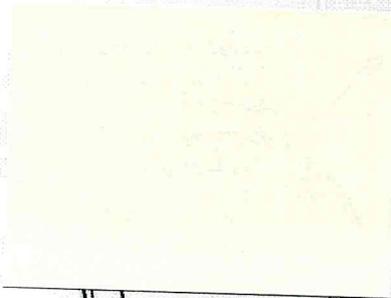

**Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio tinklų  
Šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema  
Gegužių g. 77 (siurblinė Nr.18)**

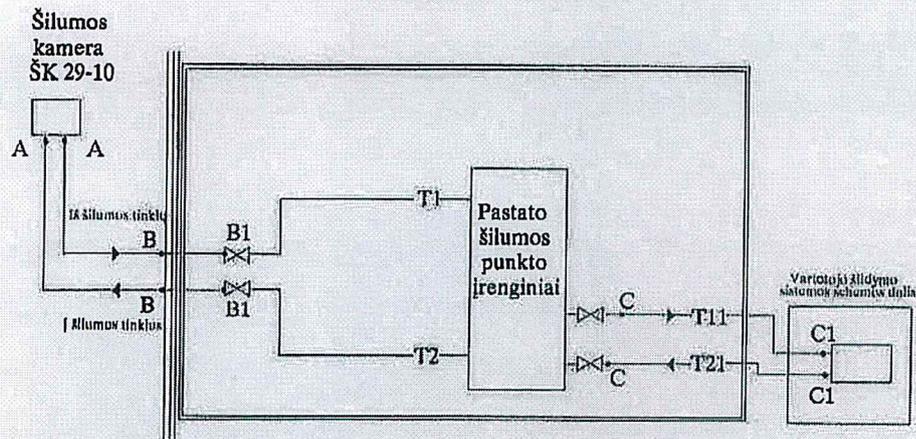

Sutarties šalių šilumos tinklų, pastatų šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų eksploataciją bei techninę priežiūrą suderintos ribos :

1. A-B-B1-C-C1 -Vartotojui ir kitų pastato patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančios šilumnešio tinklai, pastato šilumos punkto įrenginiai, šildymo sistema bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B-B1-C-C1 - Šilumnešio tinklų, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo sistemos bei kitų šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato patalpų savininkų pasirinktas pastato šildymo sistemos prižiūrėtojas.
3. B - šilumos tiekimo-vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietoje, kur pastatas yra prijungtas prie šilumos tiekimo tinklų.

**Schemos žymėjimai :**

-  - uždaromoji armatūra
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisai
- T1, T2 - šilumnešio tinklai į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumnešio tinklai į ir iš pastato šildymo sistemos



Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2 /19-09-19/01

1U priedas


**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS  
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO  
AKTAS**

2019- 09 - 19  
Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, toliau – **Pardavėjas/Tiekėjas**, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – **Pirkėjas/Vartotojas**, atstovaujama generalinio direktoriaus **Jono Matkevičiaus**, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui **Vytauto g. 134**, siurbline Nr.19:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2219-15/3.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2219-15/3 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško B1 ir nuo taško C iki taško C1 (žr. schema).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2219-15/3 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schema).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schema).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schemoje.


Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr. kitoje lapo pusėje).

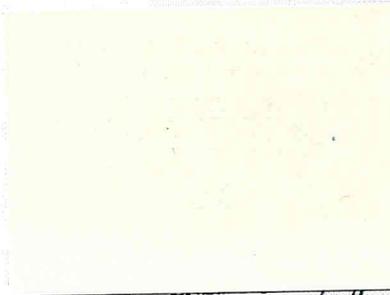

Pirkėjas/Vartotojas  
UAB „Šiaulių vandenys“  
Generalinis direktorius  
Jonas Matkevičius



**Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų  
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema  
Vytauto g. 134 (siurblinė Nr19)**

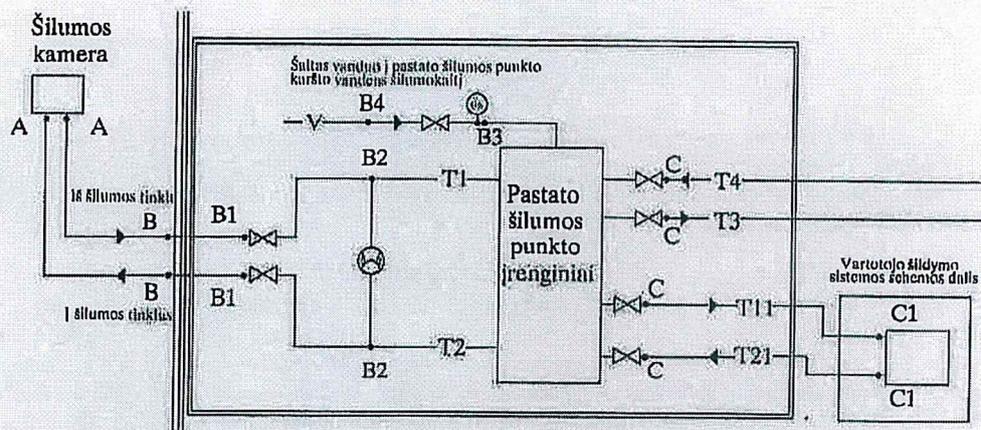


**Schemos žymėjimai :**

-  - uždaromoji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
-  - šalto vandens apskaitos prietaisas

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B1-B2-C, B4-C - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisas, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3.  
B-B1, C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, šildymo sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.  
B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 - šilumos tiekimo - vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.



Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2 / 19-09-19/01

IV priedas


**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

2019- 09 - 19  
Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, toliau – **Pardavėjas/Tiekėjas**, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – **Pirkėjas/Vartotojas**, atstovaujama generalinio direktoriaus **Jono Matkevičiaus**, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių buklę ribas pastatui **Gegužių g. 48**, siurblinė Nr. 21:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2150-23/6.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/6 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško B1 ir nuo taško C iki taško C1 (žr. schema).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/6 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schema).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schema).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schemoje.


Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr. kitoje lapo pusėje).

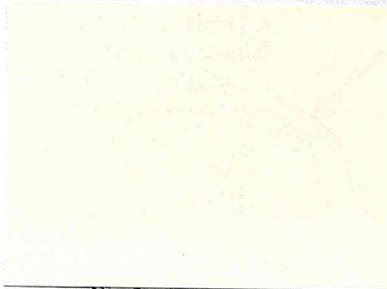

**Pirkėjas/Vartotojas**  
UAB „Šiaulių vandenys“  
Generalinis direktorius  
**Jonas Matkevičius**



Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų  
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema  
Gegužių g. 48 (siurblinė Nr.21)

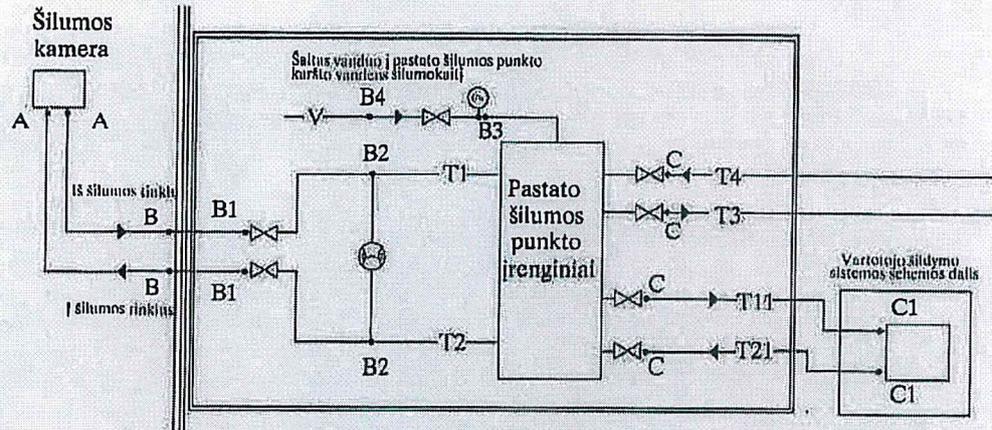


Schemos žymėjimai :

-  - uždaromoji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
-  - šalto vandens apskaitos prietaisas

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B1-B2-C, B4-C - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisas, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3.  
B-B1, C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, šildymo sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.  
B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.



Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2/19-09-19/01

1Z priedas


**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

2019- 09 - 19  
Šiauliai


AB „Šiaulių energija“, toliau – Pardavėjas/Tiekėjas, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – Pirkėjas/Vartotojas, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui Gegužių g. 72, siurblinė Nr. 22:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2150-23/20.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/20 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško B1 ir nuo taško C iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/20 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr. kitoje lapo pusėje).

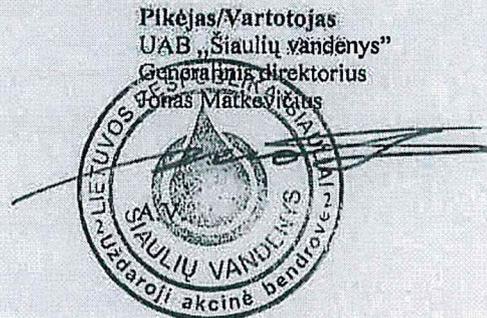

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų  
 Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema  
 Gegužių g. 72 (siurblinė Nr. 22)

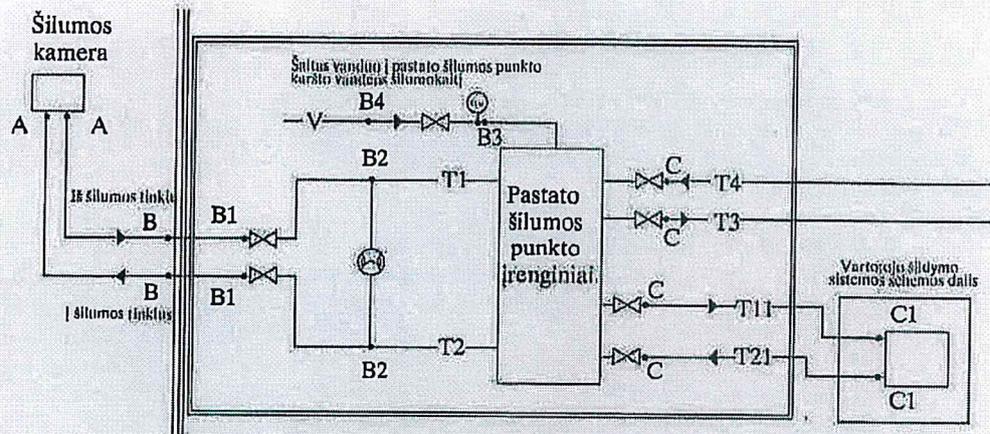

Schemos žymėjimai :

-  - uždarojoji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisais (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisais
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
-  - šalto vandens apskaitos prietaisais

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B1-B2-C, B4-C - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisais, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3.  
 B-B1, C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, šildymo sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisais.  
 B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisais yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

*[Handwritten signature]*

Centralizuoto šilumos tiekimo viešojo pirkimo šilumos pirkimo-pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 219-2 /19-09-19/01

1 Ž priedas

**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS  
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO  
AKTAS**

2019- 09 - 19  
Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, toliau – Pardavėjas/Tiekėjas, atstovaujama pardavimų direktoriaus [redacted] ir UAB „Šiaulių vandenys“, toliau – Pirkėjas/Vartotojas, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas pastatui K. Korsako g. 1A, siurblinė Nr. 23:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2150-23/3.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/3 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško B1 ir nuo taško C iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/3 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schemoje.


Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumnešio ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei eksploatacinės atsakomybės ribų schema (žr. kitoje lapo pusėje).



Pirkėjas/Vartotojas  
UAB „Šiaulių vandenys“  
Generalinis direktorius  
Jonas Matkevičius



Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų  
 Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema  
 K. Korsako g. 1 A (siurblinė Nr.23)

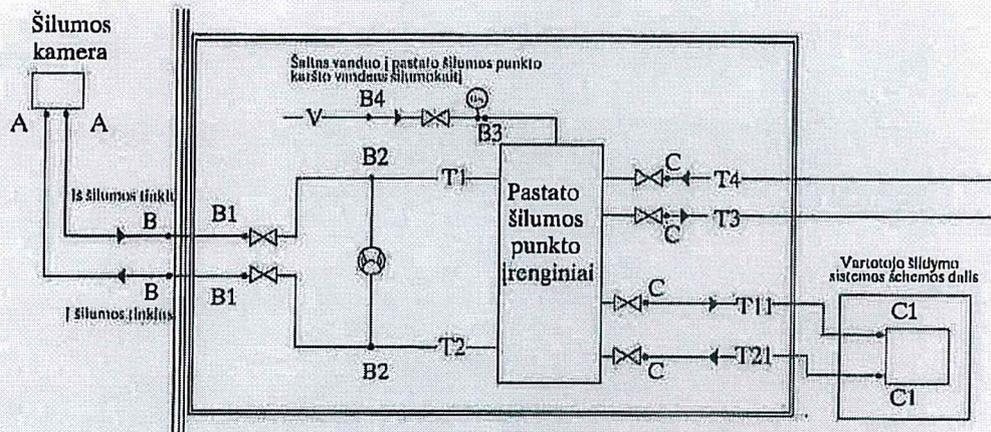

Schemos žymėjimai :

-  - uždaroji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisai (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
-  - šalto vandens apskaitos prietaisai

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B1-B2-C, B4-C - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisai, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3.  
 B-B1, C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, šildymo sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo prižiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisai.  
 B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

