



Vilnius

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Auksta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Ričardo Rastausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, vadovaujantis viešojo darbų pirkimo „Atsarginės serverinės A199 remonto darbai, VUL SK Nr. 19963“, vykdyto skelbiamos apklausos būdu, rezultatais, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas ir darbų kaina

- 1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti *Atsarginės serverinės A199 remonto darbus* (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.
- 1.2. Sutarties pradinė (maksimali) kaina įskaitant PVM, yra **24 986,50 Eur** (dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 50 ct).
PVM suma yra **4 336,50 Eur** (keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt šeši eurai 50 ct).
- 1.3. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutarties pradinėje (maksimalioje) vertėje įvertintos visos darbų apimtys, Rangovo išlaidos, būtinos, kad objektas būtų atiduotas naudoti.
- 1.4. Rangovas įsipareigoja darbus baigti per 60 dienų nuo statybietės perdavimo dienos. Statybietė perduodama pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

2. Užsakovo teisės

- 2.1. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtį ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę.
- 2.2. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.
- 2.3. Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsakyti priimti darbų rezultatą.

3. Rangovo pareigos

- 3.1. Atlikti darbus pagal sutarties ir viešojo pirkimo reikalavimus.
- 3.2. Darbų atlikimo eiliškumą, naudotinas medžiagas, gaminius prieš atliekant darbus suderinti su atsakingu asmeniu inžinieriumi statybininku R. Vepštu, tel. Nr. +370 8 699 26519, el. p. romas.vepstas@santa.lt.
- 3.3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui.
- 3.4. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.
- 3.5. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.
- 3.6. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.
- 3.7. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.
- 3.8. Medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.
- 3.9. Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Šių darbų neatlikti be raštiško Užsakovo leidimo.
- 3.10. Savo sąskaita per 10 dienų šalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 5.4 p.) išryškėjusius defektus.
- 3.11. Pabaigus darbus rangovas turi užpildyti atliktų darbų aktą ir perduoti statybinių medžiagų atitikties deklaracijas.

4. Atsiskaitymai tarp šalių

- 4.1. Užsakovas apmokės Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo darbų atlikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminą Užsakovas gali pratęsti iki 60 dienų nuo darbų ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.
- 4.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

- 4.3. Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Užsakovui pagal šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

5. Šalių atsakomybė

- 5.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.
- 5.2. Rangovui 1.4 p. nurodytu laiku neįvykdžius darbų, Užsakovas turi teisę reikalauti 10 % darbų vertės baudos už kiekvienas pavėluotas 5 dienas.
- 5.3. Užsakovas baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 5.4. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darbų atlikimo.
- 5.5. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos.

6. Kitos sąlygos


- 6.1. Ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtieکjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subtieکjų pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtieکėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Rangovas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subtieکjų kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subtieکją tiekėjas privalo Užsakovui pateikti naujo subtieکėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Rangovas pirkimo metu nesirėmė subtieکėjo pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra LR VPĮ nurodytų naujojo subtieکėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu Rangovas kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys, ir Užsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.
- 6.2. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu.
- 6.3. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.
- 6.4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.
- 6.5. Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (*Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis).
- 6.6. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – inžinierius statybininkas Romas Vepštas, tel. Nr. +370 8 699 26519, el. p. romas.vepstas@santa.lt.
- 6.7. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Rasa Sidaravičienė, tel.: 8 5 2365106, el. paštas: rasa.sidaraviciene@santa.lt
- 6.8. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriami jos dalis:
- 6.8.1. Specifikacija.
- 6.8.2. Lokalinė sąmata.
- 6.8.3. Statybietės priėmimo – perdavimo akto forma.
- 6.8.4. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma.
- 6.9. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT- 08661 Vilnius
Įm. k. 124364561

PVM mokėtojo kodas LT243645610
A. S. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260
„Santariškės“ bankas, AB, b.k.73000
El. paštas: eliksas.jankevicius@santarikes.lt



Viešųjų pirkimų buhalterė

Irena Tunkienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja

l. e. vedėjo pareigas

RANGOVAS

UAB Auksta
Visorių g. 12-21, LT-08300 Vilnius
Įm. k. 304341849
PVM mokėtojo kodas: LT100011178410
A/s Nr. LT687044060008114088
„SEB“ bankas, AB, b.k. 70440
Ričardas Rastauskas
A.V.



Direktoriaus valdymui
pavduotojas infrastruktūrai
Česlovas Selmonas

Vyriausioji viešųjų
pirkinių specialistė
Rasa Sidaravičienė



SPECIFIKACIJA

Pagal atliktinų darbų aprašymą ir pateiktus priedus (priedas Nr.1 „A korpuso 1 a. planas“ ir priedas Nr. 2 „Serverinės A199 įrangos išdėstymo schema“) rangovas darbus turi atlikti išbaigtai, nepriklausomai nuo rangovo atliktų matavimų ar kiekių skaičiavimų rengiant pasiūlymą. Užsakovo rezervas nenumatytas. Darbų atlikimo eiliškumas, terminai derinami su statybos inžinieriumi R. Vepštu. Prieš pradėdant darbus, būtina rašytinai suderinti techninius sprendinius, naudotinas medžiagas, gaminius, prietaisus ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką.

Atliktini darbai:

1. Bendrieji Statybos - Apdailos darbai:

Prieš pradėdant darbus, atliekamas kompiuterinių ir telefonijos spintų sustatymas pagal pridedamą kompiuterinių spintų išdėstymo schemą (Priedas Nr. 2).

Lubos. Pakeisti esamų lubų senas surenkamas modulines akmens vatos perforuotas akustines plokštes 600*600 mm naujomis su laikančio karkaso patikra ir nedideliu remontu, (horizontalios plokštumos palyginimas, atskirų, laikančio karkaso profilių pakeitimas, pakabinimo sistemos patikimumo patikra.) - 32,80 m².

Sienos. Atliekamas smulkus esamų sienų plokštumų remontas (įdaužų, skylių užtaisymas) sienų gruntavimas ir dažymas 2 kartus vandens dispersiniais dažais. Dažai gerai plaunami, pasižymi daugkartine dezinfekcija, atsparūs trynimui, valymui stipriais plovikliais ir dezinfekcijos tirpalais. Dažai skiedžiami tik vandeniui, pralaidūs vandens garams ir nekenkia aplinkai. Atsparumas drėgnajam valymui pagal LST EN 13300 ne mažiau 200 šveitimo ciklų. Grybelio pažeisti paviršiai apdirbami tirpalais naikinančiais pelėsį. Dažai, gruntai turi būti sertifikuoti turi turėti valstybinės visuomenės sveikatos centro higieninį įvertinimą kartu perdažant ir palanges. Palangės dažomos vandeniniais dažais, skirtais betoninių paviršių dažymui. Bendras dažomas plotas – 54m².

Grindys. Kiek leidžia sumontuota įranga, nuimama sena linoleumo danga. Betoninis grindų paviršius lyginamas, naudojant grindų savaimę išlyginamuosius mišinius, kurių atsparumas gniuždymui ne mažiau 30 MPa. Prieš dangų klijavimą paruošiamas labai lygus paviršius. Galimas vienas aukščio nelygumas iki 2 mm, tikrinant 2 m ilgio liniuote. Klijuojama ruloninė 2 mm storio homogeninė, padengta poliuretanu PVC grindų danga. Bendras PVC homogeninės grindų dangos svoris ne daugiau (EN 430): 2800 g/m², klasifikacija (EN 685) - gamybinė: 43, komercinė: 34. Atsparumas trinčiai (EN 660): grupė P ≤ 0,15 mm, liekamas įspaudimas (EN 433) ≤ 0.03 mm, slydimo koeficientas ne mažesnis kaip R9, degumo klasė BS1, atsparumas grybeliams ir bakterijoms – nepalaiko augimo, tinkamos šildomoms grindims, danga bekvapė, rekomenduojama kloti gydymo įstaigose, garantija - ne mažiau 10 m. Dangoje turi būti nemažiau kaip 53 % gryno PVC. Paviršius atstatomas sauso poliravimo būdu. PVC homogeninę dangą turi būti ne prastesnių parametrų negu pateikta techninėje specifikacijoje. PVC grindų dangos turi pasižymėti IQ struktūra (dangos priežiūrai ir atnaujinimui naudotinas sausas poliravimas visą dangos naudojimo laiką). Bendras naujos grindų dangos plotas – 20 m². Senos ir naujos grindų dangos sujungimo siūlė uždengiama dekoratyvine aliuminio juostele, ją tvirtinant mechanškai.

Durys. Vidiniame tambūre statomos metalinės, palengvintos, ZK tipo, arba analogiškos kito gamintojo ir atitinkančios ne mažesnius reikalavimus dešininio varstymo krypties durys. Spalva pagal RAL9002, durų anga 1000*2100 mm 1-vnt. Įėjimui į serverinės patalpas statomos metalinės palengvinto tipo priešgaisrinės T30 H8-5 kairinio varstymo krypties durys, arba kito gamintojo analogiškos durys atitinkančios ne mažesnius reikalavimus. Spalva pagal RAL9002, durų anga 1000*2100 mm - 1vnt.

Reikalavimai: ZK tipo durims:

- Plieninė varčia 40 mm storio iš 0,6 mm cinkuotos skardos, iš trijų pusių storas falcas, varčia su koriniu užpildu.
- Speciali kampinė stakta iš cinkuotų plieninių profilių: 1,5 mm storio su 3 (trijų) pusių sandarinimo tarpine, dažytos milteliniu būdu.
- Konkretus spynos tipas suderinamas su užsakovu.
- Nulenkiamų rankenų komplektas Pz/Bb (polipropilenas) iš apvalaus profilio, užapvalintos galuose, spalva juoda.
- Galimi kiti rankenų variantai ir spalvos.
- Standartiniai du dviejų dalių vyriai.
- Durys pilnai paruoštos montavimui.
- Mechaninio apkrovimo grupė S ir III-ia klimato klasė. Paliekamas esamas pirštų skaitytuvas.

Reikalavimai įėjimo priešgaisrinėms durims:

- Plieninė 45 mm storio varčia iš 0,9 mm cinkuotos skardos, iš dviejų pusių falcas, varčia su mineralinės vatos užpildu, varčios sustiprinimas plieniniais profiliais, ugniai atsparios tarpinės.

- Speciali kampinė stakta iš cinkuotų plieninių profilių: 2 mm storio.
- Durys gruntuotos milteliniu būdu RAL 9002.

Duryse dedamas: **Spynos antdėklas su kortelių skaitytuvu ir belaidžiu duomenų perdavimu**

Maitinimas – 3 vnt. 1,5V šarminės AAA tipo baterijos, 70 000 rakinimo ciklų.

- ☐ Montuojama ant europinio arba skandinaviško standarto spynų korpusų, gali būti su mechaniniu rakinimo cilindru
- ☐ Rankenos nerūdijančiojo plieno, L arba U formos.
- ☐ Palaikomi kortelių standartai: nuskaitymas/įrašymas 13,56 MHz ISO 14443A. MIFARE CLASSIC, 1K, 4K ir ULTRALIGHT, iClass
- ☐ Mifare sektoriaus nuskaitymas
- ☐ Vartotojų skaičius – 1500 vnt.
- ☐ Įvykių atmintis – 1000 vnt.
- ☐ Belaidis duomenų perdavimas komunikacijos įrenginiui – 868 MHz dvikryptė koduota radio komunikacija, keičiami kanalai, ~30 metrų atstumas.
- ☐ Automatinis įvykių ataskaitų persiuntimas į serverį.
- ☐ 14 laiko zonų su 5 periodais.
- ☐ Diodinė statuso indikacija (žalia/raudona).
- ☐ Automatinis durų atrakinimas ir užrakinimas numatytu metu.
- ☐ Galimybė palikti duris atrakintas ilgą laiką.
- ☐ Nuotolinis spynos valdymas iš programos.
- ☐ Laisvas išėjimas iš vidaus.
- ☐ Tinka durims, kurių storis nuo 33 iki 110 mm.
- ☐☐☐☐☐☐ Spyruokliniai vyriai pagal DIN 18272

- Durys pilnai paruoštos montavimui.

Komunikacijos įrenginys

- ☐ 868 MHz dvikryptė koduota radio komunikacija, keičiami kanalai, ~30 metrų atstumas.
- ☐ Palaiko iki 30 spynų 30 metrų atstumu.
- ☐ Jungimas į TCP/IP tinklą, RJ45.
- ☐ Maitinimas: PoE arba 12V DC.
- ☐ IP 65 klasė.

2.Kondicionavimo - Vėdinimo sistemos sutvarkymas: Serverinės patalpose turi būti palaikoma 20 - 22 laipsnių oro temperatūra. Atliekama esamų dviejų kondicionierių patikra, patikrinamas esamas kondensato nuvedimo sistemos sandarumas. Po esamais kondicionierių blokais pakabinamas iš skardos lakšto d-0,45mm vonelės tipo skardos lankstinys, išmatavimai 1200*3500 mm, dėl papildomos apsaugos nuo fragmentinio kondensato patekimo ant kompiuterinio tinklo spintų. Patikrinama esama vėdinimo sistema, sureguliuojami oro srautai.

3. Elektros sistemos sutvarkymas:

3.1 Elektros paskirstymo skydo 36 moduliai, skirti komutaciniam mazgui markiravimas (pat. schemų sutvarkymas, sužymėjimas).

3.2 Esamų elektros laidų ir kompiuterinių kabelių sutvarkymas, atskyrimas vienas nuo kitų komutacinio mazgo patalpoje esamose kabelinėse kopėtėlėse. Visiems elektros imtuvams, dirbantiems padidinto pavojaus elektros srovės poveikio žmogui sąlygomis, įrengiama srovės skirtuminė apsauga, kompiuterių maitinimo linijoms – viršįtampių apsauga.

3.3 UPS rezervinių maitinimo šaltinių keitimas į naujus 3KW galingumo - 5vnt.

3.4 Dyzelinio elektros generatoriaus išbandymas komutacinio mazgo įrangos darbui užtikrinti dingus elektrai. Pastačius į visas spintas UPSus ir nuo išorinės įtampos atjungus serverinę, patikrinamas UPS veikimo laikas ir atliekamas serverinės įrangos bandyminis užmaitinimas nuo Dyzelinio elektros generatoriaus.

3.5 Turi būti įrengtas automatinis įtampos perjungiklis, automatiškai perjungiantis elektros maitinimą tarp 2 skirtingų elektros linijų įvado ir dyzelinio generatoriaus.

3.6 Naujų elektros kištukinių lizdų privedimas prie esamų komutacinių spintų, 5 blokai po 6 *230V rozetes, naudojant modulinius plastikinius kanalus, klojant 3x4 mm² skerspjūvio kabelį į kiekvieną 3-jų rozečių bloką.

3.7 Šviestuvų pakeitimas į naujas LED 600x600 mm paneles - 6vnt.

3.8 Kabelinių kopėčių permontavimas ir privedimas prie naujų spintų pagal įrangos išdėstymo planą (Priedas Nr. 2).

3.9 Senų elektros kištukinių lizdų ir jungiklių keitimas naujais, jų markiravimas, - 30 vnt.

3.10 Specifikacija el. įrangai: Skydeliuose montuojamų elektros aparatūros ir prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas.

4. Apsauginės - Priešgaisrinės signalizacijos sutvarkymas

Patikrinti esamą priešgaisrinę signalizaciją.

Papildomai sumontuoti:

1. Temperatūriniai davikliai - 1vnt.
2. Drėgmės davikliai - 1vnt.
3. Patekimo į patalpą davikliai- 1vnt.
4. Priešgaisriniai davikliai - 2vnt.
5. Rankinio gaisro gesinimo priemonių sistema:
 - 5.1. Priešgaisrinio gesinimo priemonių spintelė talpinanti sekančias gesinimo priemones:
 - 5.2. Angliarūgštinis gesintuvas 5kg. - 1vnt.
 - 5.3. Nedegus audinys, standartinis komplektas - 2vnt.

Visą apsaugos sistemos ir kitų daviklių kontrolę pajungti į Apsaugos pultą su dubliavimų į kompiuterių priežiūros specialistų patalpą A134.

5. Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas

Turi būti įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

1 vnt. turi būti įrengtas vidiniame tambūre, kamera turi būti nukreipta į įėjimo į tambūrą duris. 3 vnt. turi būti įrengti **Serverinės A199** patalpose. Vaizdo kamerų išdėstymą patalpoje, derinti su užsakovu.


Vaizdo stebėjimo kameros turi būti:

- Kamera turi atitikti ONVIF (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus (www.onvif.org).
- Foto matricos dydis ne mažesnis kaip 1/3".
- Efektyvių vaizdo elementų ("pixel") skaičius, ne mažiau kaip 2688(H)x1520(V).
- Kamera turi gebėti įrašyti vaizdus esant 20k/s (2688x1520) nustatymams.
- Kamera turi turėti „Progressive scan“ technologiją arba lygiavertę.
- Kamera turi integruotą IR LED pašvietimą, pašvietimo nuotolis iki 30 metrų.
- Vaizdo kodavimo algoritmai H.264+, H.264 ir Motion JPEG.
- Kamera privalo turėti platų dinaminį diapazoną (ne mažiau 120 dB).
- Kamera privalo turėti galinės šviesos kompensavimo funkciją.
- Kameros vienu metu į kompiuterių tinklą atiduodamas vaizdo srautų („video stream“), kurių kiekvienam galima nustatyti skirtingas charakteristikas (raiška, vaizdo kodavimas, kadro dažnis), skaičius ne mažiau kaip 2.
- Kamera turi turėti integruotą objektyvą.
- Objektyvo židinio nuotolis 2.8 mm.
- Kameros objektyvo F parametras ("Lens Aperture") F2.0.
- Kameros jautris šviesai spalvoto vaizdo filmavimo režime prie F=1.2 ne daugiau kaip 0,01 lux.
- Kameros jautris šviesai juodai/balto vaizdo filmavimo režime 0 lux esant integruotam IR LED pašvietimui.
- Kameros maksimalus horizontalios apžvalgos kampas ne mažiau kaip 105 laipsnių.
- Kamera turi turėti judesio detekciją.
- Vaizdo kamera turi turėti lizdą SD/SDHC ar lygiaverčiai atminties kortelei, su ne mažiau kaip 128 GB kortelės talpos palaikymu.
- Kamera turi turėti kompiuterių tinklo Ethernet lizdą RJ45 (100Base-TX).
- Kompiuterių tinklo protokolai, kuriais turi sugebėti dirbti kamera: NTP, TCP/IP, RTP, RTSP, DDNS, PPPoE.
- Kameros elektros tiekimas turi būti užtikrinamas kompiuterių tinklo kabeliu pagal PoE: IEEE802.3af standartą arba lygiavertį.
- Darbinių temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip -30°C - +50°C;
- Vaizdo kameros apsaugos klasė ne prasčiau kaip IP67.
- Numatyti reikalingas licencijas kamerų pajungimui.

Diegiama vaizdo stebėjimo sistema turi būti suderinama su VŠĮ VUL Santaros klinikų naudojama Avigilon ACC sistema.

6. Kiti darbai. Rangovas turės atlikti ir kitus darbus, susijusius su esamos įrangos apsauga, šiukšlių valymu ir išvežimu į sąvartyną, įrangos nuoma, švaros palaikymu ir patalpos valymu darbų vykdymo metu.


Statybos remonto darbai atliekami veikiančioje ligoninėje. Statybinės medžiagos ir įrengimai turi būti sertifikuoti, tinkami ASPĮ (Asmens sveikatos priežiūros įstaiga) profilio patalpų įrengimui). Vykdamas darbus, Rangovas yra atsakingas už įmonės darbuotojų darbo ir priešgaisrinę saugą, darbo higienos reikalavimų ir Santaros Klinikų vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi

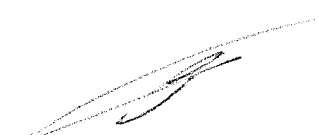



19-C-2672 2019-10-29

Priedas Nr.2 Įrangos išdėstymo schema.

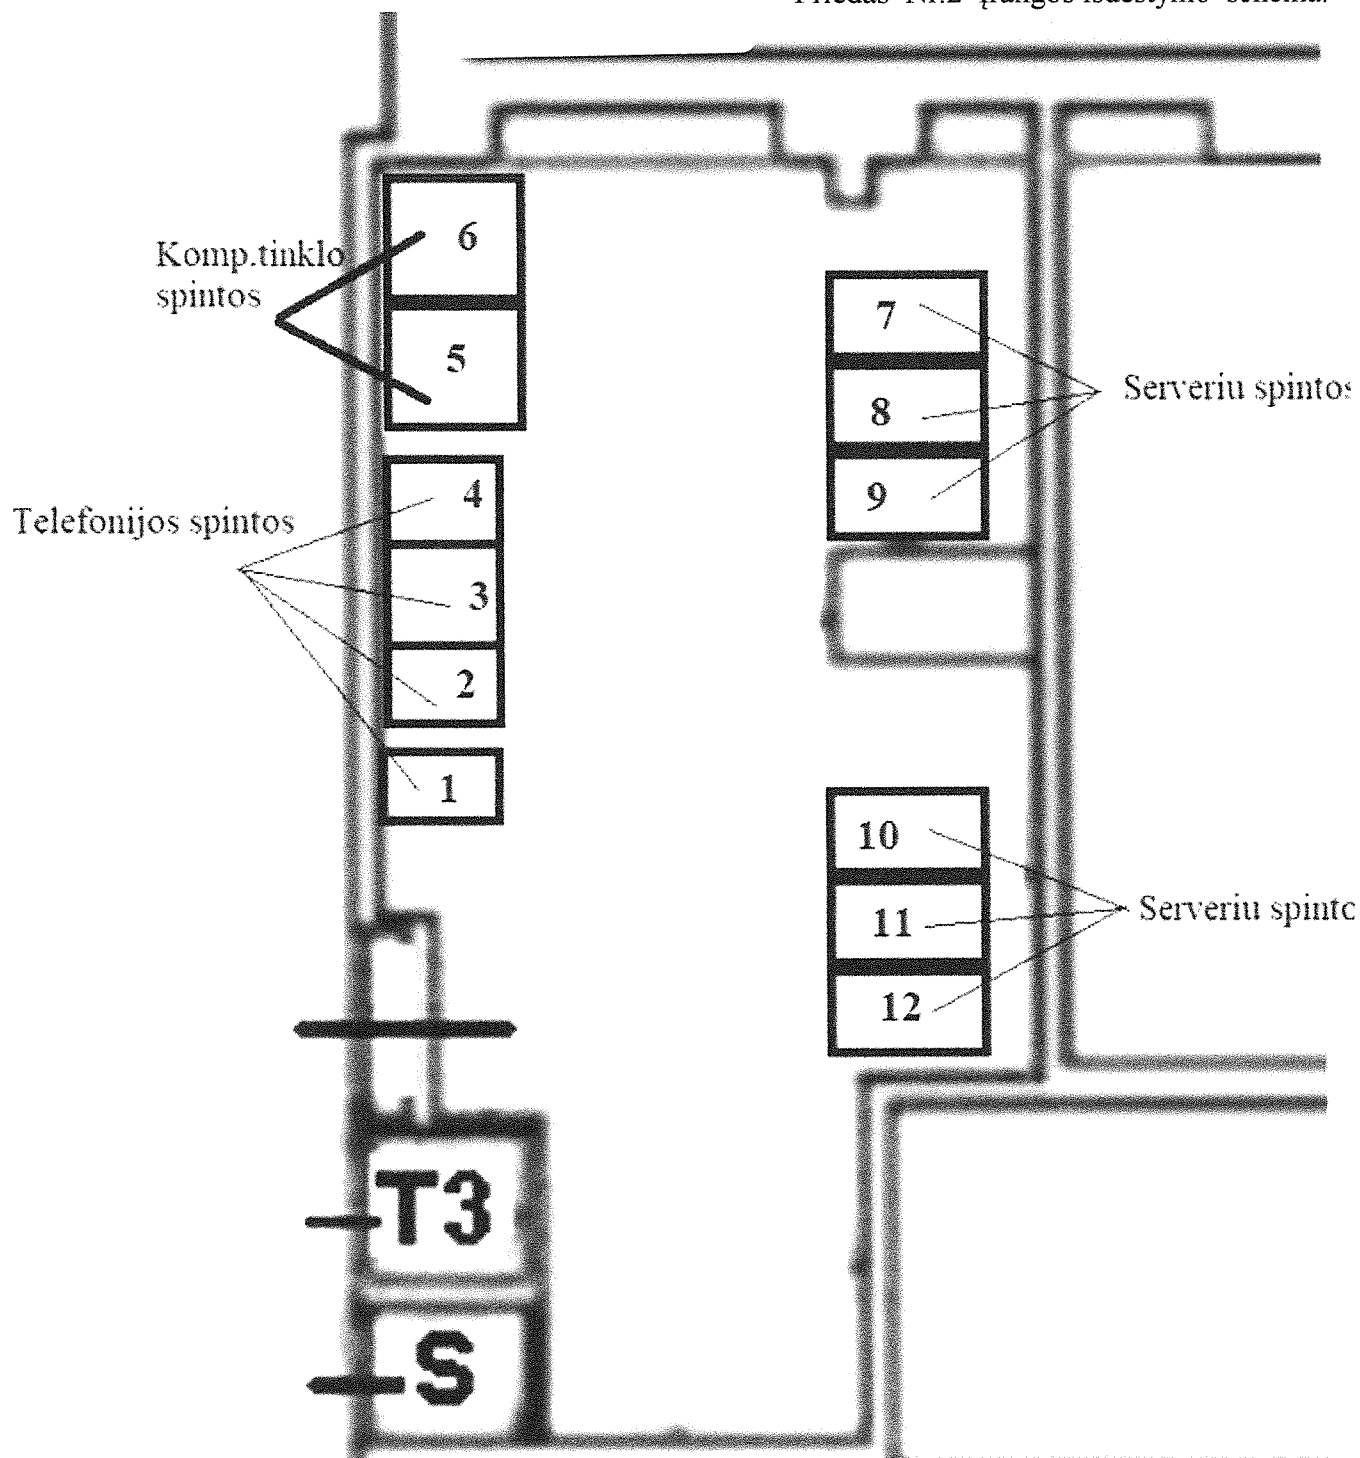


1. Spinta – TELEFONIJS ST.KROSAI
2. Spinta – TELEFONIJS AB. KROSAI
3. Spinta – TELEFONIJS AB. KROSAI
4. Spinta – TELEFONIJS AB. KROSAI
5. Spinta – RYŠIO IR TINKLO ĮRANGA
6. Spinta – RYŠIO IR TINKLO ĮRANGA
7. Spinta – TELEVIJIA IR TELEFINIJS DUBLIAVIMO SERVERIS
8. Spinta – TUSČIA SPINTA
9. Spinta – TUSČIA SPINTA
10. Spinta – TRANSPLANTOLOGU ĮRANGA
11. Spinta – GAISRO IGARSINIMO SISTEMA IR VAIZDO SERVERIAI
12. Spinta – VIDYO IR KAM ĮRANGA.

Direktorius
Ričardas Rastauskas

Pastaba: Spintose (5 ir 6) turi būti sumontuoti valdomi UPS'ai (su monitoringu ir informavimu sms,email), kai dingsta įtampa, UPSo galia 3kVA. Kiekvienai spintai po 1 UPS, **Viso 5 UPS.**

A KORPUSAS 1 AUKŠTAS

Priedas Nr.1

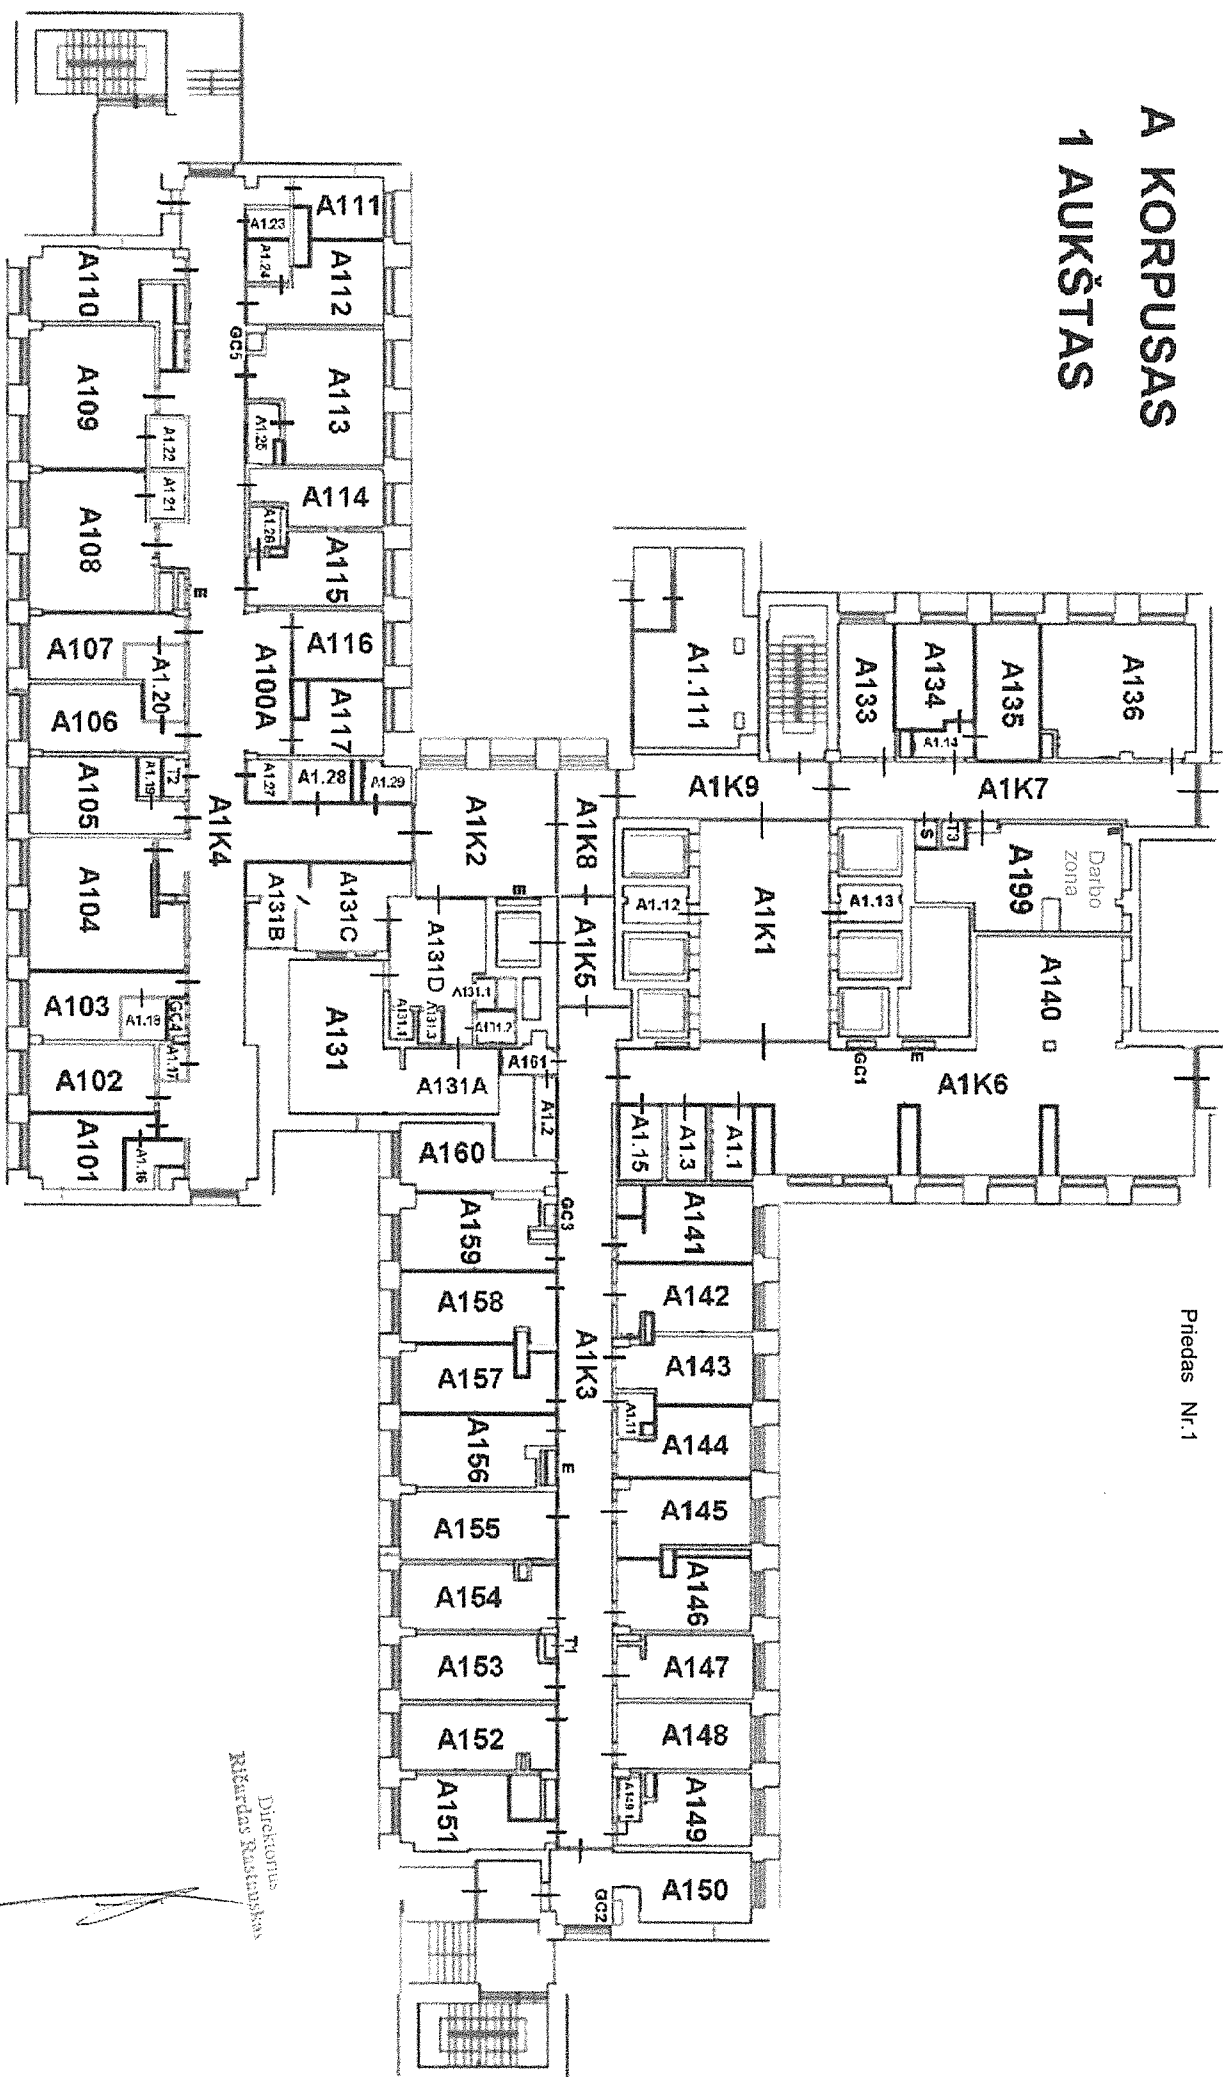

Directoriui
Rikardas Rutkauskas



19-C-2672 2019-10-29

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS (FORMA)

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas

Direktorius
Ričardas Rastauskas



19-C-2672 2019-10-29

Statyb vietės perdavimo-priėmimo aktas (FORMA)

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statyb vietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statyb vietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statyb vietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statyb vietę, tampa atsakingu už Statyb vietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statyb vietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statyb vietės ribų brėžinys.

Statyb vietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statyb vietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statyb vietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statyb vietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____ Data

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____ Data

Direktorius
Rikardas Rastauskas



19-C-2672 2019-10-29



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. _____ D.

SĄMATA

2019 M. _____ MĖN. _____ D.

Direktorius
Ričardas Rastauskas**OBJEKTINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

**S-002 VŠĮ VUL SANTAROS KLINIKŲ SANTARIŠKIŲ G. 2, VILNIUS, ATSARGINĖS SERVERINĖS
A199 REMONTO DARBAI**

Statiny

**1 VŠĮ VUL SANTAROS KLINIKŲ SANTARIŠKIŲ G. 2, VILNIUS, ATSARGINĖS SERVERINĖS
A199 REMONTO DARBAI**

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Bendrieji statybos darbai - apdailos darbai	2420.00		2420.00	2000.00
2	Kompiuterinio tinklo su praėjimo kontrole įrengimo darbai	5687.00		5687.00	4700.00
3	Kondicionavimo, vėdinimo įrengimo darbai	423.50		423.50	350.00
4	Elektros įrengimo darbai	9075.00		9075.00	7500.00
5	Apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbai	1573.00		1573.00	1300.00
6	Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbai	5445.00		5445.00	4500.00
7	Kiti darbai	363.00		363.00	300.00
Iš viso:		24986.50		24986.50	20650.00

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Ričardas Rastauskas