

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS SU ABONENTU

2024 m. lapkričio 15 d. Nr. I49

Biržai

Uždaroji akcinė bendrovė „Biržų vandenys“ (toliau – Vandens tiekėjas), veiklą vykdanči pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. birželio 18 d. išduotą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-30 (atnaujinta 2022 m. lapkričio 24 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1613), atstovaujama direktorės Editos Barkauskienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

ir **Biržų krašto muziejus „SĖLA“**, kodas 190562082, atstovaujama direktorės Editos Lansbergienės, veikiančios pagal įstatus
(juridinio asmens pavadinimas)

Radvilos g. 3, Biržai

(juridinio asmens teisinė forma, buveinės adresas, el. p. adresas ir kt.)

el. p. d.kairiene@birzumuziejus.lt, tel. +37065175555

(juridinio asmens vadovo vardas pavardė ar įgalioto asmens vardas, pavardė, ir tel. Nr. el. p.)

(toliau – Abonentas)

(atstovavimų pagrindžiantys dokumentai)

(Vandens tiekėjas ir Abonentas toliau bendrai vadinami Šalimis) sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. DUOMENYS APIE ABONENTO STATINĮ (PATALPAS) IR IŠLEIDŽIAMAS NUOTEKAS

1. Informacija apie Abonto statinį (patalpas) (toliau – patalpos):

1.1. patalpų adresas: J. Radvilos g. 3, Žolinės g. 10, Vabalninkas;

1.2. patalpų pavadinimas: kultūros;

1.3. apskaitos prietaiso savininkas Vandens tiekėjas.

1.4. Abonentui leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas ir nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, nustatomos pagal toliau lentelėje nurodomas nuotekų užterštumo koncentracijas:

Teršiančių medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Koncentracijos:		
		bazinio nuotekų, išskyrus paviršines nuotekas, užterštumo ¹	leidžiamo išleidžiamų nuotekų užterštumo)	nuotekų užterštumo, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ²
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mgO ₂ /l	350	350	1100
Bendras azotas (N _b)	mg/l	50	50	60
Bendras fosforas (P _b)	mg/l	10	10	20
Skendinčios medžiagos (SM)	mg/l	350	350	500
Naftos produktai	mg/l	nenustatyta	Nenustatyta	0
Ftalatai	µg/l	nenustatyta	Nenustatyta	0 ^A
Riebalai	mg/l	nenustatyta	Nenustatyta	100
Detergentai	mg/l	nenustatyta	Nenustatyta	0
Ph nuo 6.5 iki 8.5	-	nenustatyta	Nenustatyta	6,5 iki 8,5
Temperatūra iki 30 °C	°C	nenustatyta	Nenustatyta	25
ChDS/BDS ₇ santykis		nenustatyta	Nenustatyta	≥ 3

A – nuotekų valykloje ftalatai nėra valomi.

2. Abonentas patvirtina, kad leidžiamos išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos atitinka jo pateiktą Vandens tiekėjui informaciją apie jo veiklos metu labiausiai tikėtinas, dažniausiai gamybos procese pasitaikančias nuotekose esančių teršalų koncentracijas, sudėtį ir planuojamus išleisti nuotekų kiekius. Vandens tiekėjui nustačius, kad Abonentas netinkamai įvertino jo veiklos metu labiausiai tikėtinas, dažniausiai gamybos procese pasitaikančias nuotekose esančių teršalų koncentracijas ir (ar) išleidžiamų teršiančių medžiagų sudėtį, Vandens tiekėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas, negu numatyta šioje Sutartyje, Abonentu leidžiamo išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas, kurios taikomos nuo Vandens tiekėjo raštiško pranešimo (deklaracijos)² priedas, gavimo dienos. Šis raštiškas pranešimas laikomas sudėtine šios Sutarties dalimi.

3. Vandens tiekėjui dviejų mėnesių laikotarpiu tris ar daugiau kartų nustačius, kad Abonto išleidžiamos nuotekos viršijo leidžiamą išleidžiamų nuotekų užterštumą, Abonentui leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos, nurodytos Sutarties 1.4. punkte, yra pakeičiamos taip: teršiančios medžiagos, kurios koncentracijos buvo viršytos, leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas yra lygus nuotekų mėginių tyrimų, kuriais nustatytas viršijimas, rezultatų vidurkiui, tačiau ne daugiau kaip nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių. Leidžiamo išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos laikomos pakeistos šiame punkte nurodytu būdu ir pradedamos taikyti nuo Vandens tiekėjo raštiško pranešimo apie Abonentui nustatytas leidžiamo išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas gavimo dienos. Šis raštiškas pranešimas laikomas sudėtine šios Sutarties dalimi.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Pagal šią Sutartį Vandens tiekėjas teikia Abonentui iki vandens tiekimo ir vartojimo ribos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį šaltą geriamąjį vandenį (toliau- vanduo) ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (TAR, 2022-11-15, Nr.2022-22945) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais ir kitais teisės aktais.

5. Vandens ir priimtų tvarkyti nuotekų pirkimo ir pardavimo vieta – VAM, kuriame įrengtas įvadinis vandens apskaitos prietaisas. Jei yra įrengtas nuotekų apskaitos prietaisas, priimtų tvarkyti nuotekų pirkimo ir pardavimo vieta – nuotekų apskaitos prietaisas.

6. Vandens tiekimo ir vartojimo bei nuotekų atidavimo ribos bei nuotekų mėginių ėmimo vietos nurodomos šios Sutarties 1 priede

¹ Apskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440, 15 punktas;
² Kitų teršiančių medžiagų koncentracijos Abonto išleidžiamose nuotekose neturi viršyti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D-236 (2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. D1-515 redakcija), 2 priede nustatytų ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų į gamtinę aplinką.

„Vandens tiekėjo ir abonentų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribos“.

III. VANDENS TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Vandens tiekėjas įsipareigoja:

7.1. nepertraukiamai tiekti **Abonentui** geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, išskyrus, kai Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 (TAR, 2023-06-08, Nr. 2023-11466), ir kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo reglamentuojančiuose teisės aktuose ar šioje Sutartyje numatytais atvejais nutraukiamas ar sustabdomas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas **Abonentui**;

7.2. užtikrinti, kad **Abonentui** tiekiamo geriamojo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrai iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2327), Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606; 2011, Nr.3-107, 144-6778, TAR, 2015-08-10, Nr. 2015-12163), „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nustatytus geriamojo vandens kokybės reikalavimus, išskyrus Geriamojo vandens įstatyme nustatytą išlygą, kai leidžiama ribotą laikotarpį tiekti geriamąjį vandenį, kurio vieno ar kelių rodiklių vertės viršija teisės aktuose nustatytas ribines vertes;

7.3. užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, atitinkančią Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. D1-15 (TAR, 2023-01-16 Nr. 2023-00714) patvirtintus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus;

7.4. teisės aktų nustatyta tvarka naudoti ir iki Sutarties 1 priede „Vandens tiekėjo ir abonentų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribų planas“ nustatytos ribos prižiūrėti jam nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdomą ir (ar) naudojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bešėmininę infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, kurio reikia geriamajam vandeniui tiekti ir nuotekoms tvarkyti;

7.5. informuoti ir įspėti **Abonentą** apie numatomą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo nutraukimą ar sustabdymą teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka bei nurodyti, nuo kada ir kuriam laikui nutraukiamas ar sustabdomas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, kokiu būdu **Abonentui** bus sudaryta galimybė gauti geriamąjį vandenį ir (ar) naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrūkis truks ilgiau negu 12 valandų. Jei geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimą ar sustabdymą sąlygojo neteisėti **Abonento** veiksmai (neveikimas), galimybė naudotis geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugomis alternatyviomis priemonėmis **Abonentui** nesudaroma;

7.6. įrengti savo lėšomis į **Abonento** paruoštą (parengtą) vietą, įvadinį vandens apskaitos prietaisą, teisės aktų nustatytais atvejais – nuotekų apskaitos prietaisą, užtikrinti, kad jų techninė būklė atitiktų teisės aktų reikalavimus, o matavimai būtų reikalaujamo tikslumo, ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka organizuoti metrologinę patikrą, įskaitant neeilinę metrologinę patikrą, jeigu **Abonentas** įtaria, kad apskaitos prietaisas neatitinka jam nustatytų reikalavimų taip pat keisti atskaitomuosius apskaitos prietaisus, kurių metrologinę patikrą pasibaigus, naujais metrologiškai tvarkingais;

7.7. **Abonentui** prašant atlikti geriamojo vandens kokybės tyrimus, jeigu **Abonentas** įtaria, kad ties vandens tiekimo ir vartojimo riba geriamasis vanduo neatitinka teisės aktų nustatytų geriamojo vandens kokybės reikalavimų, išskyrus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme numatytas išimtis, kai leidžiama tiekti geriamąjį vandenį, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai viršija teisės aktuose nustatytus toksinius (cheminius) rodiklius;

7.8. užtikrinti informacijos apie **Vandens tiekėją**, tiekimo geriamojo vandens, teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, paslaugų teikimo sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pasikeitimus, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, renovaciją, investicijas į sistemos plėtrą ir renovaciją, paslaugų kainas ir tarifus, jų struktūrą, vykdomą infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pertrūkių paskelbimą **Vandens tiekėjo** interneto svetainėje ir jos atnaujinimą;

7.9. nevykdymas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamas jos vykdymas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti **Abonento** patirtą žalą.

8. Vandens tiekėjas neatsako už:

8.1. vandens tiekimą (vandens kokybę, kiekį, slėgį) ir nuotekų tvarkymą, kai **Abonento** patalpos prie vandens tiekimo ar nuotekų tinklų yra prijungtos be prisijungimo (techninių) sąlygų arba nesilaikant prisijungimo (techninių) sąlygų reikalavimų, ne pagal suderintą projektą;

8.2. geriamojo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametru pablogėjimą, jeigu šie parametrai pablogėjo **Abonentui** ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomuose ar naudojamuose geriamojo vandens naudojimo įrenginiuose, geriamajam vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose;

8.3. vandens tiekimą (vandens kokybę, kiekį, slėgį) ir nuotekų tvarkymą subabonentams;

8.4. saugų ir nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kai **Abonentas** nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties 9.1, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10 ir 9.19 punktuose numatytus įsipareigojimus;

8.5. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų techninę būklę, matavimų tikslumą ir metrologinę patikrą, jei **Abonentas** teisės aktų nustatyta tvarka neįsileidžia **Vandens tiekėjo** įgalioto atstovo į **Abonento** patalpas ar bendrojo naudojimo patalpas ar teritoriją arba kitaip nesudaro sąlygų šių prietaisų priežiūrai (juos įrengti, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas).

IV. ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Abonentas įsipareigoja:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti ir remontuoti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais jam valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius bei likviduoti avarijas juose. Jeigu geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas nutrūksta daugiau kaip 12 valandų dėl **Abonentui** priklausančios geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, įrenginių ir (ar) komunikacijų gedimo, avarijos ar kitokio pažeidimo, **Abonentas** privalo kitiems **Vandens tiekėjo** abonentams ir vartotojams sudaryti galimybę neatlygintinai gauti geriamąjį vandenį (iš autocisternų, vandens kolonėlių, vandens butelių ir pan.) ir (ar) naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis kitais būdais (biotualetais ir pan.). **Abonentui** to nepadarius per 24 valandas, alternatyvų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą kitu būdu abonentams ir vartotojams užtikrina **Vandens tiekėjas**, tačiau geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo alternatyviais būdais sąnaudas turi apmokėti **Abonentas** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo;

9.2. savo sąskaita užtikrinti **Abonento** patalpose įrengto vandens apskaitos mazgo ir (ar) nuotekų apskaitos mazgo techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, jų priežiūros organizavimą, apsaugą ir remontą;

9.3. užtikrinti **Abonento** patalpose ir (ar) teritorijoje esančių atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių ir jų apsaugos plombų, apskaitos prietaisų gamintojų plombų bei metrologinės patikros plombų ir (ar) žymenų saugumą, o neužtikrinus jų saugumo, juos pažeidus ir (ar) sugadinus, savavališkai nuėmus, atlyginti **Vandens tiekėjui** apskaitos prietaiso ir kitų įrenginių įsigijimo ir (ar) įrengimo sąnaudas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo;

9.4. užtikrinti **Abonento** patalpose ir (ar) žemės sklype esančio priešgaisrinio vandentiekio įvade ir atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso apvedimo linijose įrengtų priešgaisrinių įrenginių plombų saugumą;

9.5. neviršyti prisijungimo (techninėse) sąlygose ir statinio projekte nustatyto maksimalaus vandens suvartojimo bei šioje Sutartyje nustatyto nuotekų užterštumo, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių;

9.6. laikytis teisės aktuose nustatyto geriamojo vandens vartojimo režimo;

9.7. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas pranešti **Vandens tiekėjui** apie pastebėtą avariją, gaisrą, geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų gedimus ar kitokius pažeidimus naudojant geriamąjį vandenį ir (ar) išleidžiant nuotekas;

9.8. neišleisti į **Vandens tiekėjo** eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą, ar kitokių sutartyje nenumatytų medžiagų ar jų mišinių;

9.9. esant veiklos pokyčiams, dėl kurių kinta teršiančios medžiagos nuotekose ar jų koncentracija, raštu pranešti **Vandens tiekėjui** labiausiai tikėtinas, dažniausiai **Abonento** veikloje pasitaikančias nuotekų teršalų koncentracijas;

9.10. jei **Abonento** veikloje naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai, kurie nuotekomis patenka arba gali patekti į nuotekų surinkimo sistemą, vadovautis konkrečios cheminės medžiagos ir preparato saugos duomenų lapo nuostatomis, jeigu kituose teisės aktuose medžiagai ar preparatui nenustatyti kitokie reikalavimai; taip pat **privalo** raštu iš anksto, informuoti **Vandens tiekėją** apie planuojamas išleisti medžiagas, preparatus, suderinti su juo šį klausimą ir išleidimo sąlygas nustatyti sutartyje;

9.11. tiksliai ir teisingai Sutartyje aptarta tvarka deklaruoti ir pateikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis;

9.12. kiekvieno mėnesio 25-31 dienomis pranešti **Vandens tiekėjui** atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis, pateikiant ataskaitą (deklaraciją), pasirašytą **Abonento** įgalioto atstovo, elektroniniu paštu apskaita@birzuvandenys.lt arba elektroniniu būdu per **Vandens tiekėjo** interneto svetainėje esantį savitarnos portalą, o laiku nepranešus rodmenų ir dėl to **Vandens tiekėjo** atstovui patikrinus atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis sumokėti 12,26 eurų dydžio (įskaitant PVM) atlyginimą už kiekvieno objekto apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo;

9.13. atsiskaityti už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

9.14. visiškai atsiskaityti su **Vandens tiekėju** už sunaudotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir nutraukti Sutartį, kai nutraukiama ar pasibaigia patalpų nuomos sutartis, jei **Abonentas** yra šių patalpų nuomininkas, ar patalpas, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo ir (arba) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, perleidžia kito asmens nuosavybėn. **Abonentas**, prieš perleidžiamas patalpas kito asmens nuosavybėn ar nutraukdamas nuomos sutartį, privalo kartu su būsimu patalpos savininku ar nuomotoju pasirašyti naują užfiksuoti patalpų įrengtų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis ir perduoti juos **Vandens tiekėjui**;

9.15. įsileisti į **Abonento** patalpas, bendrojo naudojimo patalpas ar teritoriją **Vandens tiekėjo** įgaliotą atstovą, pateikusį **Vandens tiekėjo** įgalioto asmens pasirašytą prašymą arba **Vandens tiekėjo patvirtintos formos užpildytą „Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų eksploatavimo sąlygų patikrinimo, pažeidimų fiksavimo aktas“ aktą** ir išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. į patalpas ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, jų rodmenis ir eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam **Abonentui**) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus). **Abonentui** atsisakius įleisti **Vandens tiekėjo** atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią **Abonentas** informavo, kad atsisako įleisti **Vandens tiekėjo** įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu vandentiekio įvado ir (ar) 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) nuotekų išvado skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą;

9.16. sudaryti sąlygas **Vandens tiekėjui Abonento** darbo metu paimti išleidžiamų nuotekų mėginių mėginių paėmimo vietoje, nurodytoje Sutarties 1 priede, taip pat prirėkus sudaryti sąlygas pastatyti automatinį nuotekų mėginių semtuvą;

9.17. apmokėti neeilinei apskaitos prietaiso patikrai patirtas **Vandens tiekėjo** sąnaudas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo, jeigu **Abonento** raštišku prašymu atlikus neeilinę apskaitos prietaiso patikrą, nustatoma, kad apsauginis tinklis nebuvo užterštas ir apskaitos prietaisais atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;

9.18. apmokėti geriamojo vandens kokybės tyrimams patirtas **Vandens tiekėjo** sąnaudas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo, jeigu **Abonento** prašymu atlikus geriamojo vandens kokybės tyrimus, nustatoma, kad ties geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba geriamasis vanduo atitinka teisės aktais nustatytus geriamojo vandens kokybės reikalavimus;

9.19. išleidžiant nuotekas, vadovautis Nuotekų tvarkymo reglamentu;

9.20. nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti **Vandens tiekėjo** patirtą žalą.

V. NUOTEKŲ MĖGINIŲ ĖMIMO IR TYRIMO TVARKA

10. **Vandens tiekėjas** nuotekų mėginius ima savo nuožiūra mėginių ėmimo vietose iš nuotekų tinklų ar šulinių, už kurių eksploatavimą (priežiūrą) atsakingas **Abonentas** (Sutarties 1 priedas). **Abonento** atstovas turi teisę dalyvauti, paimant nuotekų mėginį. **Vandens tiekėjas** apie nuotekų mėginio ėmimo laiką ir vietą praneša **Abonentui** atvykęs (t.y. iš anksto neinformavęs) arba pranešdamas iš anksto raštu. Kai **Vandens tiekėjo** atstovas atvyksta imti nuotekų mėginį iš anksto neinformavęs apie tai **Abonento**, o **Abonentas** pageidauja, kad tuo pačiu metu nuotekų mėginį paimtų Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atstovas (Sutarties 12 punktą), šis atstovas į nuotekų mėginių ėmimo vietą turi atvykti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) minučių nuo **Vandens tiekėjo** atstovo atvykimo. Per nurodytą laiką Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atstovui neatvykus į mėginių ėmimo vietą, Sutarties 12 punktą netaikomas.

11. Nuotekų mėginio tyrimą atlieka **Vandens tiekėjo** pasirinkta jam nepriklausanti laboratorija, turinti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (toliau – Aplinkos apsaugos agentūros leidimas) (toliau – **Vandens tiekėjo** pasirinkta laboratorija). Atlikęs nuotekų tyrimą ir nustatęs, kad viršytas leidžiamas išleistų nuotekų užterštumas, ar teršiančių medžiagų nedeclaravimą, kitą darbo dieną nuo visų tyrimo analizių rezultatų gavimo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu pranešti **Abonentui** apie tyrimo rezultatus.

12. **Abonento** iniciatyva tuo pačiu metu **Abonento** nuotekų mėginius gali paimti **Vandens tiekėjo** ir Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atstovas. Šis nuotekų mėginys plombuojamas. **Vandens tiekėjo** atstovas dalyvauja mėginio plombavime ir

pasirašo plombavimo juostoje. Indus šių mėginių paėmimui paruošia ir už nuotekų mėginio laikymo, gabenimo sąlygų užtikrinimą bei savalaikį ištyrimą atsako Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinti laboratorija. Gavus skirtingus nuotekų tyrimo rezultatus, taikomas laboratorijos, turinčios Aplinkos apsaugos agentūros leidimą, nustatytas rezultatas. Už Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atliktus tyrimus, įskaitant mėginio paėmimą, sumoka **Abonentas**. **Abonentas**, gavęs nuotekų tyrimo rezultatus iš šio punkte nurodytos laboratorijos, kitą darbo dieną pateikia juos **Vandens tiekėjo** elektroniniu paštu apskaita@birzuvandenys.lt

13. Paėmus **Abonento** nuotekų mėginius, **Vandens tiekėjo** atstovas surašo **Vandens tiekėjo** patvirtintos formos aktą, kurį pasirašo **Vandens tiekėjo** darbuotojas, **Abonentas** ar jo atstovas, o Sutarties 12 punkte nurodytu atveju – ir nuotekų Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atstovas. **Abonentui** ar jo atstovui atsisakius dalyvauti paimant Sutarties 10 ir 12 punktuose nurodytus mėginius ir (ar) pasirašyti aktą, jis galioja, tačiau **Vandens tiekėjo** darbuotojas apie atsisakymą dalyvauti ir (ar) pasirašyti aktą turi pažymėti akte. Vienas akto egzempliorius atitenka **Vandens tiekėjui**, kitas – **Abonentui**.

14. **Abonentas**, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo viršytas Sutartyje nustatytas **Abonentui** leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, faksu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, nurodytomis Sutartyje, kreipiasi į **Vandens tiekėją** dėl pakartotinio nuotekų mėginio paėmimo ir tyrimo atlikimo. Už pakartotinį nuotekų mėginių paėmimą ir tyrimo atlikimą sumoka **Abonentas** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo. Pakartotinai nuotekų mėginiai paimami arba pradedami imti **per dvi darbo dienas** (jei pavyksta tai susiderinant su Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atstovu) nuo prašymo gavimo. Laikotarpis, kai viršijamas sutartyje nustatytas **Abonentui** leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, skaičiuojamas nuo mėginio, nustačiusio, kad jis viršytas, paėmimo datos iki mėginio, kai **Abonentui** leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršijamas, paėmimo datos. Per šį laikotarpį išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal nuotekų apskaitos prietaiso rodmenis, o jei apskaitos prietaisas neįrengtas arba nuotekų mėginio paėmimo metu nebuvo nustatyti nuotekų apskaitos prietaiso rodmenys, - taikant per atskaitinį mėnesį (t.y. mėnesį, kurį buvo nustatytas paminėtas viršijimas) **Abonento** pašalintų nuotekų paros vidurkį.

VI. KAINŲ NUSTATYMAS

15. Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Apie pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo paslaugų kainas, **Vandens tiekėjas** praneša **Abonentui**, apie tai paskelbdamas viešai (internetu svetainėje).

VII. ATSISKAITYMO TVARKA

17. **Abonento** suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal įvadinio vandens apskaitos prietaiso rodmenis.

18. **Vandens tiekėjo** priimtų iš **Abonento** tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto vandens kiekiui. Jei teisės aktu nustatytais atvejais ar **Vandens tiekėjo iniciatyva** yra įrengti nuotekų apskaitos prietaisai, **Vandens tiekėjo** priimtų iš **Abonento** tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas pagal šių apskaitos prietaisų rodmenis. **Abonentai**, kuriems dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal duomenis, gautus vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2.

19. **Abonentas**, neįsirengęs faktinį nuotekų užterštumą nustatančių sistemų, moka už Sutarties 1.4 punkte nustatyto leidžiamo išleidžiamų nuotekų užterštumo nuotekų tvarkymą, įskaitant papildomą kainą už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymą. **Abonentas** taip pat moka nuotekų tvarkymo paslaugų **bazinį kainą** ir nuotekų valymo kainą už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą, kai nustatoma, kad buvo viršytas Sutartyje nustatytas **Abonentui** leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, bet neviršijamas nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių. Bazinis nuotekų, užterštumas, kurį viršijus konkrečioms abonentams skaičiuojama papildoma kaina už nuotekų valymą, nustatomas pagal šių teršalų koncentracijas: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS₇) – 350 mg/l, bendras azotas (N) – 50 mg/l, bendras fosforas (P) – 10 mg/l, skendinčios medžiagos (SM) – 350 mg/l. **Abonentui** viršijus nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, taikomi Sutarties 30-36 punktai.

20. **Vandens tiekėjas** pagal savo paties nuskaitytus ar **Abonento** pateiktus apskaitos prietaiso rodmenis ar kitu šioje Sutartyje numatytu būdu apskaičiuoja mokėtinas sumas už per mėnesį suvartotą vandenį ir (ar) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir pateikia savitarnos sistema arba teikia **Abonento** nurodytu elektroniniu paštu d.kairiene@birzumuziejus.lt sąskaitą **Abonentui** iki sekančio mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

21. Už kiekvieną mėnesį suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas **Abonentas** sumoka **Vandens tiekėjui** pagal pateiktą **Vandens tiekėjo** mokėjimo dokumentą iki kito mėnesio, einančio po atskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos. Šalys susitaria, kad sąskaitą siunčiant paštu (ar naudojantis tokias paslaugas teikiančio asmens paslaugomis), sąskaita laikoma **Abonento** gauta per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo jos įteikimo pašto įstaigai (ar tokias paslaugas teikiančiai (-iam), o kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma pirma darbo diena po jo išsiuntimo dienos. **Abonentas**, negavęs sąskaitos iki mėnesio 20 (dvidešimtos) kalendorinės dienos, turi kreiptis į **Vandens tiekėją** dėl pakartotino sąskaitos išrašymo.

22. Jeigu **Abonentas** laiku nedeklaruoja atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenų ir neįleidžia **Vandens tiekėjo** atstovo patikrinti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenų, patiekta geriamojo vandens kiekis ir (ar) sutvarkytų nuotekų kiekis už einamąjį mėnesį apskaičiuojamas taikant per paskutinius dvylika mėnesių suvartoto vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekio vidurkį. Šis vidurkis taikomas tol, kol **Vandens tiekėjas** patikrins atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) **Abonentas** pradės tinkamai vykdyti pareigą deklaruoti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis, **Vandens tiekėjas** turi teisę perskaiciuoti. Jei vandens ir (ar) nuotekų kiekį, patikrinus atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis, **Vandens tiekėjas** turi teisę perskaiciuoti. Jei geriamojo vandens ir nuotekų kiekis (jų vidurkis) skaičiuojamas už laikotarpį, kurį faktiškai teiktos paslaugos.

23. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis **Vandens tiekėjo** atstovas objekte tikrina savo nuožiūra. **Abonento** atstovui siūloma dalyvauti patikrinime. **Abonento** atstovui nedalyvaujant šiame patikrinime, pretenzijos dėl neteisingo duomenų užrašymo nepriimamos.

24. Jei sutarties sudarymo metu **Vandens tiekėjui** nebuvo pateiktas geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su buvusiu patalpų savininku aktas, **Abonentas** toliau moka pagal suvartotą geriamąjį vandenį ir (ar) išleistų nuotekų kiekį nuo paskutinio deklaruotų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis.

25. **Abonento** įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu eiliškumu.

26. Jeigu **Abonentas** apmoka didesnę, negu **Vandens tiekėjo** sąskaitoje nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinančią mėnesį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu **Abonentas** nenurodo kitaip.

27. **Abonentas**, perdavęs patalpas, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo ir (arba) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, kito asmens nuosavybėn, privalo nuo šių patalpų perdavimo kito asmens nuosavybėn momento apie tai pranešti **Vandens tiekėjui**, iki sutarties nutraukimo dienos visiškai su juo atsiskaityti už sunaudotą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir nutraukti sutartį.

VIII. ATSAKOMYBĖ

28. **Abonentui**, laiku neatsiskaičius už suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, **Vandens tiekėjas** už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuoja jam 0,2 (dviejų dešimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka **Vandens tiekėjas** gali skaičiuoti palūkanas, bei gali nutraukti ar sustabdyti vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą **Geriamojo vandens** tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo nustatyta tvarka.

29. Patikrinimo metu **Vandens tiekėjui** nustačius, kad atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas yra sugadintas, pažeistas, nustatyti požymiai, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės siekiant sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis (t. y. apskaitos prietaisas užšalęs, apsemtas vandeniu, pažeista apskaitos prietaiso plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie apskaitos prietaiso, apskaitos prietaisas įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas apskaitos prietaiso korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas ar pan.), arba kad savavališkai naudojamas geriamasis vanduo ir (ar) išleidžiamos nuotekos, pagal šią Sutartį patiekto vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 (2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-744 redakcija) (TAR, 2015-10-22, Nr. 2015-16633, 201905-13 Nr. 2019-07626, 2021-12-15 Nr. 2021-25824), 49, 50 ir 51 punktuose nurodytu būdu, arba vadovaujantis kitu įstatymu **aktualios redakcijos** apibrėžiančiu atsakomybę už savavališką naudojimais geriamuoju vandeniu ir (ar) išleidžiamas nuotekas.

30. **Abonentui** viršijus Sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, išskyrus Sutarties 31 punkte numatytą ūminio teršiančiųjų medžiagų išleidimo atvejį, neskaičiuojama nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą, o pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 39 straipsnio 20 punkto 1,2,3 ir 5 dalis **skaičiuojama bauda**.

31. Bauda apskaičiuojama 1 m³ nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą ir nuotekų valymo kainą už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą padidinus santykiu, koku faktinis nuotekų užterštumas viršijo viešojoje sutartyje nustatytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.

32. Baudos už kiekvienos teršiančios medžiagos koncentracijos viršijimą nuotekose sumuojamos. Baudos taikymo laikotarpis nustatomas nuo mėginio, nustatančio, kad teršiančių medžiagų parametras viršija Sutartyje nustatytą užterštumą, paėmimo datos iki mėginio, kai viršijimas nebefiksuojamas, paėmimo datos. Visais atvejais šis laikotarpis yra ne trumpesnis kaip trys paros.

33. **Abonentui** išleidus Sutartyje nedeklaruotas, bet ūkinėje veikloje naudojamas medžiagas ir preparatus, (išskyrus numatytas aplinkos ministro tvirtinamo nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede pagal šios sutarties 36. punktą apskaičiuota bauda už nedeklaruotą (-as) teršiančią (-as) medžiaga (-as) suma indeksuojama taikant koeficientą 4), pagal šios sutarties arba nustačius didelę taršą, skaičiuojama bauda, lygi 1 m³ nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą, nuotekų valymo kainą už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą padidinus santykiu, koku faktinė tarša viršijo šioje Sutartyje nustatytą abonentui nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.

34. Baudos už kiekvienos teršiančios medžiagos koncentracijos viršijimą nuotekose sumuojamos. **Abonentui** lieka prievolė, pašalinus taršos priežastis, prašyti **Vandens tiekėją**, paimti pakartotinį nuotekų mėginį, iš naujo įvertinti realią išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentraciją ir raštu pranešti **Vandens tiekėjui**, apie jo veiklos metu naudojamas ir į nuotekas galinčias patekti medžiagas ir preparatus, numatomą jų koncentraciją nuotekose ir planuojamą išleisti nuotekų kiekį.

35. Atsižvelgdamas į **Abonento** raštišką pranešimą, **Vandens tiekėjas** turi teisę iš naujo nustatyti **Abonentui** leidžiamą išleisti nuotekų užterštumą.

36. **Abonentui** išleidus Sutartyje nedeklaruotas prioritetingas pavojingas medžiagas, nurodytas aplinkos ministro tvirtinamo nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede, pagal šios sutarties 33, 34 punktus, apskaičiuota baudų už nedeklaruotą (-as) teršiančią (-ias) medžiagą (-as) suma indeksuojama taikant koeficientą 4.

37. **Vandens tiekėjui** nustačius, kad **Abonentas** tris ar daugiau kartų per du mėnesius daugiau kaip 2 kartus viršijo Sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, (bet kurios teršiančiosios medžiagos) arba esant duomenų, kad **Abonentas** neužtikrins, jog jo išleidžiamos nuotekos neviršytų nuotekų užterštumo, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, **Vandens tiekėjas** turi teisę sustabdyti ar nutraukti nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą **Abonentui**. Apie numatomą nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymą ar nutraukimą **Abonentas** įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, išskyrus, kai paslaugų teikimą būtina sustabdyti, nutraukti siekiant išvengti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos arba šią avariją likviduoti. Šiuo atveju nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas sustabdomas ar nutraukiamas **Abonento** iš anksto neįspėjus.

38. Jei ChDS/BDS7 santykis yra ≥ 3 , Vandens tiekėjas privalo įvertinti, ar išleidžiamos nuotekos nėra toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų kiekio (iki 150 mg/l pagal BDS7), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius procesus, šio parametro viršijimas leidžiamas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptais klausimais vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Aktualios redakcijos.

40. Iš Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių įgaliotų atstovų derybomis. Nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, ginčas yra sprendžiamas teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal **Vandens tiekėjo** buveinės vietą.

41. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, arba šioje sutartyje numatytais atvejais. **Abonentas** turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai pranešęs **Vandens tiekėjui** raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu yra su **Vandens tiekėju** visiškai atsiskaitęs.

42. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitokių priežasčių nebegalioja, arba tuos santykius reguliuoja kiti nei šioje Sutartyje numatyti teisės aktai, vadovaujamosi galiojančiais ir aktualios redakcijos teisės aktais, o kitos Sutarties nuostatos lieka galioti.

43. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, vandentvarkos ūkio valdymą, administravimą, eksploatavimą, apskaitos ir atsiskaitymo tvarką.

44. Abonentas patvirtina, kad prieš šios Sutarties pasirašymą Vandens tiekėjas pateikė visą Abonento pareikalautą žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymo paslauga bei šia Sutartimi prisiimtų teisių ir pareigų realizavimo tvarka, Šalis pagal šią Sutartį tenkančia atsakomybe, taip pat patvirtina, kad Abonentas yra supažindintas su įrengtų apskaitos prietaisų plombų žymenimis, jam išaiškintas draudimas savavališkai nuimti apskaitos prietaisą, jį perkelti į kitą vietą, pakeisti ar nuplėšti apskaitos prietaisų plombas ir/ar daryti jam elektromagnetinį, feromagnetinį ir mechaninį poveikį.

45. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

46. Vandens tiekėjas, gavęs informaciją iš Abonento, valstybės įmonės Registrų centro ar trečiųjų asmenų apie patalpų savininko ar nuomininko pasikeitimą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią rašytinę sutartį ir laikyti, kad konkludentiniais veiksmais sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su nauju patalpų savininku ar nuomininku. Tokiu atveju Sutartis su Abonentu pripažįstama nutraukta nuo nuosavybės teisės į patalpas perleidimo momento ar nuomos sutarties nutraukimo (pasibaigimo) momento, tačiau Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl to, kad neįvykdyta Sutartis.

47. Jei Abonento geriamojo vandens naudojimo įrenginiai nėra prijungti prie Vandens tiekėjo vandens tiekimo tinklų, tai šios Sutarties punktai, susiję su geriamojo vandens tiekimu, netaikomi.

48. Šalys įsipareigoja raštiškai per 3 (tris) kalendorines dienas informuoti viena kitą apie savo rekvizitų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie rekvizitų pasikeitimus, negali reikšti pretenzijų dėl kitos šalies veiksmų, atliktų šioje Sutartyje numatytais rekvizitais.

49. Vandens tiekėjas turi teisę teikti informaciją, susijusią su Abonentu ir šia Sutartimi, tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kaupimu, skolininkų duomenų bazės naudojimu, ir asmenims, teikiantiems Vandens tiekėjui teises paslaugas.

50. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad kiekviena iš Šalių turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, kiekviena Šalis yra gavusi visus leidimus, patvirtinimus, sprendimus, sutikimus ir pritarimus, kurių reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, Šalis saistančius susitarimus bei kitus dokumentus šios Sutarties sudarymui, įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui bei sudarant šią Sutartį nebuvo pažeisti jokie kiekvienos šalies veiklai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Jei paaiškėja, kad bet kurie šie patvirtinimai ar garantijos neteisingi, melagingi ar klaidinantys, visos neigiamos pasekmės dėl to kyla šaliai, kuri pateikė tuos pareiškimus ar garantijas.

51. Sutarties I priedas „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribų planas“ yra neatskiriama Sutarties dalis.


52. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

X. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

VANDENS TIEKĖJAS	ABONENTAS
UAB „Biržų vandenys“	Biržų krašto muziejus „Sėla“
Rotušės g. 30, LT-41137 Biržai	Radvilos g. 6, Biržai
Juridinio asmens kodas 154850665	Juridinio asmens kodas 190562082
PVM mokėtojo kodas LT548506610	PVM mokėtojo kodas LT
A.S. Nr. LT767300010096849405 „Swedbank“, AB	A.S. Nr. LT567044060002463181
Tel. (8 450) 31 497, (8 450) 32 052 el. pašto adresas: info@birzuvandenys.lt	Tel. +37065960995 el. pašto adresas: d.kairiene@birzumuziejus.lt
Direktorė  Edita Barkauskienė	Direktorė  Edita Lansbergienė
	A.V. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties Nr. I49

INŽINERINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS RIBŲ NUSTATYMO SCHEMA

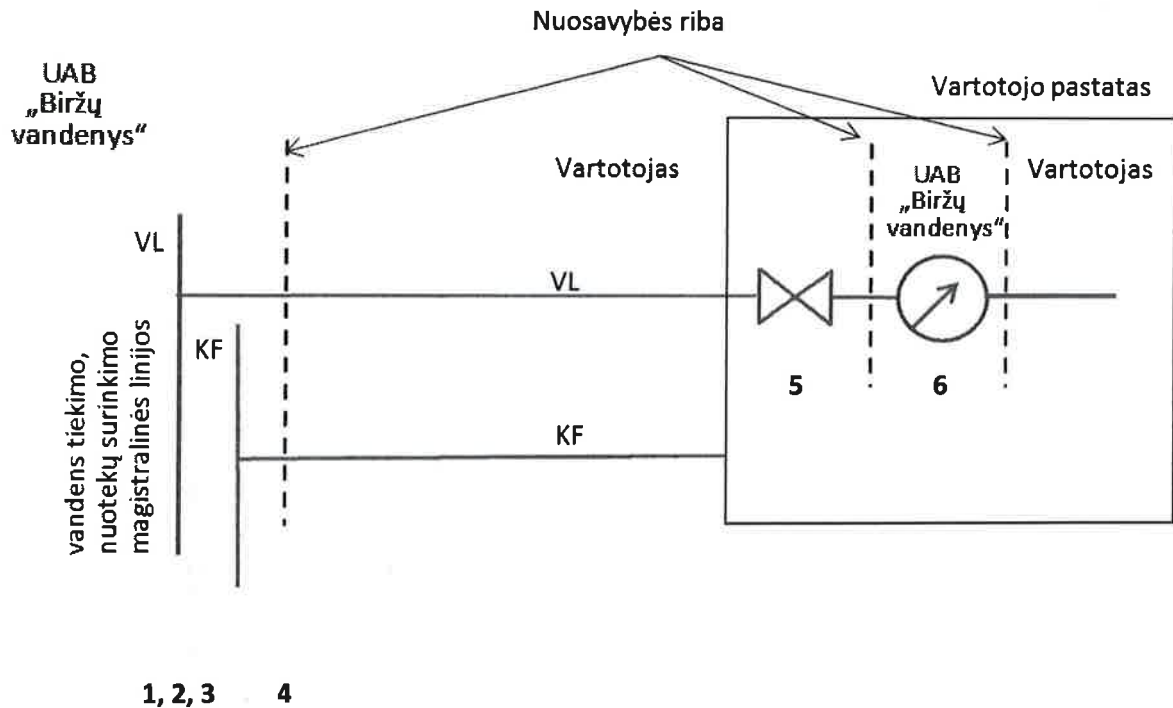

- 1 - šulinys
- 2 - sklendė
- 3 - atšakojimas nuo magistralinės linijos
- 4 - priklausomybės riba
- 5 - sklendė
- 6 - apskaitos prietaisas
- VL- vandens tiekimo linija
- KF - nuotekų surinkimo linija

Pastaba. Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo sutartį žr. VL ir KF aptarnavimo ribas; geriamojo vandens teikimo – VL, o buitinių nuotekų tvarkymo KF.

Susipažinau ir sutinku:

(vardas, pavardė)

(parašas)

