

**CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO VIEŠOJO PIRKIMO
ŠILUMOS PIRKIMO – PARDAVIMO IR VARTOJIMO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS**

2024 –11-14 Nr. 219-3/Š/PS-182

Šiauliai

AB „Šiaulių energija”, toliau – **Tiekėjas**, atstovaujama finansų ir ekonomikos direktoriaus **Justo Gurejevo**, veikiančio pagal 2024 m. vasario 15 d. generalinio direktoriaus įsakymą „Dėl sutarčių, pažymų ir suderinimo aktų įforminimo“ Nr. ISA - 19, ir **Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys”**, atstovaujama generalinio direktoriaus **Aurimo Rutkausko**, toliau – **Vartotojas**, atstovaujama direktoriaus, sudaro šią šilumos pirkimo – pardavimo ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. **Sutarties dalykas** – centralizuoto šilumos tiekimo pirkimas – pardavimas.

Tiekėjas, įsipareigoja tiekti **Vartotojui** šilumos energiją **Vartotojui** priklausančioms pastatams ir patalpoms, nurodytoms šios Sutarties 1A, 1B, 1C, 1Č, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O prieduose. Šioje Sutartyje šalys įsipareigoja deramai realizuoti joms suteiktas teises bei prisiimtus įsipareigojimus perkant, parduodant ir vartojant šilumos energiją bei atsiskaitant už ją.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

2. **Tiekėjas** privalo:

2.1. Nenutrūkstamai (išskyrus Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse ir šioje Sutartyje numatytus atvejus) tiekti šilumos energiją **Vartotojui** priklausančius pastatus **Šiauliuose, Birutės g. 39A, Vytauto g. 103, Žuvininkų g. 3, V. Grinkevičiaus g. 16C, Gardino g. 27A, Gardino g. 37B, Lyros g. 5, Architektų g. 14, Gegužių g. 61, Vytauto g. 134, Gegužių g. 48, Gegužių g. 72, K. Korsako g. 1A** (nurodytus Sutarties IV dalyje), toliau – Pastatai, iki šilumos tiekimo – vartojimo ribos (Sutarties 1A, 1B, 1C, 1Č, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O priedai), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių bei kitų galiojančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2. Vadovaudamasis aukščiau nurodytais norminiais teisės aktais, šilumos tiekimo – vartojimo riboje (Sutarties 1A, 1B, 1C, 1Č, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O priedai) užtikrinti tiekiamo termofikacinio (šilumnešio) vandens temperatūrą, atitinkančią šilumnešio temperatūrų grafiką. Leistini vidutiniai paros nukrypimai ne didesni kaip +/- 5%.

2.3. Vadovautis Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”.

2.4. Vadovautis Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas”.

2.5. **Tiekėjo** interneto svetainėje www.senergija.lt iki mėnesio 25 dienos informuoti **Vartotoją** apie pakeistą šilumos kainą. Šilumos kaina įsigalioja nuo kito mėnesio 1 dienos.

2.6. Visuomenės informavimo priemonėmis ir **Tiekėjo** interneto svetainėje www.senergija.lt informuoti **Vartotoją** apie šilumos tiekimo apribojimo ar sustabdymo dėl įrenginių remonto ir privalomų eksploatavimo darbų, laiką bei trukmę.

2.7. Informuoti **Vartotoją** apie šilumos tiekimo apribojimo ar sustabdymo, dėl įrenginių remonto ir privalomų eksploatavimo darbų, laiką bei trukmę Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodyta tvarka ir terminais:

2.7.1. **Tiekėjas** informuoja vartotojus apie hidraulinių miesto ir rajono šilumos tinklų bandymų bei apie planinių remonto darbų pradžią ir laiką prieš 10 (dešimt) dienų visuomenės informavimo priemonėmis ir **Tiekėjo** interneto svetainėje www.senergija.lt.

2.7.2. **Tiekėjas**, apribojęs ar sustabdęs šilumos tiekimą visiems ar pavieniams vartotojams dėl avarijos šilumos šaltinyje, šilumos tinkluose ar pastato šilumos įrenginiuose per 24 (dvidešimt keturias) valandas po avarijos informuoja vartotojus apie šilumos sustabdymo priežastį ir laiką visuomenės informavimo priemonėmis ir **Tiekėjo** interneto svetainėje www.senergija.lt.

2.8. **Vartotojui** prašant, suteikti išsamią informaciją apie teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų kainas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nustatyta tvarka.

2.9. Šilumos tiekimo – vartojimo riboje (Sutarties 1A, 1B, 1C, 1Č, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O priedai) bet kuriuo paros metu lokalizuoti įvykusią šilumos perdavimo įrenginių avariją.

3. **Tiekėjas** turi teisę:

3.1. Tiekėjo atstovui, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas raštu įspėjus arba suderinus apsilankymo laiką ir pateikus darbuotojo pažymėjimą, netrukdomai apžiūrėti **Vartotojui** priklausančių šilumos

įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę.

3.2. Sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse ir šioje Sutartyje nurodyta tvarka. Sustabdžius šilumos tiekimą, **Vartotojui** išlieka pareiga atsiskaityti už iki šilumos tiekimo sustabdymo jau patiektą šilumą. Jei šilumos tiekimas buvo sustabdytas dėl **Vartotojo** kaltės, šilumos tiekimas atnaujinamas, kai **Vartotojas** pašalina šilumos sustabdymo priežastis ir sumoka prijungimo išlaidas.

4. **Vartotojas** privalo:

4.1. Tinkamai prižiūrėti **Vartotojui** priklausančius šilumos įrenginius.

4.2. Neleisti šilumnešio nuotėkių, o atsiradus – jas operatyviai stabdyti. Nedelsiant informuoti apie pastebėtus patalpų šilumos įrenginiuose šilumnešio nuotėkius valdytoją ar prižiūrėtoją, ar šilumos tiekėją ir imtis galimų veiksmų juos skubiai stabdyti. Taip pat užtikrinti, kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau negu nustatyta teisės akte, imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo.

4.3. Leisti Tiekėjo atstovui, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas raštu įspėjus arba suderinus apsilankymo laiką ir pateikus darbuotojo pažymėjimą, patikrinti bute ar kitose patalpose esančių šilumos įrenginių tvarkingumą.

4.4. Demontuoti papildomus šildymo prietaisus, jei **Vartotojui** priklausančiose patalpose papildomai sumontuotų šildymo prietaisų paviršius viršija projekte nustatytą galia.

4.5. Vykdyti **Tiekėjo** nurodymus dėl šilumos įrenginių darbo režimo pagal pateiktą **Tiekėjo** šilumnešio temperatūrų grafiką, sudarytą šilumos **Vartotojo** teritorijai.

4.6. Ruošdamas prižiūrimo pastato šilumos įrenginius šildymo sezonui, atlikti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse bei kituose teisės aktuose reglamentuotus darbus bei **Tiekėjo** pagrįstus ir teisėtus nurodymus ir nustatyta tvarka gauti pastato parengties šildymo sezonui aktą.

4.7. Teikti **Tiekėjui** mokėjimų apskaičiavimui ir atsiskaitymui reikalingą informaciją Sutarties 9, 10.2 ir 26 punktuose nustatyta tvarka.

4.8. Mokėti **Tiekėjui** už atsiskaitymo laikotarpio metu suvartotą šilumos energiją nustatytais galiojančiais tarifais ir šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis. Šilumos kaina nustatoma pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) nutarimu patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.

4.9. Už **Tiekėjui** priklausančių, bet įrengtų pastato savininko arba patalpų savininko patalpose atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų saugumą atsako šių patalpų savininkas. Tyčinio sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto šilumos vartojimo atveju atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal **Tiekėjo** pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis įstatymų nustatyta tvarka.

5. **Vartotojas** turi teisę:

5.1. Reikalauti iš Tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo, kad jų kompetencijos ribose **Vartotojui** priklausančiose patalpose būtų palaikoma teisės aktuose (Sutarties 2.4 punktas) nustatyta patalpų temperatūra, jeigu Pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus.

5.2. Laiku gauti iš **Tiekėjo** mokėjimų už suvartotą šilumos energiją per atsiskaitymo laikotarpį dokumentus.

5.3. Gauti informaciją iš **Tiekėjo** apie šilumos kainas, mokėjimų apskaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, mokėjimams apskaičiuoti panaudotus duomenis, šilumos išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodus, atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas.

5.4. Padidinti šildymo prietaisų paviršių iki projekte nustatytos galios, jei **Vartotojo** patalpose šildymo prietaisų paviršius mažesnis nei projekte.

5.5. Kartu su kitais pastato butų ir kitų patalpų savininkais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirinkti iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rekomenduotų taikyti ar su ja suderintų šilumos išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodų. Iki metodo pasirinkimo, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.

5.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kartu su kitais pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato, jo sekcijos ar bloko šildymo būdą.

5.7. Reikalauti iš **Tiekėjo**, kad būtų palaikomi Sutartyje nurodyti ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuoti šilumnešio parametrai tiekimo – vartojimo riboje (Sutarties 1A, 1B, 1C, 1Č, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O priedai).

5.8. Gauti iš **Tiekėjo** Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygas keisti ir rekonstruoti šilumos įrenginius, jeigu tai nepažeidžia pastato savininko arba daugiabučio gyvenamojo namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų ar kitų pastatų savininkų teisių ir interesų.

5.9. Reikalauti iš šilumos tiekėjo ir šildymo sistemos prižiūrėtojo atlyginti nuostolius, jeigu šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas neužtikrina šilumos bei teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų (Sutarties 1G, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O priedai).

5.5. Pasirinkti atsiskaitymo už suvartotą šilumą būdą.

III. MOKĖJIMŲ UŽ ŠILUMOS ENERGIJĄ APSKAIČIAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

6. Šilumos energijos, patiekto į Pastatus, kiekis nustatomas pagal **šilumos apskaitos prietaisų, įrengtų Pastatų įvaduose, rodmenis**. Sugedus šilumos apskaitos prietaisui, atliekant šilumos apskaitos prietaiso patikrą ir (ar) kitais atvejais išėmus šilumos apskaitos prietaisą, Pastate suvartotas šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal VERT nutarimu patvirtintose Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse nustatytą tvarką.

7. Šilumos energijos matavimo vienetas yra kilovatvalandė (kWh).

8. Atsiskaitymo laikotarpis – **1 (vienas) kalendorinis mėnuo**.

9. Pastatuose **Birutės g. 39A, Vytauto g. 103, Žuvininkų g. 3, įvadinį šilumos apskaitos prietaisų rodmenys nurašomi paskutinę atsiskaitomojo mėnesio dieną**. Atsiskaitymui reikalingus duomenis už atsiskaitymo laikotarpį **Vartotojas** pateikia **Tiekėjui** ne vėliau kaip pirmą einamojo mėnesio darbo dieną elektroniniu paštu kas@senergija.lt, informacine sistema mano.senergija.lt arba pristato į Vartotojų priimamąjį adresą Pramonės g. 10, Šiauliuose.

10. **Vartotojui** priklausančiuose pastatuose, patalpose suvartotas šilumos energijos kiekis apskaičiuojamas:

10.1. Pastatuose **Vytauto g. 103, Žuvininkų g. 3** suvartotas šilumos kiekis patalpų šildymui apskaičiuojamas pagal Sutarties 6 punktą.

10.2. Pastate **Birutės g. 39A** įrengtame šilumos punkte atsiskaitymo laikotarpiu suvartota, įvadinio šilumos apskaitos prietaisu išmatuota, šilumos energija, skirtingiems objektams, esantiems Birutės g. 39A ir Birutės g. 39C, **Tiekėjas** apskaičiuoja pagal **Vartotojo** pateiktus duomenis. Vartotojas duomenis apskaičiuoja pagal Uždarnosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ ir Uždarnosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ suvartotos šilumos energijos Birutės g. 39A laboratoriniame korpuse, bei pastate Birutės g. 39C pasirašytą paskirstymo, atliekamo tarpusavio susitarimu nustatyta tvarka, aktą. **Vartotojas** pastato Birutės g. 39C butams nustatydamas šilumos kiekius karšto vandens temperatūros palaikymui, vadovaujasi VERT patvirtinta Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika (toliau – Metodika) bei Uždarnosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ pateiktais duomenimis apie pastato Birutės g. 39C butuose esančius karšto vandens tiekimo sistemos tipus. Pasikeitus pastato Birutės g. 39C butų karšto vandens tiekimo sistemos tipui, **Vartotojas** apie tai informuoja **Tiekėją**. Metodikos nuostatų pasikeitimai Sutarties šalims galioja be atskiro susitarimo.

10.3. Pastatuose **Gardino g. 27A** (šilumos energija tiekama iš pastato Gardino g. 29), **Lyros g. 5** (šilumos energija tiekama iš pastato Lyros g. 7), **Architektų g. 14, Gegužių g. 61, Gegužių g. 48, Gegužių g. 72, Korsako g. 1A** esančių skirtingų šilumos energijos vartotojų arba vartotojų grupės suvartotas šilumos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal VERT nutarimu patvirtintą **Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodą Nr. 4**. Bent vienam pastato šilumos vartotojui teisės aktų nustatyta tvarka atjungus savo patalpų šildymo įrenginius nuo centralizuoto šildymo sistemos, pastate suvartota šiluma bus skirstoma Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodą Nr. 4 papildant VERT nutarimu patvirtintu **Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodu Nr. 5**.

10.4. Pastate **Vytauto g. 134** esančių skirtingų šilumos energijos vartotojų arba vartotojų grupės suvartotas šilumos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal VERT nutarimu patvirtintą **Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodą Nr. 4** ir pagal VERT nutarimu patvirtintą **Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6**. Šie paskirstymo metodai iš esmės atitinka vartotojų gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens sistemų ypatumus, todėl jų taikymas apsprendžiamas šia Sutartimi. Visi mokėjimų skaičiavimui reikalingi koeficientai, nurodyti metode Nr. 6, pasirenkami ir keičiami metode nurodytais pasirinkimo būdais be atskiro Sutarties pakeitimo.

10.5. Pastatuose **Grinkevičiaus g. 16C, Gardino g. 37B** suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal VERT patvirtintus normatyvus.

11. Šilumos energijos kaina ir galutinė mokėjimo suma:

11.1. Sutarties pasirašymo metu vienanarė šilumos kaina iki pastato įvado yra 6,12 euro ct/kWh (be PVM), 7,41 euro ct/kWh (su PVM), mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,96 Eur/mėn./kW (be PVM), 1,16 Eur/mėn./kW (su PVM). Mažmeninio aptarnavimo baziniam užmokesčiui apskaičiuoti nustatyta suvartotos šilumos srauto vidutinė galia 72,4356 kW (nurodyta Sutarties 16 punkte). Taikomas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydis – 21 proc.

11.2. Galutinė mokėjimo suma už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuojama: šilumos kiekis, vartotojui priskirtas Sutarties 10 punkte nustatyta tvarka, dauginamas iš vienanarės šilumos kainos iki pastato šilumos įvado be

pridėtinės vertės mokesčio, pridedant mažmeninio aptarnavimo bazinio pastovaus (mėnesio) užmokesčio dydį padaugintą iš šilumos srauto vidutinės galios, ir prie gautos sumos pridedant pridėtinės vertės mokestį.

Pasikeitus šilumos kainai ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatčius kitą PVM dydį, pasikeitimai galioja Sutarties šalims be atskiro Sutarties pakeitimo.

11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu šilumos kaina dėl pakitusių kuro kainų gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas mėnesį.

11.4. **Vartotojas** turi teisę pasirinkti vienanarę ar dvinarę šilumos kainą, bei pasirinkti atsiskaitymo už mažmeninio aptarnavimo bazinio pastovaus (mėnesio) užmokesčio būdą. Šilumos kaina, **Vartotojui** pateikus prašymą **Tiekėjui**, gali būti keičiama ne dažniau kaip vieną kartą per metus ir turi galioti ne trumpiau kaip vienus metus. **Vartotojui** nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo, taikoma vienanarė šilumos kaina.

12. **Tiekėjas** už **Vartotojui** patiektą šilumos energiją, per 1 mėnesio ataskaitinį laikotarpį, mokėjimo dokumentą pateikia elektroniniu būdu ne vėliau kaip iki kito mėnesio po ataskaitinio laikotarpio 10 kalendorinės dienos. **Vartotojas** pateiktą mokėjimo dokumentą apmoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio po ataskaitinio laikotarpio paskutinės kalendorinės dienos.

Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos elektroniniu būdu Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, išskyrus Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju. Paslaugų teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta.

13. **Vartotojas** apmoka **Tiekėjo** pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio po atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos. Mokėjimai paskirstomi tokiu eiliškumu: išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, delspinigiai, skola ir priskaičiuota suma už paskutinį atsiskaitymo laikotarpį. **Vartotojas** už tiekiamą šilumos energiją gali mokėti avansu, prieš tai informavus **Tiekėją** ir suderinus mokėjimo sumą.

14. **Vartotojas**, nesumokėjęs už šilumos energiją Sutartyje nustatytais terminais, moka Tiekėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną pradelstą dieną. Jokie kiti Sutarties prievolių užtikrinimo būdai negali būti taikomi.

15. Sutarties nutraukimas neatleidžia **Vartotojo** nuo pareigos atsiskaityti su **Tiekėju** už jam tiekiamą šilumos energiją ir suteiktas paslaugas iki Sutarties nutraukimo.

IV. OBJEKTŲ ŠILUMOS GALIA IR PARAMETRAI

16. Šilumos galia iš viso – 1522,70 kW, iš jų:

16.1. Šildymui – 872,96 kW,

16.2. Karšto vandens ruošimui – 590,74 kW,

16.3. Vėdinimui – 59,00 kW.

Nr.	Pastato, patalpos adresas, pavadinimas, unikalus Nr.	Šilumos galia, kW				Patalpų plotas, m ²	Nustatyta suvartotos šilumos srauto vidutinė galia, kW
		Šildymas	Karštas vanduo	Ventiliacija	Viso		
1	Birutės g. 39A, Laboratorinis korpusas (unikalus Nr. 2997-4000-6092)	235,45	460,55	-	696	2435,42	29,6271
2	Birutės g. 39A, Sandėlis (unikalus Nr. 2997-4000-6050)	50,01	-	-	50,01	256,39	0
3	Birutės g. 39A, Mechaninės dirbtuvės (unikalus Nr. 2997-4000-6038)	198,76	-	-	198,76	1336,79	11,2887
4	Birutės g. 39A, Garažai (unikalus Nr. 2997-4000-6027)	100,02	25,52	-	125,54	893,65	4,0092
5	Vytauto g. 103, Administracinis pastatas (unikalus Nr. 2993-5007-3010); Garažas (unikalus Nr. 2993-5007-3021); Administracinis pastatas (unikalus Nr. 2993-5007-3043).	212,01	104,67	-	316,68	1752,94	21,936
6	Vytauto g. 103, Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento pastatas (unikalus Nr. 2993-5007-3032)	27,00	-	-	27,00	306,36	4,7244

7	Žuvininkų g. 3, Nuotekų perpumpavimo siurblynė (unikalus Nr. 2996-5010-2012)	9,60	-	59,00	68,60	86,15	0,7354
8	V. Grinkevičiaus g. 16C, Siurblynė Nr. 3 (unikalus Nr. 2998-0017-6015)	4,65	-	-	4,65	34,43	0
9	Gardino g. 27A, Siurblynė Nr. 8 (unikalus Nr. 2998-0017-7012)	10,23	-	-	10,23	34,89	0
10	Gardino g. 37B, Siurblynė Nr. 9 (unikalus Nr. 2998-4018-6019)	6,39	-	-	6,39	35,07	0
11	Lyros g. 5, Siurblynė Nr. 15 (unikalus Nr. 2998-6015-2017)	0,58	-	-	0,58	37,71	0
12	Architektų g. 14, Siurblynė Nr. 16 (unikalus Nr. 2998-6009-4012)	2,91	-	-	2,91	41,48	0
13	Gegužių g. 61, Siurblynė Nr. 17 (unikalus Nr. 2999-4014-7012)	3,37	-	-	3,37	38,44	0
14	Vytauto g. 134, Siurblynė Nr. 19 (unikalus Nr. 2999-6006-5013)	0,93	-	-	0,93	14,29	0,1148
15	Gegužių g. 48, Siurblynė Nr. 21 (unikalus Nr. 2998-9025-3012)	3,84	-	-	3,84	37,70	0
16	Gegužių g. 72, Siurblynė Nr. 22 (unikalus Nr. 2998-9025-2015)	3,37	-	-	3,37	40,52	0
17	K. Korsako g. 1A, Siurblynė Nr. 23 (unikalus Nr. 2999-4008-4010)	3,84	-	-	3,84	37,47	0

Suvarotos šilumos srauto vidutinė galia nustatoma pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodytą tvarką.

17. **Vartotojas** atsako už pateiktos mokėjimų apskaičiavimui ir atsiskaitymui reikalingos informacijos teisingumą.

V. PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪRA

18. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, vykdo **Vartotojas** ar **Vartotojo** pasirinktas priežiūrėtojas. Pasikeitus Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojui **Vartotojas** per 10 darbo dienų, apie tai informuoja **Tiekėją**.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

19. Sutartis galioja nuo 2024-12-04 iki 2029-12-03 arba kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba kai Šalys visiškai įvykdo sutartinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, arba Sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, arba pasiekiami Pradinė (maksimali) Sutarties vertė.

20. Sutarties galiojimo terminas – 60 (šešiasdešimt) mėnesių (įskaitant apmokėjimui už šilumos energiją skirtą laikotarpį).

21. Maksimali Sutarties vertė bendram 60 (šešiasdešimt) mėnesių Sutarties galiojimo laikotarpiui yra 350000 Eur (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių Eur 00 ct) be PVM.

22. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio būdas, t. y. Sutartyje nurodytus įkainius dauginant iš faktiškai patiektos šilumos energijos kiekio (apimties). Taikant fiksuoto įkainio būdą galutinė kaina, kurią **Vartotojas** turės sumokėti **Tiekėjui**, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai patiektos šilumos energijos kiekio.

23. Sutartyje nurodytos šilumos energijos kainos gali būti keičiamos, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) arba šilumos kainoms, kurios keičiamos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika ir kituose įteisėse aktuose nustatyta tvarka. Pasikeistas PVM mokestis bus taikomas nuo įstatymo dėl PVM mokesčio pakeitimo įsigaliojimo dienos. Atsiskaitymo laikotarpiu mokėjimų skaičiavimui taikoma atitinkamą atsiskaitomąjį laikotarpį galiojanti šilumos energijos kaina. Pasikeitus šilumos kainoms ir/ar pakeitus PVM mokesčio dydį teisės aktuose nustatyta tvarka, Sutarties pakeitimai raštu neatliekami, visi pakeitimai nurodomi pateiktoje sąskaitoje faktūroje.

24. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytus atvejus. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai

atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi **Vartotojas**. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

Sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti nutraukta, papildyta, pakeista vienai iš šalių ne vėliau nei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pateikus pranešimą/pasiūlymą. Nutraukiant Sutartį **Vartotojas** privalo visiškai atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo jam tiekta šilumos energiją. **Tiekėjas**, gavęs informaciją iš **Vartotojo** ar VĮ Registrų centras apie Pastato savininko pasikeitimą, pasilieka sau teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

25. Šalys įsipareigoja vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašu, VERT nutarimais ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Minėtų teisės aktų pasikeitimai galioja Sutarties šalims be atskiro Sutarties pakeitimo.

26. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostatų būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, šalys laiko kitas Sutarties nuostatas galiojančiomis ir taikytinomis, jeigu tolimesnis Sutarties vykdymas yra įmanomas.

27. Šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros riba ir tiekimo – vartojimo riba nustatoma akte (Sutarties 1A, 1B, 1C, 1Č, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O priedai).

28. Pasikeitus patalpų savininkui, juridinio asmens teisinei formai, pavadinimui, adresui, bankų rekvizitams, taip pat kitiems duomenims, reikalingiems mokėjimams už šilumos energiją apskaičiuoti, reorganizavimo, likvidavimo, bankroto atvejais ar įvykus šilumos įrenginių, apskaitos prietaisų gedimams, **Vartotojas** ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, apie tai informuoja **Tiekėją**.

29. **Tiekėjas** atsako už teisės aktuose nustatytą kokybiškos šilumos tiekimą iki tiekimo – vartojimo ribos (Sutarties 1A, 1B, 1C, 1Č, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O priedai) bei už nepatietktą šilumą, išskyrus atvejus, nurodytus Sutarties 2.5 punkte, bei *force majeure* aplinkybes. **Tiekėjas** atlygina dėl Tiekėjo kaltės **Vartotojo** patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Jei **Tiekėjas** įvykdė sutartinius įsipareigojimus, **Tiekėjas** neatsako už šilumos tiekimo sustabdymą ir (arba) **Vartotojui** tuo padarytą žalą, jeigu tai įvyko dėl **Vartotojo** ar trečiųjų asmenų, kurių **Tiekėjas** nėra pasitelkęs Sutarties vykdymui, veiksmų.

31. **Vartotojas** gali atjungti, keisti, prijungti šilumos įrenginius tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

32. **Vartotojas**, savavališkai atjungęs savo šilumos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos, atsako Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Be kitos šalies raštiško sutikimo nė viena iš šalių negali perduoti savo teisių ar įsipareigojimų, atsiradusių vykdant Sutartį, trečiajai šaliai.

34. Ginčai ir skundai tarp **Vartotojo** ir **Tiekėjo** dėl šios Sutarties sąlygų nevykdymo (netinkamo vykdymo) sprendžiami šalių derybomis, o joms nepavykus ginčus ir skundus ne teisme tvarka nagrinėja:

34.1. **Valstybinė energetikos reguliavimo taryba** (buveinės adresas: Verkių g. 25C – 1, 08223 Vilnius, interneto svetainė www.regula.lt, Šiaulių teritorinio skyriaus adresas: Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai) – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

34.2. **Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba** (buveinės adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt) – dėl energijos pirkimo – pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

34.3. **Savivaldybės vykdomoji institucija** (Šiaulių miesto savivaldybės administracija, buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, interneto svetainė www.siauliai.lt) – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio bei šios priežiūros atlikimo tvarkos.

35. Nepavykus skundų ir ginčų tarp **Vartotojo** ir **Tiekėjo** išspręsti ne teisme tvarka, jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.

36. Perėmus **Tiekėjo** funkcijas kitam juridiniam asmeniui arba Lietuvos Respublikos teisės aktais pakeitus esmines šilumos energijos tiekimo ir vartojimo sąlygas, ši Sutartis netenka juridinės galios.

37. Visa informacija **Vartotojui** apie Sutarties vykdymą, šilumos tiekimą bus teikiama šioje Sutartyje nurodytais būdais (Sutartyje nurodytu **Vartotojo** pašto adresu, telefono numeriu ar/ir elektroninio pašto adresu) arba elektroniniu būdu per internetinę elektroninių paslaugų svetainę mano.senergija.lt. Pageidaujamus informacijos būdus **Vartotojas** gali keisti bei pildyti pateikdamas atskirą rašytinį prašymą.

38. Sudaromas 1 (vienas) Sutarties egzempliorius pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuriuo šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

VII. TIEKĖJO UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI PADALINIAI IR JŲ TELEFONAI

38. Mokėjimų valdymo ir klientų aptarnavimo skyrius:

38.1. Atsiskaitymo klausimai +370 41 591 222, +370 41 591 241 el. paštas

38.2. Techniniai ir techninės priežiūros klausimai +370 41 591 267, +370 41 591 269, +370 41 591 277, el. paštas kas@senergija.lt.

VIII. PAPILDOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

39. Šildymas pastatui Birutės g. 39A įjungiamas ir atjungiamas vienu metu su pastatu Birutės g. 39C.

IX. SUTARTIES PRIEDAI

40. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti šalių parašais. Sutarties sudarymo metu Sutartis turi šiuos priedus:

1A, 1B, 1C, 1Č, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O priedai – Šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ribų ir tiekimo – vartojimo ribos nustatymo aktas (16 lapų).

X. SUTARTIES ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Tiekėjas

AB „Šiaulių energija“

Adresas: Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai

registravimo Nr. AB 97-120

registravimo data 1997-08-15

Juridinio asmens kodas 245358580

PVM mokėtojo kodas LT453585811

a. s. Nr. LT397300010002401947

„Swedbank“ AB, banko kodas 73000

El. paštas info@senergija.lt;

Tel. +370 41 591 200

Interneto svetainės adresas www.senergija.lt

Vartotojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“

Adresas: Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai

Juridinio asmens kodas 144133366

PVM mokėtojo kodas LT441333610

a. s. Nr. LT377180000002467590

AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800

El. paštas info@senergija.lt;

Tel. +370 41 592 262

Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024 - -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Birutės g. 39A

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Birutės g. 39A (Laboratorinis korpusas):

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2266-10.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 2266-10 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 2266-10 taške A iki taško B ir nuo taško B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).


Tiekėjas

AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

**Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Birutės g. 39A (Laboratorinis korpusas)**

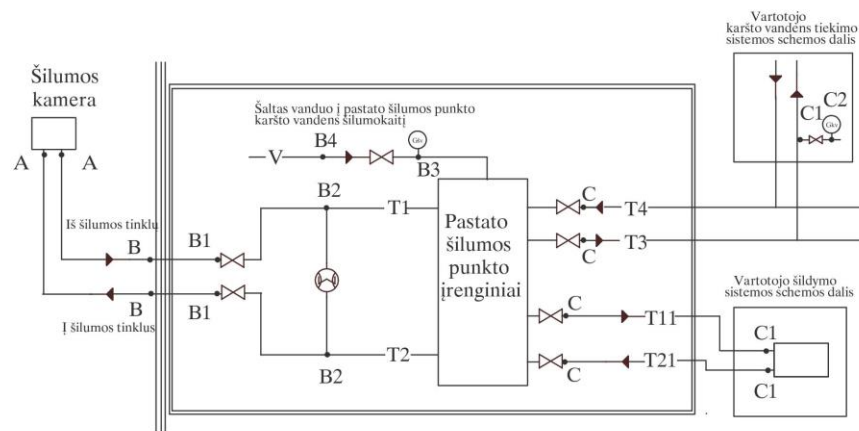

Schemos žymėjimai :

- | | |
|----------|--|
| | - uždaroji armatūra |
| | - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas) |
| | - pastato siena |
| | - šildymo prietaisas |
| T1, T2 | - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių |
| T11, T21 | - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos |
| T3, T4 | - karšto vandens tiekimo tinklai |
| V | - šalto vandens tiekimo tinklas |
| | - šalto vandens apskaitos prietaisas |
| | - karšto vandens apskaitos prietaisas |

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. B2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausančios pastato šilumos apskaitos prietaisas.
A-B, B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams nuosavybės teise priklausančios pastato šilumos perdavimo tinklas, šilumos punkto įrenginiai (išskyrus pastato šilumos apskaitos prietaisą), karšto vandens sistema, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. B2, C2 - Tiekėjo priežiūra pastato šilumos apskaitos prietaisas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisas.
A-B, B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.
C2 – karšto vandens tiekimo – vartojimo riba nustatoma karšto vandens vamzdyno vietoje, kur yra įrengtas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Birutės g. 39A

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Birutės g. 39A (Mechaninės dirbtuvės, Sandėlis):

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2266-10.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 2266-10 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2266-10 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo tinklo šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemas (žr. kitoje lapo pusėje).

Tiekėjas

AB „Šiaulių energija“

Finansų ir ekonomikos direktorius

Justas Gurejevas


Vartotojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“

Generalinis direktorius

Aurimas Rutkauskas

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo tinklo
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Birutės g. 39A (Mechaninės dirbtuvės, Sandėlis)

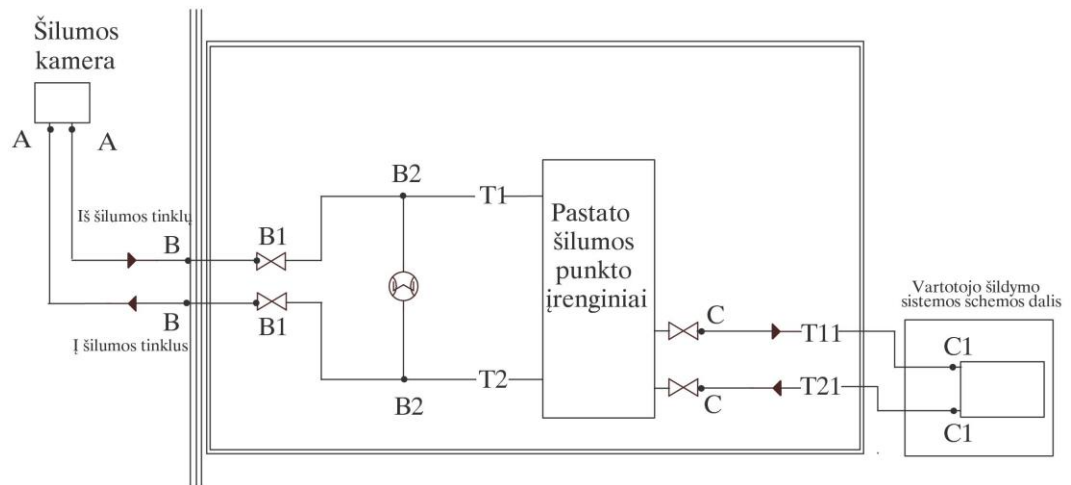

Schemos žymėjimai :

-  - uždaroji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. B2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausančys pastato šilumos apskaitos prietaisas.
A-B, B-B1, B1-B2, B2-C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams nuosavybės teise priklausančias pastato šilumos perdavimo tinklas, šilumos punkto įrenginiai (išskyrus pastato šilumos apskaitos prietaisą), bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
B-B1, B1-B2, B2-C-C1 - pastato šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Birutės g. 39A

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Birutės g. 39A (Garažai):


1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2266-6.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 2266-6 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2266-6 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemas (žr. kitoje lapo pusėje).

Tiekėjas
AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

**Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Birutės g. 39A (Garažai)**

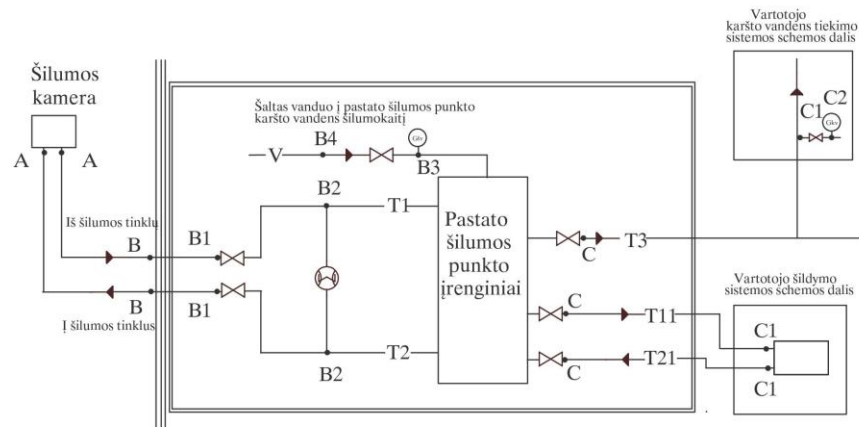

Schemos žymėjimai :

- | | |
|----------|--|
| | - uždaroji armatūra |
| | - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas) |
| | - pastato siena |
| | - šildymo prietaisas |
| T1, T2 | - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių |
| T11, T21 | - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos |
| T3 | - karšto vandens tiekimo tinklai |
| V | - šalto vandens tiekimo tinklas |
| | - šalto vandens apskaitos prietaisas |
| | - karšto vandens apskaitos prietaisas |

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. B2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausančios pastato šilumos apskaitos prietaisas.
A-B, B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams nuosavybės teise priklausančios pastato šilumos perdavimo tinklas, šilumos punkto įrenginiai (išskyrus pastato šilumos apskaitos prietaisą), karšto vandens sistema, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Vytauto g. 103

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Vytauto g. 103 (Administraciniai pastatai ir garažas):

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2224-8/1.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2224-8/1 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2224-8/1 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).

Tiekėjas

AB „Šiaulių energija“

Finansų ir ekonomikos direktorius

Justas Gurejevas


Vartotojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“

Generalinis direktorius

Aurimas Rutkauskas

Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Vytauto g. 103 (Administraciniai pastatai ir garažas)

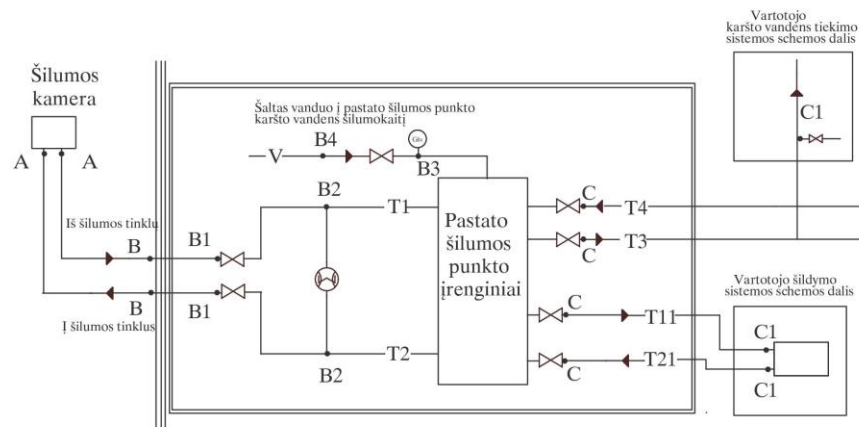

Schemos žymėjimai :

- uždaroji armatūra
- šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
- pastato siena
- šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
- šalto vandens apskaitos prietaisas

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
 B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, šilumos punkto įrenginiai (išskyrus pastato šilumos apskaitos prietaisą), karšto vandens sistema, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
 B-B1, B1-B2, B2-C-C1, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Vytauto g. 103

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Vytauto g. 103 (Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento pastatas):

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2224-8/1.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2224-8/1 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2224-8/1 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo tinklo šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).


Tiekėjas

AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Vytauto g. 103 (Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento pastatas)

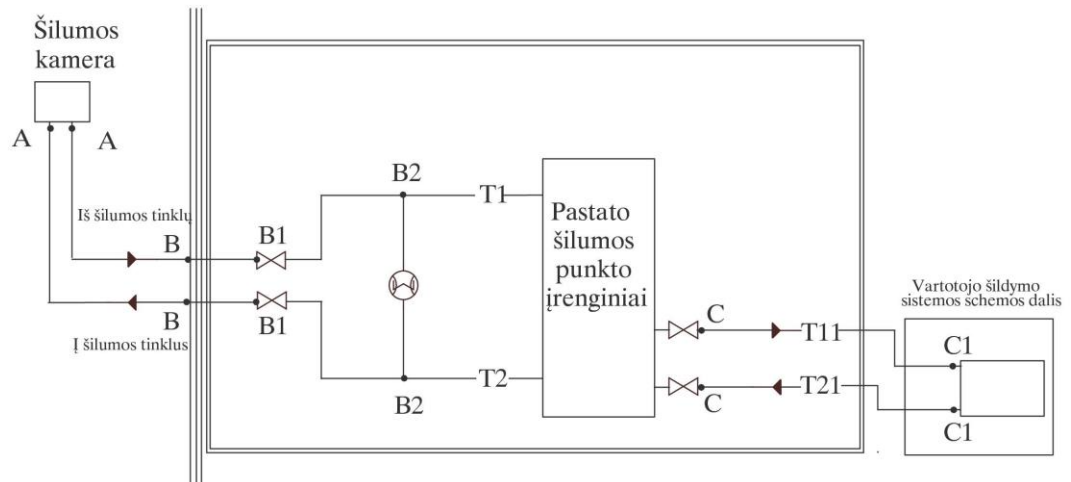

Schemos žymėjimai :

-  - uždarojoji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
B-B1, B1-B2, B2-C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, šilumos punkto įrenginiai (išskyrus pastato šilumos apskaitos prietaisą), bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
B-B1, B1-B2, B2-C-C1 - pastato šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Žuvininkų g. 3

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Žuvininkų g. 3:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 1302.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 1302 taške A iki šilumos punkto pajungimo vietos taške B1 ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B1 iki taškų C1, C3 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 1302 taške A iki taško B1 ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B1 iki taškų C1, C3 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).

Tiekėjas

AB „Šiaulių energija“

Finansų ir ekonomikos direktorius

Justas Gurejevas


Vartotojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“

Generalinis direktorius

Aurimas Rutkauskas

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo tinklo
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Žuvininkų g. 3

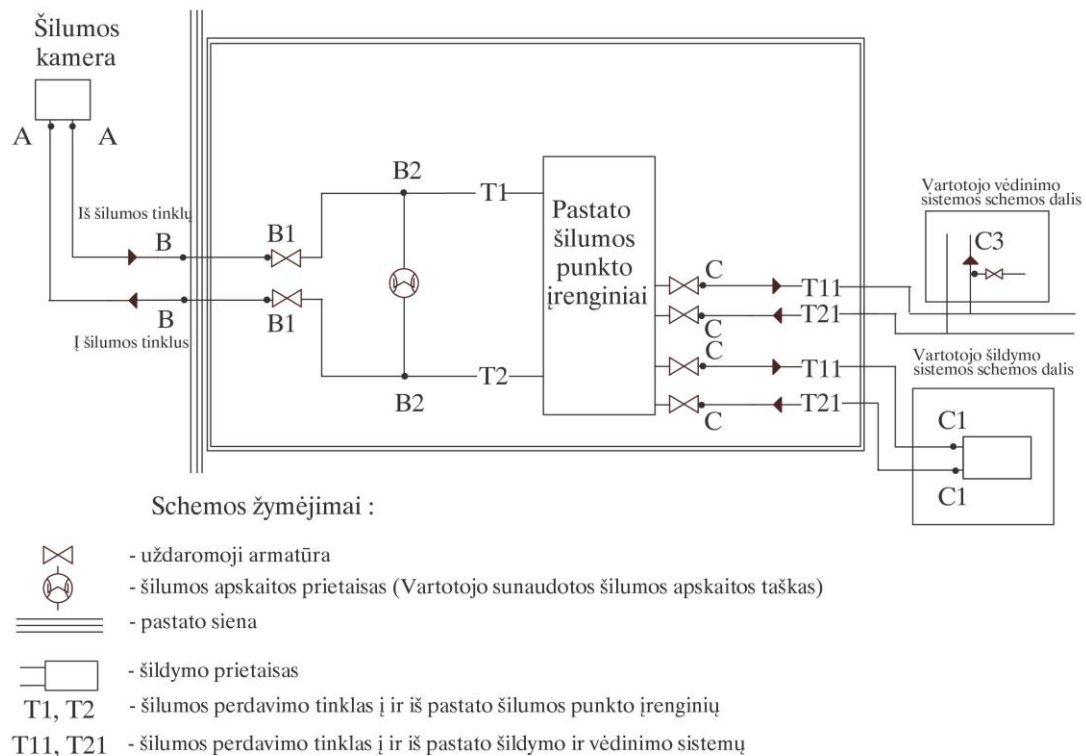

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B-B1, B2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisai.
B1-B2, B2-C-C1, C-C3 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, šilumos punkto įrenginiai (išskyrus pastato šilumos apskaitos prietaisą), šildymo sistema ir vėdinimo sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B-B1, B2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisai.
B1-B2, B2-C-C1 - pastato šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo sistemos priežiūrėtojas.
C-C3 - pastato vėdinimo sistemos tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato patalpų savininkų pasirinktas vėdinimo sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	V.Grinkevičiaus g. 16C

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, V. Grinkevičiaus g. 16C:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK .
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo tinklo šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).

Tiekėjas

AB „Šiaulių energija“

Finansų ir ekonomikos direktorius

Justas Gurejevas


Vartotojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“

Generalinis direktorius

Aurimas Rutkauskas

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo tinklo
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
V. Grinkevičiaus g. 16C

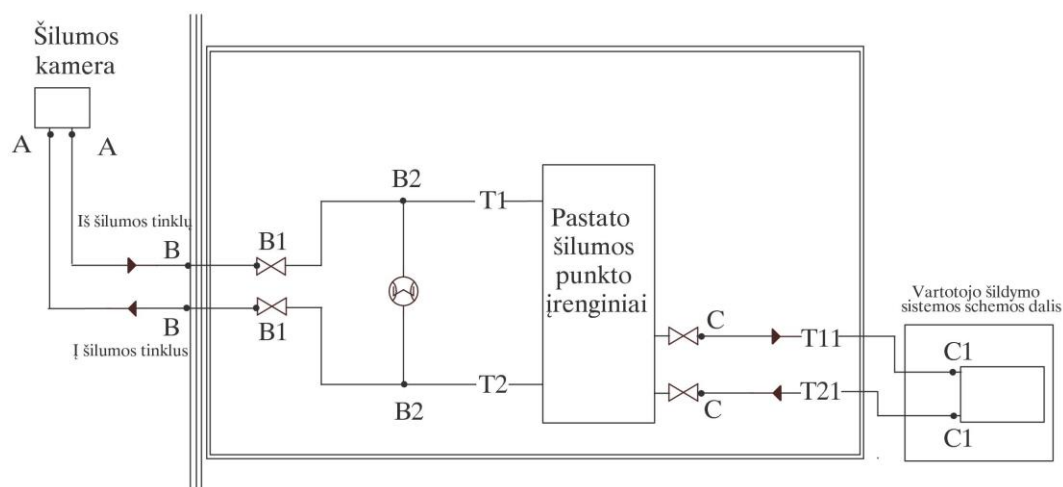

Schemos žymėjimai :

-  - uždaroji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
B-B1, B1-B2, B2-C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, šilumos punkto įrenginiai (išskyrus pastato šilumos apskaitos prietaisą), bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
B-B1, B1-B2, B2-C-C1 - pastato šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Gardino g. 27A

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliai, Gardino g. 29:


1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2141-4.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2141-4 taške A iki šilumos punkto pajungimo vietos taške B1 ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške C iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2141-4 taške A iki taško B1 ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B1 iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).

Tiekėjas
AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Gardino g. 29

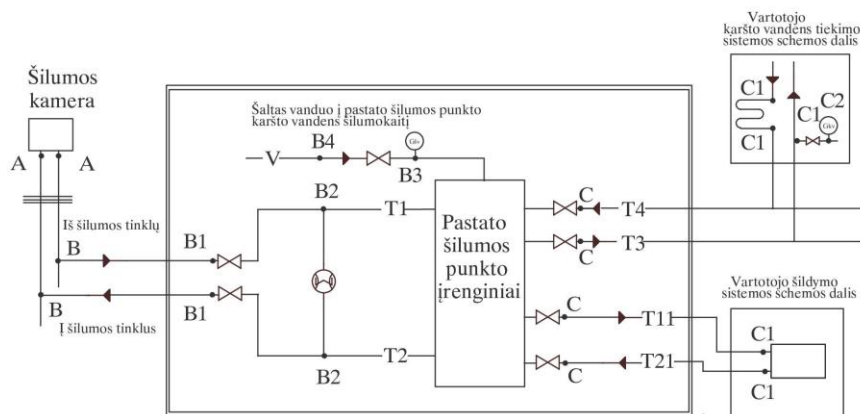

Schemos žymėjimai :

- uždaroji armatūra
- šilumos apskaitos prietaisai (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
- pastato siena
- vonios šildytuvas
- šildymo prietaisai
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
- šalto vandens apskaitos prietaisai
- karšto vandens apskaitos prietaisai

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B-B1, B1-B2-C, B4-C, C2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisai, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisai, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3. C-C1-C2 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, šildymo ir karšto vandens sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B-B1, B2, C2 - Tiekėjo priežiūra šilumos perdavimo tinklas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisai, pastato šilumos apskaitos prietaisai.
B1-B2, B2-C-C1-C2, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.
C2 – karšto vandens tiekimo – vartojimo riba nustatoma karšto vandens vamzdinio vietoje, kur yra įrengtas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024 - -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Gardino g. 37B

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Gardino g. 37B:


1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 26-16.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 26-16 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo šilumos kameros ŠK 26-16 taške A iki taško B ir nuo taško B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).

Tiekėjas
AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo tinklo
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Gardino g. 37B

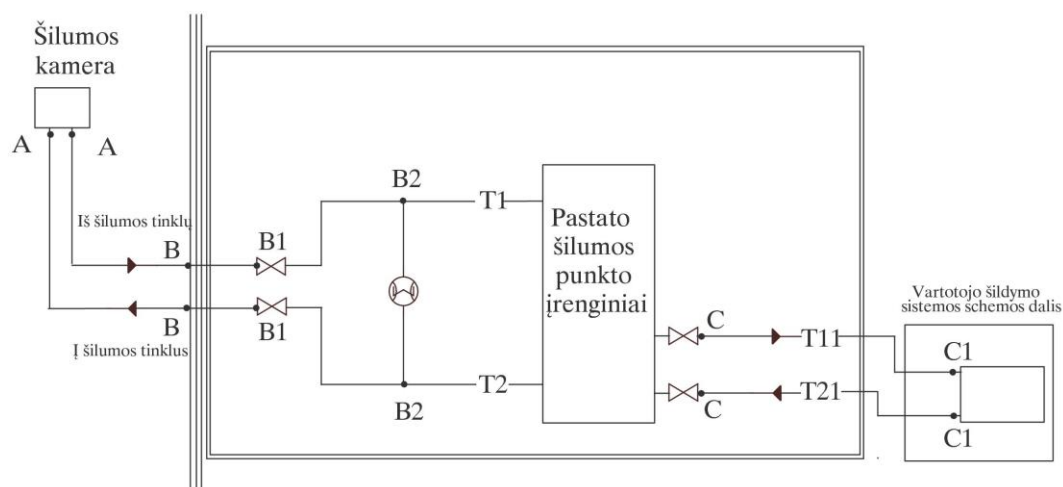

Schemos žymėjimai :

-  - uždaroji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. B2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausančys pastato šilumos apskaitos prietaisas.
A-B, B-B1, B1-B2, B2-C-C1 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams nuosavybės teise priklausančias pastato šilumos perdavimo tinklas, šilumos punkto įrenginiai (išskyrus pastato šilumos apskaitos prietaisą), bei kiti šilumos įrenginiai.
2. B2 - Tiekėjo priežiūra pastato šilumos apskaitos prietaisais.
A-B, B-B1, B1-B2, B2-C-C1 - šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Lyros g. 5

7: surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Lyros g.


1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 27-6.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 27-6 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško B1 ir nuo taško C iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 27-6 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).

Tiekėjas
AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Lyros g. 7

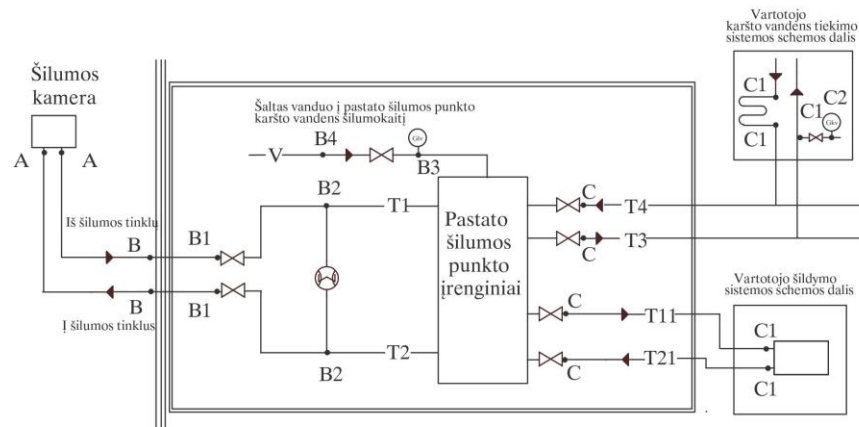

Schemos žymėjimai :

-  - uždaroji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisais (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - vonios šildytuvas
-  - šildymo prietaisais
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
-  - šalto vandens apskaitos prietaisais
-  - karšto vandens apskaitos prietaisais

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B1-B2-C, B4-C, C2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisais, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisais, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3.
B-B1, C-C1-C2 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, šildymo ir karšto vandens sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2, C2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisais, pastato šilumos apskaitos prietaisais.
B-B1, B1-B2, B2-C-C1-C2, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisais yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.
C2 – karšto vandens tiekimo – vartojimo riba nustatoma karšto vandens vamzdžio vietoje, kur yra įrengtas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisais.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Architektų g. 14

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Architektų g. 14:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 28-1A.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 28-1A taške A iki šilumos punkto pajungimo vietos taške B1 ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške C iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 28-1A taške A iki taško B1 ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B1 iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).


Tiekėjas

AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Architektų g. 14

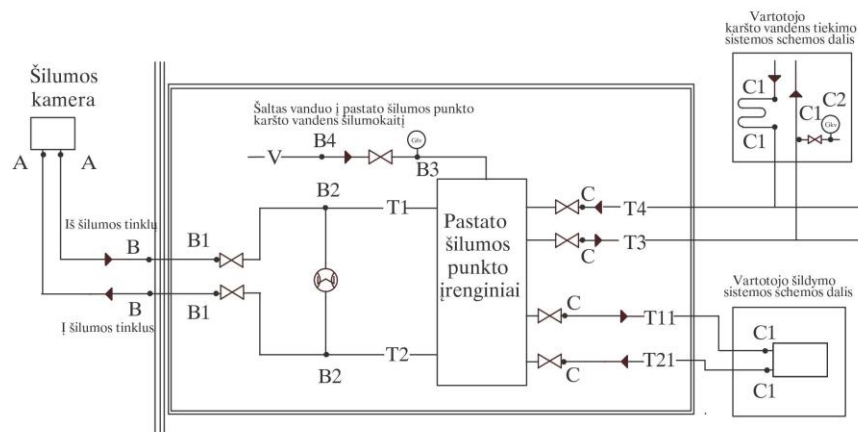

Schemos žymėjimai :

-  - uždaroji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - vonios šildytuvas
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
-  - šalto vandens apskaitos prietaisas
-  - karšto vandens apskaitos prietaisas

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B-B1, B1-B2-C, B4-C, C2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisas, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3. C-C1-C2 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, šildymo ir karšto vandens sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B-B1, B2, C2 - Tiekėjo priežiūra šilumos perdavimo tinklas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
B1-B2, B2-C-C1-C2, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.
C2 – karšto vandens tiekimo – vartojimo riba nustatoma karšto vandens vamzdžio vietoje, kur yra įrengtas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Gegužių g. 61

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Gegužių g. 61:


1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 29-6A.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 29-6A taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško B1 ir nuo taško C iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 29-6A taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).

Tiekėjas
AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Gegužių g. 61

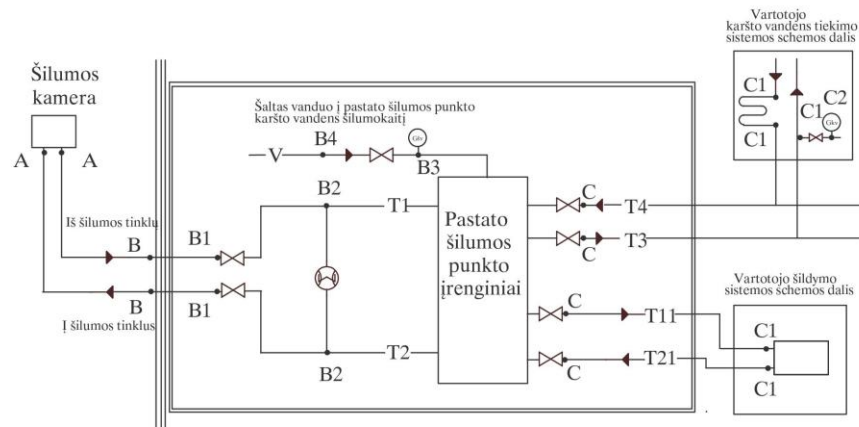

Schemos žymėjimai :

- uždarojoji armatūra
- šilumos apskaitos prietaisais (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
- pastato siena
- vonios šildytuvas
- šildymo prietaisais
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
- šalto vandens apskaitos prietaisais
- karšto vandens apskaitos prietaisais

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B1-B2-C, B4-C, C2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisais, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisais, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3.
B-B1, C-C1-C2 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, šildymo ir karšto vandens sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2, C2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisais, pastato šilumos apskaitos prietaisais.
B-B1, B1-B2, B2-C-C1-C2, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisais yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.
C2 – karšto vandens tiekimo – vartojimo riba nustatoma karšto vandens vamzdžio vietoje, kur yra įrengtas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisais.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Vytauto g. 134

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Vytauto g. 134:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2219-15/3.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2219-15/3 taške A iki išorinės pastato sienos taške B ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške B iki taško B1 ir nuo taško C iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2219-15/3 taške A iki taško B ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).


Tiekėjas

AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Vytauto g. 134

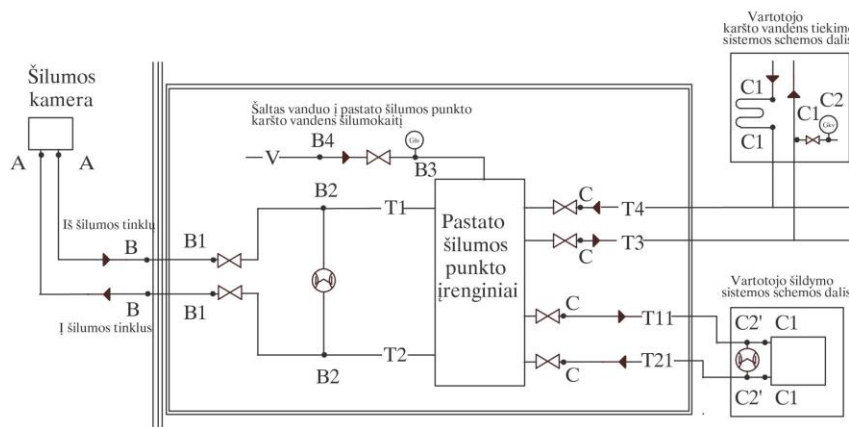

Schemos žymėjimai :

	- uždaroji armatūra
	- šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
	- pastato siena
	- vonios šildytuvas
	- šildymo prietaisas
T1, T2	- šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
T11, T21	- šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
T3, T4	- karšto vandens tiekimo tinklai
V	- šalto vandens tiekimo tinklas
	- šalto vandens apskaitos prietaisas
	- karšto vandens apskaitos prietaisas
	- šilumos daliklis (indikatorius)

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B, B1-B2-C, B4-C, C2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisas, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3.
B-B1, C-C2'-C1-C2 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, šildymo ir karšto vandens sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B, B2, C2 - Tiekėjo priežiūrimas šilumos perdavimo tinklas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
B-B1, B1-B2, B2-C-C1-C2, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.
C2 – karšto vandens tiekimo – vartojimo riba nustatoma karšto vandens vamzdinio vietoje, kur yra įrengtas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Gegužių g. 48

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Gegužių g. 48:


1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2150-23/6.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/6 taške A iki šilumos punkto pajungimo vietos taške B1 ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške C iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/6 taške A iki taško B1 ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B1 iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).

Tiekėjas
AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Gegužių g. 48

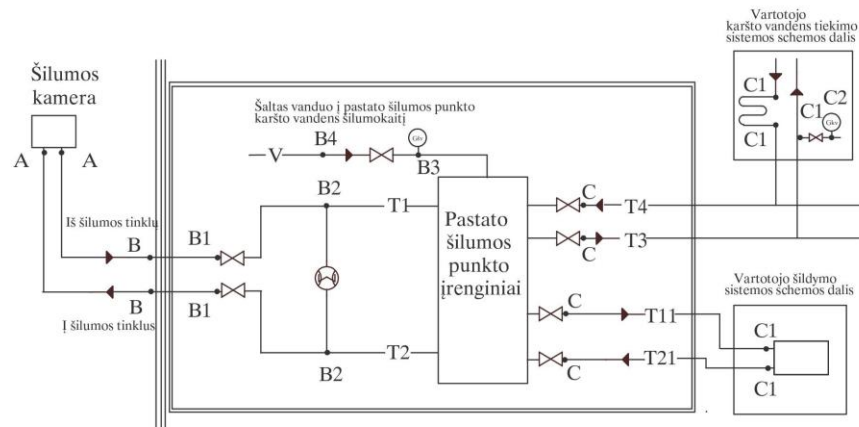

Schemos žymėjimai :

	- uždarojoji armatūra
	- šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
	- pastato siena
	- vonios šildytuvas
	- šildymo prietaisas
T1, T2	- šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
T11, T21	- šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
T3, T4	- karšto vandens tiekimo tinklai
V	- šalto vandens tiekimo tinklas
	- šalto vandens apskaitos prietaisas
	- karšto vandens apskaitos prietaisas

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B-B1, B1-B2-C, B4-C, C2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisas, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3. C-C1-C2 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, šildymo ir karšto vandens sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B-B1, B2, C2 - Tiekėjo priežiūra šilumos perdavimo tinklas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
B1-B2, B2-C-C1-C2, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.
C2 – karšto vandens tiekimo – vartojimo riba nustatoma karšto vandens vamzdinio vietoje, kur yra įrengtas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	Gegužių g. 72

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, Gegužių g. 72:

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2150-23/20.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/20 taške A iki šilumos punkto pajungimo vietos taške B1 ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške C iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/20 taške A iki taško B1 ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B1 iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemoje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).


Tiekėjas

AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
Gegužių g. 72

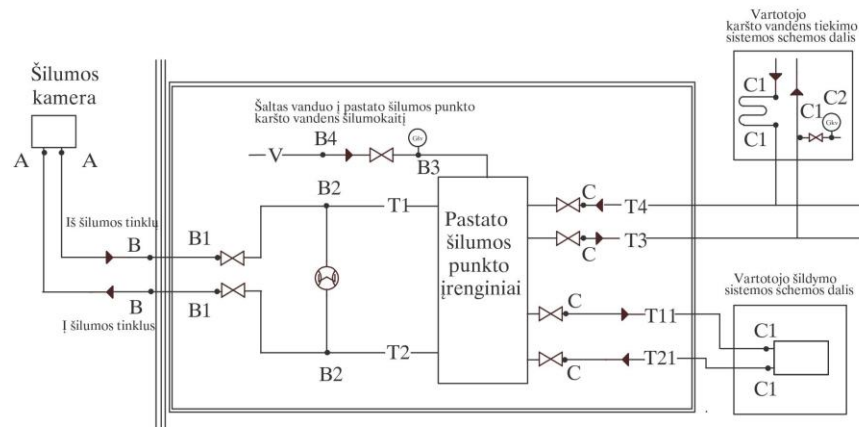

Schemos žymėjimai :

-  - uždaroji armatūra
-  - šilumos apskaitos prietaisas (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
-  - pastato siena
-  - vonios šildytuvas
-  - šildymo prietaisas
- T1, T2 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
- T11, T21 - šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
- T3, T4 - karšto vandens tiekimo tinklai
- V - šalto vandens tiekimo tinklas
-  - šalto vandens apskaitos prietaisas
-  - karšto vandens apskaitos prietaisas

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B-B1, B1-B2-C, B4-C, C2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisas, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3. C-C1-C2 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, šildymo ir karšto vandens sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B-B1, B2, C2 - Tiekėjo priežiūra šilumos perdavimo tinklas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisas, pastato šilumos apskaitos prietaisas.
B1-B2, B2-C-C1-C2, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.
C2 – karšto vandens tiekimo – vartojimo riba nustatoma karšto vandens vamzdinio vietoje, kur yra įrengtas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO SISTEMOS
PRIEŽIŪROS RIBŲ IR TIEKIMO – VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

2024- -
Šiauliai

Tiekėjas	AB „Šiaulių energija“	
Vartotojas	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Adresas	Miestas	Šiauliai
	Pastatas	K. Korsako g. 1A

surašėme šį aktą, nurodanti atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas Pastatui Šiauliuose, K. Korsako g. 1 A:


1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK 2150-23/3.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma: AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/3 taške A iki šilumos punkto pajungimo vietos taške B1 ir nuo taško B1 iki taško C, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ nuosavybės ribos taške C iki taško C1 (žr. schemą).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma : AB „Šiaulių energija“ - nuo šilumos kameros ŠK 2150-23/3 taške A iki taško B1 ir pastato šilumos apskaitos prietaisas taške B2, vartotojo – nuo AB „Šiaulių energija“ priežiūros ribos taške B1 iki taško C1 (žr. schemą).
4. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietoje, kur pastato įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais taške B2 (žr. schemą).
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemeje.

Pridedama: Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schemos (žr. kitoje lapo pusėje).

Tiekėjas
AB „Šiaulių energija“
Finansų ir ekonomikos direktorius
Justas Gurejevas

Vartotojas
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“
Generalinis direktorius
Aurimas Rutkauskas

**Šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių, šilumos perdavimo ir karšto vandens tinklų
Šalių nuosavybės bei techninės priežiūros atsakomybės ribų schema
K. Korsako g. 1 A**

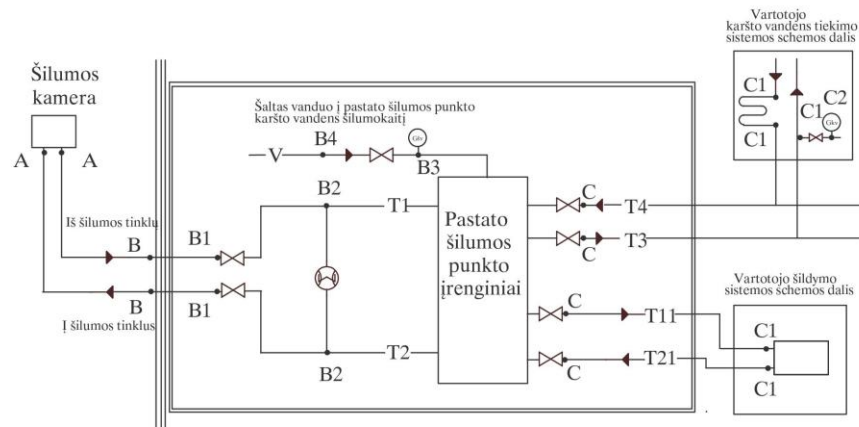

Schemos žymėjimai :

	- uždarojoji armatūra
	- šilumos apskaitos prietaisais (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)
	- pastato siena
	- vonios šildytuvas
	- šildymo prietaisais
T1, T2	- šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šilumos punkto įrenginių
T11, T21	- šilumos perdavimo tinklas į ir iš pastato šildymo sistemos
T3, T4	- karšto vandens tiekimo tinklai
V	- šalto vandens tiekimo tinklas
	- šalto vandens apskaitos prietaisais
	- karšto vandens apskaitos prietaisais

Sutarties šalių šilumos perdavimo tinklo, pastato šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų techninę priežiūrą suderintos ribos:

1. A-B-B1, B1-B2-C, B4-C, C2 - Tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos perdavimo tinklas, karšto vandens tinklas, pastato šilumos punkto įrenginiai, pastato šilumos apskaitos prietaisais, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisais, išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą taške B3. C-C1-C2 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pastato šilumos perdavimo tinklas, šildymo ir karšto vandens sistema, bei kiti šilumos įrenginiai.
2. A-B-B1, B2, C2 - Tiekėjo priežiūra šilumos perdavimo tinklas, buto (patalpų) karšto vandens apskaitos prietaisais, pastato šilumos apskaitos prietaisais.
B1-B2, B2-C-C1-C2, B4-C - pastato šilumos perdavimo tinklo, karšto vandens tinklo, pastato šilumos punkto įrenginių, pastato šildymo įrenginių, karšto vandens sistemos įrenginių, bei kitų šilumos įrenginių (išskyrus pastato šalto vandens apskaitos prietaisą) tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina vartotojų ir kitų pastato butų (patalpų) savininkų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrėtojas.
3. B2 – šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietose, kuriose, pastato įvade, įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisais yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.
C2 – karšto vandens tiekimo – vartojimo riba nustatoma karšto vandens vamzdinio vietoje, kur yra įrengtas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisais.