



PASTABOS:

1. Darbo projekte turi būti patikslintos automatinų jungiklių srovės bei išaiškintas selektyvumas pagal tiekianios įrangos technines charakteristikas.
2. P<sub>trump</sub>, I<sub>trump</sub>, I<sub>sk</sub> - komutacinių aparatų trumpalaikė apkrova, kuri atsiranda tik operatyvinių perjungimų metu.
3. Operatyviniai ir technologiniai pavadinimai gali būti koreguojami rengiant darbo projektą pagal galiojantią Operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką.

0	2022 05	Konkursui
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. CDM NR.	Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS	STATIMO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros įrenginių rekonstravimo ir gamybos, pramonės paskirties pastato - skirstomojo punkto paprastojo remonto, Mažeikiai, Draugystės g. 7A, projektas
		STATIMO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Nuolatinės srovės sąvų reikių skydo (INSSRS) principinė schema
		DOKUMENTO ŽYMŲ
	AB „energijos skirstymo operatorius“	2022-17-KX-RTP-EB-09
		LAPAS LAPŲ
		1 1

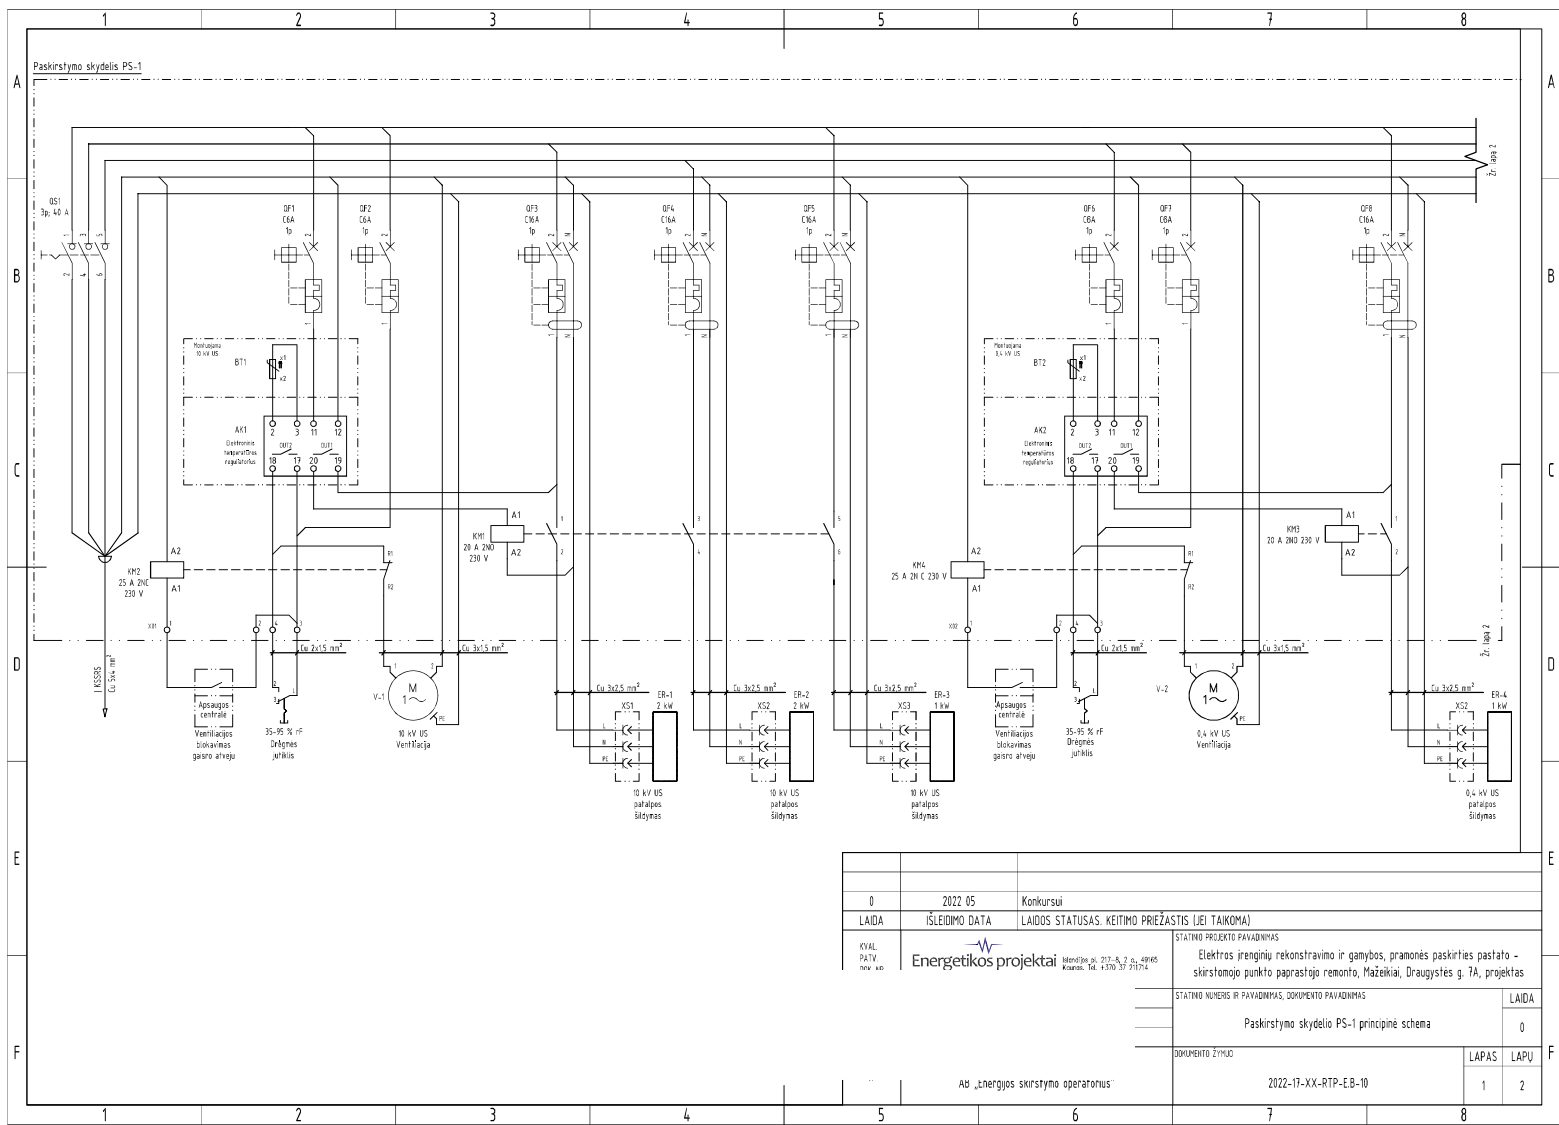

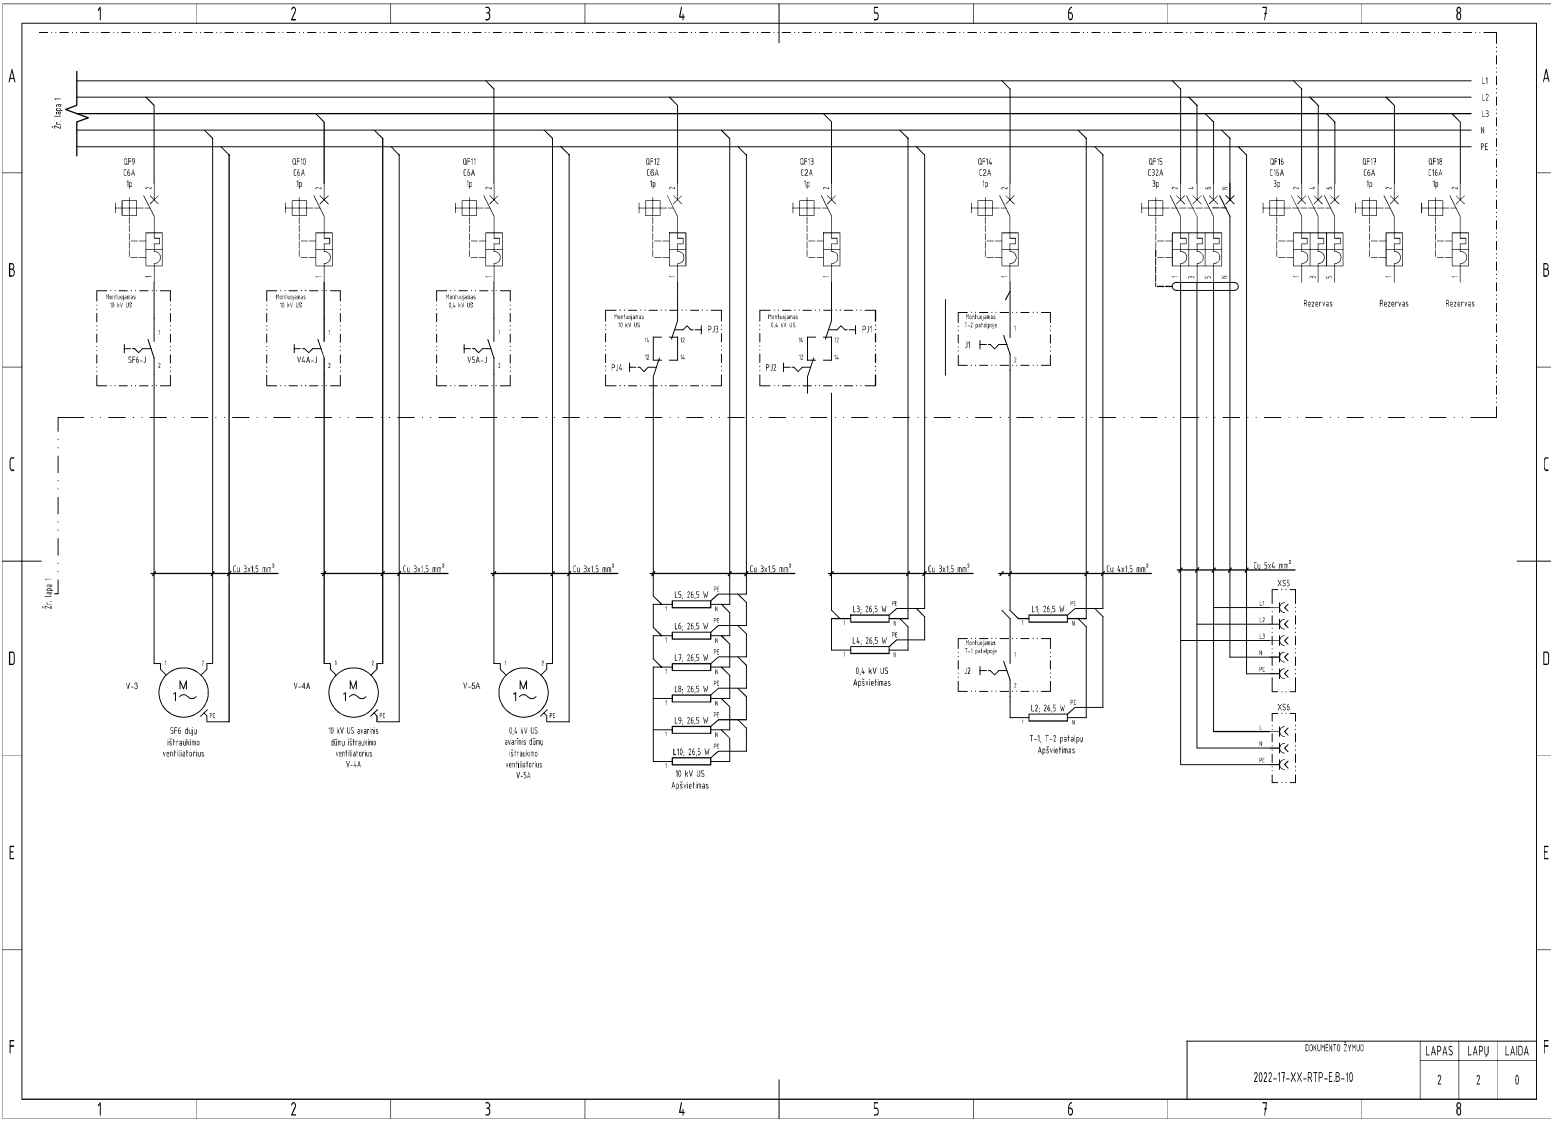

DOKUMENTO ŽYMO			
2022-17-XX-RTP-EB-10			
LAPAS	LAPŲ	LAIDA	
2	2	0	

