

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

Pranešame, kad gauti klausimai 110 kV Kapsų TP skirstyklos rekonstravimo ir 110 kV kabelinės linijos darbo projekto parengimo ir statybos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

KLAUSIMAS: Prašome patikslinti kokiame gylyje yra pakloti kabeliai užvesti į PT SRKAS ir GAS spintas?


Taip pat prašome patikslinti kokiame gylyje yra sumontuoti minėtų spintų pamatai? Pateikite ir pamatų sumontavimo brėžinius.

ATSAKYMAS:


Kabeliai į PT SRKAS ir GAS spintas LITGRID AB teritorijoje yra pakloti kabeliniuose kanaluose (antžeminiuose).

PT SRKAS ir GAS spintų pamatai yra sumontuoti 1,1 m gylyje.


Brėžiniai pateikiami 1-3 pav.

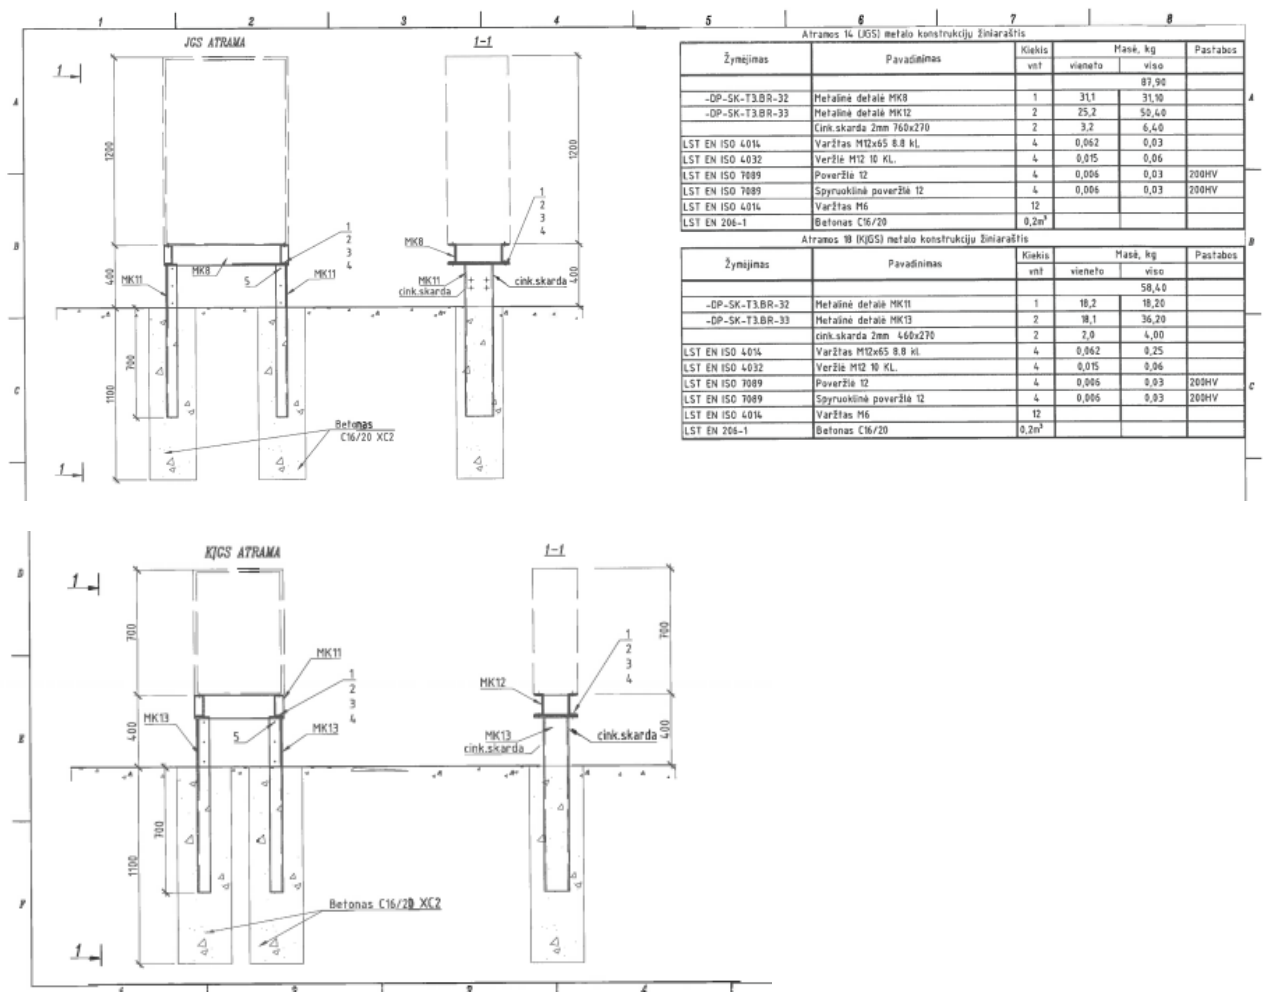

1 pav.

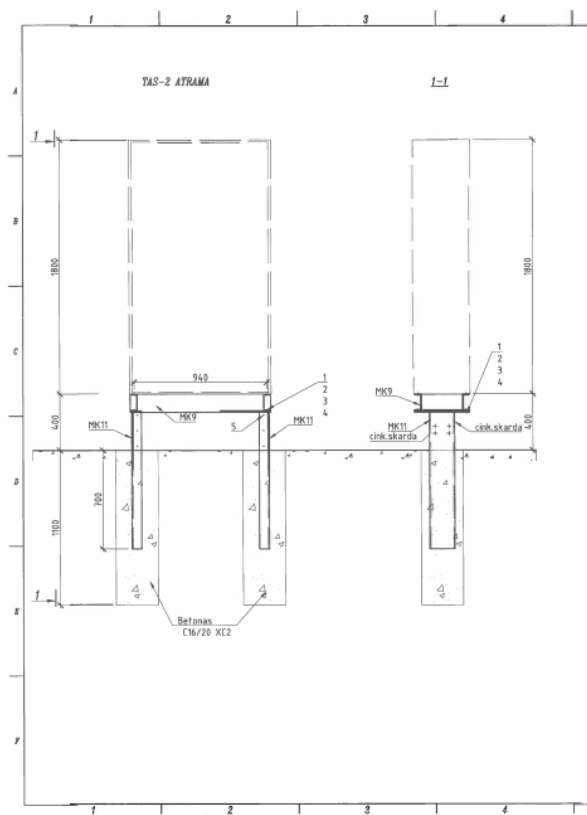

2 pav

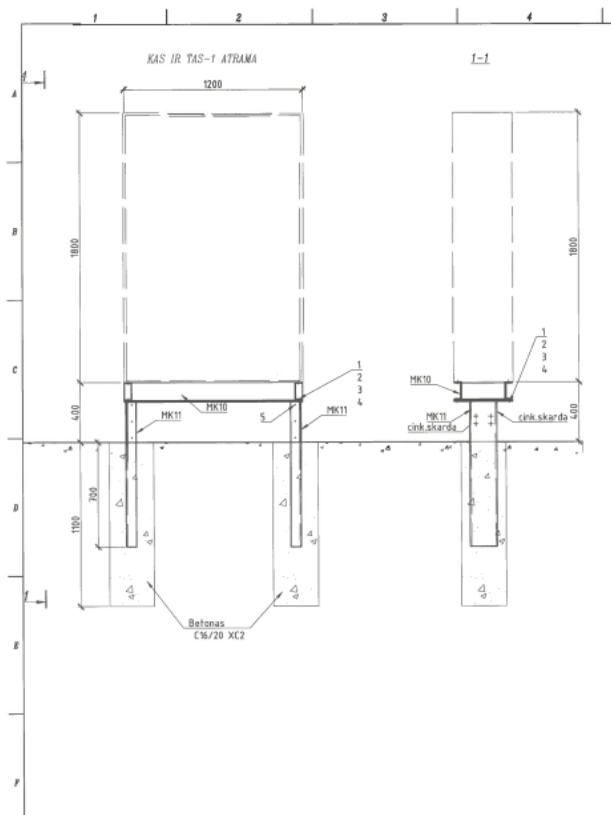

3 pav

Taip pat, vadovaujantis Konkretaus pirkimo sąlygų 3.1 punktu, Perkantysis subjektas savo iniciatyva tikslina 7 priedą. Darbų žiniaraštis. Aktuali redakcija pridedama prieduose.

PRIDEDAMA: Darbų žiniaraštis (2024 12 06)

Monika Puidokė, tel. +370 65678627, el. p. Monika.Puidoke@litgrid.eu